


LEYENDA

- Límite de Comunidad Autónoma
- Términos municipales
- Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:
 - Delimitación del ámbito del PEI (Líneas de Alta Tensión 220 kV en tramo aéreo y soterrado: delimitación de ámbito a 35 m de cada lado del eje para el tramo soterrado y 60 para el aéreo).
 - LAAT 220 kV Berrocales-Apoyo 83 -Tramo aéreo
 - LSAT 220kV Apoyo 83-Parla (REE)-Tramo soterrado
- Parcelario Catastro Casarrubuelos
- Parcelario Catastro Cubas de la Sagra
- Parcelario Catastro Torrejón de la Calzada

0 250 m 500 m 750 m

ETRS 89/UTM Zone 30 N (EPSG :25830) . Cuadrícula UTM
2000 m. Base Cartográfica :

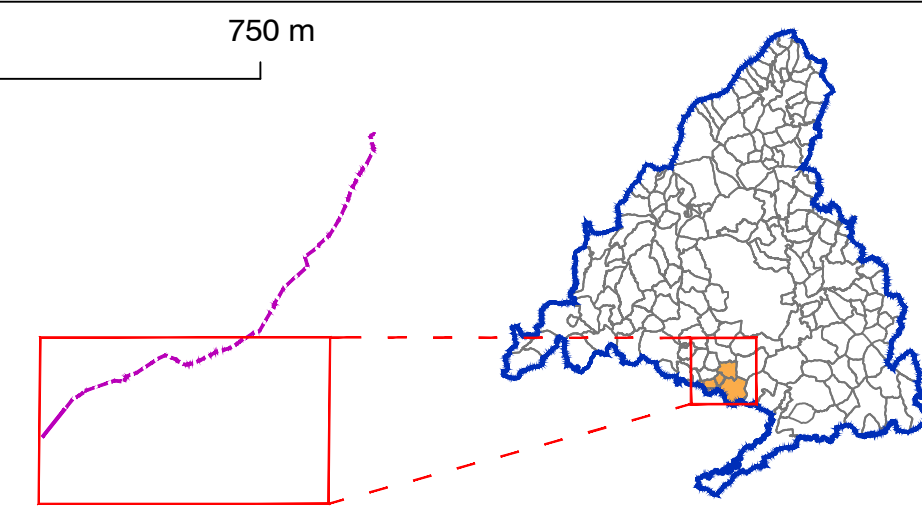

PEI de la línea eléctrica aérea y subterránea de Alta Tensión LASAT 220 kV Berrocales-Parla

VERSIÓN FINAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

TÍTULO DEL PLANO:

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

LAAT Y LSAT HASTA TORREJÓN DE VELASCO

ESCALA: 1:6.000

FECHA: MARZO 2025

PLAN NO: I-7.1

EQUIPO REDACTOR:

Ric Energy S.L.

Solaria

RH Estudio, Inv. y Proyectos S.L.P