

FIRMAS ELECTRÓNICAS

Firma Colegiado

CAÑAS
MAYORDOMO
MANUEL - [REDACTED]

Firmado digitalmente porCAÑAS
MAYORDOMO MANUEL - [REDACTED]
DN: cn=CAÑAS MAYORDOMO MANUEL -
[REDACTED] gn=MANUEL c=ES
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha:2026-06-11 12:37+02:00

Firma Colegiado

[REDACTED] DANIEL
CORRERO
(C:Q4170003J)

Firmado digitalmente por[REDACTED] DANIEL CORRERO
(C:Q4170003J)
DN: cn=[REDACTED] DANIEL CORRERO (C:Q4170003J)
gn=DANIEL c=ES o=COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA OCCIDEN
ou=INGENIERO INDUSTRIAL
Motivo:Apruebo este documento
Ubicación:
Fecha:2026-06-11 12:40+02:00

Firma Colegiado

Firma Colegio. **Reconocimiento de Firma**

Firma Colegio. **VISADO**

ADENDA II al

Reformado del Proyecto Básico de Instalación Fotovoltaica “Palomero Solar” e infraestructuras de evacuación en el T.M. de Ciempozuelos (Madrid)

Potencia instalada: 3,630 MWn

Potencia pico: 4,339 MWp

Promotor: **RP Energía Dos, S.L.**

Ingeniería: **Ingnova Proyectos**

Junio 2026

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. OBJETO	3
3. COORDENADAS UTM DEL CENTRO GEOMÉTRICO DE LA INSTALACIÓN	3

1. Antecedentes

Con fecha 05 de junio de 2026 se recibe documento de revisión de la documentación enviada, por parte de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e interior de la Comunidad de Madrid, en relación al expediente número **14-0141-00736.5/2024** de solicitud de Autorización Administrativa Previa para Instalación Fotovoltaica "Palomero Solar" e Infraestructuras de Evacuación en el T.M. de Ciempozuelos (Madrid).

En el mismo se indica, entre otros:

"Aportar un anexo al Reformado II del proyecto en el que se definan de manera clara y unívoca las coordenadas UTM correspondientes al centro geométrico de la instalación. Lo anterior se requiere debido a las discrepancias detectadas entre las distintas partes del documento presentado".

2. Objeto

La finalidad de este documento es dar respuesta al documento recibido y aclarar las coordenadas UMT del centro geométrico de la instalación.

3. Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación

En el texto Proyecto Básico aportado en el expediente se indican diversas coordenadas correspondientes a:

- Centro geométrico de la instalación.
- Vallado perimetral zona 1
- Vallado perimetral zona 2
- Puerta de acceso 1
- Puerta de acceso 2
- Punto de inicio y final de la línea de evacuación
- Centro geométrico del Centro de Seccionamiento

De esta forma las **coordenadas UTM (ETRS 89 – Huso 30) del centro geométrica de la instalación** son las siguientes:

Coordenadas UTM ETRS 89 Huso 30	
X	444.431
Y	4.444.909

Tabla 1. Coordenadas centro geométrico PSFV "Palomero Solar"

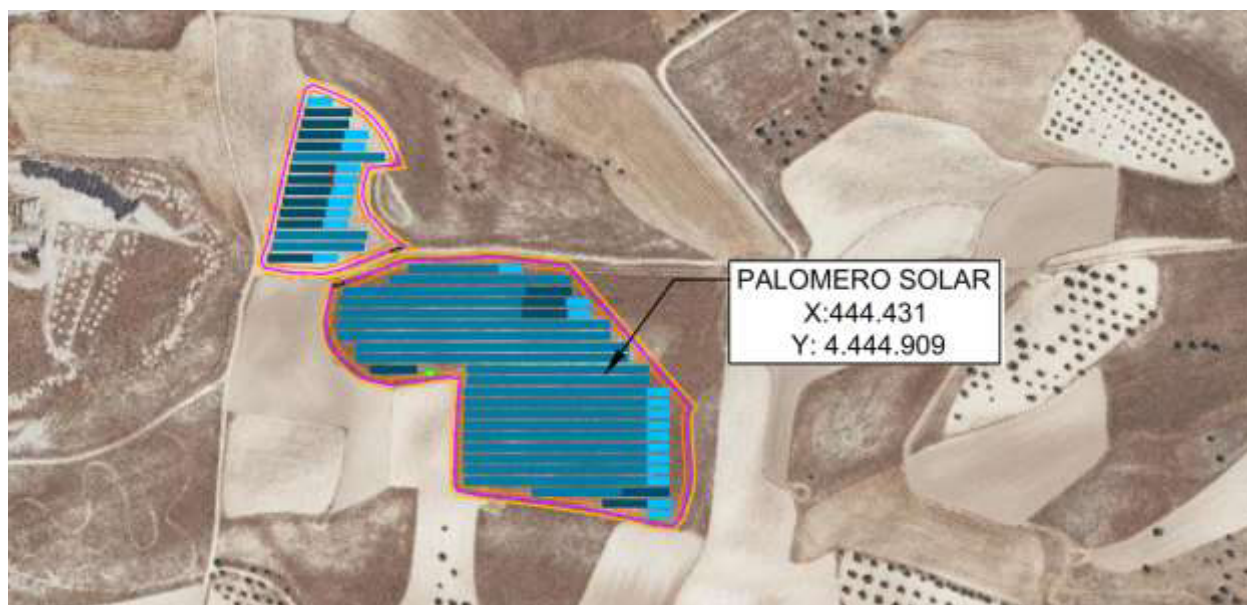


Ilustración 2. Coordenadas centro geométrico PSFV "Palomero Solar"

Córdoba, junio de 2026

El Ingeniero Técnico Superior



Fdo. Manuel Cañas Mayordomo
Colegiado 1.617

El Ingeniero Industrial



Fdo. Daniel Correro Cabrera
Colegiado 7.426