
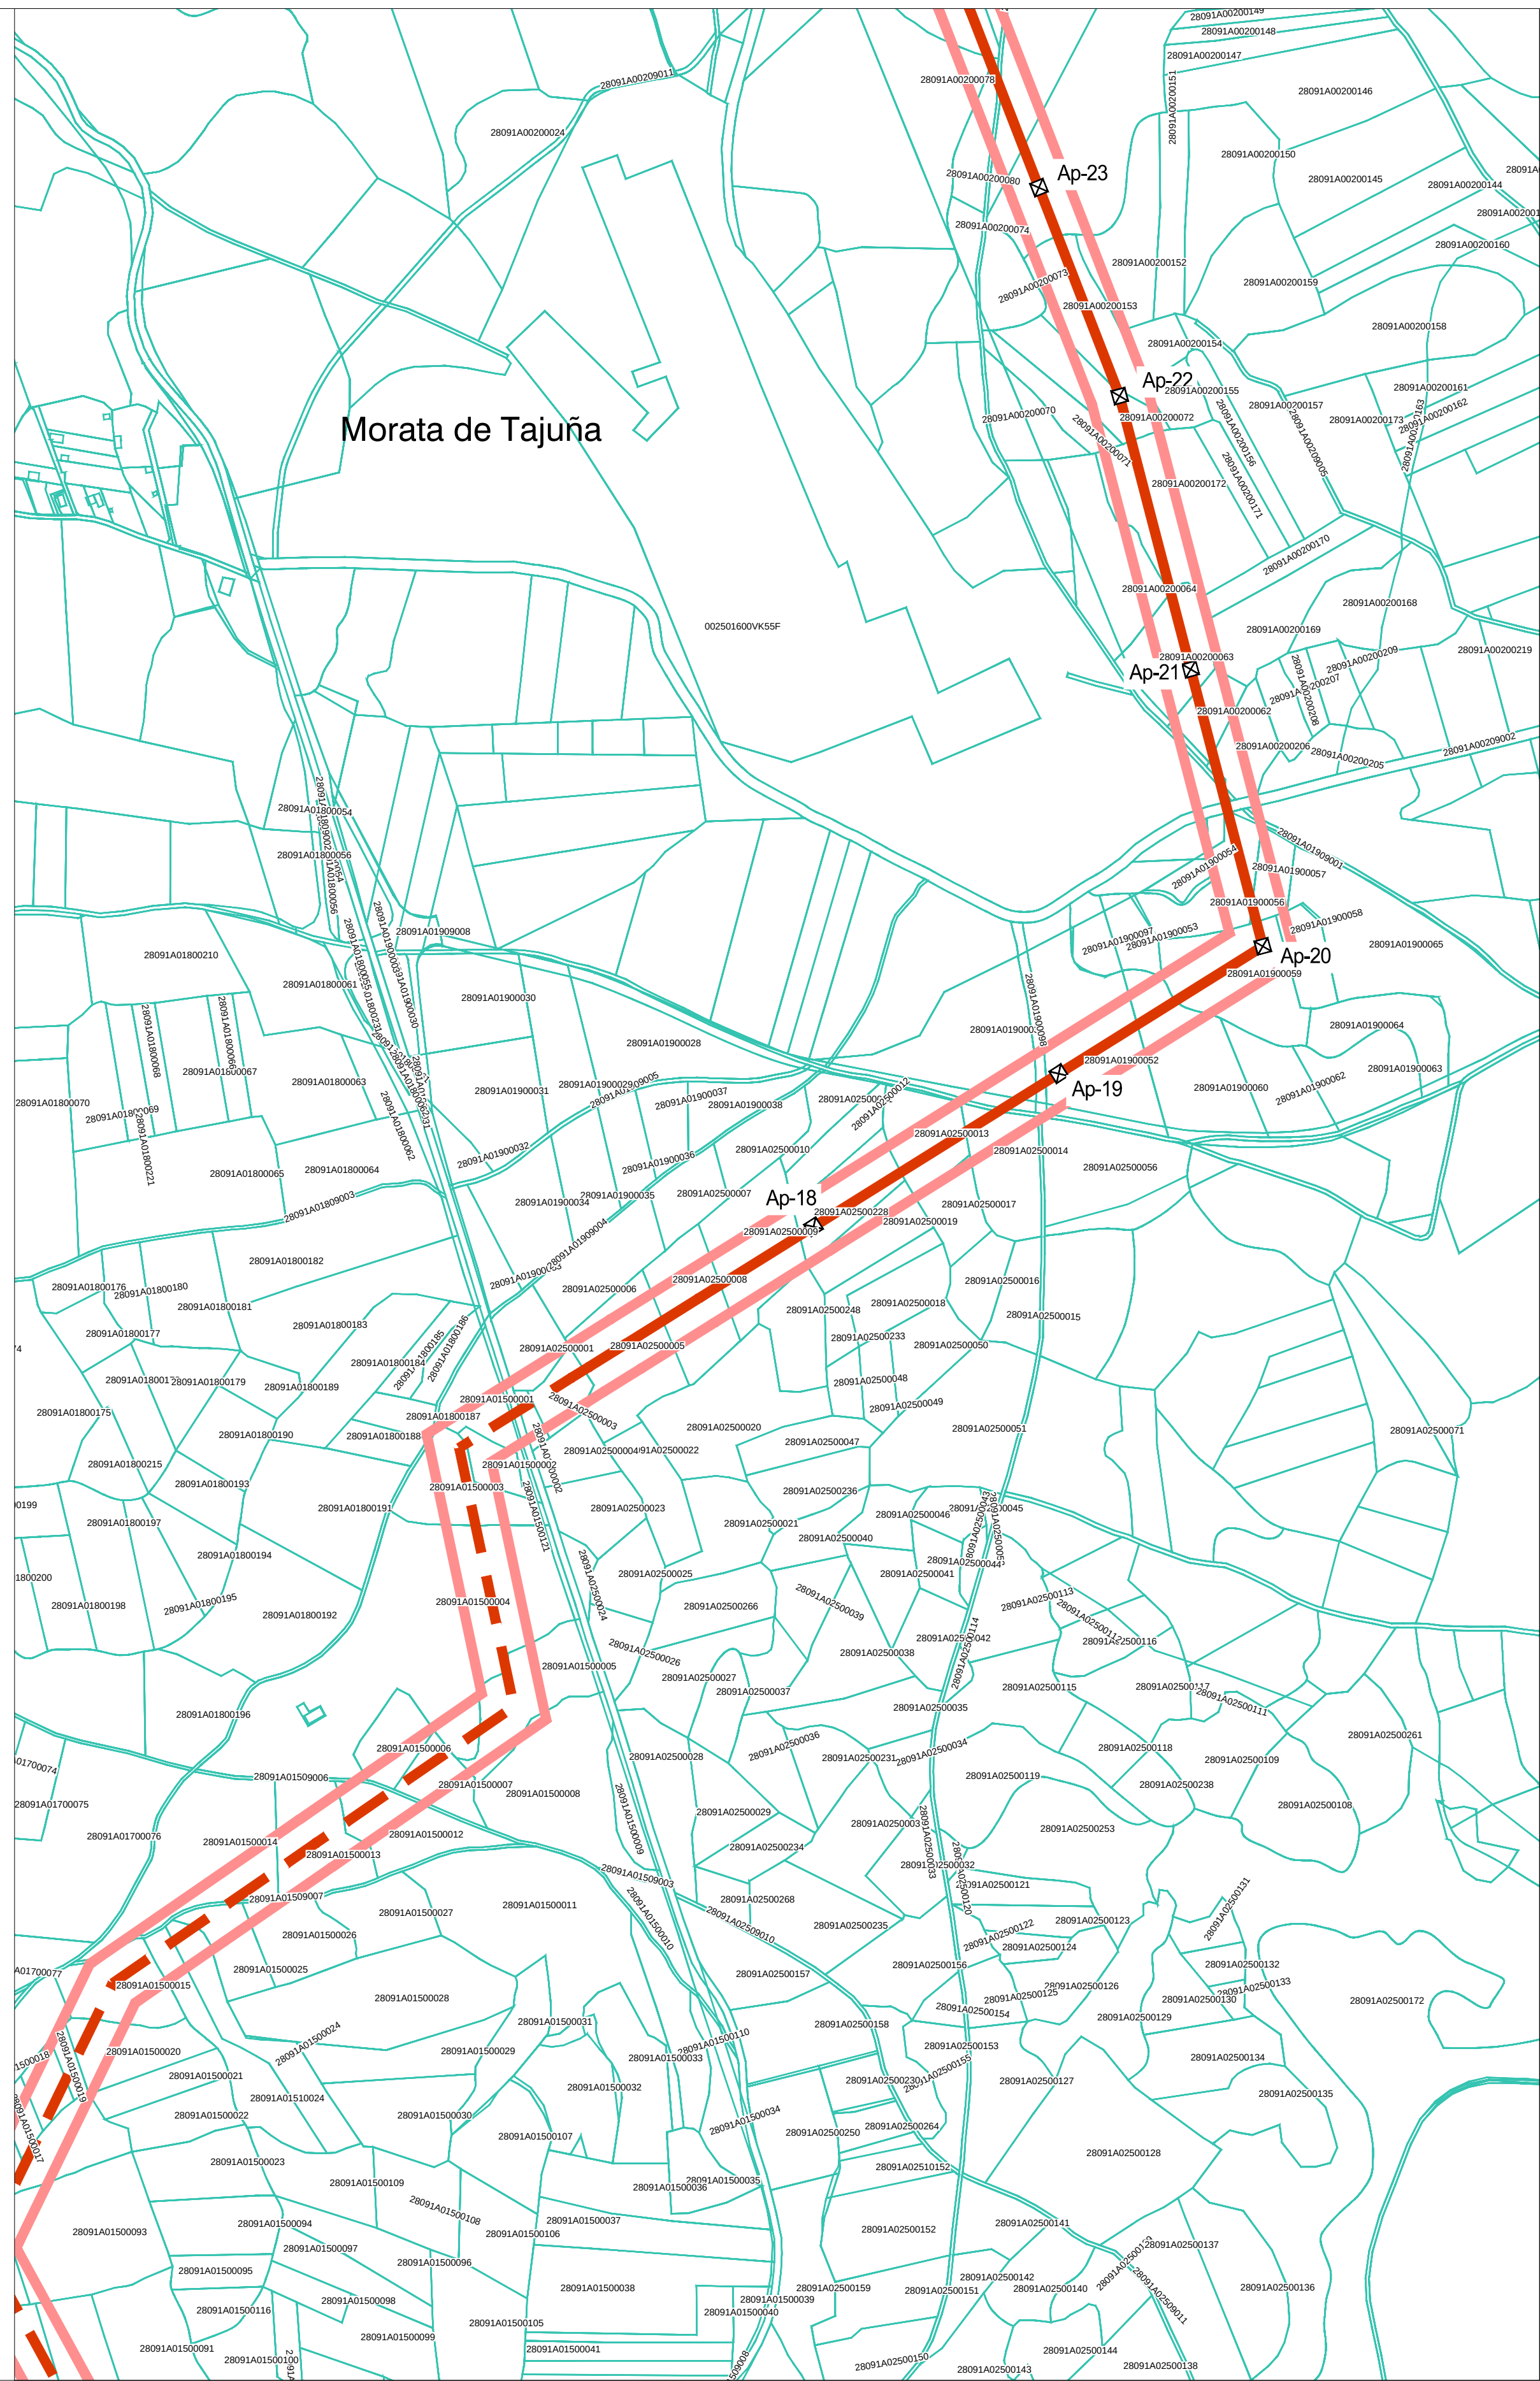


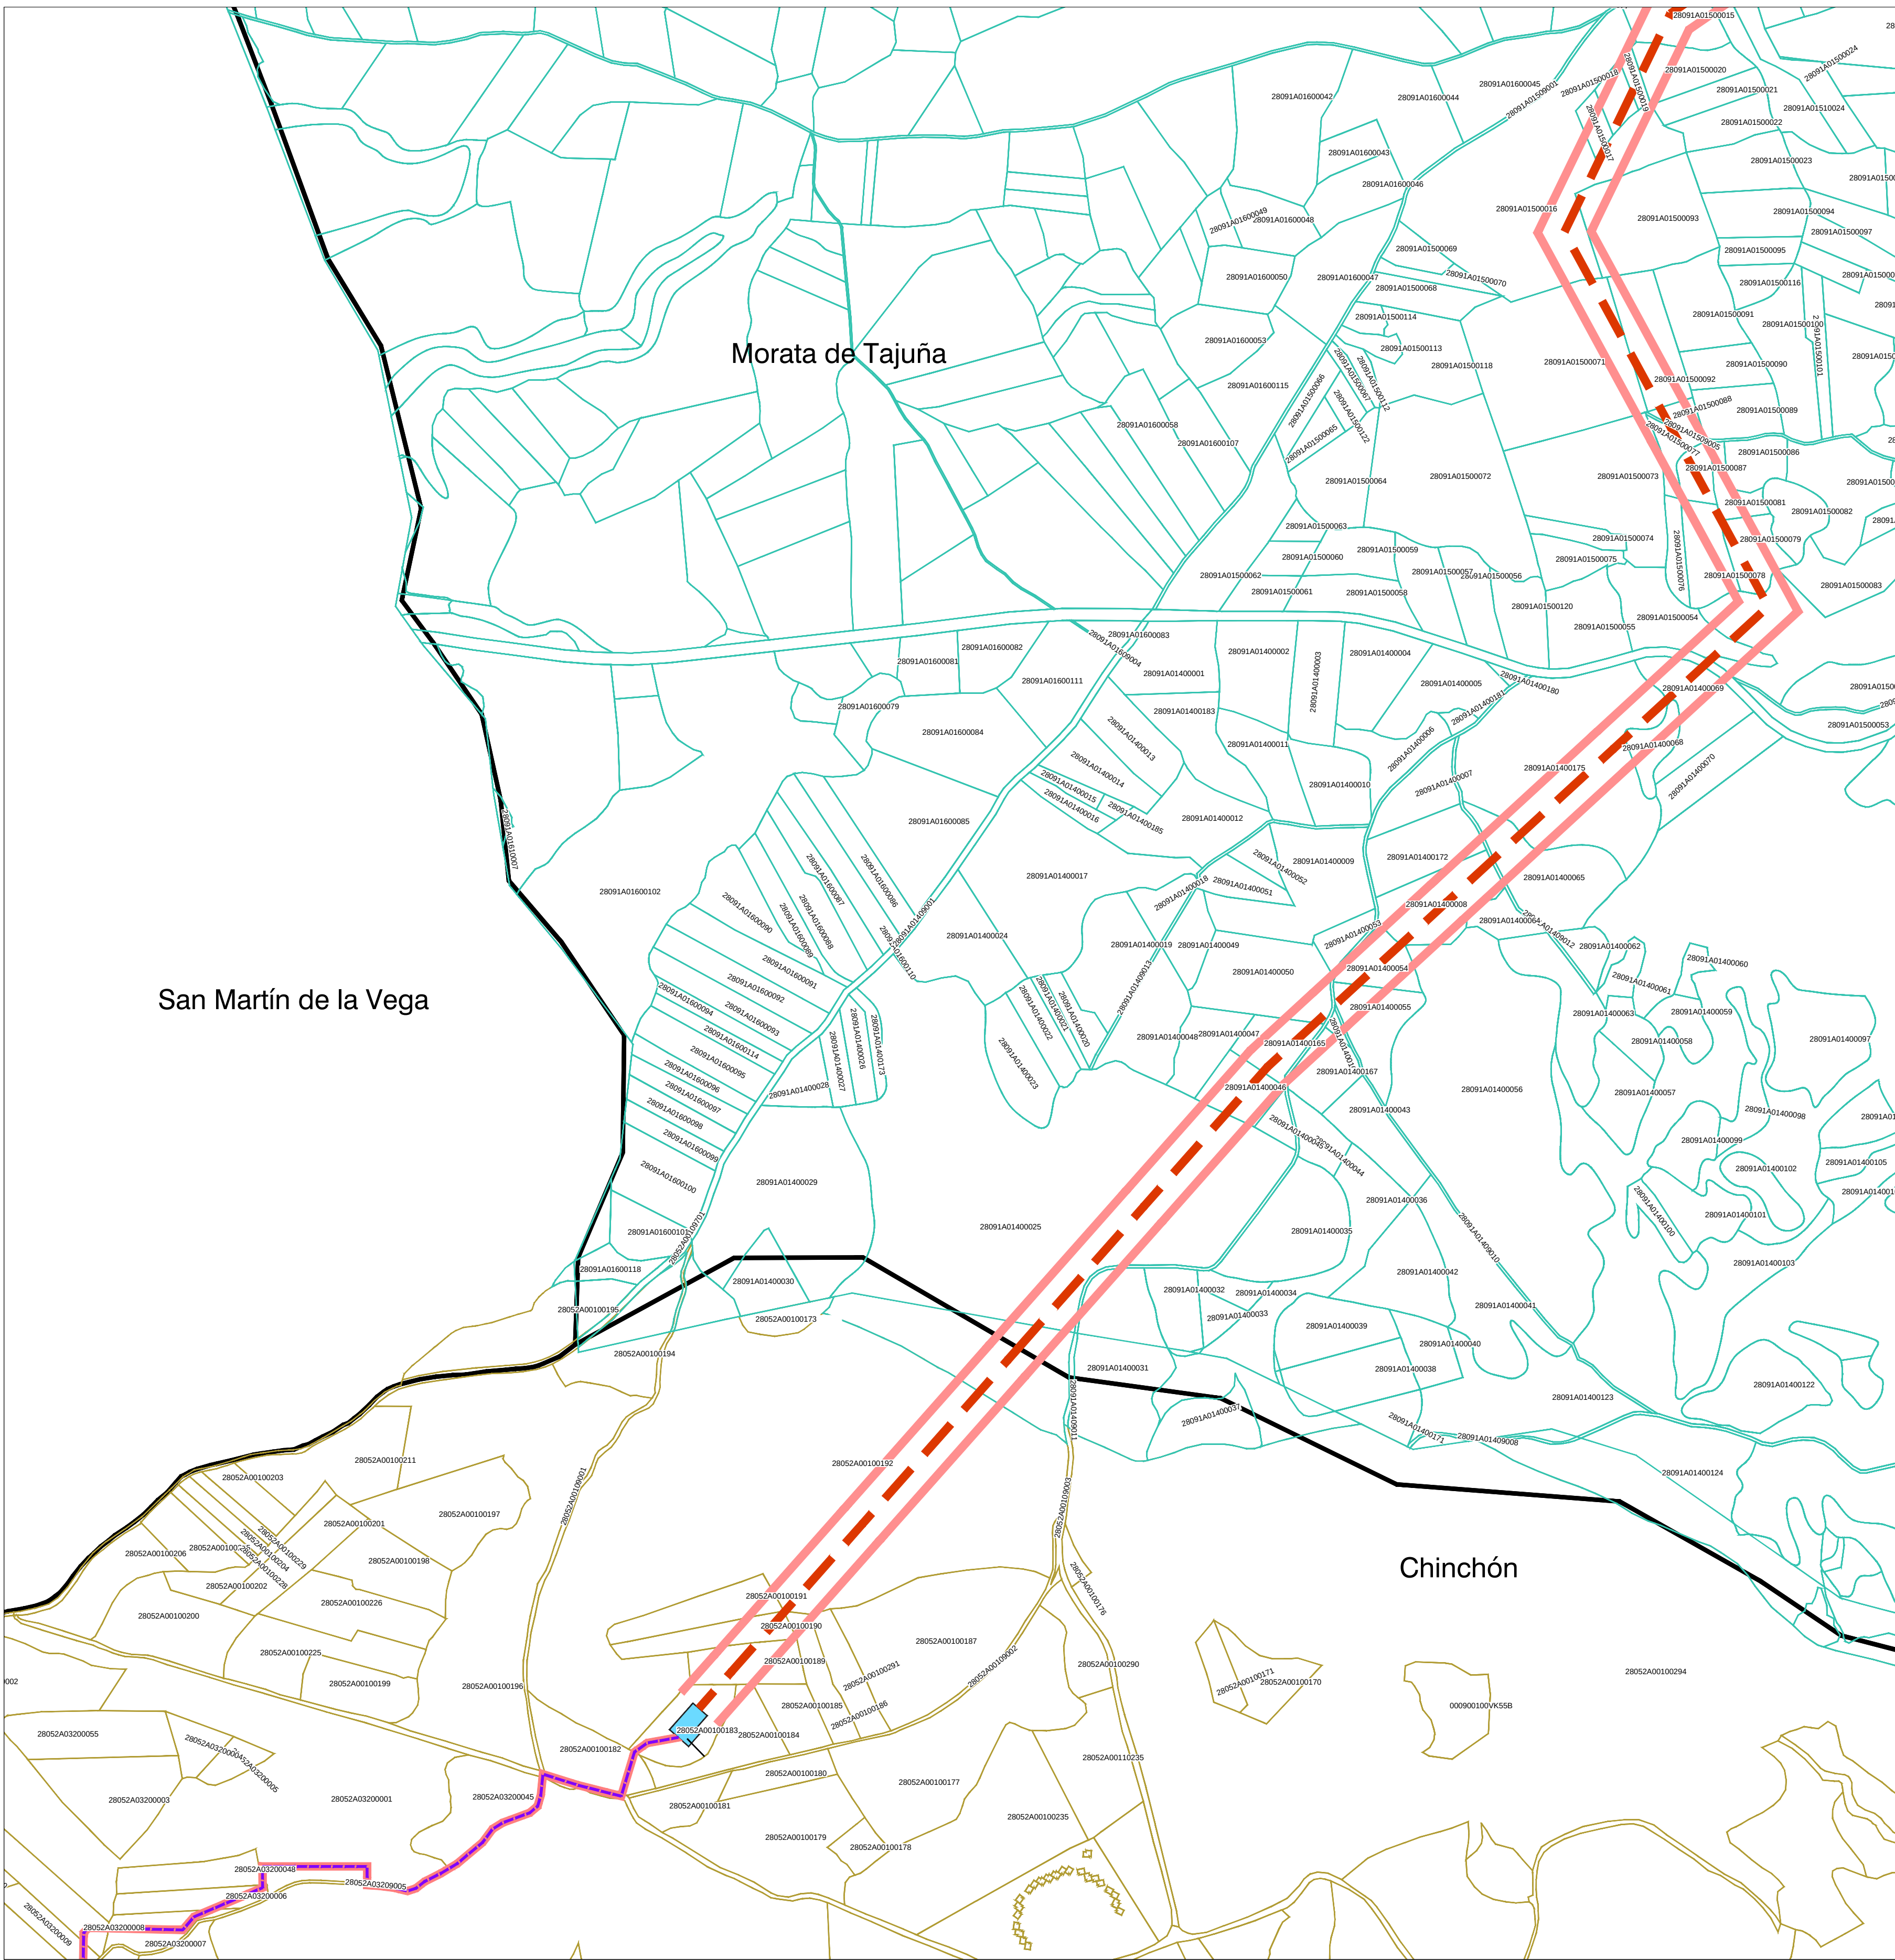


LEYENDA

- Términos municipales
- El PEI contiene las siguiente infraestructuras:
- Delimitación del ámbito del PEI (Líneas de Alta Tensión 132-220 kV y 400 kV : delimitación de ámbito a 30 m de cada lado del eje. Líneas Subterráneas BT/30 kV: delimitación de ámbito a 5 m de cada lado del eje)
 - Parcelas catastrales Chinchón
 - Parcelas catastrales Morata de Tajuña
 - LEAT 132 kV ST Mauricio - ST Morata Renovables (tramo aéreo)
 - LEAT 132 kV ST Mauricio - ST Morata Renovables (tramo soterrado)
 - Subestación Transformadora
 - Línea soterrada 30 kV
 - Apoyo LAAT

0 150 m 300 m 450 m

ETRS 89/UTM Zone 30 N (EPSG :25830) . Cuadrícula UTM 2000 m. Base Cartográfica : Centro Regional de Información Cartográfica de la Comunidad de Madrid

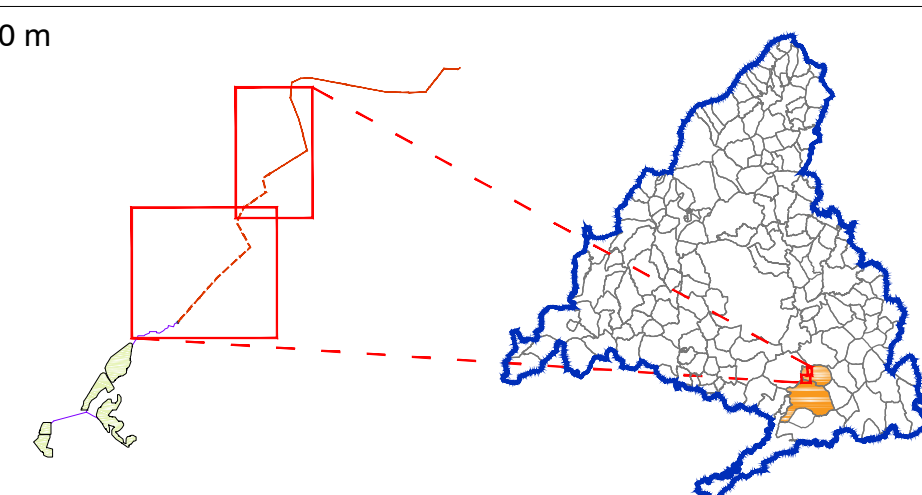

PLAN ESPECIAL PEI-PFOT-262

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

TÍTULO DEL PLANO:

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

ST MAURICIO Y LEAT 132KV MAURICIO - MORATA RENOVABLES

ESCALA:

1:5.000

FECHA:

Abril 2025

PROMOTOR:

IGNIS

TotalEnergies

Ignis Desarrollo S.L.

TotalEnergies Electricidad y Gas España, S.A

PLANO Nº:

I-7.2

EQUIPO REDACTOR:

RH Estudio, Inv. y Proyectos S.LP