
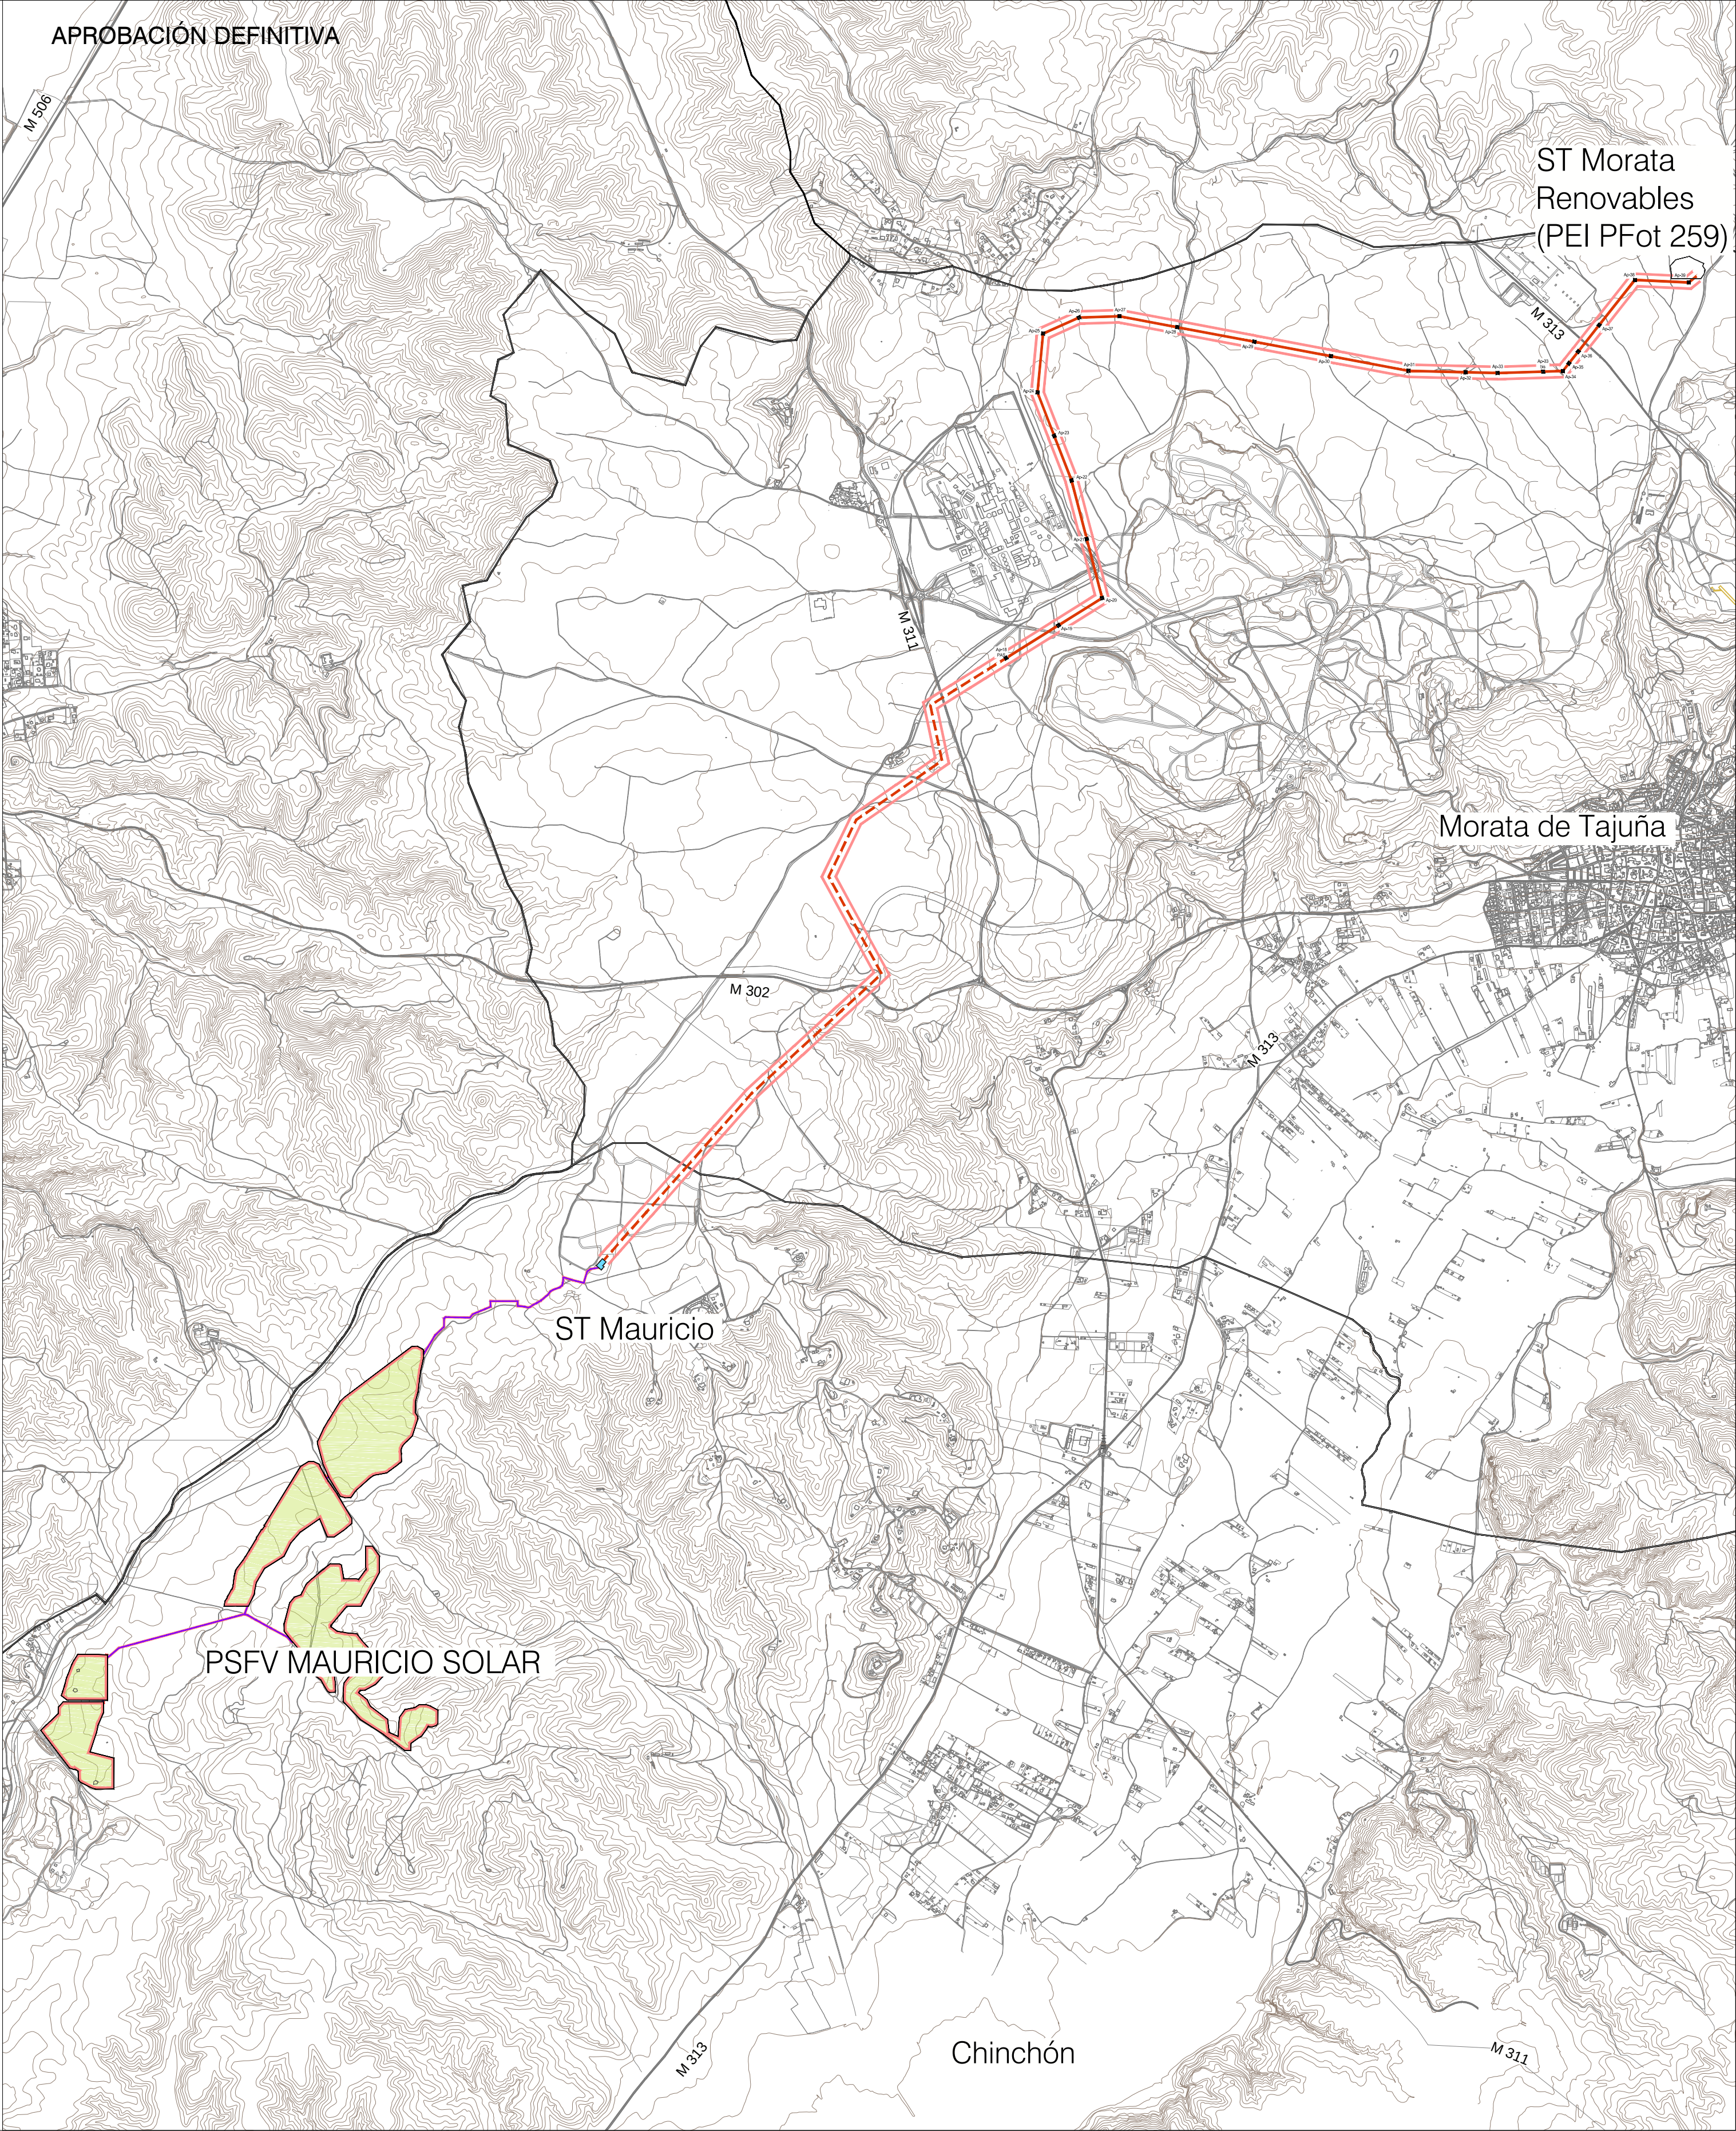


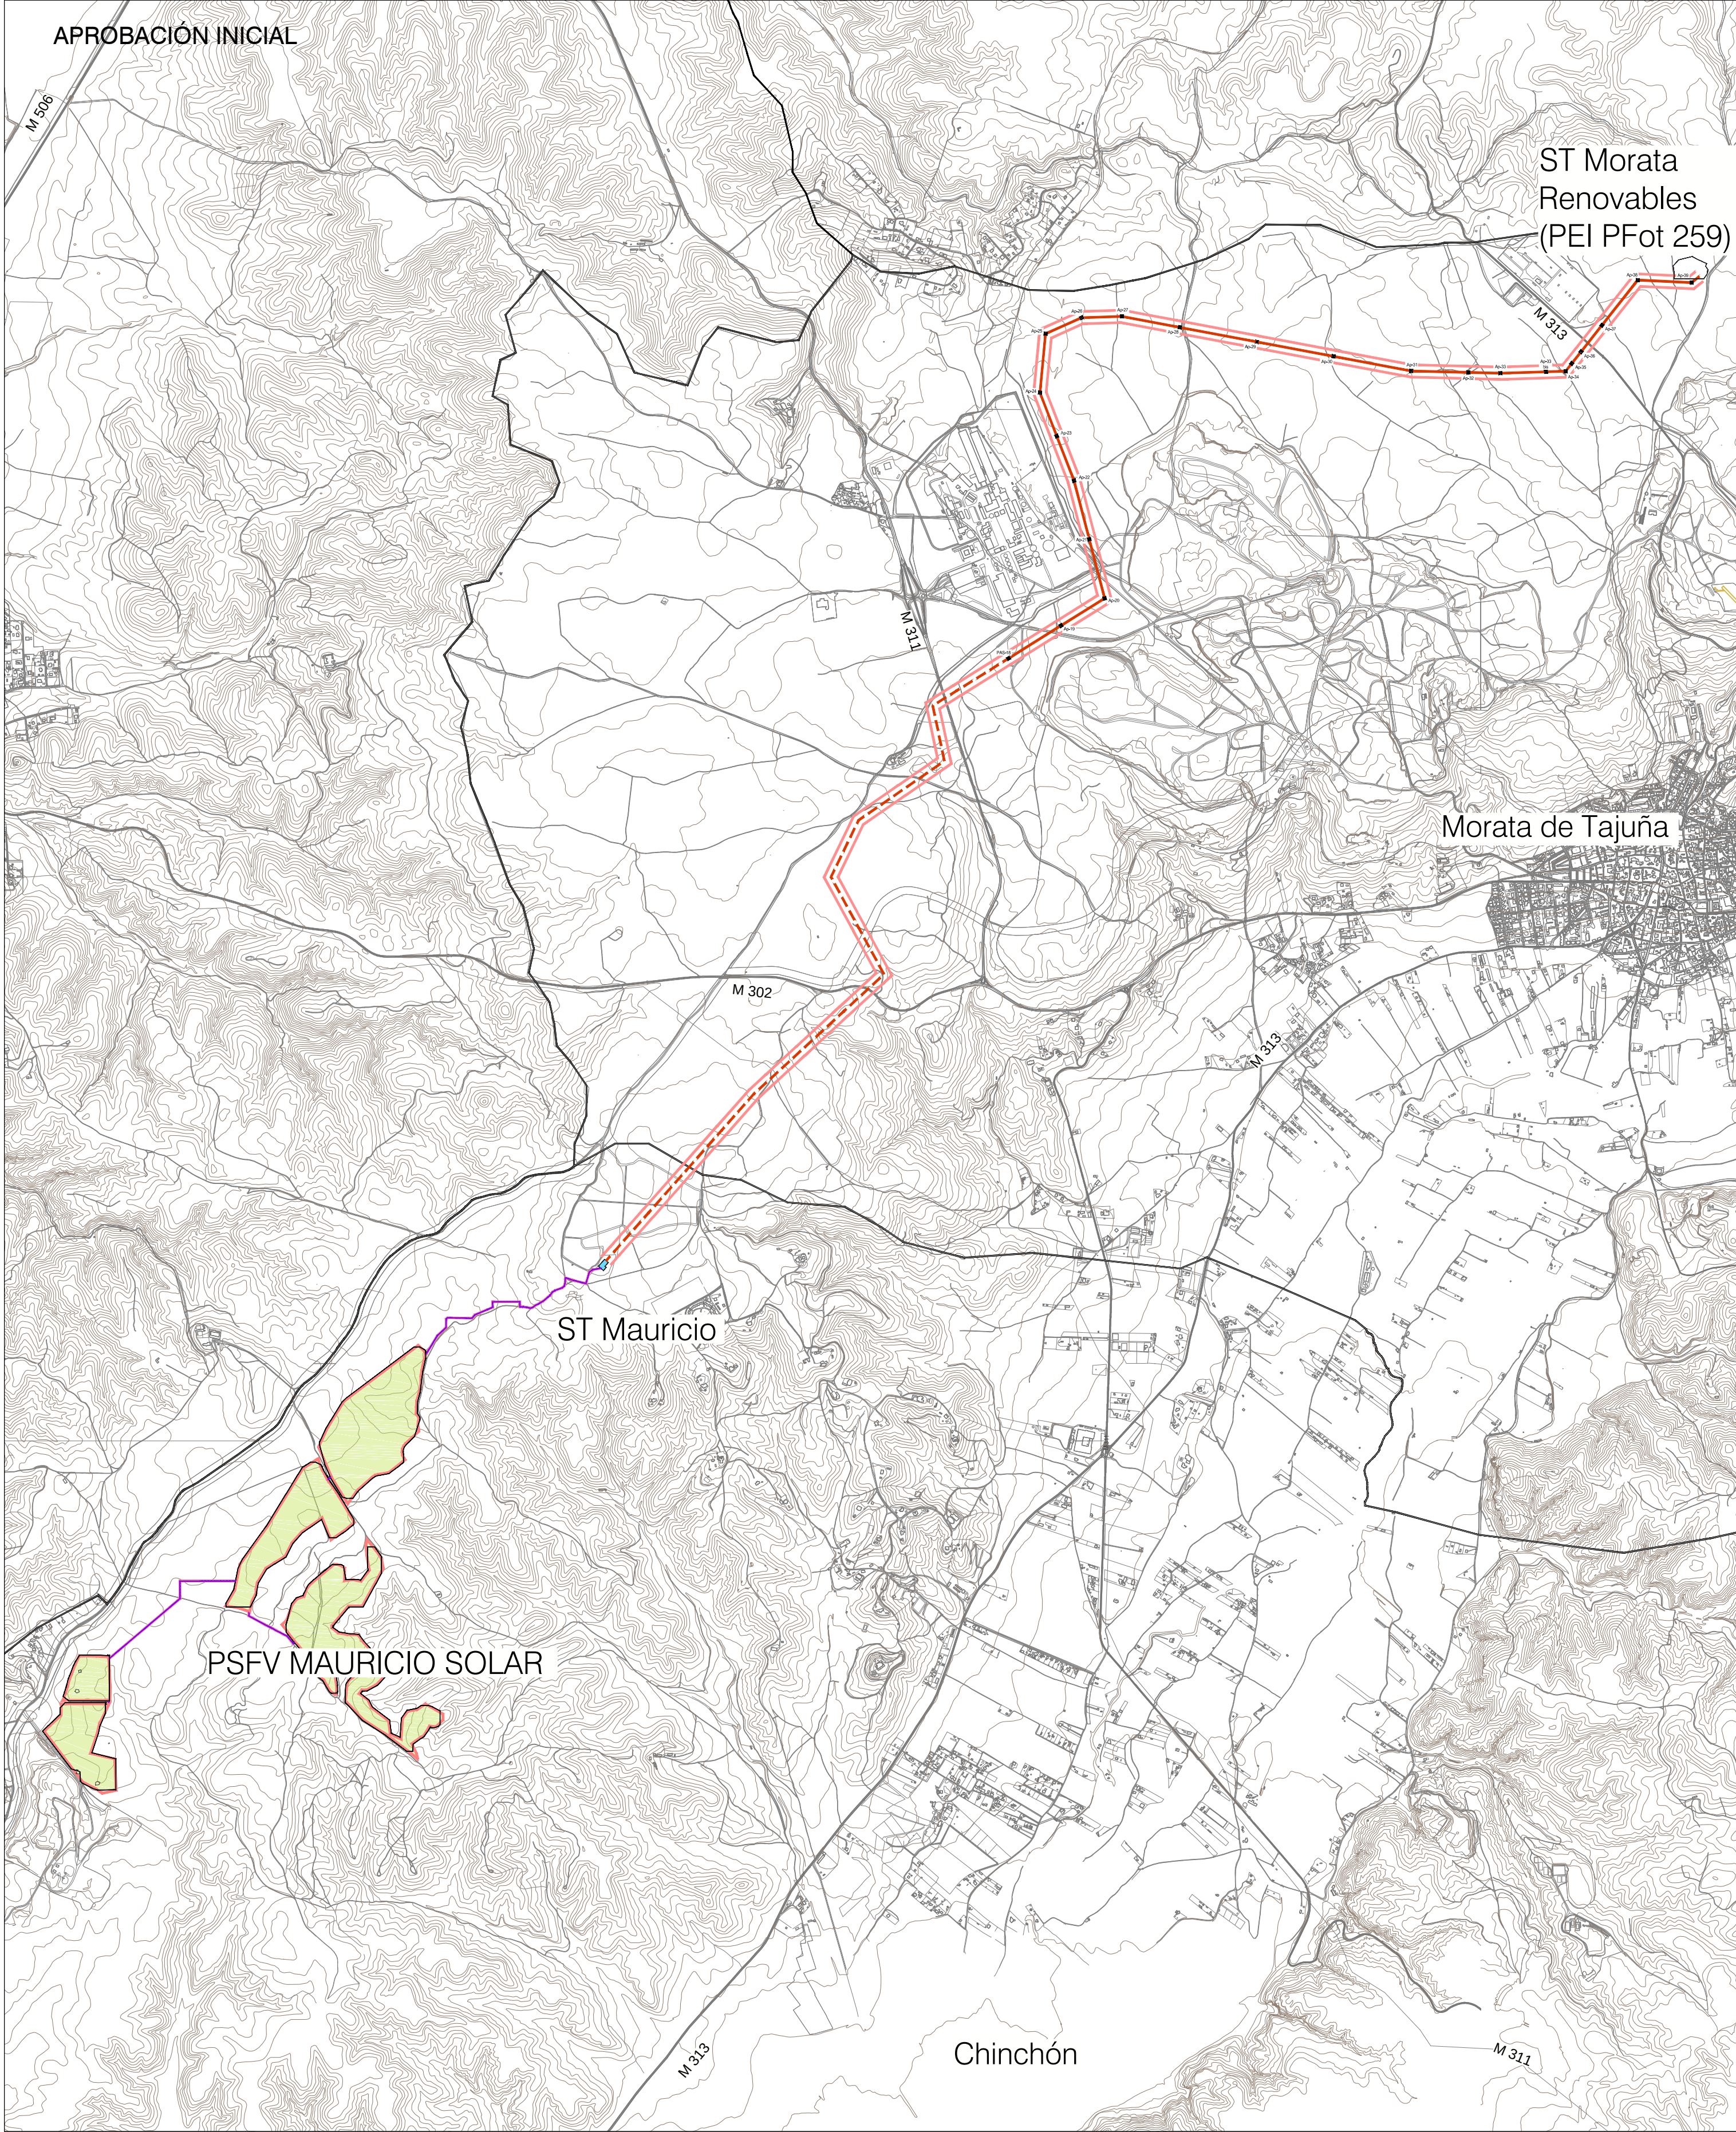

LEYENDA

- Términos municipales
- El PEI contiene las siguiente infraestructuras:
 - Delimitación del ámbito del PEI (Líneas de Alta Tensión 132-220 kV y 400 kV : delimitación de ámbito a 30 m de cada lado del eje. Líneas Subterráneas BT/30 kV: delimitación de ámbito a 5 m de cada lado del eje)
 - Implantación PSFV Mauricio Solar
 - LEAT 132 kV ST Mauricio - ST Morata Renovables (tramo aéreo)
 - LEAT 132 kV ST Mauricio - ST Morata Renovables (tramo soterrado)
 - Vallado de las PSFV
 - Subestación Transformadora
 - Línea soterrada (BT/30 kV)
 - Apoyo LAAT

0 500 m 1000 m

Base de información geográfica de la Confederación Hidrográfica del Tago (IDEE Base) y Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Base Cartográfica de la Comunidad de Madrid 1:10000 / ETRS89 del Centro Regional de Información Cartográfica

PLAN ESPECIAL PEI-PFOT-262
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

TÍTULO DEL PLANO:
COMPARATIVA ENTRE VERSIÓN INICIAL Y VERSIÓN DEFINITIVA

ESCALA: 1:21.000

FECHA: Abril 2025

PROMOTOR:
IGNIS
TotalEnergies

IGNIS Desarrollo S.L.
TotalEnergies Electricidad y Gas España, S.A.

PLANO Nº:
0-5

EQUIPO REDACTOR:
RH Estudio, Inv. y Proyectos S.L.P.