

**INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE
RECOGIDA DE MUESTRA PARA INVESTIGACIÓN
DE OXIUROS (TEST DE GRAHAM)**

1. Breve Información

La enterobiasis u oxiuriasis es una infección parasitaria muy frecuente en nuestro medio, especialmente entre los niños. Su diagnóstico se realiza mediante el test de Graham a través de la búsqueda de los huevos del parásito en los márgenes del ano, que es donde son depositados durante la noche, durante 1, 2 ó 3 días consecutivos, según le indique su médico.

2. Material necesario que le entregarán en el Centro

- Espátula de un solo uso (Depresor, Cód. 3000222) (uno por cada petición)
- Portaobjetos de cristal esmerilado (Cód. 3001768) (uno por cada petición)

3. Preparación previa del paciente

No requiere.

4. Procedimiento de recogida (ver dibujo en página siguiente)

POR LA MAÑANA, ANTES DE QUE EL PACIENTE SE LEVANTE.

- Coloque un trozo de cinta de papel adhesivo **transparente** en uno de los extremos del depresor de lengua, con la cara engomada hacia fuera, o sea, contraria al depresor (fig. 1 y 2).
- Separe las nalgas del paciente, y haga presión con la cinta adhesiva hacia ambos márgenes del ano, para que los huevos del parásito se queden adheridos a la cara engomada de la cinta (fig. 3 y 4).
- Coloque la cinta adhesiva sobre un portaobjetos con la cara engomada hacia el cristal, procurando dejarlo lo más liso y estirado posible, evitando burbujas de aire y arrugas.
- Introduzca el portaobjetos en un sobre. IDENTIFIQUELO con su nombre y apellidos y consérvelo refrigerado (en nevera) hasta su envío al laboratorio.
- En caso de que se pidan 2 ó 3 muestras, repita esta operación en días sucesivos.

5. Identificación, conservación y entrega


- Identifique cada portaobjetos con su nombre y apellidos y consérvelo refrigerado (en nevera) hasta su envío al laboratorio.
- Acuda a su centro el día convenido y entregue el/los sobres debidamente cerrados e identificados.

Código	MCB-D-010	Propiedad del Hospital Universitario Fundación Alcorcón Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.
Versión	03.0	
Fecha vigor	30/12/2019	
Página	1 de 2	

**INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE
 RECOGIDA DE MUESTRA PARA INVESTIGACIÓN
 DE OXIUROS (TEST DE GRAHAM)**

6. Observaciones

- Es fundamental que la cinta adhesiva sea transparente no siendo válida si es opaca o semi-opaca.

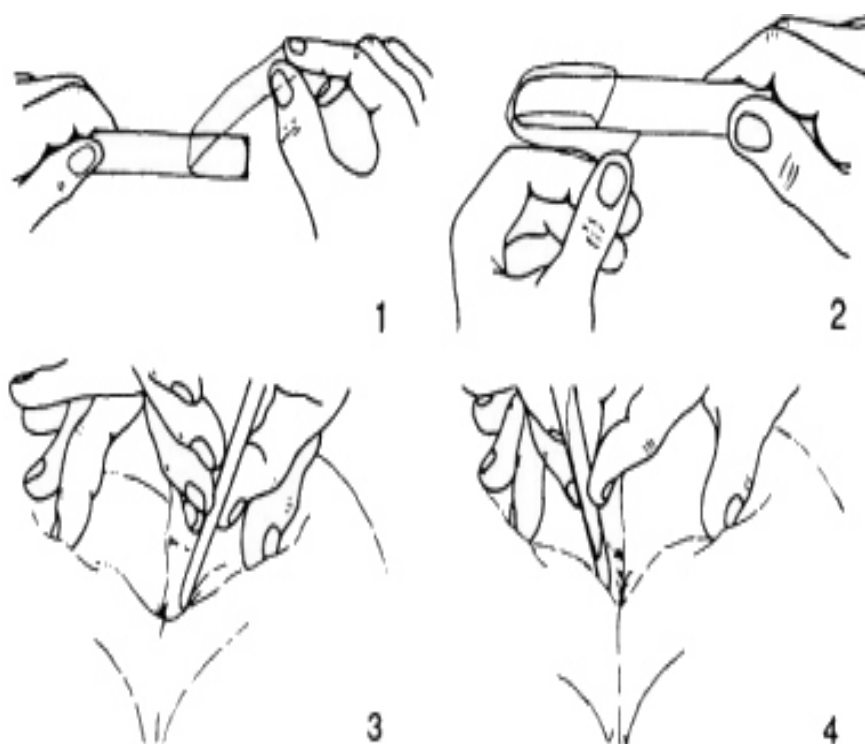

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA PARA INVESTIGACIÓN DE OXIUROS
 (Test de Graham)