




ORIGINAL DIN-A3							 Nº EXPTE. IBERDROLA.:	SOLUCIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN LAS LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN 20kV "4046-03-TUNEL" (TRAMO 59 Y 61) - VARIOS TT.MM. - (MADRID)	 Nº REF HEMAG: 21/035.00365
	0	19/10/2022	TCF	PMB	MGD	I-DE			
	EDICION	FECHA	DIBUJADO	PROYECTADO	COMPROBADO	VALIDADO			
DOCUMENTO AMBIENTAL							ESCALA: 1/4000	PLANO 2 HOJA 1	- PLANTA -
EDITADO PARA									

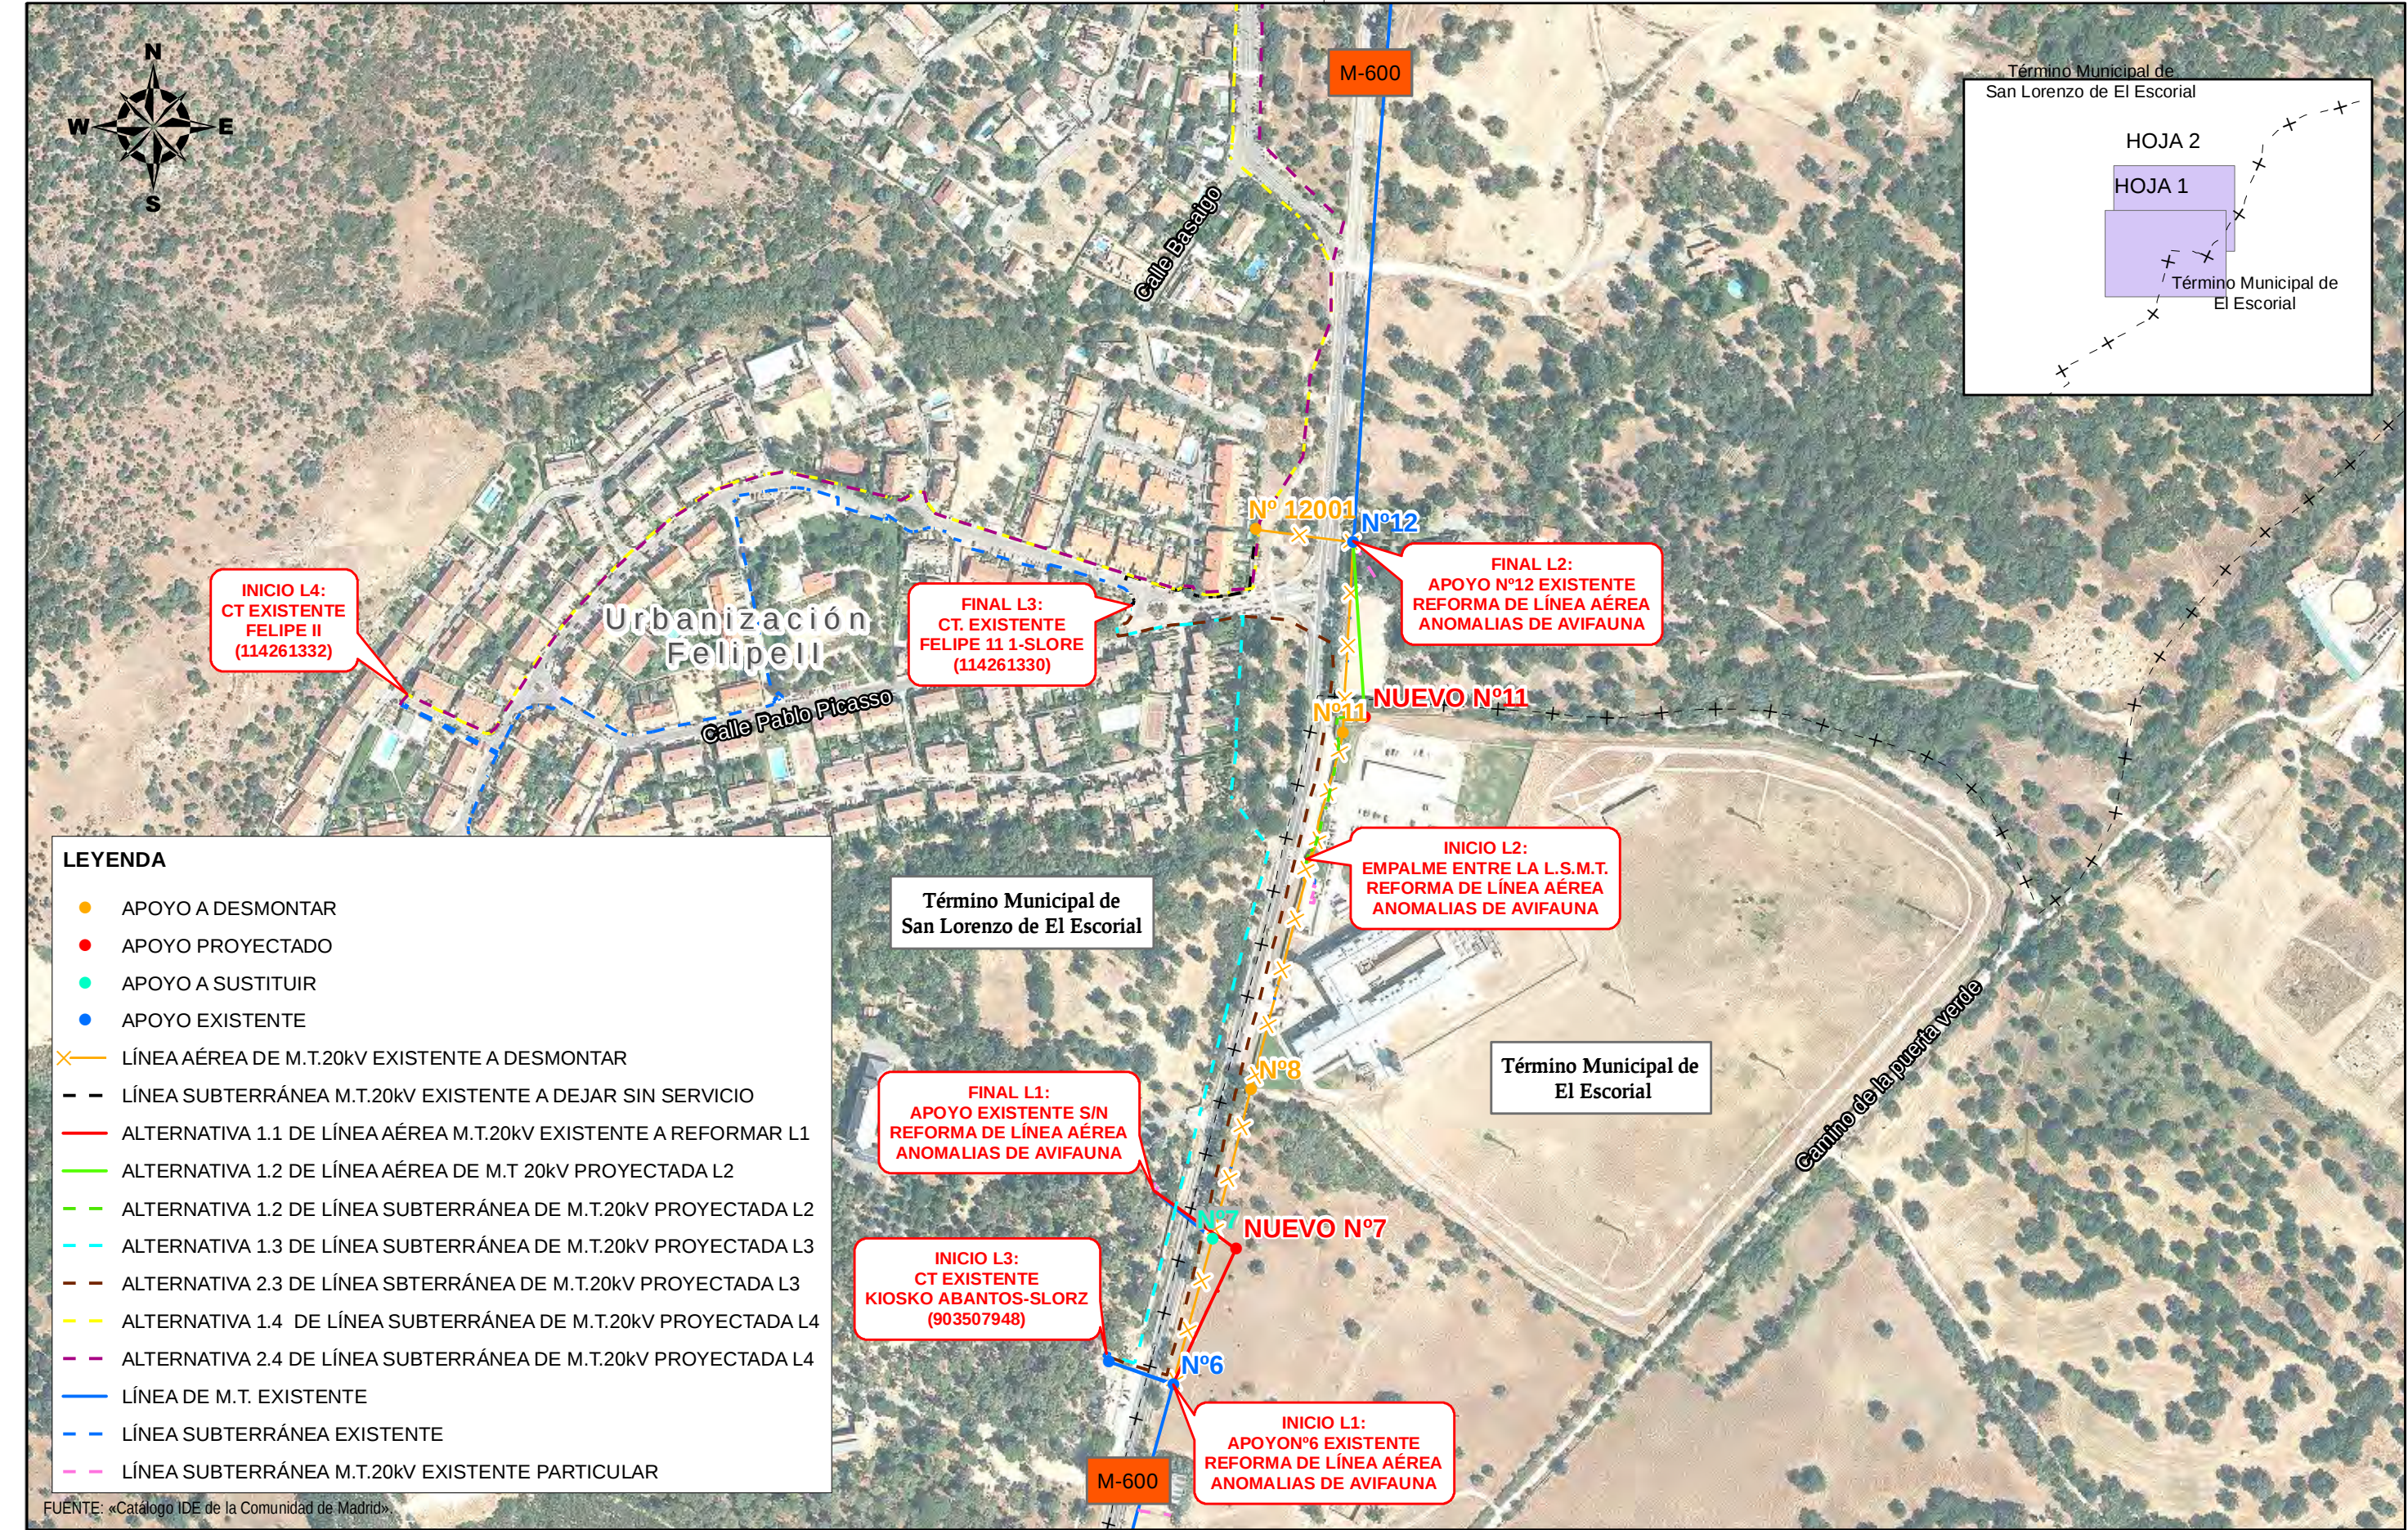

ORIGINAL DIN-A3										SOLUCIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN LAS LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN 20kV "4046-03-TUNEL" (TRAMO 59 Y 61) - VARIOS TT.MM. - (MADRID)		
	0	19/10/2022	TCF	PMB	MGD	I-DE	DOCUMENTO AMBIENTAL	Nº EXPTE. IBERDROLA.:				Nº REF HEMAG: 21/035.00365
	EDICION	FECHA	DIBUJADO	PROYECTADO	COMPROBADO	VALIDADO	EDITADO PARA	ESCALA: 1/4000	PLANO 2 HOJA 2	- PLANTA -		