

COMUNICACIÓN DE REGISTRO DE SOLICITUD DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAL

Este documento es copia del original firmado.

Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

D. ISIDRO CARRASCOSA VELASCO, con **NIF 05636766H** ha registrado la solicitud **2022/PCIEI/000061** en el sistema **Portal Del Instalador**.

Código Interno:	2022/PCIEI/000061
Tipo de Solicitud:	Nueva Instalación contra Incendios Industrial (PROYECTO)
Emplazamiento:	CAMINO CAMINO DE GRIÑON S/N (PARLA - MADRID (28980))
EICI:	Eurocontrol, S.A.
Fecha Envío EICI:	27/05/2022 16:06

En la solicitud se ha adjuntado la siguiente documentación:

- CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOS TANQUES
- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS EN ESTE CAMPO DE ACTUACIÓN.
- CERTIFICADO EN VIGOR DE EMPRESA INSTALADORA HABILITADA.
- CERTIFICADO, EN EL QUE SE ACREDITE QUE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON LA MEMORIA TÉCNICA/PROYECTO Y CON LAS PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS, FIRMADO POR TÉCNICO TITULADO COMPETENTE Y DEBIDAMENTE VISADO.
- PROYECTO ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN SUSCRITA POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR SU COLEGIO OFICIAL.
- JUSTIFICANTE PAGO TARIFA EICI.
- JUSTIFICANTE PAGO TASA DGIEM.
- OTROS DOCUMENTOS (AUTORIZACION REPRESENTACION.pdf, Cert-J408-4.pdf, D_ROHS-A30XHS-Rv1.pdf, Dec. Conformidad_PULSADOR_PM20D - PM20P.pdf, DOC4023_HS201 SP.pdf, ES_DEC_PRESTACIONES_PM20.pdf,

A continuación, se anexa copia de la Solicitud de Registro facilitada por el

COMERCIAL NORPAL PALOMARES, S.L.
AVDA 14 nº 16 - Torrejón de la Calzada
28991 - Madrid

ACTA EMPRESA INSTALADORA DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(RD 513/2017)

REGISTRO INDUSTRIAL: 103653
FECHA DE CADUCIDAD: Indefinida

EMPRESA	COMERCIAL NORPAL PALOMARES, S.L.					
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LUIS PALOMARES NORIEGO					
DOMICILIO LEGAL	AVDA 14 nº 16 - Torrejón de la Calzada (28991 - Madrid)					
N.I.F.	B81108235	Tlf.fijo	918166345	Tlf.mov	656821889	E-mail norpal@extintoresnorpal.com

ACTIVIDADES QUE AMPARA

13-B-DC0 - Sistemas de detección y alarma de incendios
13-B-DC1 - Sistemas de abastecimiento de aguas
13-B-DC2 - Sistemas de hidrantes exteriores
13-B-DC3 - Sistemas de bocas de incendio equipadas
13-B-DC4 - Sistemas de columna seca
13-B-DC5 - Sistemas de rociadores automáticos y agua pulverizada
13-B-DC6 - Sistemas fijos por agua nebulizada
13-B-DC7 - Sistemas de espuma física
13-B-DC8 - Sistemas de extinción por polvo
13-B-DC9 - Sistemas de agentes de extinción gaseosos
13-B-DCA - Sistemas de extinción por aerosoles condensados
13-B-DCB - Sistemas de control de humos y de calor
13-B-DCD - Sistemas de señalización luminiscente

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907655812090570569031**

NOTA:	La empresa es responsable de mantener en vigor en todo momento todos los requisitos exigidos en la normativa aplicable a la actividad y de comunicar a la Dirección General de Industria, Energía y Minas las modificaciones de los datos presentados.
--------------	--

Madrid, 29 de Agosto de 2019

JEFE DE AREA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y
CAPACITACION REGLAMENTARIA

Fdo: Amparo de la Puerta Quesada

PID:

12101000

CID:

C.1997.3565

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BENTEL SECURITY SRL
CONTRADA RAVIGLIANO Z.I. SANTA SCOLASTICA
64013 CORROPOLI TE**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Centrali antincendio
(Mod. J408-4)**

for the following products

**Control and indicating equipment for
fire alarm systems
(Model J408-4)**

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2004-10-12

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2004-10-12
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Centrali antincendio **Control and indicating equipment for fire alarm systems**

Concessionario | Licence Holder

Marchio | Mark

BENTEL SECURITY SRL
CONTRADA RAVIGLIANO Z.I. SANTA SCOLASTICA
64013 CORROPOLI TE



IMQ
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

98001733 CLBENT.C12.CBENT+2 64013 CORROPOLI

TE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

Standards

EN 54-2:1997
EN 54-4:1997 + A1:2002
EN 60950-1:2001

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

EN 54-2:1997
EN 54-4:1997 + A1:2002
EN 60950-1:2001

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

12AE00034

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **J408**

Tensione nominale di alimentazione | Supply rated voltage **230 V~**

Frequenza nominale di alimentazione | Supply rated frequency **50 Hz**

Corrente massima assorbita | Rated current **0.5 A**

Temperatura ambiente di funzionamento | Operating ambient temperature **- 5 °C / + 40 °C**

Tensione stabilizzata fornita alle apparecchiature esterne | Output voltage for external appliances **27.6 V-**

Corrente nominale alimentatore | Power supply rated output current **1.5 A**

Numero ingressi | Inputs **4 zone / 4 zones**

Numero massimo di rivelatori | Maximum number of detectors **30 rivelatori e/o punti manuali per ogni zona / 30 detectors and/or manuals call points for each zone**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

Marca | Trade mark **BENTEL SECURITY**

Modello | Model **J408-4**

Grado di protezione contro il contatto elettrico | Degree of protection against electric shock **Classe I / class I**

Tipo e capacità massima della batteria di accumulatori allocabile | Type and maximum capacitance of the battery **2 x 12 V - 7 Ah**

Altre caratteristiche / Further characteristics **vedere Allegato Ulteriori Descrizioni / see Annex further descriptions**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Configurazione della centrale J408-4

L'unità centrale comprende un involucro con grado di protezione IP30 nel quale sono alloggiati:

- No. 1 Scheda CPU;
- No. 1 Scheda di controllo;
- No. 1 Alimentatore switching da 1.5 A - 27.6 V, mod. BAQ35T24 marca BENTEL SECURITY;
- No. 2 Batterie di accumulatori da 7 Ah - 12 V, mod. NP 7-12 FR marca YUASA (non fornite).

Configurazione software

- Identificazione hardware: Thomson ST72F324J4T6.
- Identificazione software: 0J400_4 1.00.

Prestazioni facoltative certificate:

- Par. 7.8 - EN 54-2 - Uscita verso i dispositivi di allarme incendio;
- Par. 7.9 - EN 54-2 - Uscita verso i dispositivi di trasmissione di allarme incendio;
- Par. 7.11 - EN 54-2 - Ritardi delle uscite;
- Par. 7.12 - EN 54-2 - Rivelazione con conferma;
- Par. 10 - EN 54-2 - Condizione di test.

J408-4 Control and Indicating Equipment configuration

The Control and Indicating Equipment consists of a box, IP30 degree of protection, fitted with the following parts:

- No. 1 CPU board;
- No. 1 Control board;
- No. 1 Switching power supply of 1.5 A - 27.6 V, type BAQ35T24 trademark BENTEL SECURITY;
- No. 2 Storage batteries of 7 Ah - 12 V, type NP 7-12 FR trademark YUASA (not supplied with the c.i.e.).

Software configuration

- Hardware identification: Thomson ST72F324J4T6.
- Software identification: 0J400_4 1.00.

Certified option with requirement:

- Sub-clause 7.8 - EN 54-2 - Output to fire alarm device;
- Sub-clause 7.9 - EN 54-2 - Output to fire alarm routing equipment;
- Sub-clause 7.11 - EN 54-2 - Delay to outputs;
- Sub-clause 7.12 - EN 54-2 - Co-incidence detection;
- Sub-clause 10 - EN 54-2 - Test condition.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on

2004-10-12

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E001GQ

EME.121000.DA2H

Diritti modelli IMQ - centrali - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari / IMQ models - control panel - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus

1



List of critical components					
Object / part No.	Manufacturer / trademark	Type / model	Technical data	Standard	Mark(s) of conformity
Switching power supply	BENTEL SECURITY	BAQ35T24	Input: 230 V~; Output: 27.6 V—	EN 60950-1	CSv-IMQ
Polyswitch (PS1, PS2, PS4, PS5) CPU board (1)	RAYCHEM	RXE135	1.35 A	-	UL, CSA, TUV
Polyswitch (PS3) CPU board (1)	RAYCHEM	RUE600	6 A	-	UL, CSA, TUV

(1) Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics.

Unless otherwise states (1), the above components can not be replaced without IMQ authorization.

IMO SpA



RECUPERACIONES JECAR	REGISTRO DE SIMULACROS Y EMERGENCIAS	Página 1 de 2
-------------------------	---	---------------

EMERGENCIA SIMULADA / ACCIDENTES O EMERGENCIAS OCURRIDOS	FECHA	HORA
REVISION E INVESTIGACIÓN DEL INCENDIO.	24-11-2021	11.00
Debido al incendio que tuvimos en las instalaciones, hemos decidido revisar los posible motivos que pueden ocasionar nuevos incendios.		

CUERPOS DE EMERGENCIA QUE HAN INTERVENIDO	TIEMPO TARDADO EN LLEGAR	INCIDENCIAS
NINGUNO	No procede	No procede

MEDIOS PROPIOS UTILIZADOS	INCIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
NO SE HAN UTILIZADO	NO PROCEDE.

PERSONAL PROPIO QUE HA INTERVENIDO	Actuaciones e incidencias
PERSONAL OFICINA DE REC. JECAR	Ninguna
PERSONAL DE CAMPA Ramón Lopez Daniel López DIRECCIÓN	Ninguna
jmvv	Revisión cel plan de emergencia ambiental

PROCESO A SEGUIR
El incendio se produjo viernes tarde, una vez se había marchado el personal, solo quedando los guardas. Este incendio fue por un corte innecesario de un material a la hora de cargar, que generó un conato inicial que se apagó y se pensó que todo había finalizado. Una vez se marchan se vuelve a activar el incendio y produce la quema de material almacenado

TIEMPO NECESARIO PARA LA ACTUACIÓN
40 minutos de revisión

OBSERVACIONES: APRECIACIÓN SOBRE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
SE DEBE CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EXISTENCIA DE UN PLAN DE EMERGENCIAS
SE DEBE CONCIENCIAR AL PERSONAL DE CONFIRMAR QUE SE APAGAN CORRECTAMENTE LOS CONATOS DE INCENDIOS
¿SE PRECISAN ACCIONES CORRECTIVAS?
SÍ ☐ o N° NO ☒

RECUPERACIONES JECAR	REGISTRO DE SIMULACROS Y EMERGENCIAS	Página 1 de 2
-------------------------	---	---------------

EMERGENCIA SIMULADA / ACCIDENTES O EMERGENCIAS OCURRIDOS	FECHA	HORA
DESAPARICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.	24-11-2021	9.00
Se pretende describir los procesos a seguir si se produce una desaparición de residuos peligrosos dentro de las instalaciones de RECUPERACIONES JECAR. El objetivo es dar a conocer que se debe hacer si esto sucede.		

CUERPOS DE EMERGENCIA QUE HAN INTERVENIDO	TIEMPO TARDADO EN LLEGAR	INCIDENCIAS
NINGUNO	No procede	No procede

MEDIOS PROPIOS UTILIZADOS	INCIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
NO SE HAN UTILIZADO	NO PROCEDE.


PERSONAL PROPIO QUE HA INTERVENIDO	Actuaciones e Incidencias
PERSONAL OFICINA DE REC. JECAR	Ninguna
PERSONAL DE CAMPA Ramón Lopez Daniel López	Ninguna
jmvv	Revisión del plan de emergencia ambiental

PROCESO A SEGUIR
Pérdida o Desaparición de Residuos Peligrosos. Quando alguien detecte la falla o desaparición de Residuos Peligrosos (previamente debe consultar a personal de producción por si ha sido correctamente retirado) en el lugar dispuesto para su almacenamiento en el centro lo comunicará a Dirección y a medio ambiente (JMVV) JMVV abrirá una No Conformidad, iniciando una investigación con el objetivo de determinar el lugar donde se encuentra el residuo. En caso de no ser encontrado se comunicará a la autoridad competente para que tome las medidas que considere oportunas.

TIEMPO NECESARIO PARA LA ACTUACIÓN
40 minutos

OBSERVACIONES: APRECIACIÓN SOBRE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
SE DEBE CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EXISTENCIA DE UN PLAN DE EMERGENCIAS
¿SE PRECISAN ACCIONES CORRECTIVAS?
SI ☐ N°..... NO ☒

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PA-05 PLAN DE EMERGENCIAS		EDICION 0	Fecha: 01.08.21	Página 1 de 2
			Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

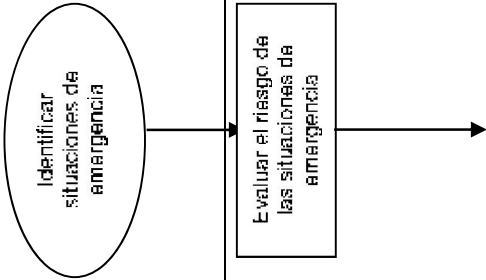Identificar los posibles riesgos de emergencia y establecer un modo de actuación ante las misma con el fin de minimizar y prevenir los Impactos medioambientales que quedan provocar					
Actividades, Instalaciones y productos asociados a RECUPERACIONES JECAR					
Objeto	Actividades del Proceso	Responsable Actividad	Resultados de la Actividad	Documentos Asociados	Registros Originados
Alcance					
ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES					
Actividades Instalaciones Productos		Responsable de Calidad y medio ambiente	Emergencias identificadas	Plan de emergencia asociado al plan prevención de riesgos laborales PE-02	--
emergencias identificadas		Responsable de Calidad y medio ambiente	Situaciones de emergencia evaluadas	Plan de emergencia asociado al plan de prevención de riesgos laborales	Plan de autoprotección y emergencias (registro de evaluación de riesgos)
Emergencias evaluadas		Responsable de Calidad y medio ambiente	Medios de prevención de las emergencias definidos	Plan de emergencia asociado al plan de prevención de riesgos laborales	Se aplican las medidas de prevención y minimización establecidas en los procesos de control operacional correspondientes, así como los establecidos en el propio Plan de Emergencia asociado a prevención de riesgos laborales No obstante, se incluyen en el Plan de emergencia medioambiental los elementos de prevención más importantes para cada emergencia En dicho plan de emergencia medioambiental se describe el modo de actuación en cada caso.

FECHA	EDICION	EMITIDO	APROBADO	NATURALEZA CAMBIO	
01.08.21	0	CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCION	Elaboración de procedimiento	

RECUPERACIONES JECAH	PROCEDIMIENTO PA-05 PLAN DE EMERGENCIAS			EDICION 0	Fecha: 01.08.21	Página 2 de 2
				Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RESPONSABLE ACTIVIDAD	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS ORIGINADOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Plan de emergencia medioambiental	Comprobar funcionamiento del Plan de emergencia	Responsable de Calidad y medio ambiente	Eficacia del Plan de emergencia medioambiental comprobada y optimizada	Plan de emergencia asociado al plan de prevención de riesgos laborales	Registros de simulacros y emergencias	 Junta mente con el plan de emergencia asociado a prevención de riesgos laborales (siempre que sea posible) se realizan simulacros del plan de emergencia, según la periodicidad establecida en el mismo. Durante la realización de los simulacros, se comprueba el resultado de los mismos, registrándose adecuadamente. En caso de que se identifiquen no conformidades en el funcionamiento se emiten acciones correctivas y preventivas para solucionar las causas y evitar que se repitan, pudiéndose modificar el propio plan de emergencia También se registran, según impreso de la columna anterior, las posibles emergencias que puedan tener lugar Si es necesario se definen acciones correctivas o preventivas (PS-05) en función del resultado de la aplicación del plan. Estas acciones pueden conllevar la revisión del mencionado plan.

FECHA	EDICION	EMITIDO	APROBADO	NATURALEZA CAMBIO
01.08.21	0	CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCION	Laboración de procedimiento