


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/DocumentoFirmado?id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS S.L., C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.

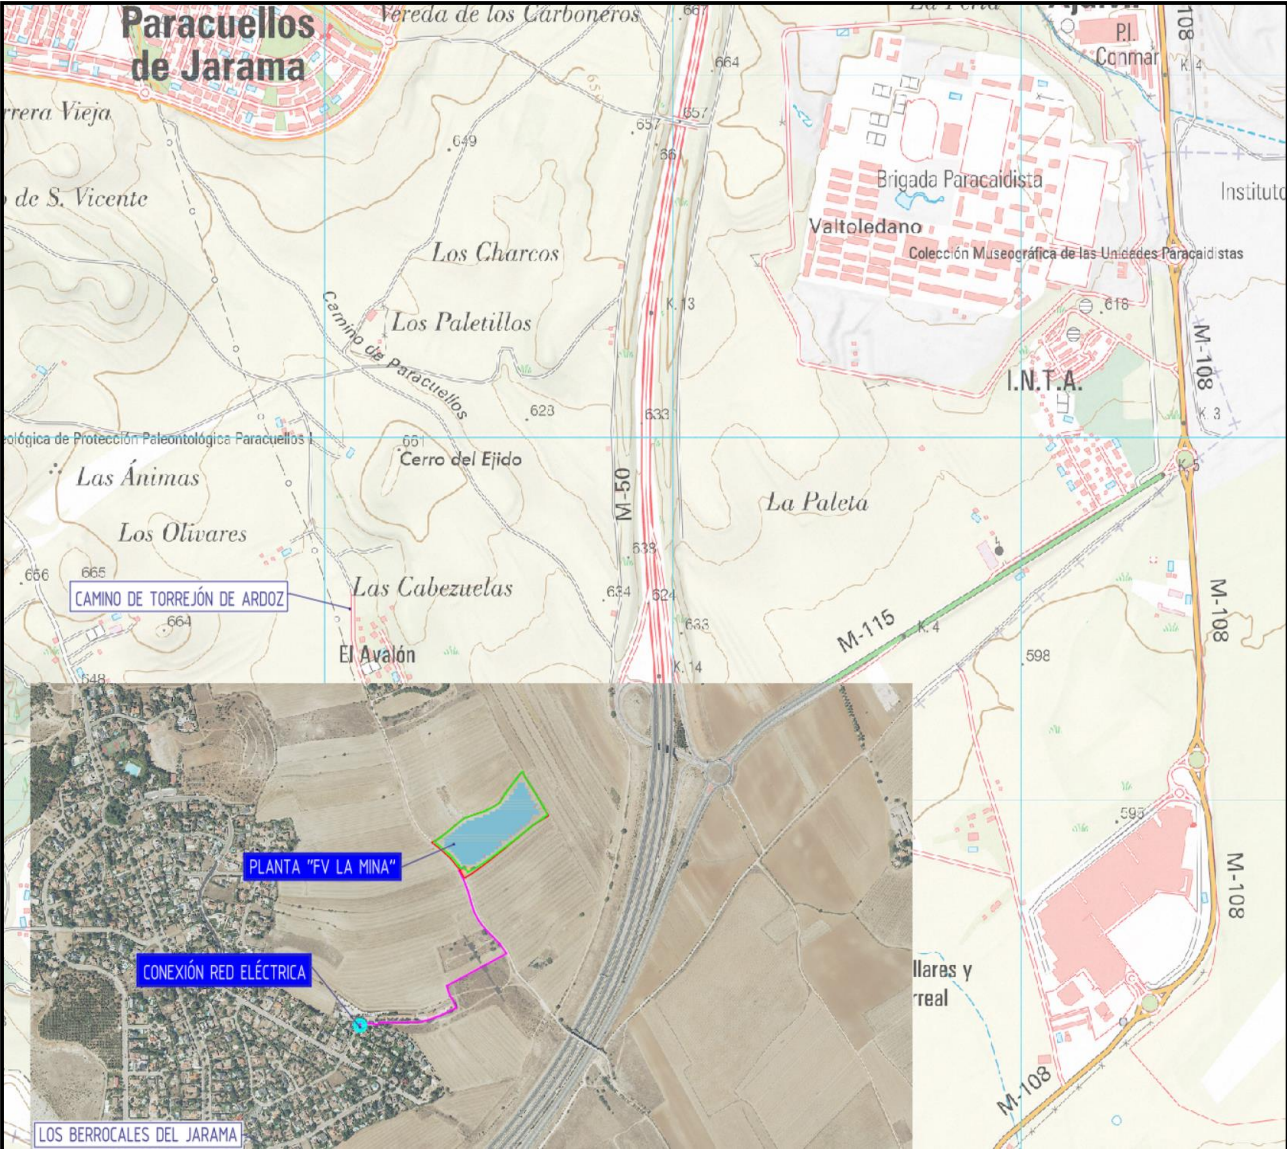

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PF LA MINA" Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN E INTERCONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA GENERAL, EN EL T. M. DE PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID)

Promotor

Narcissus Investments, S.L.


Autor

Álvaro Vázquez Moreno
Ingeniero de Caminos, C. y P. colegiado nº 20.147

Fecha

julio de 2025

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 2 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idemp=1. Firmado por: I. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 IRUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

BLOQUE III –
DOCUMENTACIÓN NORMATIVA


Control de cambios – revisión del Documento:

Edición	Comentarios	Fecha
00	Edición inicial	Diciembre 2024
01	Incorporación contenido del informe emitido por el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama en junio de 2025, relativo al expediente 1945/2025	Julio 2025

 **Alvaro Vázquez Moreno**
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
(col.20147) | alvaro@ingeniales.es / 609 90 64 89
ingeniales

Firmado por VAZQUEZ
MORENO ALVARO -
***7860** el día
10/10/2025 con un
certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 3 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/validar>. Documentos firmados por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.




Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Volumen 1 – MEMORIA DE EJECUCIÓN

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.....	7
1.1	OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL	7
1.2	MARCO NORMATIVO.....	8
1.3	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN	8
1.3.1	Documentos técnicos existentes.....	10
1.3.2	Descripción general	10
1.3.3	Instalaciones.....	12
1.3.4	Construcciones.....	18
1.3.5	Obra civil.....	19
1.3.6	Acceso a la red viaria.....	22
1.3.7	Auxiliares	22
1.3.8	Uso previsto	23
1.3.9	Tratamientos superficiales, texturas, y materiales a emplear en cerramientos, cubiertas, carpinterías o cualquier otro elemento exterior	23
1.3.10	Ocupación	24
1.3.11	Justificación del desarrollo de construcciones estrictamente necesarias.....	25
1.4	ZONA DE AFECCIÓN	26
1.4.1	Propiedades afectadas, RBDA y servidumbres	26
1.4.2	Organismos y compañías.....	34
1.4.3	Afecciones sectoriales.....	35
1.4.4	Cumplimento de las condiciones sectoriales e Informe Ambiental Estratégico	39
1.5	DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES Y PORMENORIZADAS	39
1.5.1	Determinaciones Estructurantes	39
1.5.2	Determinaciones Pormenorizadas.....	39
1.6	SERVICIOS URBANOS	40
1.7	REGLAMENTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	41
1.7.1	Normas de proyecto	41
1.7.2	Especificaciones de proyecto	42
1.8	REPLANTEO	42
1.9	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	42
1.10	RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42
2	ORDENACIÓN	48
2.1	DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS USOS	48
2.2	INTERÉS PÚBLICO DE LA INICIATIVA DE PLANEAMIENTO.....	48
2.3	CLASIFICACIÓN DEL SUELO AFECTADO POR EL PEI, ACTUAL Y PROPUESTA	49
2.4	CALIFICACIÓN DEL SUELO AFECTADO POR EL PEI, ACTUAL Y PROPUESTA.....	49
2.5	COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA DEL USO PROPUESTO EN EL PEI CON EL PLANEAMIENTO GENERAL DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS	50
2.6	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL QUE SE SOMETE EL PEI	50
2.7	CONDICIONES DE DESARROLLO DEL PEI	51
3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.....	52
3.1	MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA	52

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 4 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/DocumentosIdoPerit. Id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

3.2	MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA	53
3.2.1	Plazos de ejecución	53
3.2.2	Valoración de las obras	55
3.2.3	Estimación de los gastos auxiliares	55
3.2.4	Estimación total de costes del Plan Especial	56
3.2.5	Sistema de ejecución y financiación	57
4	MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO	60
4.1	IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO	60
4.2	IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL	60
4.3	IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	60
4.4	JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	60
4.5	CONDICIONES SECTORIALES	61
5	CONCLUSIÓN	62
	VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA	64
1	DISPOSICIONES GENERALES	64
1.1	OBJETO DEL PEI	64
1.2	ÁMBITO DEL PEI	65
1.3	ÓRGANOS SUSTANTIVOS (COMPETENTES PARA TRAMITAR Y APROBAR EL PEI)	65
1.4	VIGENCIA DEL PEI	65
1.5	EFFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL PEI	65
1.6	DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES	66
1.7	ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PEI	66
1.8	SISTEMA DE ACTUACIÓN	67
1.9	NORMAS DE INTERPRETACIÓN	68
2	RÉGIMEN DE USOS	68
2.1	DEFINICIÓN DE LOS USOS	68
2.2	RÉGIMEN DE LOS USOS DEFINIDOS	69
3	NORMAS PARTICULARES PARA LA PLANTA FOTOVOLTAICA	70
3.1	CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE LA PSF	70
3.2	EDIFICACIONES AUXILIARES PERMITIDAS	70
3.3	EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN	70
3.4	CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES AUXILIARES	71
3.5	CONDICIONES DE POSICIÓN DE LAS EDIFICACIONES AUXILIARES	71
3.6	VIARIOS INTERIORES DE LA PSFV	71
3.7	ZONAS DE PROTECCIÓN Y AFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES (SERVIDUMBRES)	71
3.8	VALLADO	71
4	NORMAS PARTICULARES PARA LA LSEE	72
4.1	CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA LSEE	72
4.2	ZONAS DE PROTECCIÓN Y AFECCIÓN DE LA LSEE (SERVIDUMBRES)	72
5	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS	73

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 5 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

5.1	MEDIDAS EN FASE DE DISEÑO	73
5.2	MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO	73
5.3	MEDIDAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN	73
5.3.1	Protección de la calidad del aire	73
5.3.2	Evitar la contaminación lumínica	74
5.3.3	Protección del suelo y el agua	74
5.3.4	Protección de la vegetación.....	76
5.3.5	Protección de la fauna	77
5.3.6	Protección del paisaje y del medio social	78
5.3.7	Protección del Patrimonio y bienes de dominio público.....	78
5.4	MEDIDAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN.....	79
5.4.1	Protección de la calidad del aire	79
5.4.2	Evitar la contaminación lumínica	79
5.4.3	Protección del suelo y el agua	80
5.4.4	Protección de la vegetación.....	80
5.4.5	Protección de la fauna	81
5.5	MEDIDAS DE RESTAURACIÓN	82
5.5.1	Tras la fase de montaje y ejecución de las infraestructuras.....	82
5.5.2	En la fase restauración, tras la vida útil de la PSFV y su LSEE, para restitución del suelo al estado originario.....	84
6	MEDIDAS AMBIENTALES COMPENSATORIAS	85
6.1	MEDIDAS QUE CORRESPONDAN EN FUNCIÓN DE LOS ESPACIOS Y VALORES AMBIENTALES AFECTADOS POR LAS OBRAS OBJETO DEL PEI.....	85
7	NORMAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	85
7.1	CONTROL SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PEI	85
7.2	VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	86
7.3	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN FASE DE OBRA DEL PEI	87
7.3.1	Asesoría ambiental durante la ejecución	87
7.3.2	Elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales.....	87
7.3.3	Control de calidad de la obra y sobre el patrimonio natural y el paisaje	88
7.3.4	Control sobre la ocupación y usos del suelo	95
7.3.5	Control sobre el movimiento de tierras	97
7.3.6	Control sobre la contaminación acústica.....	98
7.3.7	Control sobre la generación y gestión de residuos	98
7.3.8	Control sobre las afecciones a las aguas	101
7.3.9	Control de la contaminación atmosférica.....	102
7.3.10	Control sobre la protección de la población y sobre los servicios afectados.....	102
7.4	CONTROL DOCUMENTAL DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL	103
	VOLUMEN 3 – PLANOS DE ORDENACIÓN.....	105

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 6 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/ o en los documentos firmados en: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/ Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 IRUS: 100032852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=S3385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1.	Funcionamiento tipo - genérico de una Planta Fotovoltaica	9
Imagen 2.	Datos panel fotovoltaico	13
Imagen 3.	Estructura giratoria a un eje.....	14
Imagen 4.	Estructura fija	14
Imagen 5.	Inversor centralizado.....	15
Imagen 6.	Inversores distribuidos.....	15
Imagen 7.	Secciones tipo zanja línea evacuación.....	17
Imagen 8.	Sala auxiliares – baterías (BESS).....	18
Imagen 9.	Módulo – centro de transformación tipo	19
Imagen 10.	Emplazamiento zonas acondicionamiento terreno	19
Imagen 11.	Módulo prefabricado.....	20
Imagen 12.	Sección tipo zona de paso – acceso a C.T.	21
Imagen 13.	Secciones zanjas baja tensión.....	21
Imagen 14.	Sección tipo del vallado	22
Imagen 15.	Cámaras de vigilancia.....	23

ÍNDICE DE TABLAS


Tabla 1.	Ficha resumen de la PSF.....	12
Tabla 2.	Especificaciones estructura soporte.....	14
Tabla 3.	Ocupación sobre parcela.....	25
Tabla 4.	Parcelario del ámbito.....	27
Tabla 5.	Parcela ID-1 del ámbito.....	28
Tabla 6.	Parcela ID-2 del ámbito.....	29
Tabla 7.	Parcela ID-3 del ámbito.....	30
Tabla 8.	Parcela ID-4 del ámbito.....	31
Tabla 9.	Parcela ID-5 del ámbito.....	32
Tabla 10.	RBDA y servidumbres PSF y LSEE.....	33
Tabla 11.	Suelo del ámbito.....	49
Tabla 12.	Cronograma.....	54
Tabla 13.	Estimación económica PSF y LSEE	55
Tabla 14.	Estimación Costes Plan Especial – Vida útil PSF 35 años.....	57
Tabla 15.	Hipótesis modelo económico.....	58
Tabla 16.	Estados financieros (€)	59

Volumen 2 – PLANOS DE ORDENACIÓN

O-1: PLANTA GENERAL

O-2: PLANTA DETALLADA

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 7 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 IRUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Volumen 1 – Memoria de Ejecución

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 8 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/Documentos/070001d-14d0m-1. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 100032852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP=UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

1.1 Objetivos, justificación, conveniencia y oportunidad de la redacción del Plan Especial

➤ Objetivos

Esta Memoria con sus planos anexos conforman el Bloque III (Documentación Normativa) integrante en el Plan Especial de Infraestructuras redactado para legitimar en materia urbanística el desarrollo de la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" (en adelante PSF), la línea subterránea de evacuación de la energía (en adelante LSEE) y la conexión con la red eléctrica general; todo el proyecto recae en el término municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid).

Los objetivos del Plan Especial de Infraestructuras son aportar información del proyecto fotovoltaico a desarrollar, sus características de ejecución, integración en el territorio y cumplimiento del planeamiento urbanístico.

- Se aporta descripción característica del proyecto a desarrollar, su encuadre en el planeamiento vigente y la determinación de las afecciones que desarrolla y las afecciones que debe respetar. Para ello se redacta el Bloque I – Documentación Informativa.
- Se incluye la determinación sobre la evaluación ambiental del proyecto en el Bloque II – Documentación Ambiental.
- Se indica el modo de ejecución de la instalación y su relación con el marco normativo, en este Bloque III – Documentación Normativa.


De forma complementaria, el proyecto fotovoltaico se desarrolla con los objetivos de promover el desarrollo urbanístico sostenible encuadrado en la Agenda 2030 (economía verde y circular), mediante la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables y la disposición de la misma a las necesidades demandadas por la población.

Cabe manifestar que el desarrollo del proyecto está conformado por un sistema de ejecución privado a cargo íntegramente del promotor, la mercantil Narcissus Investments, S.L. y el sistema de actuación entendido como la modalidad de obtención de derecho sobre los suelos en los que se implanta la PSF está resuelta igualmente por el promotor ya que cuenta con contrato firmado en régimen de alquiler sobre la totalidad de los terrenos que integran la PSF y para un período de 35 años (vida útil de la Planta). Para los terrenos por los que transita la LSEE tramitará la correspondiente autorización de paso ante las parcelas de titularidad pública y en caso de parcelas de titularidad privada los correspondientes acuerdos como alternativa prioritaria a la Declaración de Utilidad Pública (DUP).

➤ Justificación, conveniencia y oportunidad de la redacción del Plan Especial

Se incluye su justificación en el apartado 1.2 de la Memoria Informativa del Bloque I.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 9 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/4090741E70DFC44EB09CC25F. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.2 Marco normativo


Se ha referido la legislación vigente directamente aplicable al contenido del Plan Especial en el apartado 1.4 del Bloque I. Sobre esta legislación, el marco normativo de enfoque directo al desarrollo del proyecto es el siguiente:

- En materia urbanística establecer el encuadre en el Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama, junto con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (en adelante LSCM), asegurando su cumplimiento para los usos, construcciones y actividad pretendida. Para ello en el Bloque I se divide el ámbito en tres Zonas, caracterizadas por su clasificación/categoría de suelo y por tanto el grado de desarrollo del planeamiento sobre los mismos.
- En materia ambiental se atiende a la evaluación ambiental de todo el proyecto; se adjunta en el Bloque II.
- En materia de aguas no se diferencia ningún cauce en el entorno del ámbito. No se modificarán en todo caso la escorrentías existentes.
- En materia de carreteras, el corredor de la Autovía M-50 dista más de 300 m del ámbito, por tanto sin afección sobre la misma.
- En materia de infraestructuras se respetará la infraestructura viaria de carácter rural con el trazado-ejecución de la LSEE: (camino de Torrejón de Ardoz).
- En materia de patrimonio, atender lo que al respecto dictamine la Dirección General de Patrimonio y Cultura, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.
- Para garantizar la validación territorial del ámbito, el promotor cuenta con acuerdo – contrato firmado para disposición en régimen de alquiler de la totalidad del ámbito que conforma la PSF.
- Para los tramos de LSEE cuando se circunda fuera del ámbito de la PSF, se atenderá a:
 - Parcelas de titularidad privada: se realizará la ocupación vía acuerdo entre promotor – propietarios involucrados con carácter preferencial y en última instancia mediante la vía de Declaración de la Utilidad Pública (DUP).
 - Parcelas de titularidad – gestión pública; se tramitará autorización administrativa cuando se circunda por los tramos del camino de Torrejón de Ardoz) y calle de los Galgos (Los Berrocales del Jarama).
- Para la conexión a la red eléctrica general se garantizará las condiciones impuestas por la compañía i-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para el expediente de referencia (“EXP-28- 9043428844”).

1.3 Descripción y características de la instalación

Se promueve el desarrollo de un proyecto fotovoltaico, conformado por la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina”, la LSEE y su conexión con la red general eléctrica; se aprovecha la red viaria y de caminos existentes para el trazado de la LSEE y acceso al ámbito.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 10 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos/verificar.do?ent_id=1&idomae=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

En esencia una Planta se conforma por módulos fotovoltaicos conectados eléctricamente entre sí, con objeto de transformar la energía del sol en energía eléctrica, generando una corriente continua proporcional a la irradiancia solar que incide sobre ellos. Esta corriente se conduce a los inversores que la convierten en corriente alterna a la misma frecuencia y tensión que la red eléctrica (en este caso a nivel de baja tensión a 800V). Mediante transformadores de potencia se eleva la tensión eléctrica de generación a niveles de media tensión (en este caso a 20 kV) para poder evacuar la energía con las menores pérdidas posibles hasta el punto de conexión a la red general, garantizado para este proyecto por el punto de conexión autorizado al promotor por la compañía i-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Se aporta esquema ilustrativo del funcionamiento:



Imagen 1. Funcionamiento tipo - genérico de una Planta Fotovoltaica

Se considera una vida útil para la Planta de 35 años, pudiéndose prorrogar 10 – 15 años en función del estado operativo de la instalación.


En los siguientes apartados se incluyen descripciones conceptuales de los componentes del sistema fotovoltaico, dado el alcance de este documento, con un enfoque mayor urbanístico que constructivo; las instalaciones se encuentran convenientemente desarrolladas en los Proyectos redactados y referidos en el apartado siguiente (1.3.1).

La documentación referida se irá complementando con las Adendas que se anexen para complementar la ejecución de las obras en función de los condicionantes que se presenten en la tramitación del expediente, con independencia de redactar un Refundido Final previo a la aprobación definitiva del Plan Especial.

En resumen, las características básicas del Proyecto son:

- Tipología: generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables.
- Emplazamiento: Paracuellos de Jarama (PSF, Centro de Transformación y Control (CT), Centro auxiliar y/o de baterías (BESS), LSEE y conexión a la red eléctrica general).
- Datos significativos para el proyecto:

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 11 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos/firmados. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=ES el 10/10/2025 10:44:58. INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- PSF para desarrollo de una potencia nominal de 3.000,00 kWn y potencia pico de 3.336,00 kWp. Se dispone un CT de potencia 3500 kVA.
- Línea subterránea de evacuación de la energía eléctrica (LSEE), de longitud aproximada ~836 m. Tensión de 20 kV.
- Conexión con la red de energía eléctrica general en línea eléctrica subterránea que transita por la calle de los Galgos (Los Berrocales del Jarama); se identifica como "nueva posición de línea en el CT BERROCALES 6-PARAC (132260192) de la línea L-39 LAS CASTELLANAS de 20 kV de la subestación ST ARDOZ NUEVA".
- o Mantenimiento de la rasante natural del terreno en el ámbito de la PSF, régimen de escorrentías naturales y garantizando la conservación de la capacidad edáfica y productiva de las parcelas; no se realizarán movimientos de tierra ni alteraciones de la capa edáfica, salvo pequeñas localizaciones por irregularidades superficiales del terreno, como se indica en el apartado 1.3.5.

1.3.1 Documentos técnicos existentes

En el momento de la redacción de este Plan Especial, el promotor ha impulsado los siguientes documentos técnicos, los cuales se incorporarán en su caso, a la tramitación administrativa del expediente:


- o Proyecto para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina", línea subterránea de evacuación de la energía y conexión a la red eléctrica general:
 - Título: "PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO, PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED – PF LA MINA".
 - Autor: D. Antonio Moreno Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº 1327 (Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real).
 - Fecha redacción: mayo 2024.
- o Estudio previo de la Calidad del Suelo, redactado en octubre de 2024 por D. Javier Bermejo López, Geólogo colegiado nº 6.245 (GEOGENIL, S.L.).

Estos documentos se complementarán en su caso con las correspondientes Adendas atendiendo a las necesidades del proyecto y/o requerimientos de las administraciones implicadas.

1.3.2 Descripción general

La concepción global del proyecto es la siguiente:

- o Se proyecta una Planta Solar Fotovoltaica (PSF) dispuesta sobre la rasante natural del terreno, respetando la orografía existente, el suelo edáfico y por tanto manteniendo la capacidad productiva del suelo.
- o La PSF está conformada por un único recinto conformado por una parcela catastral pertenecientes al término municipal de Paracuellos de Jarama, identificadas en el plano O-1 adjunto: parcela 43 del polígono 07.
- o El acceso a la PSF y al conjunto del sistema fotovoltaico se realiza a través de la red viaria existente, en este caso conformada por la el camino de Torrejón de Ardoz, que



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC4E89CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278, Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=S3385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otto, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.




Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

circunda por el límite sur de la parcela 43 – polígono 07 y por el propio viario urbanizado de la calle de los Galgos (Los Berrocales del Jarama), en donde se realiza la conexión a la red eléctrica general.

- Interior al vallado se dispone la siguiente infraestructura: paneles fotovoltaicos, zona de paso para circulación y líneas eléctricas subterráneas, junto a pequeño material auxiliar eléctrico generalmente dispuesto bajo la estructura de los paneles; igualmente se prevé la instalación de un módulo prefabricado auxiliar para la instalación de baterías (a futuro).
- Lindante con el vallado en la zona sur de la finca, se ubica un centro de transformación y medida (centro de control) con objeto de tener acceso desde el exterior sin necesidad de acceder al interior de la PSF.
- Exterior al vallado se diferencia: LSEE y conexión a la red eléctrica general en una celda de un centro de transformación existente en el ámbito "AN-6 Berrocales".
- La PSF evacua la energía generada a través de una línea subterránea, de longitud aproximada ~836 m desde el Centro de Transformación (parcela 43 - polígono 07 hasta la calle de los Galgos (Los Berrocales del Jarama) en el centro de transformación existente y referido anteriormente.
- La conexión a la red general está garantizada mediante permiso de acceso y conexión obtenido por el promotor ante i-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en base al expediente generado: "EXP-28- 9043428844", de fecha 22 de enero de 2024. Se conecta a la línea "nueva posición de línea en el CT BERROCALES 6-PARAC (132260192) de la línea L-39 LAS CASTELLANAS de 20 kV de la subestación ST ARDOZ NUEVA".

Se aportan descripciones conceptuales de los componentes del sistema fotovoltaico; dado el alcance de este Documento Urbanístico se localiza mayor desarrollo en los documentos técnicos referidos anteriormente. Como ficha resumen de la PSF se tiene:

DATOS GENERALES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA	
Tipo de Instalación de generación de electricidad	b.1.1
Tecnología	Solar Fotovoltaica
Potencia de Acceso	3.000 kW
Potencia Nominal (AC) (inversores)	3.300 kW
Potencia Pico Total (DC) (paneles)	3.336 kWp
Potencia del panel solar	695 W
Nº. Total de paneles	4.800 ud
Inversores Totales	10 ud
Inversor. Potencia unitaria a 40º	300 kW
Nº. Paneles en serie por string	30 ud
Nº. Total de strings en paralelo	160 ud
Nº. Total de transformadores	1 ud
Potencia Transformador	3.500 kVA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/Documentos/DocPerf. Id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=DCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Parámetro	Valor de Diseño
Superficie afectada por la instalación	3,66 Ha.
Tipo	Estructura Solar Fija
Orientación. Inclinación	20°
Orientación. Acimut	0°
Nº de paneles por mesa	2Vx30/2Vx15
Separación entre filas de mesas a ejes(m)	8 m

Tabla 1. Ficha resumen de la PSF

1.3.3 Instalaciones

Se identifican las siguientes para desarrollo de la PSF:

- Módulos fotovoltaicos.
- Estructura de soporte de módulos fotovoltaicos.
- Inversores.
- Instalación eléctrica de baja tensión.
- Instalación eléctrica de media tensión.
- Línea de evacuación y punto de conexión a la red eléctrica general (interconexión).


En resumen simplificado, la PSF se compone básicamente de un generador solar de corriente continua, inversores que convierten esta corriente en alterna, transformador elevador para adaptar la energía a las condiciones de red y una serie de elementos que interconectan estos equipos: cableado, protecciones, cuadros eléctricos, etc. La PSF además contará con otros sistemas auxiliares que garantizarán la operatividad de ésta: suministro eléctrico propio, sistemas de vigilancia, de seguridad y de monitorización.

De este modo, podemos distinguir en la PSF tres partes funcionales diferenciadas: el sistema productor fotovoltaico o generador solar, los sistemas de acondicionamiento de la energía eléctrica (inversores CC/CA y Centro de Transformación BT/MT) y los sistemas auxiliares. Se incluyen para cada una de ellas una descripción resumida.

1.3.3.1 Módulos fotovoltaicos

El conjunto de módulos fotovoltaicos unidos entre sí conforma el generador fotovoltaico. Los módulos son el elemento de generación eléctrica y están formados por un número determinado de células que están protegidas por un vidrio, encapsuladas sobre un material plástico y todo el conjunto enmarcado con un perfil metálico.

Los valores de la energía media disponible de una cantidad de módulos fotovoltaicos orientados al sur y con una inclinación determinada (15°), junto con su rendimiento y su potencia nominal, son los parámetros determinantes de la producción eléctrica de los paneles. La disposición de estos paneles se hace mediante la interconexión de módulos para aumentar su fiabilidad. Estos módulos están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de silicio. El uso de estas células evita los circuitos serie-paralelo, con sus problemas inherentes, que utilizan otros fabricantes para la construcción de módulos de alta potencia. Este tipo de célula asegura una producción eléctrica que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada por el sol.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511_FSGGK-YPDO0-1EM8N_74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: L-Description=RM- MADRID-Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS- 10003128292450. CID 2.5.4.97=VATES-B44924926. CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R- B44924926). SERIALNUMBER=IDCES-53385768P. C=MANUEL SN=CASTRO ZURITA, T=Olm, O=NARCISSUS INVESTMENTS S.L, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Son de construcción sumamente robusta que garantiza una vida de más de 20 años aun en ambientes climatológicos adversos. Los paneles se conectarán eléctricamente a la red de tierra de la Planta, como rige la legislación vigente.

Los módulos previstos para este proyecto son módulos de tecnología Low LID Mono Perc y están diseñados según norma IEC61215. Disponen de 3 diodos de by-pass para evitar el efecto “hot spot” (punto caliente). El diodo “by-pass” permite un camino alternativo para la corriente, en una asociación en serie de células, cuando alguna de ellas está bajo sombras o no conduce corriente. Estos módulos serán módulos bifaciales, que ofrecen muchas ventajas sobre los paneles solares tradicionales. Se puede producir energía desde ambos lados de un módulo bifacial, aumentando la generación de energía total. Los módulos bifaciales producen energía solar desde ambos lados del panel. Mientras que los paneles tradicionales opacos de lámina posterior son monofaciales, los módulos bifaciales exponen tanto la parte frontal como la parte posterior de las celdas solares.

Se ha elegido para este proyecto el panel TRINA TSM-NEG21C.20 695W. El módulo cumple con todas las especificaciones de calidad requeridas y tiene una eficiencia del 22,4 %.


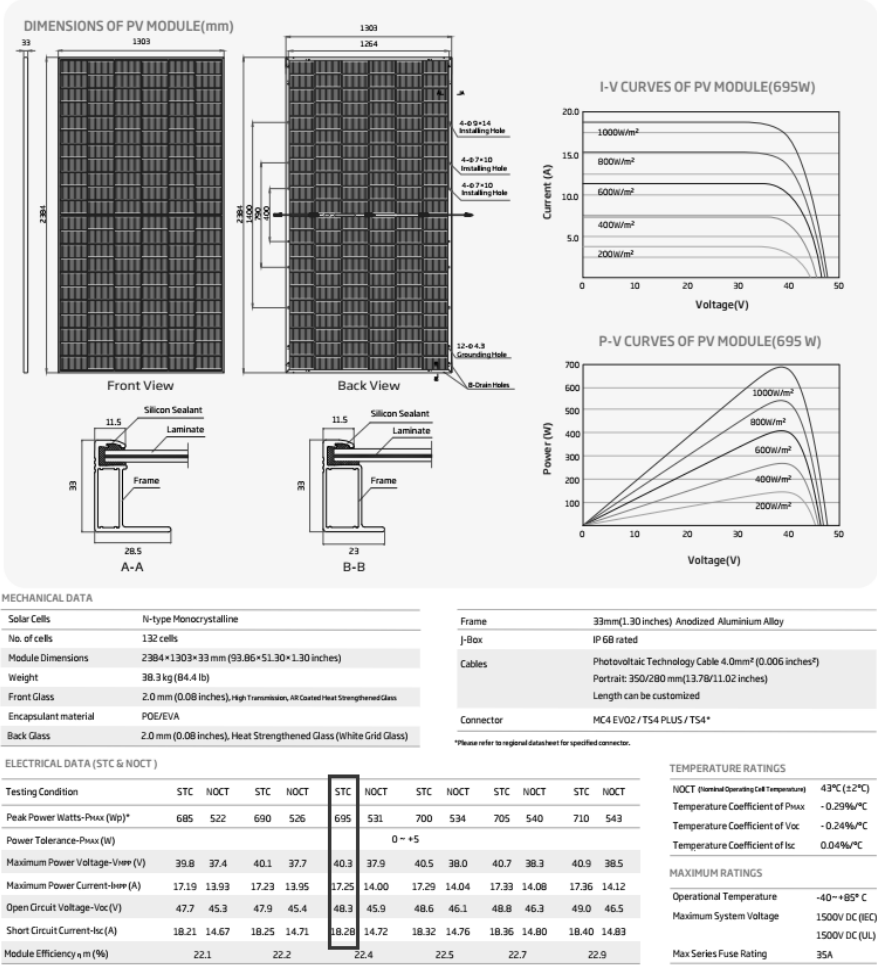


Imagen 2. Datos panel fotovoltaico



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idong=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=S3385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.

Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.3.3.2 Estructura de soporte

Los paneles necesitan un soporte que de estabilidad a la estructura y la orientación óptima. Existen dos tipos de soportes: soporte fijo y soporte con seguidor. Cuando se instalan con estructura fija, éstas se hacen de acero galvanizado con el espesor correspondiente a la zona climática. Cuando se usan seguidores además de la resistencia estructural, el sistema de seguimientos optimiza al máximo la radicación captada por los paneles. Las principales características de ambos sistemas son:

- Facilidad de montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones
- Todos los elementos estructurales así como la tornillería utilizada son galvanizados en caliente según norma UNE-EN-ISO 1461.
- Ningún elemento estructural presenta soldaduras ni uniones soldadas.
- Perfecta adaptabilidad del sistema a la topografía del terreno (pendientes de hasta el 15% aproximadamente).
- Anclaje mediante hincado al terreno.

La separación entre filas se encuadra en el intervalo de 3,5 a 10 m aproximadamente para evitar pérdidas por formación de sombras, estando en este proyecto en el entorno de los 5 m.



Imagen 3. Estructura giratoria a un eje




Imagen 4. Estructura fija

Para este proyecto se ha elegido una estructura fija. Se diferencian en planta en el plano O-1 y O-2 adjuntos. Las especificaciones son las siguientes:

ESPECIFICACIONES	
Estructura	Estructura Solar Fija 2Vx30/2Vx15
Inclinación	20°
Opciones de cimentación	Hincado directo / Pre-drilling + hincado / Micropilote/ Predrilling + compactado + hincado
Adaptación al terreno	Hasta 20% inclinación N/S**
Perfiles: calidad y tratamiento	Acero de alta resistencia S275JR, S355JR y acero ZM310
Tornillería	Grado 8.8 / ZnNi + sellante
Tipos de módulos compatibles	Con marco, sin marco o glass...
Cargas de viento y nieve	A medida según requerimientos
Normativa y regulación	Cálculo, diseño y fabricación de la estructura de acuerdo a las normas Eurocódigo.

Tabla 2. Especificaciones estructura soporte

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 16 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC4EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/40790741d1d0mpe1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 100031282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.3.3.3 Inversores

El sistema de inversión es el encargado de convertir la corriente continua procedente del generador fotovoltaico proporcional a la radiación incidente en corriente alterna. Por lo tanto, es necesario esa transformación de corriente continua en alterna de las mismas características (tensión y frecuencia) que la red, para que el sistema fotovoltaico pueda operar en paralelo con la red existente.

El funcionamiento de los inversores será automático. A partir de que los módulos solares generan suficiente potencia, la electrónica de potencia implementada en los equipos inversores se encargará de supervisar la tensión, frecuencia de red, así como la producción de energía. A partir de que ésta sea suficiente, el equipo comenzará la inyección a red.

Hay dos tipos de inversores que determinan la configuración de una Planta Fotovoltaica tipo:

- Inversores centralizados. Actualmente de 1.500 y 3.500 kWca.



Imagen 5. Inversor centralizado

- Inversores distribuidos o inversores de tipo string. Actualmente los inversores distribuidos son de 100 a 250 KW.




Imagen 6. Inversores distribuidos

Los inversores elegidos para la PSF son del tipo String, y ha ha sido el modelo de HUAWEI SUN2000-330KTL-H1. En la elección se ha preferido que la potencia sea de 300 kW.

El inversor adoptado permite un rango muy amplio de tensión de entrada desde el campo fotovoltaico, lo que permite una gran flexibilidad de configuración y posibilidades de ampliación en el futuro. A partir de la potencia recibida del campo fotovoltaico, el punto de operación del inversor es optimizado constantemente con relación a las condiciones de radiación, las propias

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 17 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmador. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/ documentos/10/Port_1/Idioma=1 Firmado por: 1 Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, G=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

características y la temperatura del panel, y las características propias del inversor. Su rendimiento máximo es superior al 98% y presenta una distorsión armónica inferior al 3%.

Suelen ubicarse cerca de los módulos solares, como se pone de manifiesto en la imagen anterior, normalmente instalados sobre la propia estructura del "tracker". Posteriormente las salidas de AC de cada inversor son conducidas a un Centro de Transformación.

1.3.3.4 Instalación eléctrica de baja tensión

El sistema de baja tensión de la PSF comprende todos los componentes entre los módulos fotovoltaicos y los transformadores.

Todo el cableado de baja tensión deberá ser de tipo auto extingible y resistente a temperaturas hasta 90°C. Debe tener alta resistencia al ataque químico y debe estar certificado por el fabricante para soportar una vida útil de 30 años o más. Los accesorios deben tener una expectativa de vida útil de al menos 30 años. Los cables de baja tensión (CC y AC) se diseñarán para limitar la caída de tensión a un 2,0% de media, y deberán haber sido diseñados con los códigos y normativa que sean de aplicación para cableado en aplicaciones de energía.

Los paneles se conexionarán en serie, uniéndose parcialmente hasta las cajas de primer nivel (en el caso de instalar inversores centrales) o hasta el propio inversor.

Cableado en Corriente Continua

Los cables CC que se utilicen para conectar los módulos fotovoltaicos de un string serán de cobre, y deben estar catalogados como cable tipo solar de acuerdo con todas las normativas aplicables. Estos cables se llevarán por zonas que eviten la exposición directa a la luz del sol siempre que esto sea posible. Los cables CC tendrán aislamiento XPLE y serán adecuados para 1.500 Vcc

Cableado en Corriente Alterna


El cableado de baja tensión en CA, va desde los inversores al transformador, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo a la normativa vigente. Este cableado será flexible, adecuado para el transporte y distribución de potencia eléctrica, y adecuado para la instalación al aire o enterrada.

El transformador estará en el módulo para centro de transformación proyectado en la PSF (de potencia 3500 kVA), próximo al acceso (zona sur de la parcela 43 – polígono 07 del T. M. de Paracuellos de Jarama).

Sistema de Puesta a Tierra

El sistema de puesta a tierra incluye interconexiones eléctricas que se realizan de forma intencionada entre conductores del sistema eléctrico y el terreno. El diseño del sistema de puesta a tierra se hará de acuerdo con toda la normativa aplicable, así como con los requisitos de la compañía local. El propósito principal de la puesta a tierra de forma intencionada es limitar la magnitud de la línea a la tensión de puesta a tierra dentro de límites predecibles, tanto en estado estacionario como en condiciones transitorias, reduciendo así el esfuerzo de tensión en el aislamiento de los equipos.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 18 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511_FSGGK-YPDO0-1EM8N_74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: L-Description=RM- MADRID-Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=S3385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otto, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.3.3.5 Línea de evacuación y punto de conexión a la Red General

Conectará la energía eléctrica generada en la PSF con la Red General. Se aportan las secciones tipo de zanjas para la LSEE:

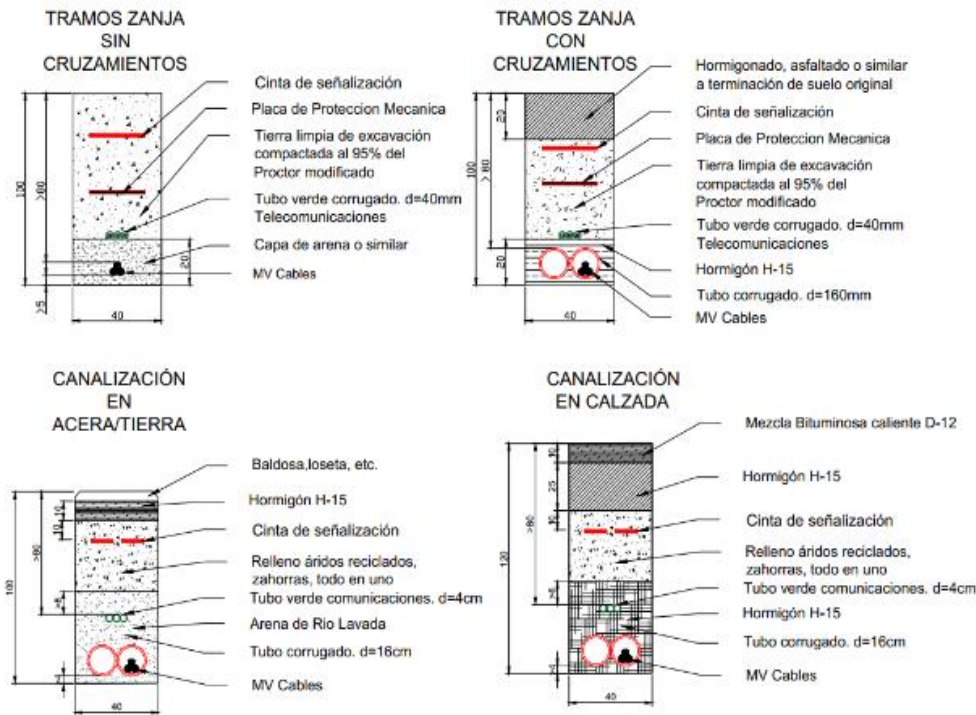



Imagen 7. Secciones tipo zanja línea evacuación

La conexión a la red eléctrica general se realiza como se ha referido anteriormente en una celda de línea existente en el centro de transformación ubicado en la calle de los Galgos (Los Berrocales del Jarama), en el ámbito “AN-6 Berrocales”: “nueva posición de línea en el CT BERROCALES 6-PARAC (132260192) de la línea L-39 LAS CASTELLANAS de 20 kV de la subestación ST ARDOZ NUEVA“. Este punto de conexión ha sido confirmado por la compañía eléctrica i-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (“EXP-28- 9043428844”), mediante escrito de fecha 22 de enero de 2024.

Como coordenadas UTM (Huso 30, ETRS89) del emplazamiento de las instalaciones de referencia se tienen (T. M. de Paracuellos de Jarama):

- Coordenada central de la PSF: (X=457.488,6845 – Y=4.480.922,4619).
- Posición Centro de Transformación, Control y Medida (salida de la PSF): (X=457.404,0282 - Y=4.480.813,3718).
- Posición Centro auxiliar, baterías (BESS): (X=457.428,2267 - Y=4.480.812,6953).
- Conexión a la Red General: (X=457.101,9100 - Y=4.480.382,9600).
- Definición del trazado en el plano nº O-1 y conjunto de planos nº O-2 adjuntos.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 19 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 10003282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.

Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.3.3.6 Instalación eléctrica de media tensión

La red de media tensión comprende: el transformador de media tensión, las celdas de media tensión y el cableado de media tensión que une las celdas con la línea eléctrica a la que conectar para la evacuación de la energía generada en la PSF.

Este sistema de media tensión será subterráneo con los cables directamente colocados en zanjas. Toda la red eléctrica de media tensión se proyectan subterráneas.

La PSF cuenta con una infraestructura de evacuación consistente en un Centro de Transformación unido mediante una línea de media tensión a un Centro de Protección y Medida, y éste mediante la línea de evacuación en 20 kV hasta al Punto de Interconexión en la red eléctrica general.

1.3.4 Construcciones

Se diferencian el centro de control, centro de transformación y centro de auxiliar de almacenamiento de energía – batería (BESS).

1.3.4.1 Centro de control, auxiliares y/o baterías

Caseta prefabricada de panel sándwich (tipo obra). Podrá ubicar los elementos y equipos de monitorización y seguridad de la PSF, cualquier otra instalación de control o auxiliar para la instalación, elemento auxiliar que no pueda instalarse en el módulo del centro de transformación, sistemas auxiliares necesarios como antiintrusión, detección de incendios, sistemas de acondicionamiento, etc., con especial dedicación al almacenamiento – disposición de baterías (BESS) en caso de que en un futuro en la PSF se realice un proceso de "hibridación".

Dispone de las siguientes dimensiones aproximadas con la tipología prefabricada expuesta en la imagen, para una superficie de 31,68 m2 aproximadamente (40 pies):


- Longitud (mm): 12000.
- Anchura (mm): 2640.
- Altura (mm): 2600.
- Superficie (m2): 31,68.



Imagen 8. Sala auxiliares – baterías (BESS)

1.3.4.2 Centro de transformación, control y medida

Caseta prefabricada de panel sándwich (tipo obra) o de hormigón. Se ubicarán los elementos y equipos de monitorización, centro de transformación, seguridad de la PSF y almacenamiento de pequeños repuestos en su caso. Contará principalmente de equipos electrónicos para visualizar el comportamiento de la PSF, así como las cámaras. Dispone de las siguientes dimensiones aproximadas con la tipología prefabricada expuesta en la imagen, para una superficie de 19 m2 aproximadamente:



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos/verif.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TS-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.

Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Longitud (mm): 8080.
- Anchura (mm): 2380.
- Altura (mm): 2790.
- Superficie (m2): 19,23.



Imagen 9. Módulo – centro de transformación tipo

1.3.5 Obra civil

La obra civil proyectada no es significativa y se agrupa en las siguientes actuaciones.

1.3.5.1 Acondicionamiento del terreno

Dado que la estructura de suportación de los módulos fotovoltaicos va hincada en el terreno y con adaptabilidad a la orografía natural del mismo, los movimientos de tierra serán mínimos, prácticamente inexistentes y localizados a las zonas de circulación, instalación de equipos prefabricados, etc. El campo fotovoltaico se quedará con la cobertura vegetal actual para integrar la instalación en el medio, con la conformación de una pradera de vegetación herbácea. Se aporta indicación del posicionamiento del movimiento de tierras obtenido del proyecto, centrado más en redistribución de la capa superficial para minimizar las irregularidades existentes (plano 1108-CV del Proyecto de la PSF):


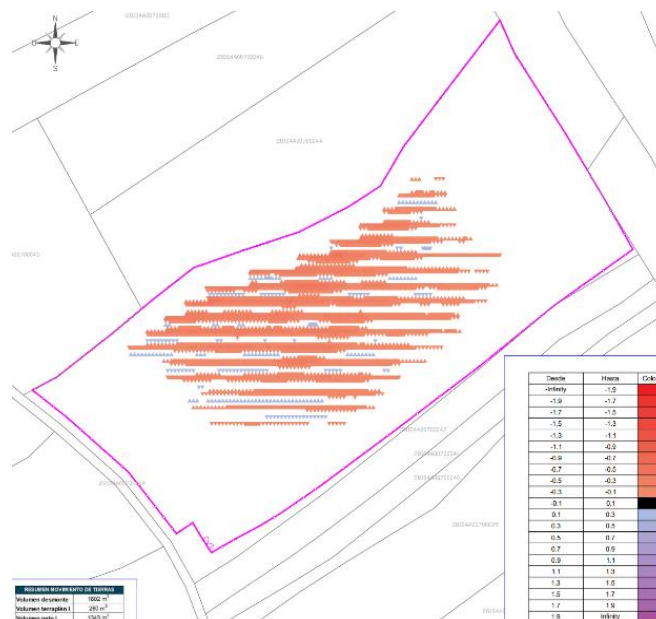


Imagen 10. Emplazamiento zonas acondicionamiento terreno

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 21 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos/verifidoc?id=1&idemp=1. Firmado por: J. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Las construcciones prefabricadas relativas a casetas y módulos se asentarán sobre base granular compactada y posterior disposición de solera de hormigón hasta cubrir el perímetro de la caseta en cada caso. Se aporta sección constructiva obtenida del proyecto:


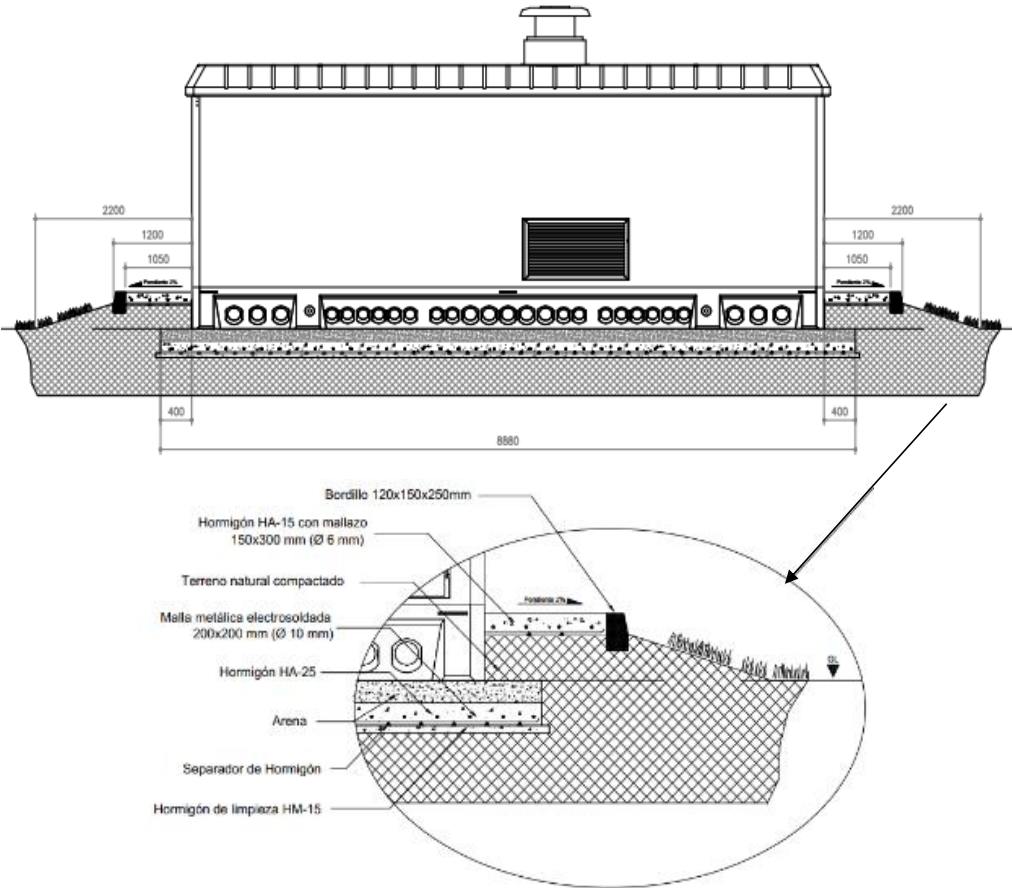


Imagen 11. Módulo prefabricado

1.3.5.2 Zonas de circulación interiores

Se diseñarán con firme flexible y granular (zahorra artificial compactada, 98% PM), dando continuidad en todo caso al drenaje natural de la escorrentía. La rasante se adaptará al terreno natural en la medida de lo posible para no desarrollar los movimientos de tierras. La capacidad portante exigida es mínima ya que el tráfico circulante será muy reducido, ocasional para labores de mantenimiento. Se aporta sección tipo obtenida de proyecto con un ancho de rodadura de 4 m:

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
	Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos/verif.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, OID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

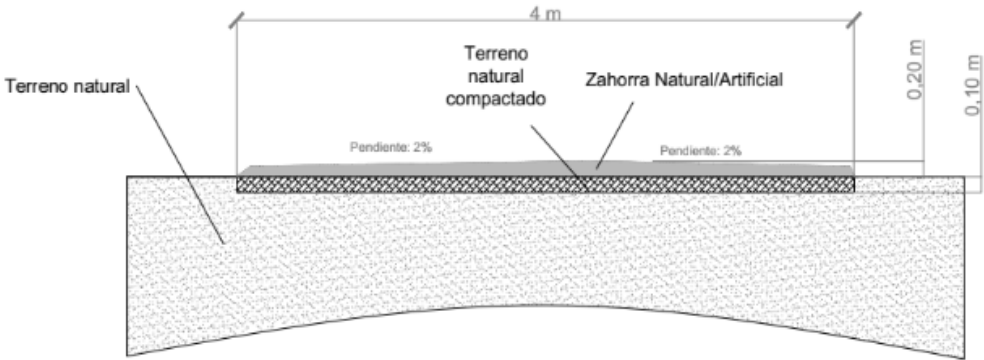


Imagen 12. Sección tipo zona de paso – acceso a C.T.

1.3.5.3 Zanjas para líneas eléctricas subterráneas

La totalidad de las líneas eléctricas de baja y media tensión se proyectarán subterráneas. La apertura de zanjas constituye una actividad transitoria para alojar las líneas; la excavación se rellenará con material seleccionado procedentes de la propia zanja y de aporte (arenas y gravas finas) en la zona próxima a las conducciones. El terreno natural no sufrirá ninguna alteración con arreglo a su estado actual, quedando con la misma rasante natural con el tapado de las zanjas, disponiendo superiormente la capa de tierra vegetal previamente extraída. Ya se han aportado previamente las secciones de la LSEE. Las proyectadas son las siguientes:


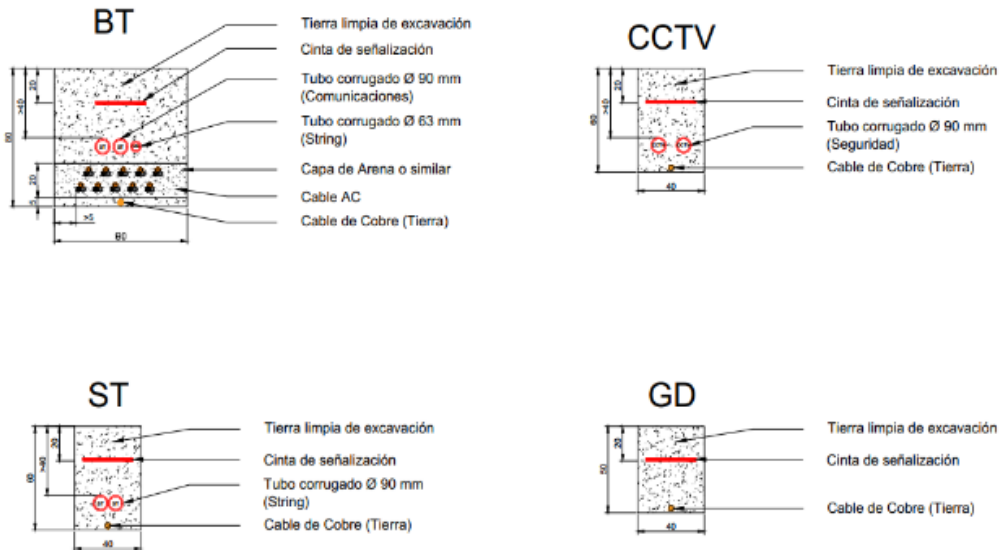


Imagen 13. Secciones zanjas baja tensión

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 23 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/ Documentos id=Port id=1&idemp=1 Firmado por: 1-Description=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA, O=UNANATACA, OU=UNANATACA CAI 2021, OU=TP-UNANATACA, O=UNANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58. INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UNANATACA CAI 2021, OU=TP-UNANATACA, O=UNANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.3.5.4 Vallado perimetral

La PSF irá vallada en todo su perímetro por razones de seguridad. Este vallado será de tipo diáfano, cinagético para permitir la permeabilidad de la fauna, con malla de alambre con hilos galvanizados, de altura 2 m (no torsionados), sustentados con postes metálicos galvanizados de sección circular de 50 mm de diámetro cada 3-5 m y anclados al terreno por dados de hormigón en masa. La puerta de acceso a la PSF será de la misma tipología, con dos hojas y anchura mínima de 4 m. Se aporta sección tipo obtenida del Proyecto de la PSF (plano 1115-CV):

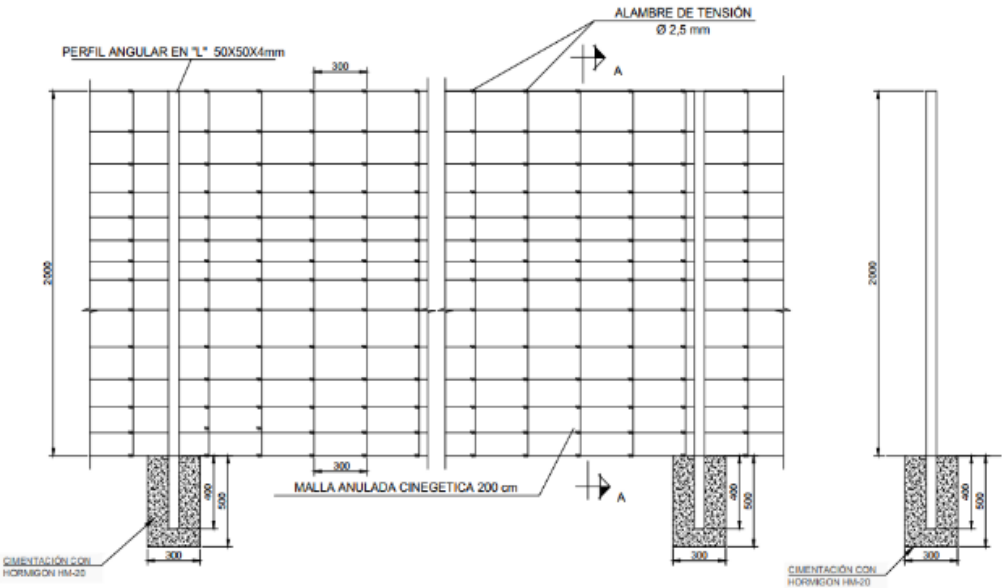


Imagen 14. Sección tipo del vallado

1.3.6 Acceso a la red viaria

Se indican en el apartado 1.3.4 del Bloque I.


1.3.7 Auxiliares

Se consideran como partes auxiliares de la instalación la monitorización de la PSF y el sistema de seguridad y vigilancia de la misma.

1.3.7.1 Monitorización

Mediante un sistema de monitorización SCADA se realiza un control interno del funcionamiento de la PSF, que facilita la gestión y control desde el centro de control.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 24 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos (id=1&idompa=1 Firmado por: 1, Description=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 IRUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.

1.3.7.2 Seguridad y sistema de vigilancia

Perimetralmente se instala un sistema de video detección para proteger al recinto vallado de la PSF, conectado a una central receptora de alarma de forma permanente. Se aporta configuración tipo de las cámaras de videovigilancia.

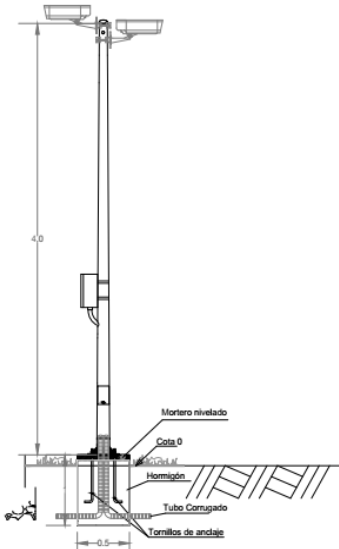


Imagen 15. Cámaras de vigilancia

1.3.8 Uso previsto


El uso previsto para el proyecto se identifica con el desarrollo de la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina”, recogidos en el apartado 2.1 de este Bloque. Por otra parte, en el Bloque I del Plan Especial se recoge el encuadre del uso con arreglo al planeamiento municipal del municipio (Plan General de Ordenación Urbana) y a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.

En este Bloque III se incluyen fichas en el apartado 1.4.1 que indican el uso – actividad para cada parcela del ámbito.

1.3.9 Tratamientos superficiales, texturas, y materiales a emplear en cerramientos, cubiertas, carpinterías o cualquier otro elemento exterior

Como se ha expuesto anteriormente las construcciones que conforman el proyecto, más allá de los módulos fotovoltaicos son mínimas. Se identifican construcciones prefabricadas con las siguientes características:

- Caseta para centro de transformación:
 - Paramentos exteriores: hormigón visto coloreado, de color ocre o blanco.
 - Cubierta inclinada con inclusión de teja.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos firmados por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 IRUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=ES el 10/10/2025 10:44:58. INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Carpintería exterior: metálica galvanizada o con aplicación de esmalte de color gris o similar.
- o Caseta auxiliar, baterías (BESS):
 - Caseta prefabricada de panel sándwich o prefabricada de hormigón.
 - Paramentos exteriores y cubierta: panel sándwich con chapa lacada en color ocre o blanco o como alternativa hormigón prefabricado de mismas terminaciones. La cubierta tendrá panel con terminación – imitación a teja.
 - Carpintería exterior: metálica lacada en color ocre o blanco.

1.3.10 Ocupación

Se indica en las tablas siguientes la ocupación de las instalaciones proyectadas sobre la rasante del terreno, que asciende a 37,05 %.

Superficie Catastral Parcelario PSF (m2)	38.517,00
--	-----------


Construcciones proyecto

Centro de Transformación, CPMC	
Unidades	1,00
Superficie unitaria (m2/Ud)	19,23
Total superficie ocupada (m2)	19,23
Centro Auxiliar, baterías (BESS)	
Unidades	1,00
Superficie unitaria (m2/Ud)	31,68
Total superficie ocupada (m2)	31,68
Total construcciones (m2)	50,91
Ratio ocupación sobre parcela construcciones (%)	0,132%

Tracker - Paneles Fotovoltaicos (inclinación proyecto)

Ocupación Módulo 1 Tracker	
Longitud Módulo (m)	39,670
Anchura Módulo horizontal (m)	4,768
Ángulo Inclinación con horizontal (°)	20
Anchura Módulo Inclinación proyecto (m)	4,480
Superficie Tracker horizontal (m2)	189,15
Superficie Tracker inclinación proyecto (m2)	177,74
Ocupación Módulo 2 Tracker	
Longitud Módulo (m)	19,830
Anchura Módulo horizontal (m)	4,768
Ángulo Inclinación con horizontal (°)	20
Anchura Módulo Inclinación proyecto (m)	4,480
Superficie Tracker horizontal (m2)	94,55
Superficie Tracker inclinación proyecto (m2)	88,85

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 26 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/12661. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 IRUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Nº Unidades Módulo 1 Tracker (Ud)	71
Ocupación Total Módulos 1 Tracker horizontal (m2)	13.429,41
Ocupación Módulos 1 Tracker inclinación proyecto (m2)	12.619,51
Nº Unidades Módulo 2 Tracker (Ud)	18
Ocupación Total Módulos 2 Tracker horizontal (m2)	1.701,89
Ocupación Módulos 2 Tracker inclinación proyecto (m2)	1.599,25
Ratio ocupación sobre parcela tracker horizontal (%)	39,28%
Ratio ocupación sobre parcela tracker inclinación proyecto (%)	36,92%

Resumen

Centro de Transformación, CPMC	19,23
Centro Auxiliar, baterías (BESS)	31,68
Tracker - Paneles Fotovoltaicos (inclinación proyecto)	14.218,77
Total ocupación (m2)	14.269,68

Ratio total ocupación sobre parcela (%)	37,05%
---	--------

Tabla 3. Ocupación sobre parcela


1.3.11 Justificación del desarrollo de construcciones estrictamente necesarias

En el artículo 25.a de la LSCM, se hace referencia a que las construcciones vinculadas a los usos requeridos por las infraestructuras implantados en Suelo Urbanizable No Sectorizado sean las estrictamente necesarias. En el conjunto del proyecto, las construcciones son las estrictamente necesarias para desarrollo de la actividad:

- Paneles fotovoltaicos vinculados a la SF. Estos paneles son el mínimo necesario para desarrollar en la potencia autorizada (3.000,00 kWn).
- Centro de Transformación vinculado a la PSF (un CT de 3500 kVA) y resultante del cálculo eléctrico para la optimización del sistema de generación eléctrica. Por tanto, es el mínimo necesario.
- Se unifica en un único punto identificado como Centro de Protección Mando y Control, la confluencia de las líneas de evacuación internas de la PSF, para a partir de aquí transitar en zanja al punto de conexión.
- Los caminos o zonas de paso internas generan el mínimo recorrido para acceder al centro de transformación y centro auxiliar o de almacenamiento de baterías (BESS). Al resto de la PSF se accederá por el propio terreno natural (pradera, pastos).
- El vallado del recinto es el estrictamente necesario para salvaguardar el sistema fotovoltaico de agentes externos, como se expone en el conjunto de planos O-1 y O-2.

Todas estas construcciones y las instalaciones anexas (cableado, zanjas, pequeños equipos eléctricos, etc.) son los mínimos necesarios para poner en funcionamiento y mantener posteriormente en explotación la PSF.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 27 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos.do?ent_id=1&idemp=1 Firmado por: 1. Description=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

No se proyecta ninguna construcción ni instalación en exceso ni en previsión futura vinculada a cualquier otra actuación.


1.4 Zona de afección

1.4.1 Propiedades afectadas, RBDA y servidumbres

1.4.1.1 Propiedades afectadas

Se indica en las siguientes fichas el parcelario afectado para el desarrollo de la PSF, la LSEE y conexión a la red general y acceso. Se aporta de forma resumida el siguiente encuadre e identificación de las parcelas involucradas expuesto en la tabla siguiente. Como se ha referido en el conjunto de este PEI, el promotor dispone de los terrenos en régimen de alquiler para desarrollo de la PSF.

Tabla 4. Parcelario del ámbito



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: L. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

De forma pormenorizada para cada una de ellas se tiene:


Parcela Proyecto				1		
Polígono	Parcela	Referencia Catastral	Superficie Catastral (m2)	Finca Registral	Titular	Naturaleza
7	43	28104A007000430000UH	38.517,00	-	Privado	Agrario. C- Labor o Labradío secoano

Disponibilidad	Alquiler, contrato arrendamiento				
Superficie proyecto	PSF	LSEE	Interconex.	Acceso	Vallado
	38.517,00	5,20		175,35	1,00
Total (m2)	38.698,55				
Obras a ejecutar	Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión				
Ámbito	PSF, CT, BESS, Acceso y tramo LSEE				

AFECCIONES	Retranqueo Construcciones:	15 m desde eje de caminos			
	Retranqueo Vallado:	8 m desde límite de caminos			
	Otros:				
	LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA (LSEE)	Tipología:	Subterránea		
		Longitud (m):	13,00		
		Servidumbre Permanente			
		Anchura a cada lado del eje (m)=	0,20		
		Superficie Servidumbre Permanente (m2)=	5,20		
		Servidumbre de Paso			
		Anchura a cada lado del eje (m)=	1,50		
		Superficie Servidumbre de Paso (m2)=	39,00		
		Servidumbre Temporal			
		Anchura a cada lado del eje (m)=	2,00		
	Superficie Servidumbre Temporal (m2)=	52,00			
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	Servidumbre Centro Transformación, Medida, Control			
		Superficie Acceso (m2)=	175,35		
		Superficie ocupación módulo (m2)=	19,22		
		Superficie ocupación módulo+acerado (m2)=	36,90		
		Total (m2)=	231,47		
	CAMINO PÚBLICO	Nombre:	camino de Torrejón de Ardoz		
		Legislación:	PGOU		
		Administración, Ayto. de	Paracuellos de Jarama		
		Otros:			

Otras referencias	
-------------------	--

Tabla 5. Parcela ID-1 del ámbito



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos/tipDoc_id=1&idoma=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tomo 45013 Folio 53 JURIS: 100032852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ISP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Parcela Proyecto				2		
Polígono	Parcela	Referencia Catastral	Superficie Catastral (m2)	Finca Registral	Titular	Naturaleza
7	9004	28104A007090040000UW	4.720,00	-	Público	Camino de Torrejón de Ardoz. VT- Vía de comunicación de dominio público

Disponibilidad	Autorización administrativa				
Superficie proyecto	PSF	LSEE	Interconex.	Acceso	Vallado
		110,00		0,00	2,00
Total (m2)	112,00				
Obras a ejecutar	Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión				
Ámbito	Tramo LSEE				


AFECCIONES	Retranqueo Construcciones:	15 m desde eje de caminos
	Retranqueo Vallado:	8 m desde límite de caminos
	Otros:	
	LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA (LSEE)	Tipología: Subterránea
		Longitud (m): 275,00
		Servidumbre Permanente
		Anchura a cada lado del eje (m)= 0,20
		Superficie Servidumbre Permanente (m2)= 110,00
		Servidumbre de Paso
		Anchura a cada lado del eje (m)= 1,50
		Superficie Servidumbre de Paso (m2)= 825,00
		Servidumbre Temporal
		Anchura a cada lado del eje (m)= 2,00
		Superficie Servidumbre Temporal (m2)= 1100,00
	CAMINO PÚBLICO	Nombre: camino de Torrejón de Ardoz
		Legislación: PGOU
		Administración, Ayto. de Paracuellos de Jarama
		Otros:
Otras referencias		

Tabla 6. Parcela ID-2 del ámbito

ingenio  Lvaro
es

Disponibilidad	Acuerdo - autorización, DUP				
Superficie proyecto	<i>PSF</i>	<i>LSEE</i>	<i>Interconex.</i>	<i>Acceso</i>	<i>Vallado</i>
<i>Total (m2)</i>		<i>198,00</i>		<i>0,00</i>	<i>3,00</i>
	<i>201,00</i>				
Obras a ejecutar	Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión				
Ámbito	Tramo LSEE				

Tabla 7. Parcela ID-3 del ámbito



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511_FSGGK-YPDO0-1EM8N_74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM- MADRID Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UNATACA CAI 2021, OU=ESP-UNATACA, O=UNATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.




Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Parcela Proyecto				4		
Polígono	Parcela	Referencia Catastral	Superficie Catastral (m2)	Finca Registral	Titular	Naturaleza
-	-	-	-		Público	Calle de los Galgos. VT- Vía de comunicación de dominio público

Disponibilidad	Autorización administrativa				
Superficie proyecto	PSF	LSEE	Interconex.	Acceso	Vallado
		19,60		0,00	4,00
Total (m2)	23,60				
Obras a ejecutar	Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión				
Ámbito	Tramo LSEE				

AFECCIONES	Retranqueo Construcciones:	
	Retranqueo Vallado:	
	Otros:	
	LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA (LSEE)	Tipología: Subterránea
		Longitud (m): 49,00
		Servidumbre Permanente
		Anchura a cada lado del eje (m)= 0,20
		Superficie Servidumbre Permanente (m2)= 19,60
		Servidumbre de Paso
		Anchura a cada lado del eje (m)= 1,50
		Superficie Servidumbre de Paso (m2)= 147,00
		Servidumbre Temporal
		Anchura a cada lado del eje (m)= 2,00
		Superficie Servidumbre Temporal (m2)= 196,00
	INFRAESTRUCTURA	Nombre: calle de los Galgos
		Afección: cruzamientos, paralelismos
		Legislación: PGOU y sectorial instalaciones
		Organismo: Ayuntamiento y compañías sum.
Otras referencias	Zona urbanizada en el ámbito "AN-6 Berrocales", Los Berrocales del Jarama	

Tabla 8. Parcela ID-4 del ámbito



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511_FSGGK-YPDO0-1EM8N_74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos firmados por: 1. Descripción=RM: MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 IRUS: 100032832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otto, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Parcela Proyecto				5		
Polígono	Parcela	Referencia Catastral	Superficie Catastral (m2)	Finca Registral	Titular	Naturaleza
-	-	6809647VK5860N0001IW	30,00		Público	Calle de los Galgos, 5. Industrial (CT)

Disponibilidad	Autorización administrativa				
Superficie proyecto	PSF	LSEE	Interconex.	Acceso	Vallado
		1,60		0,00	5,00
Total (m2)	6,60				
Obras a ejecutar	Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión, Paneles fotovoltaicos, zanjas de media y baja tensión				
Ámbito	Tramo LSEE y conexión a Red Eléctrica General				


AFECCIONES	Retranqueo Construcciones:	
	Retranqueo Vallado:	
	Otros:	
	LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA (LSEE)	Tipología: Subterránea
		Longitud (m): 4,00
		Servidumbre Permanente
		Anchura a cada lado del eje (m)= 0,20
		Superficie Servidumbre Permanente (m2)= 1,60
		Servidumbre de Paso
		Anchura a cada lado del eje (m)= 1,50
		Superficie Servidumbre de Paso (m2)= 12,00
	INFRAESTRUCTURA	Servidumbre Temporal
		Anchura a cada lado del eje (m)= 2,00
		Superficie Servidumbre Temporal (m2)= 16,00
		Nombre: Centro de Transformación actual
		Ocupación: En interior (celda de línea)
		Legislación: sectorial compañía eléctrica
		Organismo: i-de Redes Eléctricas Inteligentes
		Otros: Autorizada la conexión
Otras referencias	Zona urbanizada en el ámbito "AN-6 Berrocales", Los Berrocales del Jarama	

Tabla 9. Parcela ID-5 del ámbito

1.4.1.2 RBDA y servidumbres

Se aporta la Relación de Bienes y Derechos Afectados obtenida del Proyecto redactado para la PSF, LSEE y conexión a la red eléctrica general, y ya referidos en el apartado 1.3.1 de esta Memoria.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 35 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/12661. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)


1.4.2 Organismos y compañías

1.4.2.1 *Organismos afectados*

Como organismos o administraciones afectadas pueden identificarse inicialmente los siguientes, sin carácter limitativo ni excluyente:

- Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
 - Licencia de obras (PSF, LSEE e interconexión – conexión a la red eléctrica).
 - Plan Especial de Infraestructuras.
 - Autorizaciones inherentes a las licencias de actividad, etc.
 - Afecciones a caminos públicos e infraestructuras municipales.
- Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, de la Comunidad de Madrid.
 - Evaluación ambiental (Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales – Gestión Forestal, Dirección General de Descarbonización y Transición Energética - Dirección General de Transición Energética y Economía Circular).
 - Plan Especial de Infraestructuras (Dirección General de Urbanismo).
 - Calidad del Suelo (Dirección General de Economía Circular)
 - Línea Subterránea de Evacuación de la Energía (Dirección General de Transición Energética y Economía Circular).
 - Subdirección General de Protección Civil, Agencia Regional de Seguridad y Emergencias (Plan INFOMA).
- Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Patrimonio Cultural.
 - Afección a Patrimonio.
- Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Viceconsejería de Economía y Empleo, Dirección General de Promoción Económica e Industrial, Subdirección General de Minas y Seguridad Industrial.
 - Industria y Minas.
- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Dirección Gral. de Salud Pública.
 - Medidas en materia de salud de la población.
- Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Política Digital.
 - Telecomunicaciones e infraestructuras digitales.
- Ministerio de Defensa - AESA.
 - Espacio aéreo.
- Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, junto con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA):
 - Servidumbres aeronáuticas

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 36 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idemp=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- i-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
 - Conexión a la Red Eléctrica General.
- Compañías gestoras de infraestructuras:
 - Cruzamiento gasoducto .

1.4.2.2 Organismos exentos

Los organismos o administraciones que inicialmente se consideran sin afección por el desarrollo de este PEI son los siguientes, a validar no obstante, durante la tramitación administrativa:

- Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.
 - Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
 - No hay carreteras de titularidad estatal en el ámbito del PEI.
- Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Carreteras.
 - No hay carreteras de titularidad autonómico en el ámbito del PEI.
- Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Área de Vías Pecuarias) de la Comunidad de Madrid.
 - No hay Vías Pecuarias en el ámbito del PEI.
- Confederación Hidrográfica del Tajo-
 - El ámbito del PEI está fuera de zona de policía de cauces.
- Dirección General del Suelo, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid (Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio).
 - No hay espacios incluidos en la red supramunicipal en el ámbito.


1.4.3 Afecciones sectoriales

Se relacionan las materias a considerar en el desarrollo del contenido del Plan Especial para determinar las posibles afecciones o no, y en tal caso respetarlas e incorporarlas al desarrollo del proyecto: planeamiento municipal vigente en el municipio, red viaria, caminos rurales, cauces, infraestructuras urbanas de abastecimiento, instalaciones eléctricas y elementos de seguridad y protección, patrimonio histórico y cultural, medioambiente, servidumbres aeronáuticas y elementos singulares del territorio. A continuación se exponen los elementos de protección y/o afecciones a considerar en cada caso, determinados en esta fase de redacción del Plan.

1.4.3.1 Planeamiento municipal vigente

El encuadre y cumplimiento del contenido del planeamiento municipal vigente (Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama) ya se ha incorporado en el apartado 1.7 del Bloque I.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 37 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idom=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.4.3.2 Protección de la red viaria

La red viaria más próxima está conformada por la Autovía M-50, que transita hacia el este del ámbito a más de 300 m del mismo. Por tanto sin afección a la misma, como se expone en el plano I-2 del Bloque I.

Con carácter general, como legislación de referencia en materia viaria se tiene:

- A nivel autonómico:
 - Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
 - Orden de 23 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se derogan los títulos I a IV de la Orden de 3 de abril de 2002, por la que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid en materia de accesos a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
 - Título V de la Orden de 3 de abril de 2002, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se desarrolla el Decreto 29/93, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid en materia de Accesos a la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
- A nivel estatal, en principio únicamente a modo de referencia al existir normativa autonómica específica:
 - Ley 37/2015, de 29 de septiembre de carreteras.
 - Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/94.

1.4.3.3 Protección de caminos rurales

En el entorno del ámbito se diferencia el camino de Torrejón de Ardoz que sirve de acceso a la PSF y gran parte del trazado de la LSEE.

Se respetarán íntegramente sus trazas existentes y sus límites catastrales (en los casos que están diferenciados en el portal de Catastro), sin menoscabo de otras limitaciones que pueda indicar el planeamiento municipal.

El PGOU de Paracuellos de Jarama determina en el artículo 7.3.2 un retranqueo mínimo de construcciones con respecto al eje del camino de 8 m. En el proyecto se determinan las siguientes bandas de protección, como se recogen en el plano nº I-2 (1):


- Para vallado, 8 m respecto al eje del camino.
- Para construcciones y edificaciones, 15 m respecto al eje del camino.

En la RBDA adjunta en este Bloque III se indica la longitud y afección a cada parcela catastral en las que está el camino referido, en complemento de lo recogido en el proyecto de ejecución.

1.4.3.4 Protección de instalaciones eléctricas

Se respetará la instalación eléctrica existente en el entorno de la conexión a la red eléctrica general, atendiendo a las directrices y planos facilitados por i-de Redes Eléctricas Inteligentes,

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 38 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TS-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

S.A.U. en complemento de las aportaciones de los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.

1.4.3.5 Protección de instalaciones urbanas

La LSEE a su paso por la calle de los Galgos (Los Berrocales del Jarama) en una longitud aproximada de 49 m. Se atenderá a lo que dictaminen al respecto tanto los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama como las compañías gestoras de las redes que puedan verse influenciadas (abastecimiento, saneamiento, telefonía, gas, alumbrado público, etc.).

1.4.3.6 Protección de gasoducto

Se diferencia el corredor de un gasoducto en la parcela con ID-nº 3. El cruzamiento en subterráneo de esta infraestructura se gestionará con la compañía gestora del mismo.


1.4.3.7 Elementos de seguridad y protección

Como elementos de protección para la LSEE se dispone de banda señalizadora (conforme secciones tipo adjuntadas en el apartado 1.3.3) cumpliendo los requisitos de seguridad establecidos por la legislación sectorial en materia de energía eléctrica. Igualmente, sobre el terreno podrán colocarse hitos en vértices del trazado de la línea para su correcta localización en todo momento. También los conductos de la línea se hormigonan en cruzamientos con infraestructuras – viarios y se urbanizan superiormente en zona de calzada – acerado, en referencia a la calle de los Galgos.

Se tomará en cuenta lo descrito en las instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- La profundidad, hasta la parte superior del cable más próximo a la superficie, no será menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Inicialmente no se prevén acerados ni calzadas en este Plan Especial.
- El tendido del cable se hará por medios mecánicos.
- Sobre el fondo de la zanja se colocará una capa de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo 5 cm y exenta de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra.
- Sobre el cable se dispondrá otra capa de 10 cm de espesor, como mínimo, que podrá ser de arena o material con características equivalentes.
- Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, labores de arado, etc., los cables deberán tener una protección mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual de una energía de 20 J y que cubra la proyección en planta de los cables, así como una cinta de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico de A.T.
- Se admitirá también la colocación de placas con doble misión de protección mecánica y de señalización.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 39 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.4.3.8 Protección del patrimonio histórico y cultural

En el planeamiento municipal vigente no se recoge ningún elemento de protección detectado en el ámbito en el momento de la redacción de este Plan Especial. No obstante, se atenderá en este sentido a lo que se indique por las administraciones involucradas en la conservación y protección del mismo (Comunidad de Madrid) en la tramitación de este Plan Especial.

1.4.3.9 Protección medioambiental

La información en materia ambiental se aporta en el Bloque II – Documentación Ambiental de este Plan Especial donde se evalúa la afección ambiental. En los apartados 1.5.5 y 1.6.5 del Bloque I se han recogido los elementos de protección naturales y el estudio de alternativas, las medidas correctoras y la determinación de las actuaciones en materia de restauración. Las figuras de protección se recogen en apartado 1.6.4 también del Bloque I.

1.4.3.10 Protección incendios forestales

Se atenderá en este apartado a lo que determine en la tramitación administrativa la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Se deberá dar cumplimiento al plan INFOMA (Zona de interfaz urbano-forestal de atención prioritaria).

1.4.3.11 Protección servidumbres aeronáuticas

Se adjunta plano ilustrativo nº I—2 (2) al respecto.


- El ámbito se emplaza dentro de un área incluida en servidumbres aéreas (civiles) - (aeródromo, radioeléctricas y operación); Aeropuerto Adolfo Suárez, Base Aérea de Torrejón).
- Igualmente se incluye dentro del espacio aéreo (defensa) de la Bases Aéreas de Getafe y Torrejón.

Legislación de referencia: Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo, por el que se regulan las servidumbres aeronáuticas de protección de la navegación aérea, y se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

1.4.3.12 Elementos singulares del territorio – concesión minera

No se identifican derechos mineros en el ámbito del Plan Especial. No obstante, se atenderá en este sentido a lo que se indique por las administraciones involucradas en la materia (Comunidad de Madrid) en la tramitación de este Plan Especial.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 41 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas para su ejecución material. Para las parcelas que se incluyen en el ámbito del Plan Especial, las condiciones regulatorias son las recogidas en el planeamiento municipal, para cada clase y categoría de suelo, ya justificadas el apartado 1.7 del Bloque I y este Bloque III.
- La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las edificaciones, construcciones, instalaciones y urbanizaciones. Al igual que para los casos anteriores, el Plan Especial no incluye regulación adicional sobre lo ya recogido en el planeamiento municipal, ya justificadas en el apartado 1.7 del Bloque I.
- El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas. Sin aplicación a este caso por mantenerse sin modificación lo reflejado en el planeamiento municipal.
- La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que conforman las redes locales. En este aspecto, el Plan Especial de Infraestructuras y la documentación técnica anexa, define las infraestructuras e instalaciones a ejecutar, con referencia principalmente a los proyectos de ejecución de la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina", la LSEE y conexión a la red eléctrica general.
- La delimitación de unidades de ejecución y asignación de los sistemas de ejecución. Sin aplicación a este caso, en tanto que no se definen unidades de ejecución.
- Aquellas que no estén calificadas en la sección anterior como determinaciones estructurantes. Sin aplicación a este Plan Especial ya que mantiene la aplicación directa del contenido del planeamiento municipal.

Por tanto, este Plan Especial de Infraestructuras se regirá por lo indicado en el Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama para cada clasificación y categoría de suelo influenciada; se complementan con contenido del Volumen 2 – Normativa Urbanística de este Bloque.


Por otra parte, **cabe referir que los terrenos afectados por el ámbito del Plan:**

- Con este Plan **no se modifica** la **clasificación** del suelo (clase y categoría) que ostentan los terrenos del ámbito, de acuerdo con los planeamientos municipales implicados.
- Sí **se modifica** la **calificación** de los terrenos del ámbito, pasando a tener calificación de **RED PÚBLICA SUPRAMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS**, en tanto que se promueve la prestación de un servicio de interés general propio de las administraciones públicas (generación y suministro de energía eléctrica).
- Para ejecución del vallado, se introduce una puntualización en la Normativa Urbanística para adecuación de su instalación a lo ambientalmente exigible en este tipo de instalaciones: metálico diáfano, tipo cinegético de 2 m de altura, sin zócalo inferior.
- En referencia a la ocupación se introduce un complemento al artículo 9.3.4 (1), relativo a la ocupación de las instalaciones del proyecto (apartado 3.3 del Volumen 2).

1.6 Servicios urbanos

El desarrollo de la PSF no necesita para su actividad (fase de explotación y mantenimiento) la conexión a servicios urbanos ni implementación de los mismos de forma autónoma en tanto que:

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 42 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmador. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Abastecimiento de agua potable: no se proyectan puntos de agua puesto que no se disponen edificaciones que así lo requieran.
- Saneamiento de aguas residuales. Al igual que el punto anterior, no son necesarias para el desarrollo de la actividad, al no existir edificaciones ni aseos.
- Suministro de agua de riego: no es necesaria para el desarrollo de la actividad.
- Energía eléctrica: en este caso la energía necesaria para el funcionamiento del equipamiento de la sala de control se obtiene de las propias instalaciones de la PSF y/o placa solar en cubierta para tal fin.
- Alumbrado: no se instalará alumbrado exterior en las instalaciones.
- La red interna de comunicaciones se conectará a la red exterior vía internet para la recepción de información y gestión remota de los sistemas de control de la PSF.

Por otra parte, cabe referir que para la fase de construcción de la PSF, LSEE e interconexión a la red eléctrica general:

- El suministro eléctrico se hará mediante conexión eléctrica general, o bien sistemas externos.
- El abastecimiento de agua para control de polvo, etc. mediante camiones cisterna.
- El saneamiento estará conformado por la colocación de aseos - módulos prefabricados, portátiles, de tipo químico con depósito estanco para los residuos. Por tanto no es necesaria la conexión a red ya que se realizará la retirada del residuo por gestor autorizado.

1.7 Reglamentos, normas y especificaciones del proyecto


1.7.1 Normas de proyecto

Se recogerán en los proyectos de ejecución de las obras que se incluyen este Plan Especial de Infraestructuras, las normas específicas a considerar en complemento con lo referido para la legislación vigente en el apartado 1.4 del Bloque I. Se incluirán referencias relativas a:

- Los módulos fotovoltaicos (Normas IEC).
- La estructura soporte de módulos fotovoltaicos (Normas IED, ISO).
- Los sistemas eléctricos, cableados, dispositivos eléctricos de baja y media tensión, medida de la energía, transformadores, conectores, inversores, sistema de control, comunicaciones, monitorización y protecciones (Normas IEC, IEEE).
- Los reglamentos electrotécnicos de baja, media tensión y normas de compañía eléctrica.
- Los sistemas de calidad (Normas ISO, IEC y específicas de cada componente).
- La seguridad y salud en la construcción.

En los proyectos referidos en el apartado 1.3.1 se incluye la normativa en los apartados nº 6 “Normativa Legal” del Proyecto de Ejecución de la PSF y LSEE.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 43 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedes.parcuellosdejarama.es/validar/ Documentos firmados por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TS-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.7.2 Especificaciones de proyecto

En el apartado 1.3.1 de este Bloque se indican los Documentos técnicos existentes promovidos por el promotor, sin carácter limitativo ni excluyente, los cuales podrán ser complementados con nueva información, la cual deberá respetar el contenido de este Plan Especial. En estos Documentos se incluye las especificaciones técnicas de la PSF, LSEE y conexión a la red eléctrica general.

1.8 Replanteo

El listado de puntos de replanteo para cada infraestructura – instalación se recogerá en el correspondiente Proyecto de Ejecución. En este Plan Especial se adjunta en el plano nº O-1 y conjunto de planos nº O-2 puntos singulares del sistema fotovoltaico e indicando sus coordenadas UTM, H30 ETRS89.

1.9 Construcción y montaje

La construcción y montaje de la PSF, LSEE y conexión de la misma a la red eléctrica general, recae a cargo del promotor del proyecto, en tanto que la promoción del mismo es privada como se ha referido en este Plan Especial. Se gestionará la construcción y mantenimiento con las diferentes empresas contratistas.

1.10 Régimen de explotación y prestación del servicio

La explotación del conjunto de las instalaciones de la PSF, como se ha adelantado, recaerá en el promotor de la misma (Narcissus Investments, S.L.), en tanto que se enmarca dentro de una inversión privada. No se demandan servicios directos de la administración para la explotación y prestación del servicio.

1.10.1.1 Operación de la Planta

Gracias al control monitorizado del sistema desde el centro de control la operación se limitará al seguimiento de la producción (que tendrá que ser similar a la estimación de producción) que se podrá visualizar en el monitor o contador existente a tal efecto.


Los inversores de la instalación permiten la comunicación vía RS-485 con cualquier usuario a través de tecnología GSM o GPRS. Cualquier incidencia quedará registrada una vez se pasen los datos en el ordenador (en caso de la instalación de la interface de captura de datos).

El sistema de control prevé la conexión a un dispositivo externo (como una alarma) con tal de avisar en caso de fallo del sistema o pérdidas de energía.

1.10.1.2 Sistema de monitorización

El sistema de monitorización se basa en la acción conjunta de diversos equipos y tecnologías, para lograr una visión global y detallada del funcionamiento de la PSF y detección de fallos o alteración en los distintos componentes de la PSF.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 44 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Description=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Este sistema estará compuesto por un módulo de adquisición de datos, sensores de temperatura y radiación, un sistema de emisión de datos y el software de gestión central.

El módulo de gestión de datos se comunicará con el contador digital bidireccional homologado, y registrará la información real de energía producida por la instalación. Esta información junto con la obtenida del resto de entradas de información, permitirá:

- Gestionar la facturación de electricidad.
- El seguimiento de la instalación en tiempo real.
- Controlar y visualizar los parámetros básicos del generador (energía, potencia, radiación, temperaturas) diarios, mensuales y anuales.
- Gestionar el mantenimiento de la instalación, para garantizar los niveles de productividad.
- La notificación de fallos a distancia.

El procesamiento de todos los datos recibidos se gestiona mediante una aplicación SCADA, que permita supervisar en tiempo real la producción del Parque, posibilitando una atención inmediata a cualquier incidencia que afecte o pudiera afectar a la producción y cualquier variación entre la producción prevista y la real, optimizando por tanto las capacidades productivas de la PSF para el propietario.

El sistema SCADA evalúa continuamente los valores de productividad de cada inversor, y de los diferentes dispositivos de forma que se puedan identificar aquellos que están produciendo por debajo de la media o por debajo de sus valores teóricos y así poder actuar de manera inmediata.


Permitiendo la detección a tiempo de pequeñas averías, comportamientos anómalos que reducen la producción, junto con la reducción de los tiempos de actuación en caso de incidencia, contribuyen a mejorar el rendimiento económico de su planta.

En cualquier caso, el sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes variables:

- Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor.
- Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor.
- Frecuencia de Red.
- Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de tecnología equivalente.
- Temperatura ambiente en la sombra.
- Potencia reactiva de salida del inversor.
- Temperatura de los módulos.
- Potencia total entregada a la Red.
- Potencia Total del parque.
- Energía total entregada.
- Ratio kWh/kWp.
- Performance Ratio

Dentro de la PSF se realizará una infraestructura de comunicaciones que interconectará entre sí todos los elementos a gestionar, de tal forma que en el Centro donde se instale el sistema se

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 45 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos firmados por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

puedan monitorizar estos mismos elementos y gracias a un análisis lógico programado se puedan definir los rangos de funcionamiento.

Se almacenarán todos los datos registrados por el sistema de monitorización en una base de datos situada en el Centro donde se instale el sistema. Así mismo deberá realizarse diariamente una copia de seguridad de toda la información actualizada de esta base de datos en el mismo lugar.

Una vez desplegada toda la red de comunicaciones interna, incluidos los sistemas de gestión, control y monitorización es necesario conectar todo el sistema con el “exterior” (internet) para la recepción de información y la gestión remota de los sistemas.

Este tipo de comunicación necesita de los siguientes requerimientos:

- Las conexiones simétricas: igual velocidad de subida que de bajada.
- Se deberá disponer de una alta velocidad de subida.

1.10.1.3 Mantenimiento preventivo

El plan de mantenimiento preventivo está constituido por las operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma.

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita semestral a la instalación. Se realizará un informe técnico en cada visita donde se reflejarán todos los controles y verificaciones realizados y si hay alguna incidencia.

Las instalaciones fotovoltaicas tienen dos partes claramente diferenciadas:


- 1. El conjunto de los paneles e inversores, que transforman la radiación solar en energía eléctrica, constituyendo en definitiva una planta de potencia de generación eléctrica.
- 2. El conjunto de equipos de la interconexión y protección, que permiten que la energía alterna tenga las características adecuadas según las normativas vigentes, y la protección de las personas y las instalaciones.

El mantenimiento de los equipos electrónicos viene especificado por el fabricante.

En el planteamiento del servicio de mantenimiento de las instalaciones el instalador debe considerar los siguientes puntos:

- Las operaciones necesarias de mantenimiento.
- Las operaciones a realizar por el servicio técnico y las que han de realizar el encargado de la instalación.
- La periodicidad de las operaciones de mantenimiento.
- El contrato de mantenimiento y la garantía de los equipos.
- Las operaciones de mantenimiento, pueden ser de dos tipos muy diferenciados. Por un lado, tenemos la revisión del estado de operatividad de los equipos, conexiones y cableado, incluyendo aspectos mecánicos, eléctricos y de limpieza; y por otro, el control y calibración de los inversores.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 46 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/12661. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792-278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, OID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.




Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Los procedimientos de mantenimiento, y la frecuencia de estos serán reflejados en el libro de mantenimiento de la instalación.

Los paneles fotovoltaicos requieren muy poco mantenimiento, por su propia configuración, carente de partes móviles y con el circuito interior de las células y las soldaduras de conexión muy protegidas del ambiente exterior por capas de material protector. Su mantenimiento abarca los siguientes procesos:

- Limpieza periódica de los paneles. La suciedad acumulada sobre la cubierta transparente del panel reduce el rendimiento del mismo y puede producir efectos de inversión similares a los producidos por las sombras. El problema puede llegar a ser importante en el caso de los residuos industriales y los procedentes de las aves. La intensidad del efecto depende de la opacidad del residuo. Las capas de polvo que reducen la intensidad del sol de forma uniforme no son peligrosas y la reducción de la potencia no suele ser significativa. La periodicidad del proceso del proceso de limpieza depende, lógicamente, de la intensidad del proceso de ensuciamiento. La acción de la lluvia puede en muchos casos reducir al mínimo o eliminar la necesidad de la limpieza de los paneles.
- La operación de limpieza debe ser realizada en general por el personal encargado del mantenimiento de la instalación, y consiste simplemente en el lavado de los paneles con agua y algún detergente no abrasivo, procurando evitar que el agua no se acumule sobre el panel.
- La inspección visual del panel tiene por objeto detectar posibles fallos, concretamente:
 - Posible rotura del cristal: normalmente se produce por acciones externas y rara vez por fatiga térmica inducida por errores de montaje. Oxidaciones de los circuitos y soldaduras de las células fotovoltaicas: normalmente son debidas a entrada de humedad en el panel por fallo o rotura de las capas de encapsulado.
 - El adecuado estado de la estructura portante frente a corrosión.
 - La no existencia de sombras con afección al campo fotovoltaico, producidas por el crecimiento de vegetación en los alrededores.
- Control del estado de las conexiones eléctricas y del cableado. Se procederá a efectuar las siguientes operaciones:
 - Comprobación del apriete y estado de los terminales de los cables de conexionado de los paneles.
 - Comprobación de la estanquidad de la caja de terminales o del estado de los capuchones de protección de los terminales. En el caso de observarse fallos de estanqueidad, se procederá a la sustitución de los elementos afectados y a la limpieza de los terminales. Es importante cuidar el sellado da la caja de terminales, utilizando según el caso, juntas nuevas o un sellado de silicona.
- En el caso de seguidores como estructura soporte de módulos, el mantenimiento requiere una inspección periódica de todos los aprietes de la tornillería, así como inspección visual de todas las partes móviles. Requiere en el actuador lineal lubricación del engranaje cada 2 años. Inspección visual de los rodamientos, aunque en su mayoría no requieren lubricación, sí es necesario observar su posible degradación.
- El mantenimiento del sistema de regulación y control difiere especialmente de las operaciones normales en equipos electrónicos. Las averías son poco frecuentes y la simplicidad de los equipos reduce el mantenimiento a las siguientes operaciones:

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 47 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: L. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP=UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Observación visual del estado y funcionamiento del equipo. La observación visual permite detectar generalmente su mal funcionamiento, ya que éste se traduce en un comportamiento muy anormal: frecuentes actuaciones del equipo, avisadores, luces, etc. En la inspección se debe comprobar también las posibles corrosiones y aprietes de bornes. Comprobación del conexionado y cableado de los equipos. Se procederá de forma similar que, en los paneles, revisando todas las conexiones y juntas de los equipos.
- Comprobación del tarado de la tensión de ajuste a la temperatura ambiente, que les indicaciones sean correctas.
- Toma de valores: Registro de los amperios-hora generados y consumidos en la instalación, horas de trabajo, ...
- o El mantenimiento de las puestas a tierra: cuando se utiliza un método de protección que incluye la puesta a tierra, se ha de tener en cuenta que el valor de la resistencia de tierra, varía durante el año. Esta variación es debida a la destrucción corrosiva de los electrodos, aumento de la resistividad del terreno, aflojamiento, corrosión, polvo, etc., a las uniones de las líneas de tierra, rotura de las líneas de tierra, etc. Estas variaciones de la resistencia condicionan el control de la instalación para asegurar que el sistema de protección permanezca dentro de los límites de seguridad.


El programa de mantenimiento se basa en:

- o Revisiones generales periódicas para poner de manifiesto los posibles defectos que existan en la instalación.
- o Eliminación de los posibles defectos que aparezcan.

Se proponen revisiones generales semestrales, a realizar las siguientes medidas:

- o Comprobación visual del generador fotovoltaico: detección de módulos dañados, acumulación de suciedad, etc.
- o Comprobación de las características eléctricas del generador fotovoltaico (Voc, Isc, Vmáx e Imáx en operación).
- o Comprobación de los ajustes en las conexiones, del estado del cableado, cajas de conexiones y de protecciones.
- o Comprobación de las características eléctricas del inversor (Vin , lin , lout , Vred , Rendimiento, fred).
- o Comprobación de las protecciones de la instalación (fallo de aislamiento), así como de sus periodos de actuación.
- o Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.
- o Comprobación de la potencia instalada e inyectada a la red.
- o Comprobación del sistema de monitorización.
- o Medir la resistencia de tierra, realizándose en el punto de puesta a tierra.
- o Medir la resistencia de cada electrodo, desconectándolo previamente de la línea de enlace a tierra.
- o Medir desde todas las carcassas metálicas la resistencia total que ofrecen, tanto las líneas de tierra como la toma de tierra.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 48 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/Documentos/DocPerit. Id=1&idorig=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP, UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Mantenimiento de los equipos de protección: la comprobación de todos los relés ha de efectuarse cuando se proceda a la revisión de toda la instalación, siguiendo todas las especificaciones de los fabricantes de estos.

En resumen, este plan de mantenimiento preventivo incluirá las siguientes actuaciones:

- Inspección visual de los módulos, cableado, conexiones, circuitos de protección e inversor.
- Medición y comprobación de las tensiones y corrientes de los módulos.
- Comprobación de las protecciones eléctricas, verificando su comportamiento.
- Comprobación del normal funcionamiento del inversor.
- Comprobación de los cables y terminales, reapriete de bornes.

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa instaladora, o bien por otra empresa que disponga del contrato de mantenimiento y conozca la instalación en profundidad.

En las visitas de mantenimiento preventivo se le entregará al cliente copia de las verificaciones realizadas y las incidencias acaecidas, y se firmará en el libro de mantenimiento de la instalación, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la empresa) y la fecha de la visita.


1.10.1.4 Mantenimiento correctivo

El plan de mantenimiento correctivo se refiere a todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye:

- La visita a la instalación en caso de incidencia, la cual deberá producirse dentro de los plazos establecidos en el contrato de mantenimiento, pero siempre en tiempo inferior a una semana, y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la misma.
- El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.
- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía.

Este mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado. Este plan incluye todas las operaciones de reparación de equipos necesarios para que el sistema funcione correctamente. Se elaborará un presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación que deberá ser aceptado por el cliente antes de llevar a cabo dicha tarea.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 49 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idom=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

2 ORDENACIÓN

2.1 Definición y consideraciones generales de los Usos

Con el desarrollo del Plan se identifican los siguientes usos para la implantación del sistema fotovoltaico y asociados al mismo:

- Uso Infraestructuras Eléctricas: comprende el establecido para la implantación de líneas eléctricas subterráneas, con especial incidencia a la línea subterránea de evacuación de la energía, desde la PSF hasta la conexión a la red eléctrica general en el punto de conexión otorgado por la compañía eléctrica, en este caso i-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Uso Infraestructuras Eléctricas Fotovoltaicas: incluye la implantación de todas las instalaciones que facilitan en el ámbito la generación de energía eléctrica, en este caso renovable – fotovoltaica. Comprende como elemento fundamental la instalación de paneles fotovoltaicos, infraestructura eléctrica y obra civil auxiliar: cableados, equipos eléctricos y paramenta eléctrica, elementos de seguridad, edificaciones auxiliares para equipos y control, estructura soporte, obra civil auxiliar (camino, excavaciones de zanjas, bancadas, etc.) y cualquier otra que demande el desarrollo del sistema de generación de energía fotovoltaica.

Ambos usos están vinculados a la actividad generada con la producción de energía eléctrica. Finalizada dicha actividad también cesarán los usos referidos.


Con arreglo a la normativa sectorial de referencia en materia del sector eléctrico, reflejada en el apartado 1.4 del Bloque I y sobre las que se resalta la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se aportan las siguientes definiciones para los usos, en complemento de lo ya expuesto:

- Infraestructuras eléctricas. Se engloba al conjunto de actividades, instalaciones y construcciones encaminadas a la producción – generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
- Infraestructuras eléctricas fotovoltaicas. Conforman las infraestructuras eléctricas asociadas a la generación de electricidad, identificadas en instalaciones que utilizan únicamente la radiación solar como energía primaria, mediante tecnología fotovoltaica, conforme se recoge en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014.

Cabe recordar que la Ley 24/2013, recoge en el artículo 54, la declaración de utilidad pública para las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y en el artículo 5.4, que las Infraestructuras propias del suministro eléctrico reconocidas de utilidad pública tendrán la condición de sistemas generes (carácter privado en este caso).

2.2 Interés público de la iniciativa de planeamiento

En el apartado 1.1.6 del Bloque I se recoge el encuadre de la utilidad pública e interés social de la iniciativa que se recoge en este Plan.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos firmados por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 100031282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

En este sentido, la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, recoge en el artículo 2.2 que "El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general." y en el artículo 5.4 se declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, lo que incluye las de titularidad privada. Es aquí donde se encuadra el sistema fotovoltaico recogido en este Plan.

En añadidura, se permite en el planeamiento municipal de Paracuellos de Jarama el desarrollo de actuaciones de interés social en el Suelo No Urbanizable (Preservado) en el artículo 9.2.17 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana; en este sentido el objeto del proyecto se encuadra en el supuesto de "infraestructuras básicas del territorio, sistemas generales e instalaciones de interés social".

Por consiguiente, en tanto que la actividad pretendida es considerada por la legislación sectorial como constituyente de un interés económico general y declaradas de utilidad pública, la iniciativa de planeamiento asociada a su desarrollo también debe considerarse de interés público.

2.3 Clasificación del Suelo afectado por el PEI, actual y propuesta

La clasificación y categoría (urbanística) del suelo afectado por el desarrollo del proyecto se expone en la siguiente tabla, diferenciando cada clasificación – categoría en una Zona (nomenclatura interna de este Plan para esquematizar la estructura del mismo); el planeamiento municipal vigente en el municipio se corresponde con Plan General de Ordenación Urbana (Paracuellos de Jarama).

Zona	Clasificación del Suelo según Planeamiento Municipal	Régimen Urbanístico - LSCM	Emplazamiento en el ámbito
1	Suelo No Urbanizable Preservado (Dotacional Público)	Suelo Urbanizable No Sectorizado	PSF, CT, BESS, Acceso y tramo LSEE
2	Suelo No Urbanizable Preservado (Espacios de Reforestación)	Suelo Urbanizable No Sectorizado	Tramo LSEE
3	Suelo Urbano Consolidado	Suelo Urbano	Tramo LSEE y conexión a Red Eléctrica General


Tabla 11. Suelo del ámbito

Con el desarrollo del sistema fotovoltaico y en el contenido de este Plan no se modifica ni la clasificación ni la categoría urbanística del suelo, actualmente vigente en el PGOU. Se aporta conjunto de planos nº I-3 con el emplazamiento urbanístico de la actuación en el Bloque I.

2.4 Calificación del Suelo afectado por el PEI, actual y propuesta

En este sentido y en añadidura y complemento de lo indicado en el apartado anterior, con la implantación del sistema fotovoltaico se desarrollarán usos de infraestructuras eléctricas e infraestructuras eléctricas fotovoltaicas. Por tanto la calificación del suelo propuesta se encuadra en "Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras Eléctricas", acentuado en este caso en tanto que el ámbito del Plan se incluye en un único término municipal, y además se tiene lo anteriormente expuesto en el apartado 2.2 y recogido en la normativa sectorial en materia eléctrica a nivel estatal.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 51 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/Documentos40Perit. Id=1&idom=1. Firmado por: L. MADRID-HOJA M-792278. Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B40924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B40924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

La calificación actual se ha expuesto en los apartados 1.7.1, 1.7.2 y 1.7.3 del Bloque I, para las tres Zonas en las que se sectoriza el ámbito.

2.5 Compatibilidad urbanística del Uso propuesto en el PEI con el planeamiento general de los municipios afectados

Se recoge en el apartado 1.6.1 del Bloque I y como desarrollo en los apartados 1.7.1 a 1.7.2 también de dicho Bloque.

2.6 Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica al que se somete el PEI

Según la legislación sectorial aplicable en materia de evaluación ambiental, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, complementada por lo establecido en el régimen transitorio en materia de evaluación ambiental contemplado en la Disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, el ámbito del Plan no se incluye entre las actividades del Anexo I de la citada Ley, ocupando una superficie (4,0986 Ha) y una línea de evacuación de longitud ~836 m:


- Anexo I, grupo 3, epígrafe j) "Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, que no se ubiquen en cubiertas y tejados y que ocupen más de 100 ha de superficie."
- Anexo I, grupo 3, epígrafe g) "Construcción de líneas eléctricas con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas. A estos efectos, las líneas aéreas de contacto de las infraestructuras ferroviarias no tienen la consideración de líneas de transmisión de energía eléctrica."

Sin embargo, la PSF y la LSEE del Plan se incluyen en los siguientes supuestos contemplados en el Anexo II:

- Anexo II, grupo 4, epígrafe j) "Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en el anexo I, ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, así como, las que ocupen una superficie inferior a 5 ha salvo que cumplan los criterios generales 1 o 2."
- Anexo II, grupo 4, epígrafe b) "Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado."

El promotor, ha solicitado en junio de 2024 la autorización administrativa del proyecto, obteniéndose la admisión a trámite el 01/07/2024, incluyendo entre la documentación presentada el documento ambiental para la evaluación de impacto ambiental por el procedimiento simplificado.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 52 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/ Documentos toPort: id=1&idorigen=1 Firmado por: 1. Descripción=RM- MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA, O=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Conforme a lo estipulado en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que regula el régimen transitorio en materia de evaluación ambiental en la Comunidad de Madrid y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, de la Comunidad de Madrid actuará, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, el resultado de la información pública si la hubiere y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico si el Plan debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente o, por el contrario, el Plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico.

El contenido del informe ambiental estratégico deberá ser incorporado al Plan de manera previa a su aprobación definitiva.

En la fase de redacción de este Documento aún no se dispone del Informe Ambiental Estratégico.


2.7 Condiciones de desarrollo del PEI

Se incluirán en este apartado el resumen de los informes sectoriales que se emitan por los organismos o administraciones implicadas en la tramitación del Plan Especial de Infraestructuras que ampara al sistema fotovoltaico, indicando su incorporación o cumplimiento en el contenido del Plan.

Estas condiciones se recogerán en el Texto Refundido Final que se redacte para este Plan Especial.

Con independencia de lo anterior, se deberá dar cumplimiento al contenido de los Bloques I, II y III, junto con la documentación técnica que desarrolle el promotor e inicialmente reflejada en esta fase de desarrollo en el apartado 1.3.1 de este Bloque III.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 53 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB9CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 100031282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=S3385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=DCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otto, O=NARCISSUS INVESTMENTS S.L, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

3 PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

3.1 Memoria de Sostenibilidad Económica

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, (TRLR y RU) describe la Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano, introduciendo los conceptos de rentabilidad y sostenibilidad.

El apartado 4 de ese artículo 22 prescribe la necesidad de un informe o memoria de sostenibilidad económica como parte de la documentación en las actuaciones de transformación urbanística, el cual *"ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos."*

El apartado 5 del mismo artículo requiere, para todo tipo de actuaciones sobre el medio urbano, la elaboración de *"una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación."*


Este Plan Especial no ampara una actuación de transformación urbanística. No modifica los parámetros del planeamiento vigente en relación con la urbanización, las dotaciones y la edificabilidad.

Por tanto, conforme a la legislación vigente, el presente Plan Especial, por su objeto, no requiere una evaluación específica de esta materia. En todo caso cabe reseñar que la infraestructura no comporta compromiso de gasto alguno para las administraciones públicas afectadas, ya que su mantenimiento es obligación de su promotor (Narcissus Investments, S.L.).

Esta infraestructura supone, además, un impacto positivo ya que la implantación de las Plantas solares fotovoltaicas e instalaciones asociadas genera ingresos al Ayuntamiento del término municipal donde se ubica en concepto de:

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: ICIO. Para el cálculo del ICIO se aplican las normas establecidas en las Ordenanzas reguladoras del impuesto sobre construcción, instalación y obras del Ayuntamiento sobre el que se desarrolla la instalación. Se estima en el 4% del Presupuesto de Ejecución Material total, según acuerdo de Pleno celebrado en julio de 2024.
- Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (en este caso de características especiales): IBICE. El Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en su artículo 23, párrafo segundo, definió los BICES (bienes inmuebles de características especiales), pero, en referencia a las instalaciones de producción de energía eléctrica, mencionaba solamente las incluidas en el Régimen Ordinario olvidándose de las incluidas en el Régimen Especial. Esta situación se revertió con la STS de 30 de mayo de 2007, por lo que las Plantas fotovoltaicas (y todas sus instalaciones asociadas) pasan a considerarse BICE. La cuota tributaria se repercutirá según el Ayuntamiento en el momento de liquidación. En el caso de Paracuellos de Jarama, se cuenta con Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, disponible en el portal <https://www.paracuellosdejarama.es>.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 54 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM: MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Impuesto sobre Actividades Económicas: IAE. Además del citado IBICE sería de aplicación el Impuesto de Actividades Económicas IAE, la cuota tributaria será resultante de aplicar las tarifas del Impuesto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se ha aplicado un coeficiente del 1,29 según el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.2 Memoria de Viabilidad Económica

El artículo 22.5 del RDL 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que los instrumentos de ordenación de actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirán la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación.


Puede señalarse que la viabilidad de la actuación en relación con el balance coste/beneficio para el promotor de la actuación, queda acreditada por el hecho de que es el mismo quien promueve a iniciativa, asumiendo la inversión evaluada en los capítulos siguientes, para evaluación de la infraestructura completa.


3.2.1 Plazos de ejecución

Se consideran los siguientes plazos para el desarrollo del Proyecto, según se acuerda con el promotor:

- **Fase 1:** Redacción de Documentación técnica y obtención de autorizaciones: 24 meses.
 - Inicio: mayo 2024.
 - Finalización prevista: mayo 2026.
- **Fase 2:** Construcción de la PSF, LSEE y conexión: 7 meses una vez culminada la Fase nº 1.
 - Inicio previsto: junio 2026.
 - Finalización prevista: diciembre 2026.

Se aporta cronograma ilustrativo:

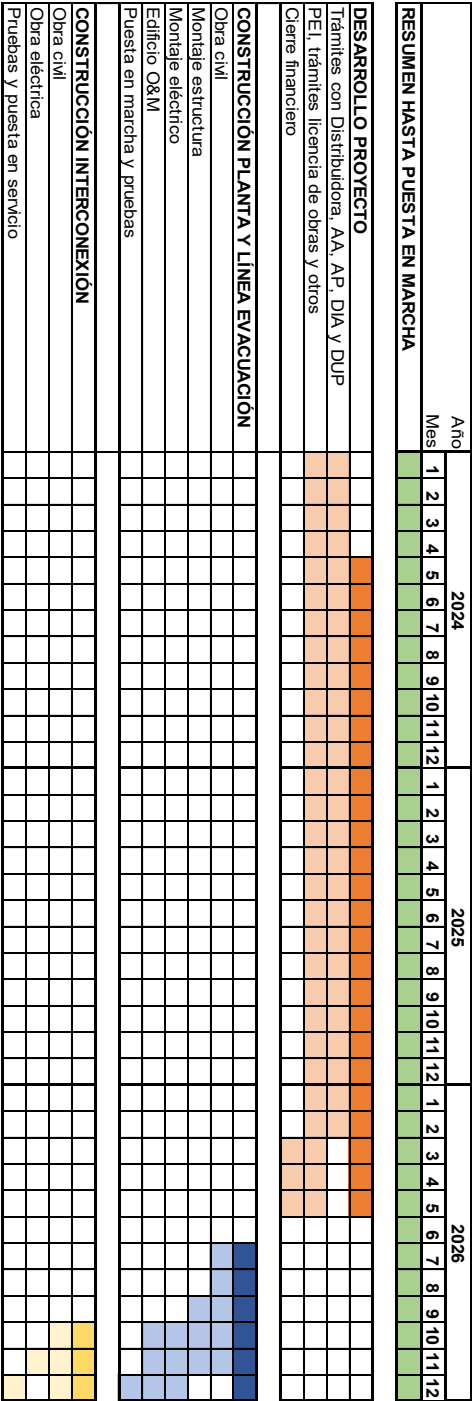



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idemp=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

3.2.2 Valoración de las obras

Se aportan cuadros resúmenes extraídos de la Documentación técnica ya redactada e indicada en el apartado 1.3.1 de este Documento, con la estimación económica establecida para la ejecución, la cual se complementará y actualizará con los condicionantes que imponga la tramitación del expediente ante cada administración – organismo afectado:

- Planta Solar Fotovoltaica, línea subterránea de evacuación y conexión a la red eléctrica general. Se valora la ejecución material en un millón cuatrocientos dos mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con cincuenta y nueve céntimos (1.402.456,59 €), sin IVA e incluyendo los equipos.


Resumen Capítulo	Importe (€)
1 TRABAJOS PREVIOS	58.500,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	10.999,12
3 URBANIZACIÓN	48.791,20
4 ESTRUCTURAS	585.000,00
5 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	337.440,00
6 INVERSORES	57.000,00
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT PLANTA FV	141.363,30
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MT PLANTA FV	75.100,00
9 CONTROL Y MONITORIZACIÓN	26.500,00
10 SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA	29.217,01
11 SEGURIDAD Y SALUD	19.792,00
12 GESTIÓN DE RESIDUOS	12.753,96
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PLANTA FV	1.402.456,59
13% GASTOS GENERALES	182.319,36
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	84.147,40
PRESUPUESTO DE CONTRATA PLANTA FV	1.668.923,34
IVA	350.473,90
PRESUPUESTO TOTAL PLANTA FV	2.019.397,24

Tabla 13. Estimación económica PSF y LSEE

3.2.3 Estimación de los gastos auxiliares

Los gastos de ejecución referidos anteriormente se incrementan con las siguientes partidas, en cada caso:

- Honorarios Técnicos: 10% sobre la Ejecución Material.
- Adquisición de suelo en régimen de alquiler, por un montante anual de 7.000 €/año.
- Adquisición de autorización de paso para la LSEE: 7.524,00 €, repercutiendo 3 €/m2 para una anchura de banda de 3 m en la longitud de la LSEE (~836 m).
- Gastos de operación y mantenimiento entre los que se incluyen todas las labores de operación, reparación, limpieza y mantenimiento: ~2.500 €/MWp/año, totalizando 8.340,00 €/anuales.
- Pago de impuestos/otros/contingencias: 10.000 €/anuales.
- Gastos de desmantelamiento (5.128,09 €) y restauración (1.683,07 €).
- Vida útil de la PSF: 35 años.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos firmados por: 1. Descripción=RM: MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 100032852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)


Todos los gastos considerados se recogen en las proyecciones del estudio económico-financiero.

3.2.4 Estimación total de costes del Plan Especial

Para estimar el coste total de Plan Especial, adicionalmente al valor de las obras, hay que añadirle el coste de todos los estudios, impuestos y tasas aplicables al desarrollo y construcción del proyecto referidos en el apartado anterior. A continuación, se muestra una tabla con la estimación del coste del Plan Especial, el cual se ha tenido en cuenta en la modelización del estudio económico-financiero que analiza la viabilidad económica de la actuación por parte del promotor. A los gastos de ejecución referidos en el apartado 2.2 se complementan con las partidas referidas al alquiler de los terrenos, tasas, honorarios técnicos, mantenimiento y desmantelamiento - restauración del emplazamiento, y considerando una restitución de los terrenos a su estado inicial del 1% del valor de la ejecución material, resultando:

1	Planta Solar Fotovoltaica, LSEE y conexión a la Red Eléctrica
Planta Solar Fotovoltaica	
Presupuesto de Ejecución Material	1.327.356,59 €
13% Gastos Generales	172.556,36 €
6% Beneficio Industrial	79.641,40 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA	1.579.554,34 €
Línea Subterránea de Evacuación y CT	
Presupuesto de Ejecución Material	75.100,00 €
13% Gastos Generales	9.763,00 €
6% Beneficio Industrial	4.506,00 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA	89.369,00 €
SUMA (1) PARCIAL SIN IVA	
	1.668.923,34 €
2	Honorarios Técnicos
10% sobre Ejecución Material	
Planta Solar Fotovoltaica	132.735,66 €
Línea Subterránea de Evacuación	7.510,00 €
Infraestructura de conexión	0,00 €
SUMA (2) PARCIAL SIN IVA	
	140.245,66 €

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 58 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 IRUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA, T=Olm, O=NARCISSUS INVESTMENTS S.L, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)


3	Alquiler - adquisición terrenos	
	Terrenos PSF:	245.000,00 €
	Repercusión anual (€/año)	7.000,00 €
	Vida útil de la Instalación (años)	35
	Terrenos LSEE:	7.524,00 €
	Longitud LSEE (m)	836,00 €
	Anchura banda LSEE (m)	3,00 €
	Precio estimado del terreno (€/m2)	3,00 €
	Total disposición terrenos:	252.524,00 €
	SUMA (3) PARCIAL SIN IVA	252.524,00 €
4	Desmantelamiento-restauración, Mantenimiento, Tasas	
	Desmantelamiento	5.128,09 €
	Restauración	1.683,07 €
	Restitución (1% Ejecución Material)	14.024,57 €
	Operación y mantenimiento	291.900,00 €
	Potencia PSF (MW)	3,336
	Repercusión anual (€/MW/año)	2.500,00 €
	Tasas, impuestos	350.000,00 €
	Repercusión anual (€/año)	10.000,00 €
	Otros	0,00 €
	SUMA (4) PARCIAL SIN IVA	662.735,73 €
	SUBTOTAL (1) + (2) + (3) + (4)	2.724.428,73 €
	21% IVA	572.130,03 €
	PRESUPUESTO TOTAL	3.296.558,76 €

Tabla 14. Estimación Costes Plan Especial – Vida útil PSF 35 años

3.2.5 Sistema de ejecución y financiación

Los fondos propios necesarios para ejecutar el proyecto serán aportados por la sociedad promotora de la instalación, esto es, Narcissus Investments, S.L. Asimismo, como es habitual en el sector y en las inversiones de estas características, parte de los fondos se obtendrán de financiación bancaria privada.

La financiación bancaria de este tipo de proyectos suele estar en el entorno del 70% del coste total de la inversión, correspondiendo la aportación de alrededor del 30% de los fondos necesarios para acometer la inversión. En el modelo de viabilidad se detallan estas cifras así como el plazo de devolución de la deuda y el coste de la misma.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511_FSGGK-YPDO0-1EM8N_74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Hipótesis		
Especificaciones Técnicas		
Potencia:	MWp	MWn
1. Planta PV	3,34	3,00
Total Potencia	3,34	3,00
Capex:	€/wp	€
1. EPC PV	0,55	1.834.800
2. Conexiones	0,014	45.036
3. Impuestos/tasas/otros	0,028	91.740
4. Asesores y Otros	0,015	50.040
Total Capex	0,61	2.021.616
Ingresos:		
1. Producción (P50 @ Y1)	H Eq	MWh/año
1. Planta PV sin carga baterías	2.012	6.712
2. Precio de Venta:		
Precio Venta Energía procedente PV	27,00	
OPEX	Unitario	€
Costes Fijos	5.000	16.680
Terrenos	8.000	8.000
Desmantelamiento y restauración	15.000	
Otros/impuestos	10.000	10.000
Total OpeX		34.680
Condiciones Financieras		
LTBV	70,0%	1.415.131
Kd	4,5%	
Plazo Repago	16,00	


Tabla 15. Hipótesis modelo económico

Con los datos expuestos y en añadidura de los aportados en la tabla siguiente, la rentabilidad del proyecto obtenida tras la modelización de la inversión es del 6,3%.

Por otra parte, con la estructura financiera propuesta se obtiene una rentabilidad del accionista del 7,8 %, rentabilidad razonable para impulsar la operación de la inversión.

A continuación, se muestra una tabla con las proyecciones de los flujos de caja y el cálculo de la rentabilidad. En las proyecciones se muestran los ingresos y gastos esperados durante la vida útil de la instalación, así como la inversión inicial considerada.

De su análisis se concluye que la inversión proyectada, consistente en la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica de 3.000,00 kWn de potencia nominal y 3.336,00 kWp de potencia pico, es totalmente viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero.



Este documento es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 22085111_FSGUG-YPD00-1-EM8N_74C9F6-FC2C3D165B8E3C25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye, firmas electrónicas, la verificación de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://verificar.firmadoc.es/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idUnidad=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M. 792278 Folio 53. C-ES: 0000312832-450; VATES=B44924926, SN=53385768P G-MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=INARCOISSUS INVESTMENT S L, C-ES: 00012.5.4.972-VATES=A6672149, O=UNATATCA S.A, C-ES: 0010/2025.15-BARCELONA, C-BE=EL 10/10/2025 15:49:26

Bloque III – Documentación Normativa (Edición 01)

-59-


Tabla 16. Estados financieros (€)

[illegible]

ESTADOS FINANCIEROS (€)

Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "P.F. La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 61 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/DocumentosIdoPerId=1&Idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

4 MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO

4.1 Impacto por razón de género

Se considera que el desarrollo del proyecto no incide en aspectos de género en tanto que se trata de una instalación para generación de energía eléctrica abierta, sin restricción a la participación de cualquier género, tanto en fase de construcción como de explotación y mantenimiento de la misma.

La elección del equipo que participe en el proyecto será por parte del promotor del mismo (Narcissus Investments, S.L.) atendiendo a la valía y experiencia profesional que en cada puesto se demande. El mismo criterio se mantendrá en las empresas contratistas que participen en la ejecución y posterior mantenimiento y explotación.

4.2 Impacto por razón de orientación sexual

Sin aplicación al desarrollo del proyecto fotovoltaico objeto de este Plan Especial, donde la participación en el mismo está abierta a cualquier orientación sexual: sin incidencia.

4.3 Impacto en la infancia y la adolescencia

Igualmente sin aplicación al objeto de este Plan Especial, enfocado para el desarrollo de un proyecto de generación de energía eléctrica.

4.4 Justificación de cumplimiento sobre accesibilidad universal

El proyecto se ejecuta sobre la rasante natural del terreno, con estructura soporte para los módulos hincada al mismo y zonas de paso también sobre el terreno natural. No existen espacios urbanizados sujetos al cumplimiento de normativa en materia de accesibilidad.


Las construcciones que se incluyen están conformadas por módulos prefabricados suministrados por empresas especialistas para el alojamiento de los equipos que necesitan protección (transformador, cuadros, equipos de control, etc.).

Estos módulos prefabricados forman parte del conjunto de la instalación fotovoltaica y su acceso a los mismos es puntual para realizar labores de mantenimiento, explotación, cambio de equipos, reparación de averías, etc. Para esto, cada uno de ellos cuenta con puertas de acceso que permiten el desarrollo de los trabajos:

- Módulo centro de transformación. Puerta de acceso con anchura mínima de 1 m.
- Módulo para centro de y control. Puerta de acceso con anchura mínima de 1 m (1 hoja abatible).
- Inversores. Equipos conformados por “armarios” de protección a los que no se accede.

En complemento cabe referir que:

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 62 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- En el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se consideran los centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores o cualquier sala de máquinas como "sala técnica", es decir, recintos no habitables, no destinados al uso permanente de personas y su ocupación es ocasional o excepcional, exigiéndose únicamente medidas mínimas de salubridad. Los módulos prefabricados están homologados por el Ministerio de Industria para el desarrollo de la actividad, dando cumplimiento a las exigencias mínimas de salubridad.
- El Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, no resulta de aplicación en tanto que no se ejecutan obras a disposición del público.


Por otra parte, con el desarrollo del PEI, no se originan barreras arquitectónicas en los términos de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, ya que no se generan espacios libres públicos, ni áreas ni viales urbanizados, ni de carácter público ni privado. Del mismo modo tampoco se generan espacios con itinerario peatonal. Por tanto no resulta de aplicación al ámbito del PEI.

En complemento con lo anterior, no resulta de aplicación la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, al no proyectarse espacios públicos urbanizados.

4.5 Condiciones sectoriales

Se incluirán en este apartado el resumen de los informes sectoriales que se emitan por los organismos o administraciones implicadas en la tramitación del Plan Especial de Infraestructuras que ampara al sistema fotovoltaico, indicando su incorporación o cumplimiento en el contenido del Plan.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 64 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 IRUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Volumen 2 – Normativa Urbanística

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 65 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/DocumentosIdoPerId=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 10003282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA

1 DISPOSICIONES GENERALES

Se incorpora el contenido siguiente con carácter normativo al PEI y por tanto de obligado cumplimiento. Atendiendo al artículo 50.2 de la LSCM, donde se recoge la última modificación establecida por la Ley 7/2024, de 26 de diciembre, la inclusión en el PEI de estas determinaciones pormenorizadas se enfoca al cumplimiento de las condiciones sectoriales. No obstante, las inclusiones previstas no contravienen la ordenación estructurante del planeamiento general y territorial en tanto que:

- Las consideraciones introducidas, van encaminadas a la protección del medio, del dominio público y de la propia ordenación territorial. No se afecta a esta ordenación territorial.
- Declaración de utilidad pública de las obras necesarias. No obstante, la legitimación de las expropiaciones que fueran necesarias para dichas obras debe completarse con una declaración de utilidad pública expresa para las instalaciones, conforme a lo requerido por los artículos 9 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF 16/12/1954), y 55 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE). Dicha declaración deberá tramitarse conforme al art. 55 LSE, en el procedimiento de autorización del proyecto o proyectos correspondientes.
- La ejecución del Plan Especial se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 79.3 de la LSCM. La ejecución de la infraestructura y todas las obras de conexión y/o refuerzo que requieran se ejecutarán directamente por el promotor, para lo cual será necesario solicitar cuantas autorizaciones fueran necesarias, así como la licencia correspondiente, sin perjuicio de las expropiaciones que fuera necesario realizar, en su caso, a favor del promotor.


Las determinaciones pormenorizadas únicamente alcanzarán al ámbito de este PEI.

1.1 Objeto del PEI

Este Plan Especial de Infraestructuras tiene por objeto legitimar en materia urbanística el desarrollo de la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" (PSF) y la línea subterránea de evacuación de la energía (LSEE) para conexión con la red eléctrica general; todo el proyecto recae en el término municipal de Paracuellos de Jarama (PSF, LSEE y conexión a la red eléctrica general).

Se definen los elementos integrantes de la Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras (calificación propuesta), así como sus instalaciones y construcciones estrictamente necesarias para la prestación de servicios de utilidad pública - interés general, con promoción privada por la mercantil Narcissus Investments, S.L.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 66 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511_FSGGK-YPDO0-1EM8N_74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idom=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

La Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en el artículo 5.4 declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

1.2 Ámbito del PEI

El ámbito del Plan Especial está conformado por las fincas sobre las que se proyecta la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina”, la LSEE y su conexión a la red eléctrica general y el acceso desde la red viaria pública partiendo desde el sur del núcleo urbano y conformado por el camino de Torrejón de Ardoz y el propio viario donde se emplaza el punto de conexión a la red eléctrica general: calle de los Galgos (Los Berrocales del Jarama).

El ámbito se grafía en el plano nº I-4 del Bloque I y está conformado por una superficie total de 4,0986 Ha, distribuida según se expone, con las parcelas ID siguientes referidas en el apartado 1.4.1.1 de este Bloque:

- PSF. Conformada por la parcela ID nº 1, con una superficie catastral total de 38.517 m2.
- LSEE. Conformada por la servidumbre de paso para la LSEE. Parcelas ID nº 1 a la nº 5. Longitud total de ~836 m y anchura de franja 3 m → 2.508 m2.
- Zona de acceso a la PSF desde el camino de Torrejón de Ardoz (lindante), incluido en la parcela ID-nº 1.
- Superficie total del ámbito: 40.986 m2.

En añadidura de lo expuesto en el apartado anterior, en el planeamiento municipal debe incorporarse el ámbito como susceptible de ser utilizado como pasillo eléctrico, otorgando a los suelos incluidos en él, la consideración de “Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras Eléctricas”.

1.3 Órganos sustantivos (competentes para tramitar y aprobar el PEI)

Se tiene como referencia:

- Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, de la Comunidad de Madrid. Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio. Dirección General de Urbanismo.
- Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.


1.4 Vigencia del PEI

Estará vigente en tanto se desarrolle la actividad amparada: Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y la línea subterránea de evacuación de la energía asociada hasta conexión a la red eléctrica general.

1.5 Efectos de la aprobación del PEI

La aprobación del Plan dará lugar a la tramitación y obtención de autorizaciones de él dependientes, entre las que se destaca la licencia de obras.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 67 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.6 Determinaciones estructurantes

Se incluye en el apartado 1.5.1 del Volumen 1.

1.7 Ordenación pormenorizada del PEI

Las determinaciones pormenorizadas se reflejan en el artículo 35.3-4 de la LSCM. Para este caso se tienen las siguientes consideraciones:


- La definición detallada de la conformación espacial de cada área homogénea, ámbito de actuación o sector de alineaciones y rasantes. En este caso en el Plan Especial se define el ámbito de actuaciones, justificándose el cumplimiento de los estándares reflejados en el planeamiento municipal, entre otros en el apartado 1.7 del Bloque I y este Bloque III.
- Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas para su ejecución material. Para las parcelas que se incluyen en el ámbito del Plan Especial, las condiciones regulatorias son las recogidas en el planeamiento municipal, para cada clase y categoría de suelo, ya justificadas el apartado 1.7 del Bloque I y este Bloque III.
- La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las edificaciones, construcciones, instalaciones y urbanizaciones. Al igual que para los casos anteriores, el Plan Especial no incluye regulación adicional sobre lo ya recogido en el planeamiento municipal, ya justificadas en el apartado 1.7 del Bloque I.
- El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas. Sin aplicación a este caso por mantenerse sin modificación lo reflejado en el planeamiento municipal.
- La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que conforman las redes locales. En este aspecto, el Plan Especial de Infraestructuras y la documentación técnica anexa, define las infraestructuras e instalaciones a ejecutar, con referencia principalmente a los proyectos de ejecución de la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina", la LSEE y conexión a la red eléctrica general.
- La delimitación de unidades de ejecución y asignación de los sistemas de ejecución. Sin aplicación a este caso, en tanto que no se definen unidades de ejecución.
- Aquellas que no estén calificadas en la sección anterior como determinaciones estructurantes. Sin aplicación a este Plan Especial ya que mantiene la aplicación directa del contenido del planeamiento municipal.

Por tanto, este Plan Especial de Infraestructuras se regirá por lo indicado en el Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama para cada clasificación y categoría de suelo influenciada; se complementan con contenido del Volumen 2 – Normativa Urbanística de este Bloque.

Por otra parte, **cabe referir que los terrenos afectados por el ámbito del Plan:**

- Con este Plan **no se modifica** la **clasificación** del suelo (clase y categoría) que ostentan los terrenos del ámbito, de acuerdo con los planeamientos municipales implicados.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 68 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, Madrid-Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 IRUS: 100032852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=S3385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=ES el 10/10/2025 10:44:58. INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Sí **se modifica** la **calificación** de los terrenos del ámbito, pasando a tener calificación de **RED PÚBLICA SUPRAMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS**, en tanto que se promueve la prestación de un servicio de interés general propio de las administraciones públicas (generación y suministro de energía eléctrica).
- Para ejecución del vallado, se introduce una puntualización en la Normativa Urbanística para adecuación de su instalación a lo ambientalmente exigible en este tipo de instalaciones: metálico diáfano, tipo cinegético de 2 m de altura, sin zócalo inferior.
- En referencia a la ocupación se introduce un complemento al artículo 9.3.4 (1), relativo a la ocupación de las instalaciones del proyecto (apartado 3.3 del Volumen 2).

1.8 Sistema de Actuación

Se entiende por sistema de actuación la modalidad de obtención de derecho sobre el suelo. En este sentido, el promotor cuenta con acuerdo en régimen de alquiler sobre la totalidad de los terrenos que integran la PSF. Para el resto de las parcelas de titularidad privada, el promotor gestionará acuerdos con sus propietarios (opción priorizante) y en caso de no obtener acuerdo/autorización con sus titulares, se tramitará la ocupación mediante declaración de utilidad pública (vía de expropiación, atendiendo al interés público de la misma). Para las parcelas de titularidad pública se tramitará la correspondiente autorización administrativa ante cada administración competente.

Para acceso al ámbito se utilizará el existente y conformado por el camino de Torrejón de Ardoz y calle de los Galgos (Los Berrocales del Jarama).

Po tanto, el promotor deberá obtener la totalidad de los permisos necesarios, los cuales serán costeados a su cargo al igual que la ejecución, gestión y mantenimiento del sistema fotovoltaico durante la vida útil de la instalación, como se expone en el cuadro de costes expuestos en el apartado 2.4, exonerando de todo gasto o coste a la administración pública.

Resaltar que para desarrollar el proyecto se mantienen sin modificación las determinaciones estructurantes recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama, pero sí modifica determinaciones pormenorizadas, como se expone en el conjunto de este Bloque, ya que los terrenos afectados por su ámbito, pasarán a tener la calificación de RED PÚBLICA SUPRAMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, con los nuevos usos que les asigna este Plan y reflejados entre otros apartados, en el Apartado 2 – Volumen 2.

- Ocupaciones temporales

Se realizarán ocupaciones temporales para la ejecución de la LSEE en las fincas por las que transita. Estas ocupaciones se indican en el apartado 1.4.1 del Bloque III.


- Expropiación

Se desarrollarán las mínimas imprescindibles para desarrollo del proyecto, atendiendo a la Ley de Expropiación Forzosa (LEF 16/12/1954), y Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE). Como opción priorizante se considera el acuerdo entre el promotor y titulares de parcelas.

- Alquiler de los terrenos

El promotor dispone en régimen de alquiler la totalidad de los terrenos necesarios para desarrollo de la PSF.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 69 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/Documentos?idPerit_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

1.9 Normas de interpretación

Este Bloque III y con especial incidencia el Volumen 2 – Normativa Urbanística constituye el instrumento de interpretación para este Plan. Esta Normativa prevalecerá sobre los contenidos gráficos del Plan.

Se aportan también el Plano O-1 con la ordenación establecida a escala general y el conjunto de Planos O-2 a una mayor escala. En caso de discrepancia entre estos documentos gráficos, se atenderá a lo recogido en el conjunto de Planos O-2.

En aquellos casos que la aplicación del Plan diera problemas de indeterminación o interpretación, corresponderá al Ayuntamiento aprobar las consideraciones pertinentes, en coordinación en su caso, con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

2 RÉGIMEN DE USOS

2.1 Definición de los usos


Con el desarrollo del Plan se identifican los siguientes usos para la implantación del sistema fotovoltaico y asociados al mismo:

- Uso Infraestructuras Eléctricas: comprende el establecido para la implantación de líneas eléctricas subterráneas, con especial incidencia a la LSEE, desde la PSF hasta la conexión a la red eléctrica general en el punto de conexión otorgado por la compañía eléctrica, en este caso i-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Uso Infraestructuras Eléctricas Fotovoltaicas: incluye la implantación de todas las instalaciones que facilitan en el ámbito la generación de energía eléctrica, en este caso renovable – fotovoltaica. Comprende como elemento fundamental la instalación de paneles fotovoltaicos, infraestructura eléctrica y obra civil auxiliar: cableados, equipos eléctricos y paramenta eléctrica, elementos de seguridad, edificaciones auxiliares para equipos y control, estructura soporte, obra civil auxiliar (camino, excavaciones de zanjas, bancadas, etc.) y cualquier otra que demande el desarrollo del sistema de generación de energía fotovoltaica.

Ambos usos están vinculados a la actividad generada con la producción de energía eléctrica. Finalizada dicha actividad también cesarán los usos referidos.

Con arreglo a la normativa sectorial de referencia en materia del sector eléctrico, reflejada en el apartado 1.4 del Bloque I y sobre las que se resalta la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se aportan las siguientes definiciones para los usos, en complemento de lo ya expuesto:

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 70 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC23D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=DCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Infraestructuras eléctricas. Se engloba al conjunto de actividades, instalaciones y construcciones encaminadas a la producción – generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
- Infraestructuras eléctricas fotovoltaicas. Conforman las infraestructuras eléctricas asociadas a la generación de electricidad, identificadas en instalaciones que utilizan únicamente la radiación solar como energía primaria, mediante tecnología fotovoltaica, conforme se recoge en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014.

Cabe recordar que la Ley 24/2013, recoge en el artículo 54, la declaración de utilidad pública para las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y en el artículo 5.4, que las Infraestructuras propias del suministro eléctrico reconocidas de utilidad pública tendrán la condición de sistemas generes (carácter privado en este caso).

2.2 Régimen de los usos definidos

Los usos definidos anteriormente, no pretenden incorporarse al Régimen General de los Usos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Paracuellos de Jarama, permaneciendo estos sin modificación alguna.


Con el desarrollo del sistema fotovoltaico y en el contenido de este Plan no se modifica ni la clasificación ni la categoría urbanística del suelo, actualmente vigente en el PGOU.

Con la implantación del sistema fotovoltaico se desarrollarán usos de infraestructuras eléctricas e infraestructuras eléctricas fotovoltaicas. Por tanto la calificación del suelo propuesta se encuadra en "Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras Eléctricas", acentuado en este caso en tanto que el ámbito del Plan se incluye en un único término municipal, y además se tiene lo recogido en la normativa sectorial en materia eléctrica a nivel estatal (Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico).

En este sentido y en complemento, las determinaciones estructurantes se reflejan en el artículo 35.1-2 de la LSCM. Con el desarrollo de este Plan Especial de Infraestructuras, no se modifican las determinaciones estructurantes como se desarrolla en el apartado 1.5.1 de este Bloque III.

Con referencia a las determinaciones pormenorizadas (artículo 35.3-4 de la LSCM) en este Plan no es necesaria la introducción de normativa adicional para cumplimiento en su desarrollo y ejecución en tanto que se regirá por lo indicado en el PGOU de Paracuellos de Jarama para cada clasificación y categoría de suelo influenciada; se complementan con contenido del Volumen 2 – Normativa Urbanística de este Bloque.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 71 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/1000312832450. CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

3 NORMAS PARTICULARES PARA LA PLANTA FOTOVOLTAICA

3.1 Condiciones de implantación de la PSF

Se atenderá al proyecto de ejecución existente (apartado 1.3.1 de este Bloque III) junto con las adendas que se redacten y actualizaciones, modificaciones o revisiones que demanden los informes sectoriales correspondientes de las administraciones, organismos, compañías o cualquier otro ente implicado.

En las parcelas del ámbito que inicialmente no se proyectan paneles fotovoltaicos, como se recoge en el conjunto de planos O-1 y O-2, no se podrán proyectar a futuro, siendo necesario para ello la modificación de este PEI.

3.2 Edificaciones auxiliares permitidas

Se definen en el apartado 1.3.4 de este Bloque III, identificándose: centro de control o auxiliares, centro de transformación, control y medida, centro de almacenamiento de energía – baterías (BESS) y/o cualquier módulo similar que complemente el desarrollo y funcionamiento de la producción, generación y transporte de la energía del sistema fotovoltaico. Las condiciones estéticas serán:


- Caseta para centro de transformación:
 - Paramentos exteriores: hormigón visto coloreado, de color ocre o blanco.
 - Cubierta inclinada con inclusión de teja.
 - Carpintería exterior: metálica galvanizada o con aplicación de esmalte de color gris o similar.
- Caseta auxiliar, baterías (BESS):
 - Caseta prefabricada de panel sándwich o prefabricada de hormigón.
 - Paramentos exteriores y cubierta: panel sándwich con chapa lacada en color ocre o blanco o como alternativa hormigón prefabricado de mismas terminaciones. La cubierta tendrá panel con terminación – imitación a teja.
 - Carpintería exterior: metálica lacada en color ocre o blanco.

3.3 Edificabilidad y Ocupación

Para el ámbito del PEI incluido en el Suelo No Urbanizable Preservado (Dotacional Público) se establece como índice máximo de edificabilidad para construcciones 0,11 m2/m2, dispuestos en una única planta.

Adicionalmente, en referencia a la ocupación de la parcela, se podrá actuar superficialmente en un máximo del 50% de la superficie de dicha parcela para desarrollar actividades vinculadas a la generación de energía eléctrica por aplicación de tecnología renovable, sin que ello suponga una transformación o alteración de la superficie del terreno, debiendo conservar sus características edáficas. El resto de parcela se mantendrá en su estado natural.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 72 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

3.4 Características de las edificaciones auxiliares

Están constituidas por módulos prefabricados y estarán homologados para su uso por cada compañía influenciada. Se definen en el apartado 1.3.4 de este Bloque III.

3.5 Condiciones de posición de las edificaciones auxiliares

Se respetarán los retranqueos a linderos, caminos, infraestructuras y elementos naturales como avenidas que determine el planeamiento vigente junto con los estudios que en su caso se redacten para complementar la información existente.

3.6 Viarios interiores de la PSFV

Se diseñarán con firme flexible y granular (zahorra artificial compactada, 98% PM), dando continuidad en todo caso al drenaje natural de la escorrentía. La rasante se adaptará al terreno natural en la medida de lo posible para no desarrollar movimientos de tierras o reducir estos al mínimo exigible para la viabilidad técnica de la infraestructura que se diseñe. La capacidad portante exigida al terreno será suficiente para que el tráfico circulante (muy reducido) circunde para desarrollo de las labores de mantenimiento y auxiliares.

3.7 Zonas de Protección y Afección de las instalaciones (servidumbres)


Se establecen las mismas servidumbres que las referidas en el apartado 4.3 de este Volumen II.

3.8 Vallado

Para adecuación ambiental del vallado de la PSF, se compondrá de malla cinegética de para permitir la permeabilidad de la fauna, con malla de alambre con hilos galvanizados, de altura 2 m (no torsionados), sustentados con postes metálicos cada 3-5 m y anclados al terreno por dados de hormigón en masa. Las puertas de acceso serán de la misma tipología, con dos hojas y anchura mínima de 4 m. Anexo al vallado se colocará la pantalla vegetal resultante de la evaluación ambiental.

Este condicionado complementa para el ámbito del PEI el contenido del PGOU, de Paracuellos de Jarama.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 73 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/DocumentosIdoPeritId=1&idoma=1 Firmado por: I. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

4 NORMAS PARTICULARES PARA LA LSEE

4.1 Condiciones de ejecución de la LSEE

Al igual que para la PSF, se atenderá al proyecto de ejecución existente (apartado 1.3.1 de este Bloque III) junto con las adendas que se redacten y actualizaciones, modificaciones o revisiones que demanden los informes sectoriales correspondientes de las administraciones, organismos, compañías o cualquier otro ente implicado.

4.2 Zonas de Protección y Afección de la LSEE (servidumbres)


Se establecen las siguientes servidumbres necesarias para la construcción y funcionamiento de la PSF y fundamentalmente para la implantación de la LSEE:

- Servidumbre de paso para Centro Transformación y Centro de Protección, Medida y Control. Esta servidumbre establece el libre acceso al CT y CPMC, desde el camino de acceso a la PSF (camino de Torrejón de Ardoz) hasta su ubicación.
- Servidumbre permanente para Líneas Subterráneas de Media Tensión. La servidumbre permanente de las líneas subterráneas de Media Tensión (en 20 kV), corresponderá con el total del ancho de la zanja o canalización de dichas líneas.
- Servidumbre de paso subterráneo para Líneas Subterráneas de Media Tensión. Atendiendo al apartado 5.1 de la ITC-LAT-06, los cables eléctricos enterrados directamente en el terreno, deberán cumplir los requisitos señalados en dicho apartado y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de Alta Tensión. Conforme a lo establecido en el art.162 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, para las líneas subterráneas, se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización.

La servidumbre de paso estipulada para las líneas de Media Tensión (en 20 kV) que trascurren por fuera del área vallada de la PSF, en los tramos en los que discurran por parcelas privadas, ocupará una franja de 3 m de ancho a lo largo del trazado soterrado de dicha línea eléctrica de media tensión, que une la PSF con el punto de conexión a la red eléctrica general existente. Esta franja de servidumbre de paso, transcurre por las parcelas y con las longitudes descritas en la Relación de Bienes y Derechos afectados, incluida en el apartado 1.4.1 de este Bloque III.

En todo caso, cuando el corredor de la LSEE transite por parcelas de titularidad pública (caminos, carreteras), las servidumbres no excederán de los límites catastrales de estos suelos, sin afectar por tanto a los predios privados lindantes. Los propios corredores de las infraestructuras públicas, servirán de paso y acceso para construcción y posterior mantenimiento de la LSEE.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 74 de 110	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS

5.1 Medidas en fase de diseño

El proyecto técnico y sus documentos complementarios que desarrollen la planificación propuesta tendrán en cuenta las medidas:

- Planificar en detalle las necesidades de movimientos de tierra (explanaciones, desmontes, etc.), con la finalidad de reducir al máximo las superficies de suelo alteradas y las consiguientes actuaciones de restauración posterior. Se procurará la adaptación a la orografía existente haciendo uso de las tecnologías más adecuadas (seguidor, estructura fija, hincado...).
- Planificar en detalle la restauración de las áreas afectadas que no vayan a ocuparse permanentemente por las instalaciones, considerando la implantación de cobertura vegetal de especies autóctonas adecuadas y, como norma general, evitando la introducción de especies alóctonas.
- Definición de las casetas que formen parte de la implantación respetando las características de las edificaciones de la zona en cuanto a colores, formas, materiales de construcción, etc., con la finalidad de favorecer la integración y mimetización de las instalaciones en el entorno.
- Realizar una adecuada ordenación del territorio en la zona para evitar la instalación de elementos en lugares inadecuados (zonas de servidumbre de cauces, afecciones a linderos y caminos, etc.).
- Planificar las acciones de revegetación adecuadas para la amortiguación de impactos, en su caso.

5.2 Medidas de carácter general para las diferentes fases del proyecto

Se consideran:


- Coordinación del personal técnico de obra con el de las administraciones influenciadas.
- Asegurar el cumplimiento tanto en fase de proyecto como posteriormente en obra del condicionado de los informes sectoriales que emita cada administración y organismo afectado por el Plan.

5.3 Medidas en fase de construcción

5.3.1 Protección de la calidad del aire

- Durante la fase de ejecución de la planificación propuesta, debido principalmente a los movimientos de tierra a acometer, se deberá evitar que se produzca contaminación de la atmósfera por la acción del polvo y partículas en suspensión. Para ello, se deberán regar todas aquellas zonas de obra donde se produzca un importante movimiento de maquinaria pesada, las zonas afectadas por los movimientos de tierra, así como las

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 75 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/10790741E70DFC44EB09CC25F. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

zonas de acopio de materiales; por su parte, los camiones que realicen el transporte de los materiales originados en los movimientos de tierras deberán circular con las cajas cubiertas con lonas o similar, siempre que los trayectos que vayan a realizar sean de consideración (más de 1 km) y se realicen en zonas donde exista vegetación susceptible de ser afectada.

- Se reducirá la altura de descarga, para minimizar la emisión de polvo.
- Se utilizará maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones de la normativa relativa a la protección del ambiente atmosférico y demás reglamentación que resulte de aplicación en materia de ruidos y vibraciones. Se realizará un uso adecuado de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros.
- La maquinaria de obra debe cumplir con la legislación vigente en relación a la homologación de la maquinaria y vehículos de obra, contando con las inspecciones reglamentarias que en su caso sean requeridas, así como con un mantenimiento a nivel interno, a fin de mitigar la emisión de gases contaminantes y ruidos.
- La velocidad de circulación de camiones y maquinaria entrando o saliendo de la obra será inferior a los 30 km/h, siempre que circulen por pistas de tierra.
- Creación de áreas verdes que pueden actuar como zonas tampón.

5.3.2 Evitar la contaminación lumínica

Durante la operatividad de las instalaciones, medidas preventivas de la contaminación lumínica:


- Con carácter general, las luminarias para el alumbrado no pueden enviar luz por encima del plano horizontal en su posición de instalación.
- El espectro de la luz debe ser tal que se evite una mayor intensidad en longitudes de onda inferiores de 540 nm que la que emiten las lámparas de Vapor de Sodio a alta presión.
- Se favorecerán, siempre dentro de las posibilidades del entorno, los pavimentos oscuros en aquellos lugares más sensibles al impacto medioambiental de la contaminación lumínica (lugares rurales, instalaciones fuera de núcleos de población, etc.).
- Se iluminarán exclusivamente aquellos lugares donde la luz sea necesaria. Se evitará la intrusión lumínica en espacios innecesarios y por supuesto la emisión directa al cielo.

5.3.3 Protección del suelo y el agua

Se consideran:

- Replanteo de las instalaciones.
- Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras serán almacenados correctamente en depósitos herméticos y entregados a gestores de residuos autorizados. Estos depósitos deberán permanecer en áreas habilitadas a tal efecto, siempre sobre suelo impermeable y a cubierto. Se evitará realizar cambios de aceite, filtros y baterías a pie de obra; en caso necesario, se realizará en las zonas habilitadas, procediendo al almacenamiento correcto de los productos y residuos que se generen.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 76 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado, que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
- Se deberá disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o similar, para el control y recogida de posibles derrames de aceite.
- Los materiales procedentes de las excavaciones, tierras y escombros durante la obra serán reutilizados o depositados en vertederos de inertes autorizados. Los préstamos, en caso de ser necesarios, se realizarán a partir de canteras y zonas de préstamo provistas de la correspondiente autorización administrativa.
- En las obras, se aprovecharán al máximo los suelos fértiles extraídos en tareas de desbroce y serán trasladados posteriormente a zonas potencialmente mejorables (plataformas, zanjas...). Dichas tareas de traslado se realizarán sin alterar los horizontes del suelo, con el fin de no modificar la estructura del mismo. El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5-2,5 m situándose en zonas donde no exista compactación por el paso de maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo.
- En la apertura de zanjas para la conexión de líneas subterráneas durante las obras, se procederá de inmediato a la instalación del tramo de línea y relleno de la zanja.
- Las hormigoneras utilizadas en obra serán lavadas en sus plantas de origen, nunca en el área de construcción del parque. No obstante, en el caso en que esto sea necesario, serán lavadas sobre una zona habilitada para tal fin que dispondrá de un suelo adecuadamente impermeabilizado y con un sistema de recogida de efluentes a fin de evitar la contaminación del suelo. Si esto no fuera posible y en último término, se procederá a la apertura de un hoyo para su vertido, de dimensiones máximas 2 m x 2 m x 2 m, el cual deberá estar provisto de membrana geosintética o geomembrana de polietileno o PVC (impermeable) que impida el lavado del hormigón y el contacto con el suelo del cemento. Una vez seco, se procederá a la retirada del cemento incluyendo el geotextil, trasladándolos a vertederos autorizados. Este posible hoyo se situará siempre lejos de arroyos, cauces permanentes o no, ramblas y en zona a idéntica cota, es decir plana.
- Tanto el acopio de materiales como la realización de los trabajos, ya sean de instalación o de mantenimiento, se realizarán de la manera más respetuosa con el medio ambiente, empleando aquellos métodos y alternativas que menor impacto tengan sobre el terreno y la vegetación natural, considerando accesos y maquinaria a emplear.
- En caso necesario, se realizarán pequeñas obras de drenaje superficial (cunetas, caños, etc.) para evitar la aparición de regueros o cárcavas. En este sentido y siempre que sea posible, el acondicionamiento de los viales se ajustará a las trazas y anchuras preexistentes. No se superará la anchura máxima estrictamente necesaria establecida en el proyecto constructivo, con el fin de evitar afecciones de terrenos adyacentes.
- El drenaje de viales de servicio y plataformas se realizará con dimensiones adecuadas.
- Los residuos generados en cualquier fase deben ser separados en función de su naturaleza conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Serán convenientemente retirados por gestor de residuos autorizado, y previamente almacenados, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente.
- Inscripción en el registro de productores de residuos peligrosos, atendiendo a las obligaciones a las que están sujetos.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 77 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos/tipo/verif. id=1&idoma=1. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)


- Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa por parte de la Administración hidráulica competente, en aplicación del artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas. En caso necesario, se dispondrán elementos de balizamiento y señalización de cauces y de prohibición del depósito de residuos y vertidos.
- Se recuerda que la construcción, montaje o ubicación de instalaciones han de respetar el dominio público hidráulico, en aplicación del artículo 77 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Los acopios temporales deberán ubicarse fuera de las zonas de influencia directa de arroyos y vaguadas, ubicándose en las zonas de menor valor ecológico.
- En general, el diseño de la implantación deberá cumplir en todo caso lo recogido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Se evitará una excesiva limitación de número de aliviaderos de los sistemas de drenaje longitudinal o una incorrecta ubicación de los mismos que pueda ocasionar alteraciones importantes del régimen de escorrentía con efectos erosivos puntuales, así como la construcción de vados en los viales auxiliares que supongan un aumento de la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada y el establecimiento de vertederos de materiales sobrantes de la excavación sobre el dominio público hidráulico.
- Se deberá determinar el origen del agua a utilizar para los riegos preventivos y su legalidad, debiendo estar amparado necesariamente por un derecho al uso del agua. En general, se dispondrá de agua embotellada para consumo del personal. Para los casos en que fuera necesario para la aplicación de riegos como medida correctora de las emisiones de polvo, previsiblemente, se procederá a la contratación de una empresa especializada de transporte y suministro de agua; en cualquier todo caso, se deberá determinar el origen del agua a utilizar y su legalidad.
- Ya durante la fase de funcionamiento una vez realizado el cambio de uso de la planificación, en caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico inducido y/o de elementos rurales tradicionales, se procederá a la restitución de caminos, infraestructuras o cualquier otra servidumbre afectada y elementos rurales tradicionales como mamposterías, vallados, setos vivos, etc. Además, si se observasen síntomas de erosión debido a la mala evacuación de aguas por cunetas, obras de fábrica, etc., se procederá a su arreglo o sustitución.
- Se controlará la consecución de objetivos en aplicación de las medidas de restauración previstas a ejecutar tras la finalización de las obras.

5.3.4 Protección de la vegetación

Se considera:

- Durante las tareas de replanteo de las obras, se delimitará mediante balizamiento o similar toda zona susceptible de afección, así como formaciones o elementos vegetales a proteger fuera del área de actuación directa, prestando especial atención a los chirpiales a conservar. Se tratará de ocupar la menor superficie posible evitando la invasión de zonas aledañas a las áreas de actuación directa

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 78 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idom=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)


- La demarcación de las zonas de actuación se realizará de forma que sea visible y clara para los trabajadores, manteniéndose durante el tiempo de duración de las obras para evitar la afección innecesaria de terrenos adyacentes.
- Se primará por el hincado de los perfiles y no se realizarán movimientos de tierra que puedan afectar permanentemente a las especies vegetales.
- Aplicación de las medidas para evitar y/o reducir la emisión de polvo y partículas en suspensión, lo que contribuirá a evitar posibles afecciones sobre la productividad de las plantas de las formaciones vegetales del entorno (capacidad de generar biomasa).
- En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar fuera del área de actuación directa, deberá realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así la entrada de elementos patógenos y humedad.
- Las zonas ocupadas por instalaciones auxiliares, tales como almacenes de materiales e instalaciones provisionales de obra, se deberán ubicar en zonas donde los suelos no tengan especial valor, evitando la ocupación de zonas cubiertas por vegetación natural.

5.3.5 Protección de la fauna

Se considera:

- Se minimizará la afección sobre la vegetación, según se ha descrito en el apartado anterior.
- Durante las obras, se evitará el tránsito de maquinaria fuera de los caminos, evitando que sus maniobras afecten a la vegetación circundante.
- Durante la noche, las zanjas que no hayan sido cerradas deberán contar con sistemas de escape para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados.
- Se instalará un vallado permeable cinegético para favorecer el tránsito de la fauna.
- La apertura de nuevos viales de acceso será la mínima imprescindible, dando preferencia al uso de los existentes, lo que contribuirá a minimizar las posibles molestias y a evitar la alteración y/o deterioro del hábitat de este factor.
- Señalización del vallado con placas de color blanco y acabado mate de 25x25 cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento. Estas placas no deberán tener ángulos cortantes.
- Durante la fase de funcionamiento, en caso de producirse cualquier incidente de las aves del entorno con la instalación (colisión, intento de nidificación, etc.), el promotor lo pondrá en conocimiento del órgano ambiental competente de forma inmediata, a fin de poder determinar en su caso las medidas complementarias necesarias. Para cumplir con esta premisa se atenderá a la ejecución y desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, en especial en lo referente a las aves.
- En el ámbito de la instalación se prohibirá el uso de productos fitosanitarios, entendidos éstos según la normativa comunitaria y española como “las sustancias activas y los preparados que contengan una o más sustancias activas presentados en la forma en que se ofrecen para su distribución a los usuarios, destinados a proteger los vegetales o productos vegetales contra las plagas o evitar la acción de éstas, mejorar la conservación de los productos vegetales, destruir los vegetales indeseables o partes de vegetales, o influir en el proceso vital de los mismos de forma distinta a como actúan

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 79 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

los nutrientes". Por tanto, durante los trabajos de mantenimiento no deberán emplearse este tipo de productos.

- El control de la cobertura vegetal se realizará exclusivamente por medios naturales (pastoreo mediante ganado ovino) o medios mecánicos (desbroce con desbrozadora mecánica).

5.3.6 Protección del paisaje y del medio social

Se considera:


- Las construcciones asociadas (centro de entrega, centros de transformación, etc.) siempre que sea posible se armonizarán con el entorno inmediato, utilizando las características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona, presentando todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminadas, empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan y utilizando los colores que en mayor grado favorezcan la integración paisajística.
- El tipo de zahorra utilizada en los viales de nueva construcción tendrá unas características tales que no existan diferencias apreciables de color entre los viales existentes.
- Las áreas afectadas durante las obras deberán ser revegetadas de la forma más adecuada de acuerdo a sus características (pendiente, superficie...). Se primará la naturalización de los terrenos bajo los módulos fotovoltaicos, promoviendo suelos provistos de vegetación natural.
- Se recomienda la instalación de paneles informativos relativos a la situación de los contenedores de residuos, conteniendo además otras medidas ambientales a tener en cuenta.
- Como premisa fundamental y de bajo coste para evitar la dispersión de residuos, se recomienda habilitar contenedores de residuos asimilables a urbanos.
- Desarrollo de acciones de restauración previstas. Esta medida deberá ponerse en marcha entre la fase final de la obra y la puesta en funcionamiento, abordando la restauración del espacio afectado por la construcción de las estructuras de carácter temporal y obras civiles y de las posibles zonas de acopio o parques de maquinaria que se generen.
- Se dismantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales temporales, siguiendo las indicaciones de las medidas de restauración previstas.

5.3.7 Protección del Patrimonio y bienes de dominio público

Se considera:

- Se atenderá a los posibles condicionantes que surjan dentro del procedimiento de evaluación de impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico del proyecto y se cumplirá con aquéllos que establezca la resolución que se obtenga en relación a este trámite.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 80 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/1000312832450. CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- La ubicación de las instalaciones a desarrollar con el Plan Especial deberá respetar las distancias y retranqueos establecidos en las diferentes normativas e instrumentos de ordenación.
- Se respetarán los caminos de uso público, cauces públicos y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
- En cuanto a los cruzamientos y paralelismos por la línea de evacuación a desarrollar con el Plan Especial, en su caso, se deberán tramitar las solicitudes de autorización correspondientes ante los organismos con competencia en esta materia (acceso, cruces, etc.).
- En general, se deberá dar cumplimiento a la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de carreteras; al Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras; a Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid y al Decreto 29/1993 de 11 de marzo que aprueba el Reglamento de la anterior.
- Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las molestias a la población y al tráfico de las carreteras de la zona.
- Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de tráfico habitual; en todo caso, tendrán que cumplirse las normas establecidas para los transportes especiales por carretera.
- Se señalizarán adecuadamente, mediante hitos, las zanjas de alojamiento de la línea eléctrica subterránea.

5.4 Medidas en fase de explotación

Una vez finalizada la fase anterior (de construcción), las actuaciones que conforman la planificación propuesta entrarán en funcionamiento. Las medidas de protección planteadas en este caso, tal y como se deduce de la valoración de impactos, especialmente irán orientadas a la protección de la fauna (sobre todo del grupo aves) y al paisaje, estando condicionadas en buena parte por los resultados derivados del seguimiento ambiental propuesto.


5.4.1 Protección de la calidad del aire

- La maquinaria de mantenimiento debe cumplir con la legislación vigente en relación a la homologación de la maquinaria y vehículos, contando con las inspecciones reglamentarias que en su caso sean requeridas, así como con un mantenimiento a nivel interno, a fin de mitigar la emisión de gases contaminantes y ruidos.
- La velocidad de circulación de vehículos y maquinaria asociada al mantenimiento de la instalación entrando o saliendo de la misma será inferior a los 30 km/h, siempre que circulen por pistas de tierra.

5.4.2 Evitar la contaminación lumínica

- Con carácter general, las luminarias para el alumbrado no pueden enviar luz por encima del plano horizontal en su posición de instalación.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 81 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/Documentos/00Perit. Id=1&idoma=1. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Torno 450113 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- El espectro de la luz debe ser tal que se evite una mayor intensidad en longitudes de onda inferiores de 540 nm que la que emiten las lámparas de Vapor de Sodio a alta presión.
- Se favorecerán, siempre dentro de las posibilidades del entorno, los pavimentos oscuros en aquellos lugares más sensibles al impacto medioambiental de la contaminación lumínica (lugares rurales, instalaciones fuera de núcleos de población, etc.).
- Se iluminarán exclusivamente aquellos lugares donde la luz sea necesaria. Se evitará la intrusión lumínica en espacios innecesarios y por supuesto la emisión directa al cielo.

5.4.3 Protección del suelo y el agua


- Se controlará la consecución de objetivos en aplicación de las medidas de restauración previstas a ejecutar tras la finalización de las obras, realizando las tareas de mantenimiento necesarias.
- Se continuarán aplicando las medidas de protección relativas a la gestión y almacenamiento de residuos indicadas para la fase de construcción, en este caso para los residuos generados durante esta fase del proyecto. En general, los residuos se almacenarán adecuadamente en lugar habilitado a tal efecto, debidamente señalizado y en conocimiento del personal implicado en las tareas de mantenimiento, para su posterior entrega a gestor autorizado contratado, no permitiéndose en ningún caso su vertido en el terreno. Serán almacenados en recipientes adecuados, separadamente según la tipología del residuo, envasados e identificados con etiquetas específicas. La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación, mientras que la de residuos peligrosos será de seis meses como máximo, empezando a computar dichos plazos desde el inicio del depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- Ya durante la fase de funcionamiento, una vez realizado el cambio de uso de la planificación, en caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico inducido y/o de elementos rurales tradicionales, se procederá a la restitución de caminos, infraestructuras o cualquier otra servidumbre afectada y elementos rurales tradicionales como mamposterías, vallados, setos vivos, etc. Además, si se observasen síntomas de erosión debido a la mala evacuación de aguas por cunetas, obras de fábrica, etc., se procederá a su arreglo o sustitución.

El acceso a la línea de evacuación para su mantenimiento se hará a través del camino y viario urbano existente, evitando fenómenos de erosión derivados de la circulación de vehículos y maquinaria fuera de pista.

5.4.4 Protección de la vegetación

- Se procederá al control de la eficacia y desarrollo de la vegetación de la restauración prevista a ejecutar tras la finalización de las obras, realizando las tareas de mantenimiento necesarias.
- El tránsito de vehículos y maquinaria para el mantenimiento se realizará por los caminos existentes y habilitados para el acceso a las instalaciones, evitando que sus maniobras afecten a la vegetación circundante.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 82 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM: MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar fuera del área de circulación de los vehículos de mantenimiento, deberá realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así la entrada de elementos patógenos y humedad.

5.4.5 Protección de la fauna

- En caso de producirse cualquier incidente de las aves del entorno con la instalación (colisión, intento de nidificación, etc.), el promotor lo pondrá en conocimiento del órgano ambiental competente de forma inmediata, a fin de poder determinar en su caso las medidas complementarias necesarias. Para cumplir con esta premisa se atenderá a la ejecución y desarrollo de la Vigilancia Ambiental, en especial en lo referente a las aves.
- En el ámbito de la instalación se prohibirá el uso de productos fitosanitarios, entendidos éstos según la normativa comunitaria y española como "las sustancias activas y los preparados que contengan una o más sustancias activas presentados en la forma en que se ofrecen para su distribución a los usuarios, destinados a proteger los vegetales o productos vegetales contra las plagas o evitar la acción de éstas, mejorar la conservación de los productos vegetales, destruir los vegetales indeseables o partes de vegetales, o influir en el proceso vital de los mismos de forma distinta a como actúan los nutrientes". Por tanto, durante los trabajos de mantenimiento no deberán emplearse este tipo de productos. El control de la cobertura vegetal se realizará exclusivamente por medios naturales (pastoreo mediante ganado ovino) o medios mecánicos (desbroce con desbrozadora mecánica).
- Para el control de la cobertura vegetal, en el caso en que los desbroces sean realizados de forma mecánica, se utilizaría una desbrozadora mecánica manual a emplear por un operario del personal de mantenimiento de la planta, incluyendo los EPIs correspondientes y que posea formación en este sentido; también podría realizarse por personal externo expresamente contratado y técnicamente cualificado.
- Si se opta por desbroce mediante ganado, se realizaría mediante ganado ovino a través de acuerdos con pastores del entorno, de forma que el desbroce se realice por zonas (cada día el ganado pastaría en una zona distinta, hasta cubrir la totalidad de la superficie necesaria).


En general, la periodicidad sería:

- Una vez antes de la primavera, aproximadamente durante una semana.
- Una vez antes del otoño, aproximadamente durante una semana.

La duración puede variar al alza o a la baja en función de la superficie a tratar o del número de operarios/cabezas de ganado que se emplee, estos datos serían como media.

Se recomienda, al menos, realizar el control anterior a la primavera, siendo más opcional el del otoño. Con respecto a la gestión de los restos, en caso de haberlos y dado que se tratará de vegetación herbácea, serán incorporados al suelo.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 83 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idom=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

5.5 Medidas de restauración

5.5.1 Tras la fase de montaje y ejecución de las infraestructuras

El objetivo de estas medidas consiste en contribuir a la restauración e integración paisajística de las instalaciones que propiciarán el cambio de uso que se pretende con el Plan Especial evaluado en el entorno que las acogerá.

Estas medidas deberán ponerse en marcha entre la fase final de la obra (tras la fase de montaje y ejecución de las infraestructuras) y la puesta en funcionamiento, abordando la restauración del espacio natural afectado por la construcción de las estructuras de carácter temporal y obras civiles y de las posibles zonas de acopio o parques de maquinaria que se generen.

No obstante, los trabajos definitivos de restauración deberán quedar definidos durante la tramitación de la Autorización Administrativa, Plan Especial y Licencia de Obras y deberán ser replanteados, en caso necesario, durante las labores de Vigilancia y Control Ambiental de las obras, en coordinación con la Dirección de Obra y supervisión por los técnicos de Medio Ambiente, pues la superficie objeto de integración podrá variar por el ajuste de las actuaciones, lo que podrá conllevar la modificación de las mediciones y previsión económica a continuación indicadas.

- Superficie de restauración.

Tras la instalación de las infraestructuras, hasta el 90% del suelo quedará libre de instalaciones propiamente dichas y, por lo tanto, es susceptible de restauración e integración. Se estima, por tanto, que sólo las áreas ocupadas por viales de acceso, hincados de postes de paneles, vallado, edificios, etc. serán objeto de ocupación directa permanente y, por lo tanto, no utilizables para una función paisajística o ambiental.

Del total de superficie de la parcelas de la PSF un ~38% estará ocupado por la proyección de los paneles fotovoltaicos. Tan solo el ~0,5% será de ocupación permanente de módulos prefabricados, superficie que se incorporará posteriormente al plan de recuperación o restauración tras el desmantelamiento del proyecto.

Por tanto, se considera como superficie de restauración para las actuaciones contempladas toda aquella que quede libre de instalaciones que, de acuerdo con la cuantificación expuesta, ascenderá a ~14,829 Ha.

- Acciones de restauración propuestas.

Es necesario para planificar las tareas de restauración conocer la totalidad del área objeto de restauración para asignar distintos tratamientos en función de dicha tipología, ya que las labores de restauración no se plantean de forma única y constante a lo largo de las distintas áreas; para conseguir como objetivo último la mejor integración de las instalaciones en el paisaje y su mejor adecuación al uso por parte de la fauna, se planifican distintas operaciones de restauración, aunque algunas de ellas son comunes a todas las zonas. Concretamente, se incluyen las siguientes actuaciones:

Desbroce, acopio y almacenamiento de la tierra vegetal.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 84 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/Documentos/DocPerit. Id=1&idorig=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

La primera de las acciones a realizar durante la construcción de las instalaciones será la retirada de la cubierta vegetal ubicada en zonas útiles y el posterior aprovechamiento o trituración del material vegetal.

Como primera labor, tras la operación de trituración y desbroce, se realizará el rastrillado de la tierra vegetal y la tierra procedente de las excavaciones realizadas en la obra se almacenará junto a las zonas de actuación en montículos de escasa altura, para su posterior reutilización en las labores de revegetación. Si estas tierras permanecieran más de seis meses acopiadas se recomienda el abonado para aportar los elementos nutritivos necesarios (nitrógeno, fósforo y potasio).

Aunque se describen aquí, se trata de acciones propias del proyecto técnico que desarrolle la planificación propuesta, por lo que su coste estará contemplado en el mismo.

Preparación del suelo.

Ya dentro de la restauración propiamente dicha, una vez finalizada la instalación de las zanjas de baja y media tensión de interconexión, viales, la instalación de paneles y otros elementos del proyecto fotovoltaico, se procederá a la reincorporación de la tierra vegetal retirada previamente en las zonas objeto de restauración. Igualmente, en caso que el técnico de Vigilancia y Control Ambiental de las obras observe episodios de compactación en cualquier área del proyecto se deberá proceder a la descompactación mediante gradeo de roturación superficial (20-30 cm) con doble pase, con el objeto de permitir posteriormente la implantación de la vegetación. Tras la anterior operación si fuera necesaria, se incorporará la tierra vegetal sobre todas las superficies afectadas utilizando los cordones de tierra vegetal almacenados. Se considera suficiente la cantidad de materia orgánica disponible y con características agrológicas y físico-químicas adecuadas para la implantación de cualquier vegetación.


Regeneración de la vegetación.

La PSF y sus infraestructuras asociadas (ámbito del Plan Especial) se proponen en terrenos hasta ahora ocupados por terrenos de cultivo de secano (cereales). Con el cambio de uso se asegurará el buen estado de las superficies restauradas (regeneración de la vegetación) y de que no se observan superficies de erosión, manteniendo una cobertura herbácea adecuada con la finalidad de evitar la pérdida de suelo por erosión, reducir la generación de polvo y, en la medida de lo posible, favorecer la creación de un biotopo que pueda albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de las zonas existentes en el entorno, promoviendo al mismo tiempo la integración ambiental y paisajística de las instalaciones. La gestión de esta vegetación herbácea en el interior del campo solar se realizará exclusivamente por medios mecánicos o mediante pastoreo, nunca aportando al suelo herbicidas o productos químicos que lo dañen.

Siembras de apoyo bajo paneles.

Si dada la presión antrópica no se regenerara la vegetación herbácea por sí sola o no presentase la cobertura deseada, se podría realizar un apoyo con siembras. Para ello, sería recomendable realizar un proceso de selección de dos fases: en primer lugar, identificar mediante inventarios florísticos las especies que colonizan con éxito los márgenes de viales y linderos y, en segundo lugar, la validación del proceso de selección mediante siembras a pequeña escala con las especies identificadas. Una vez seleccionadas las especies más adecuadas, se comprueba la disponibilidad de las mismas en el mercado, huyendo así de las mezclas de semillas comerciales que suelen presentar altas tasas de fracaso y empleando así especies locales (del pool local), tras comprobarse en distintos ambientes mediante siembras experimentales que se establecen mejor que las especies comerciales usadas en mezclas estándares.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 85 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/4079071d-1d1d-4d0a-b1-firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

5.5.2 En la fase restauración, tras la vida útil de la PSFV y su LSEE, para restitución del suelo al estado originario

La acometida de estas medidas se realizará tras el desmantelamiento del proyecto, una vez concluida su vida útil. El objetivo será la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a su construcción, minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el valor ecológico de la zona afectada. En este caso concreto, se tratará de devolver los terrenos a su estado agrícola preoperacional (labor en secoano).

Actuaciones de desmantelamiento y restauración.

- Viales de acceso:

El acceso general a la instalación se realizará a partir de la infraestructura viaria existente, por lo que no serán necesarias actuaciones de desmantelamiento. Los caminos, en su caso, serán acondicionados mediante la aportación de tierra o zahorra natural y su posterior compactación.

- Trabajos de desmantelamiento y restauración:

Una vez concluida la explotación de la PSF y su infraestructura asociada, en general, se realizarán los siguientes trabajos de desmantelamiento y restauración:


Fase de desmontaje.

- Retirada de los paneles. Comprende la desconexión, desmontaje y transporte hasta centro de reciclado de todos los paneles fotovoltaicos de la PSF.
- Desmontaje de la estructura soporte. Consistente en el desmontaje y posterior transporte hasta centro de gestión autorizado de la estructura soporte de los paneles.
- Desmontaje del centro de transformación. Se procederá a la desconexión, desmontaje y retirada del inversor y resto de equipos instalados en los centros de transformación y otros edificios. Además, se realizará la demolición y/o transporte hasta vertedero o lugar de reutilización o reciclaje de las casetas prefabricadas donde se alojaron los equipos eléctricos.
- Retirada de las cimentaciones de los edificios prefabricados. Una vez desmontada la estructura se procederá al desmantelamiento de las cimentaciones mediante una excavadora que retirará cada pieza, para transportarla posteriormente a una planta de tratamiento. Finalmente, los huecos resultantes de la retirada de las cimentaciones serán rellenados con tierra vegetal.
- Retirada de los viales de nueva construcción y sus cunetas. Se propone realizar una retirada con retroexcavadora para la eliminación de la zahorra compactada, que constituye el firme de los viales, y posterior retirada a vertedero, y a continuación realizar un escarificado del terreno con la intención de descompactar el mismo. Por último, se procederá a su relleno con tierra.
- Retirada del cableado subterráneo y restauración de zanjas. Se procederá a la extracción del cableado, lo que implicaría desbrozar, abrir las zanjas, volver a cerrar y restaurar.

Fase de restauración.

Tras el desmontaje de los componentes de la PSF, se procederá a la restauración de la parcela donde se ubica para su devolución a la situación preoperacional, en este caso, para uso agrícola de cultivos herbáceos en secoano.

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 86 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos/verif.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Description=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 10003282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

- Remodelación del terreno. Se rellenarán huecos y eliminarán ángulos con tierra vegetal.
- Descompactación del terreno. Con la descompactación se persigue que los suelos recuperen una densidad equivalente a la que poseen capas similares en suelos no perturbados, de modo que el medio que encuentre la vegetación para su desarrollo sea el adecuado.
- Aporte de tierra vegetal previamente acopiada en labores iniciales de la fase de desmantelamiento. Una vez remodelado y descompactado el terreno, se procederá al aporte y extendido de la tierra acopiada. Puesto que se prevé habilitar el terreno para el cultivo, se contemplará la posibilidad de un aporte de tierra vegetal o estercolado de fondo en determinadas zonas más afectadas de la PSF, aunque no se estima estrictamente necesario, procediéndose posteriormente a su extendido y volteado mediante tractor hasta que consiga una profundidad de 15 cm como mínimo; se ha estimado una aplicación de esta preparación al 50 % de la superficie de la PSF.
- Despedregado del terreno, si procede. Como última etapa de la fase de restauración del terreno se eliminará la pedregosidad superficial. Las piedras recogidas se depositarán en montones, que posteriormente serán trasladadas a canteras o vertederos cercanos autorizados.

Con estas labores, se estima que los terrenos afectados quedarán así listos para su uso agrícola por parte del propietario de los terrenos.

6 MEDIDAS AMBIENTALES COMPENSATORIAS

En virtud de lo establecido por parte de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal (Comunidad de Madrid) para proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación en tramitación, que afecten al territorio regional, y como consecuencia de lo establecido en la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, no se plantean medidas compensatorias con arreglo a lo expuesto en el apartado 1.1.10 del Bloque II.

6.1 Medidas que correspondan en función de los espacios y valores ambientales afectados por las obras objeto del PEI


Se estará a lo dispuesto en el contenido del Bloque II y resultado de la evaluación ambiental.

7 NORMAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

7.1 Control sobre los objetivos del PEI

Las medidas de control, establecidas dentro de un Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante, PVA), tienen como finalidad comprobar la severidad y distribución de los impactos negativos previstos y, especialmente, de los no previstos cuando ocurran, para asegurar así el

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 87 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, Madrid Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 100031282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

desarrollo de nuevas medidas correctoras o las compensaciones necesarias donde se precisen. Así, la principal función del PVA es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente documento y su Resolución, sin perjuicio de los instrumentos de control urbanísticos recogidos en la legislación aplicable.

Otras de las finalidades del PVA serán las siguientes:

- Supervisión de las obras por un técnico designado, que deberá realizar visitas periódicas y frecuentes a las zonas de trabajo, con objeto de controlar que se están acometiendo las anteriores medidas.
- Obtener garantías de que el personal contratado es cualificado y tiene experiencia en los campos que se desarrollan, de manera que las acciones se lleven a cabo de la forma más eficiente posible, evitando accidentes laborales o actuaciones erróneas que provoquen efectos negativos en el entorno.
- Asegurar la correcta gestión de los residuos que se generen en la fase de obras.

El PVA se divide principalmente en tres fases, en añadidura de una fase previa a la ejecución de las obras:

- Primera fase. Se realizará durante la ejecución de las obras de desarrollo de la planificación y, por lo tanto, su duración coincide con la de éstas. Esta fase se inicia con el Acta de Replanteo y finaliza con el Acta de Recepción de las obras.
- Segunda fase. Esta fase se inicia con el Acta de Recepción de las obras, relativa al funcionamiento del proyecto.
- Tercera fase. Correspondiente al desmantelamiento.

Los objetivos del PVA, se alcanzarán mediante controles y comprobaciones, para lo cual se establece un sistema de indicadores ambientales. El sistema de indicadores utilizado permitirá comparar la situación “sin actuación” y “con actuación”, de tal forma que se pueda observar y comprobar cómo evoluciona cada factor del medio ambiente afectado.

Los indicadores establecidos para el seguimiento ambiental en este caso son los siguientes, en la fase de construcción o ejecución de la actuación:

- Control de la calidad del aire.
- Control de áreas de actuación.
- Control de residuos y vertidos.
- Control de la calidad de las aguas.
- Control de la vegetación, de la fauna y de la restauración.
- Control del paisaje.
- Control de valores arqueológicos y de Patrimonio.

7.2 Vigilancia ambiental en fases previas a la ejecución de las obras

Se realizará el trabajo de campo necesario para conocimiento de los valores ambientales que caracterizan al medio y se incluirán en el Bloque II.

Antes de iniciar las obras, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las mismas.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 88 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos firmados por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 100031282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58. INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP=UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES)



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

7.3 Descripción de actividades de seguimiento en fase de obra del PEI

Durante la ejecución de las obras se ha de realizar un seguimiento de las mismas para comprobar que todo se lleva a cabo tal y como establece el proyecto y que las medidas preventivas y correctoras propuestas para esta fase se están aplicando correctamente. El seguimiento en esta fase se realizará con alta frecuencia, normalmente semanal, durante el periodo de duración de la misma, pudiendo aumentar dicha frecuencia si la intensidad de las obras así lo requiere.

Se recomienda la participación activa, en coordinación con el jefe de Obra y la Administración regional, en el replanteo de las infraestructuras, con el objeto de evitar afecciones sobre las poblaciones vegetales, suelo sensible o cualquier otro factor del medio biótico y abiótico.

Como premisa básica del PVA, se recomienda la información constante del personal de obra en cada una de las visitas, con el objetivo de minimizar los impactos producidos por las actividades que desarrollan.

En las tablas de los siguientes apartados se expone la metodología que se seguirá para su aplicación en la fase de obra del Plan, los indicadores y umbrales admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser preciso.

7.3.1 Asesoría ambiental durante la ejecución

Antes de iniciar el PVA, el promotor deberá designar un responsable del mismo, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental y el coste de las tareas de vigilancia quedará a cargo del promotor del Plan.


El responsable del PVA designado realizará controles basados fundamentalmente en inspecciones visuales y recopilación de documentación, respecto al cumplimiento de los siguientes objetivos y con la finalidad de brindar un servicio de asesoría ambiental durante la ejecución del Plan:

- Comprobación de que la superficie de actuación no excede de la planificada.
- Control de aspectos constructivos: Superficie construida, accesos y servidumbres.
- Control de la ejecución de las obras de desarrollo de la planificación, comprobando que se dispone en su caso de los permisos correspondientes, verificando si se producen incumplimientos a este respecto.
- Control sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones de la planificación, comprobando si se producen impactos no previstos.
- Control de la implementación y efectividad de las medidas de protección previstas.

7.3.2 Elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales

El designado como responsable de la vigilancia ambiental se encargará de elaborar un manual de buenas prácticas ambientales, cuya finalidad será poner en conocimiento las pautas para la conservación del medio ambiente que deben cumplir todos los implicados en la obra, de modo que éstos adquieran el compromiso de cumplimientos de las distintas pautas, como parte del Seguimiento y Vigilancia ambiental de la planificación.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	ESTADO
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	INCLUYE FIRMA EXTERNA
OTROS DATOS	FIRMAS	
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 89 de 110		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos a validar: Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278, Tono 45013 Folio 53 JURUS: 100031282450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=DC=ES, S=53385768P, C=ES el 10/10/2025 10:44:58. INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)


En el manual, entre otras cuestiones, se describirán las principales pautas que deberán tener en cuenta los contratistas. Así, se enumerarán los principales condicionantes establecidos en el Informe Ambiental Estratégico del Plan considerados de obligado cumplimiento para la correcta consecución de las obras en lo que al medio ambiente se refiere; así como recomendaciones del designado responsable de la vigilancia ambiental en base a su experiencia en obras, para llevar a cabo de la mejor forma el seguimiento en cuanto a economía y operatividad. Se incluirá el listado de documentación necesaria a aportar por las subcontratas que participen en la obra, que será supervisada por el responsable de la vigilancia. Este manual se pondrá a disposición del promotor y de las contratas en el inicio de las obras.

7.3.3 Control de calidad de la obra y sobre el patrimonio natural y el paisaje

En las siguientes tablas se expone la metodología que se seguirá para el control de la calidad de la obra y sobre el patrimonio natural y el paisaje en la fase de obra del Plan, los indicadores y umbrales admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser preciso.

CONTROL DE LAS EMISIONES DE POLVO	
Objetivos de control	Reducción de las emisiones de polvo. Evitar afecciones por acumulación de polvo, principalmente a vegetación existente.
Actuaciones derivadas del control	Utilización de lonas para cubrir los camiones que transportan los áridos, las tierras, etc. en trayectos de consideración (>1 km)
	Realizar riegos en las áreas afectadas por el movimiento de tierras y por el tránsito de vehículos y maquinaria.
	Limitación de la velocidad de circulación a < 30 km/h
Parámetros sometidos a control	Depósitos de polvo en la vegetación circundante.
Indicadores propuestos	Aparición de depósitos de polvo.
Lugar del control	Accesos a la obra, interior del área de actuación sometida a movimientos de tierras.
Metodologías	Control visual del riego de las áreas afectadas por el movimiento de tierras, especialmente de caminos, cuando las condiciones meteorológicas lo requieran.
	Control visual de los camiones de transporte de materiales susceptibles de producir polvo, comprobando que la caja de los mismos se encuentre debidamente cubierta cuando los trayectos son de consideración.
	Control visual del tránsito de vehículos, caminos y maquinaria, comprobando que la velocidad de circulación sea inferior a 30 km/h en caminos no asfaltados.
Umbral crítico	Depósito de polvo.
	Niveles de polvo que cubren totalmente más del 50% de la vegetación del entorno.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Riego de las zonas o materiales afectados por movimientos de tierras.
	Riego de la vegetación afectada con un umbral crítico.
Documentación generada	Parte de visita

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 90 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 IRUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

CONTROL DE ÁREAS DE ACTUACIÓN	
Objetivos de control	Detección de posibles afecciones no previstas en áreas externas al ámbito de actuación establecido, con efectos sobre bienes de dominio público o sobre áreas de interés.
Actuaciones derivadas del control	Señalización y balizamiento de las zonas de obras y comprobación de que las tareas se desarrollan en las mismas.
	Comprobación del aprovechamiento de la red de caminos existente.
	Supervisión de la correcta retirada y almacenamiento de tierra vegetal.
Parámetros sometidos a control	Detección de problemas de compactación para aplicación de medidas correctoras.
	Seguimiento de zonas aleñañas a las obras, comprobando su no afección.
Indicadores propuestos	Falta de señalización en lugares donde ésta sea imprescindible.
	Afecciones no previstas sobre caminos públicos, vegetación y otros bienes.
	Detección de montículos de tierra vegetal con alturas inadecuadas o en lugares inapropiados.
	Zonas compactadas que puedan provocar problemas de erosión en áreas que no vayan a ser de nuevo afectadas por pasos de maquinaria.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación y zonas aleñañas.
Metodologías	Control visual de balizamientos.
	Seguimiento de zonas aleñañas.
	Seguimiento de las medidas de corrección necesarias.
Umbral crítico	Daños no previstos sobre la vegetación u otros bienes.
	Presencia de zonas aleñañas afectadas por las obras.
	Montículos de tierra vegetal con altura superior a 2,5 m o almacenados en áreas inapropiadas.
	Compactaciones no corregidas en áreas objeto de restauración.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Jalonamiento de la zona afectada no prevista.
	Jalonamiento apropiado del área de actuación o reposición del mismo.
	Medidas correctoras: disminución de la altura del acopio de tierra vegetal o su traslado a áreas apropiadas, descompactación, restitución de elementos afectados no previstos a su estado previo a la situación preoperacional.
	En caso necesario, proponer medidas compensatorias para remediar los daños que hubieran podido causar las obras por el exterior de la zona destinada a tal fin.
Documentación generada	Parte de visita




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/DocumentosIdoPeritId=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, G=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

CONTROL DE CONTAMINACIÓN AL SUELO	
Objetivos de control	Detección y evaluación de posibles vertidos contaminantes al suelo (fundamentalmente, hidrocarburos).
Actuaciones derivadas del control	Identificación y localización de suelo contaminado.
	Comprobación de la aplicación de las tareas de descontaminación.
	Control del punto limpio o almacén de residuos habilitado y del correcto mantenimiento de la maquinaria (documentalmente).
Parámetros sometidos a control	Presencia de olores.
	Presencia de vertidos.
	Actividades de obra que pueden originar vertidos de sustancias contaminantes.
Indicadores propuestos	Aparición de fenómenos de olores.
	Aparición de manchas de vertidos.
	Documentos de Identificación de residuos generados por gestor
	Certificados o documentación relacionada con el mantenimiento de la maquinaria.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica y áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación
Metodologías	Identificación de malos olores, asimilables a hidrocarburos.
	Control visual de manchas en el suelo, equiparables a hidrocarburos.
	Seguimiento de las tareas de descontaminación: aporte de absorbente y retirada del suelo contaminado y su gestión adecuada
	Control documental de la gestión de residuos y control visual del punto limpio
Umbral crítico	Presencia de olores.
	Detección de manchas de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes.
	Presencia de actividades de obra causantes de focos de contaminación.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Jalonamiento de la zona de suelo contaminado.
	Descontaminación: aportar material absorbente y retirar el material y suelo contaminado. Gestión adecuada del residuo generado.
	Reparación del foco origen de la contaminación (maquinaria, almacén de residuos, gestión de residuos, etc.)
Documentación generada	Parte de visita

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 92 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/Documentos/IdPartId=1&IdFirma=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Tono 45013 Folio 53 IRUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TS-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS	
Objetivos de control	Garantizar la segregación, almacenamiento y retirada de los residuos peligrosos (RP) de forma que se evite que afecten al entorno, según lo establecido en la reglamentación pertinente.
	Los residuos peligrosos principales generados en este tipo de obra son: Aceites de motorización usados., Filtros de aceite y gasolina usados. Tierras contaminadas. Trapos, papel y otras sustancias absorbentes contaminadas. Baterías usadas. Aerosoles. Envases de metal y/o plástico que hayan contenido estas sustancias.
Actuaciones derivadas del control	Habilitar una zona de almacenamiento de RP identificada y adecuada según reglamentación.
	Colocar contenedores convenientemente etiquetados en los puntos de obra donde se generen RP y segregarlos convenientemente.
	Colocar sistemas de contención de derrames en los contenedores de RP líquidos (como aceites usados...).
	Contratar un Gestor y Transportista autorizado.
	No almacenar los residuos más de seis meses.
Parámetros sometidos a control	Realizar la gestión de los residuos peligrosos según la normativa.
	Condiciones de almacenamiento.
	Tiempo de almacenamiento.
Indicadores propuestos	Documentación de RP.
	Presencia o ausencia de RP en contenedores adecuados.
	Número de ocasiones en que se observa segregación incorrecta de RP.
	Número de ocasiones en que se observa etiquetado de los contenedores no ajustado a lo requerido por la normativa aplicable.
	Número de ocasiones en que se observa almacenamiento de RP durante un periodo superior a seis meses.
	Número de entregas de RP a gestor o transportista no autorizado.
Lugar del control	Aparición de documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los RP.
	Donde se generan y se almacenan los RP (parques de maquinaria, ...).
Metodologías	Comprobar semanalmente y visualmente el almacenamiento, segregación y etiquetado de los RP.
	Comprobar, documentalmente, los registros de autorización del gestor y/o transportista y la documentación de gestión.
Umbral crítico	Presencia de RP fuera de los contenedores.
	Segregación incorrecta de los RP.
	Etiquetado de los contenedores no ajustado a lo requerido por la normativa aplicable.
	Almacenamiento de RP durante un periodo superior a seis meses.
	Entrega de RP a gestor o transportista no autorizado.
	Documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los RP.
Medidas a tomar alcanzando umbrales críticos	Colocar los contenedores necesarios para la segregación de los RP.
	Concienciar al personal de obra y subcontratistas.
Documentación generada	Parte de visita e informe final de obra

DOCUMENTO

Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf

IDENTIFICADORES

Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661


OTROS DATOS

Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N
Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32
Página 93 de 110

FIRMAS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idemp=1 Firmado por: 1. Description=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES	
Objetivos de control	Segregación de los residuos inertes según lo recogido en la legislación de residuos para su posterior reutilización, reciclado o valorización.
	Disminuir las necesidades de utilizar vertederos autorizados, mediante la compensación de tierras.
Actuaciones derivadas del control	Distribución de los contenedores necesarios de estos residuos en las zonas donde se producen.
	Gestión y reciclado de los materiales metálicos.
	Transporte a plantas de reciclado de residuos inertes.
	Transporte de los residuos que no puedan ser reutilizados o reciclados a vertedero autorizado.
	Entrega del residuo a un gestor de residuos no peligrosos autorizado.
	Realizar la gestión de residuos según la normativa vigente.
Parámetros sometidos a control	Correcta segregación de los residuos inertes en la zona destinada al almacenamiento de residuos. Disponibilidad de contenedores.
	Documentación que acredite que los residuos se gestionan según la normativa vigente.
Indicadores propuestos	Número de ocasiones en que se observa incorrecta segregación de los residuos inertes.
	Presencia o ausencia de residuos inertes en contenedores adecuados.
	Número de entregas de residuos inertes a gestor o transportista no autorizado.
	Aparición de documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los residuos inertes.
Lugar del control	Aquellos lugares donde se producen estos residuos (tajos, puntos limpios...)
Metodologías	Comprobar semanalmente y visualmente, la correcta segregación de los residuos inertes y la disponibilidad de contenedores.
	Comprobar, documentalmente, la documentación que acredite que la gestión de los residuos se realiza conforme a la normativa vigente.
Umbral crítico	Incorrecta segregación de los residuos inertes, mezcla de residuos.
	Ausencia de contenedores, según la cantidad de residuos producida.
	Ausencia de la documentación que acredite que los residuos se gestionan según la normativa vigente, o cumplimentación incorrecta de la misma.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Segregación de los residuos mezclados.
	Concienciación de los empleados y subcontratistas.
	Contratación de transportistas y gestores autorizados.
Documentación generada	Parte de visita e informe final de obra

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 94 de 110	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos/verificar.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.




Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

CONTROL DE AFECCIONES NO PREVISTAS A VEGETACIÓN	
Objetivos de control	Detección de posibles afecciones no previstas en áreas externas al ámbito de actuación establecido, con efectos sobre la vegetación.
Actuaciones derivadas del control	Señalización y balizamiento de las zonas de obras y comprobación de que las tareas se desarrollan en las mismas.
Parámetros sometidos a control	Seguimiento de vegetación en zonas aledañas a las obras o de vegetación a preservar dentro de los límites de la obra, comprobando su no afección.
Indicadores propuestos	Falta de señalización en lugares donde ésta sea imprescindible. Afecciones no previstas sobre vegetación.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación y zonas aledañas.
Metodologías	Control visual de balizamientos. Seguimiento de zonas aledañas. Seguimiento de las medidas de corrección necesarias.
Umbral crítico	Daños no previstos sobre la vegetación (daños en ramas, troncos, caídas de ejemplares...).
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Jalonamiento de la zona afectada no prevista. Jalonamiento apropiado del área de actuación o reposición. Medidas correctoras: aplicación de pastas cicatrizantes, cortes adecuados, talas, retirada de restos vegetales. En caso necesario, proponer medidas compensatorias para remediar los daños no previstos que hubieran podido causar las obras.
Documentación generada	Parte de visita

DETECCIÓN PREVIA DE FAUNA DE INTERÉS	
Objetivos de control	Evitar efectos no previstos sobre especies de fauna de interés
Actuaciones derivadas del control	Prospección de fauna anterior al comienzo de las obras
Parámetros sometidos a control	Seguimiento de la posible presencia de especies de fauna con interés conservacionista y que pudieran verse afectadas por el desarrollo de las obras
Indicadores propuestos	Detección de nidos, puestas o cualquier indicio de reproducción en un radio de 500 m en torno a lo que será el área de actuación.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación y zonas aledañas.
Metodologías	Prospección preoperacional de fauna con la metodología a establecer por el designado responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
Umbral crítico	Detección de especies de fauna de interés
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Notificación a la Dirección de Obra/Promotor en caso de detección. Planificación de las obras en los puntos sensibles.
Documentación generada	Parte de visita que incluya planimetría con los resultados del seguimiento

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 95 de 110	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE92C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumento. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278, Tono 45013 Folio 53 JURUS: 100032832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

MORTALIDAD DE FAUNA	
Objetivos de control	Controlar la presencia de individuos atropellados por parte de vehículos y maquinaria de obra, o muertos en zanjas por no disponer de elementos de escape.
Actuaciones derivadas del control	Supervisión de caminos de acceso, zonas de tránsito y zanjas.
Parámetros sometidos a control	Seguimiento de zanjas, accesos y zonas de tránsito.
Indicadores propuestos	Detección de ejemplares muertos en zanjas, accesos, zonas de tránsito y otras no previstas.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación y zonas de acceso.
Metodologías	Prospección visual
Umbral crítico	Detección de ejemplares muertos a causa del desarrollo de las obras
	Superación de los límites de velocidad de circulación
	Tránsito de maquinaria y vehículos de obra fuera de las zonas previstas
	Zanjas que hayan quedado abiertas durante la noche sin contar con sistemas de escape
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Notificación a la Dirección de Obra/Promotor en caso de detección
	Medidas correctoras: instalar sistemas de escape en zanjas, señalización de las zonas de tránsito, señalización de límites de velocidad en la obra
Documentación generada	Parte de visita

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS	
Objetivos de control	Ejecución de las obras derivadas de las medidas restauración previstas.
	Correcta restauración ambiental de las obras afectadas por las obras.
Actuaciones derivadas del control	Control de las labores de restauración de la zona (aprovechamiento de la tierra vegetal previamente almacenada, descompactaciones necesarias, regeneración de la vegetación).
Parámetros sometidos a control	Control del éxito de la ejecución de las actuaciones.
	Superficie de áreas a restaurar afectadas por las obras.
Lugar del control	Zona afectada por las obras y tajos de obra.
	Zonas de almacenamiento y acopio.
	Zonas de paso de maquinaria.
	Zonas aledañas a las obras
Metodologías	Control visual de la ejecución y finalización de las labores.
	Seguimiento de zonas aledañas.
Umbral crítico	No restauración por parte del contratista de las zonas afectadas por las obras.
	Existencia de zonas de paso de maquinaria pesada sin descompactar ni recuperar, una vez terminada la obra.
	Incorrecta ejecución de las labores de restauración en general.
	Establecer medidas correctoras de las desviaciones detectadas.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar. Documentos firmados por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA A (R: B44924926), SERIALNUMBER=DCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)


CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS	
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Cumplimiento de los requisitos establecidos para el éxito de la restauración.
Documentación generada	Parte de visita
	Informe final de obra

7.3.4 Control sobre la ocupación y usos del suelo

En las siguientes tablas se expone la metodología que se seguirá para el control sobre la ocupación y usos del suelo en la fase de obra del Plan, los indicadores y umbrales admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser preciso.

CONTROL DE LA OCUPACIÓN: AFECCIONES NO PREVISTAS A VEGETACIÓN	
Objetivos de control	Detección de posibles afecciones no previstas en áreas externas al ámbito de actuación establecido, con efectos sobre la vegetación.
Actuaciones derivadas del control	Señalización y balizamiento de las zonas de obras y comprobación de que las tareas se desarrollan en las mismas.
Parámetros sometidos a control	Seguimiento de vegetación en zonas aledañas a las obras o de vegetación a preservar dentro de los límites de la obra, comprobando su no afección.
Indicadores propuestos	Falta de señalización en lugares donde ésta sea imprescindible.
	Afecciones no previstas sobre vegetación.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación y zonas aledañas.
Metodologías	Control visual de balizamientos.
	Seguimiento de zonas aledañas.
	Seguimiento de las medidas de corrección necesarias.
Umbral crítico	Daños no previstos sobre la vegetación (daños en ramas, troncos, caídas de ejemplares...).
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Jalonamiento de la zona afectada no prevista.
	Jalonamiento apropiado del área de actuación o reposición del mismo.
	Medidas correctoras: aplicación de pastas cicatrizantes, cortes adecuados, talas, retirada de restos vegetales.
	En caso necesario, proponer medidas compensatorias para remediar los daños no previstos que hubieran podido causar las obras.
Documentación generada	Parte de visita

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 97 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idoma=1. Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID-Hoja M-792278
Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=DCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

CONTROL SOBRE LA OCUPACIÓN Y USOS DEL SUELO	
Objetivos de control	Detección de posibles afecciones no previstas en áreas externas al ámbito de actuación establecido, con efectos sobre bienes de dominio público o sobre áreas de interés.
Actuaciones derivadas del control	Señalización y balizamiento de las zonas de obras y comprobación de que las tareas se desarrollan en las mismas.
	Comprobación del aprovechamiento de la red de caminos existente.
	Supervisión de la correcta retirada y almacenamiento de tierra vegetal.
Parámetros sometidos a control	Detección de problemas de compactación para aplicación de medidas correctoras.
	Seguimiento de zonas aleatorias a las obras, comprobando su no afección.
Indicadores propuestos	Falta de señalización en lugares donde ésta sea imprescindible.
	Afecciones no previstas sobre caminos públicos, vegetación y otros bienes.
	Detección de montículos de tierra vegetal con alturas inadecuadas o en lugares inapropiados.
	Zonas compactadas que puedan provocar problemas de erosión en áreas que no vayan a ser de nuevo afectadas por pasos de maquinaria.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación y zonas aleatorias.
Metodologías	Control visual de balizamientos.
	Seguimiento de zonas aleatorias.
	Seguimiento de las medidas de corrección necesarias.
Umbral crítico	Daños no previstos sobre la vegetación u otros bienes.
	Presencia de zonas aleatorias afectadas por las obras.
	Montículos de tierra vegetal con altura superior a 2,5 m o almacenados en áreas inapropiadas.
	Compactaciones no corregidas en áreas objeto de restauración.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Jalonamiento de la zona afectada no prevista.
	Jalonamiento apropiado del área de actuación o reposición del mismo.
	Medidas correctoras: disminución de la altura del acopio de tierra vegetal o su traslado a áreas apropiadas, descompactación, restitución de elementos afectados no previstos a su estado previo a la situación preoperacional.
	En caso necesario, proponer medidas compensatorias para remediar los daños que hubieran podido causar las obras por el exterior de la zona destinada a tal fin.
Documentación generada	Parte de visita

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 98 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB9CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/1000312832450. CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.




Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

7.3.5 Control sobre el movimiento de tierras

En la siguiente tabla se expone la metodología que se seguirá para el control sobre el movimiento de tierras en la fase de obra del Plan, los indicadores y umbrales admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser preciso.

CONTROL SOBRE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS	
Objetivos de control	Detección de posibles afecciones no previstas relacionadas con los movimientos de tierras, en especial en áreas externas al ámbito de actuación establecido, con efectos sobre bienes de dominio público o sobre áreas de interés.
Actuaciones derivadas del control	Señalización y balizamiento de las zonas de obras y comprobación de que las tareas se desarrollan en las mismas, con especial atención a los movimientos de tierras.
	Comprobación del aprovechamiento de la red de caminos existente.
	Supervisión de la correcta retirada y almacenamiento de tierra vegetal.
Parámetros sometidos a control	Movimientos de tierras en las zonas de obras (diferente del control arqueológico).
	Seguimiento de zonas aledañas a las obras, comprobando su no afección.
Indicadores propuestos	Falta de señalización en lugares donde ésta sea imprescindible.
	Afecciones no previstas sobre caminos públicos, vegetación y bienes.
	Detección de montículos de tierra vegetal con alturas inadecuadas o en lugares inapropiados.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación y zonas aledañas, con especial atención a las zonas donde se realicen movimientos de tierras.
Metodologías	Control visual de movimientos de tierras (diferente del control arqueológico).
	Control visual de balizamientos.
	Seguimiento de zonas aledañas.
	Seguimiento de las medidas de corrección necesarias.
Umbral crítico	Daños no previstos sobre la vegetación u otros bienes.
	Presencia de zonas aledañas afectadas por las obras.
	Montículos de tierra vegetal con altura superior a 2,5 m o almacenados en áreas inapropiadas.
	Jalonamiento de la zona afectada no prevista.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Jalonamiento apropiado del área de actuación o reposición del mismo.
	Medidas correctoras: disminución de la altura del acopio de tierra vegetal o su traslado a áreas apropiadas, restitución de elementos afectados no previstos a su estado previo a la situación preoperacional.
	En caso necesario, proponer medidas compensatorias para remediar los daños que hubieran podido causar las obras por el exterior de la zona destinada a tal fin.
Documentación generada	Parte de visita

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
Documento por defecto: 2025.10_PEL_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 99 de 110	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/12661. Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278
Torno 45013 Folio 53 IRUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, G=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otto, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

7.3.6 Control sobre la contaminación acústica


En la siguiente tabla se expone la metodología que se seguirá para el control sobre la contaminación acústica en la fase de obra del Plan, los indicadores y umbrales admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser preciso.

CONTROL DE LAS EMISIONES ACÚSTICAS	
Objetivos de control	Reducción de las emisiones acústicas. Evitar molestias a posibles receptores.
Actuaciones derivadas del control	Utilización de maquinaria homologada y de vehículos de obra con las inspecciones reglamentarias y adecuado mantenimiento
	Realización de obras en horario diurno
Parámetros sometidos a control	Control documental de la maquinaria
	Control horario
Indicadores propuestos	Percepción de ruido anormal
	Realización de trabajos fuera de horario diurno
Lugar del control	Áreas de actuación
Metodologías	Control documental, mediante recopilación de fichas de mantenimiento de la maquinaria, certificaciones, etc.
	Control horario a través de dirección de obra.
	Mediciones puntuales de ruido en caso de percepción de anomalías.
Umbral crítico	Carencias en el mantenimiento y homologación de maquinaria y vehículos que supongan emisiones sonoras por encima del límite reglamentario
	Realización de trabajos entre las 22.00 y las 7.00
	Niveles de ruido por encima de 80 dB
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Reparación de averías, regularización de certificaciones y/o inspecciones en maquinaria y vehículos
	Dejar de ejecutar trabajos fuera del horario diurno
	Comprobación de niveles de ruido una vez tomadas las medidas necesarias
Documentación generada	Parte de visita

7.3.7 Control sobre la generación y gestión de residuos

En las siguientes tablas se expone la metodología que se seguirá para el control sobre la generación y gestión de residuos en la fase de obra del Plan, los indicadores y umbrales admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser preciso.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 100 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idoma=1 Firmado por: I. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278
Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS	
Objetivos de control	Garantizar la segregación, almacenamiento y retirada de los residuos peligrosos (RP) de forma que se evite que afecten al entorno, según lo establecido en la reglamentación pertinente.
	Los residuos peligrosos principales generados en este tipo de obra son: Aceites de motorización usados. Filtros de aceite y gasolina usados. Tierras contaminadas. Trapos, papel y otras sustancias absorbentes contaminadas. Baterías usadas. Aerosoles. Envases de metal y/o plástico que hayan contenido estas sustancias.
Actuaciones derivadas del control	Habilitar una zona de almacenamiento de RP identificada y adecuada según reglamentación.
	Colocar contenedores convenientemente etiquetados en los puntos de obra donde se generen RP y segregarlos convenientemente.
	Colocar sistemas de contención de derrames en los contenedores de RP líquidos (como aceites usados...).
	Contratar un Gestor y Transportista autorizado.
	No almacenar los residuos más de seis meses.
Parámetros sometidos a control	Realizar la gestión de los residuos peligrosos según la normativa.
	Condiciones de almacenamiento.
	Tiempo de almacenamiento.
Indicadores propuestos	Documentación de RP.
	Presencia o ausencia de RP en contenedores adecuados.
	Número de ocasiones en que se observa segregación incorrecta de los RP.
	Número de ocasiones en que se observa etiquetado de los contenedores no ajustado a lo requerido por la normativa aplicable.
	Número de ocasiones en que se observa almacenamiento de RP durante un periodo superior a seis meses.
	Número de entregas de RP a gestor o transportista no autorizado.
Lugar del control	Aparición de documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los RP.
	Donde se generan y se almacenan los RP (parques de maquinaria, punto limpio, tajos...).
Metodologías	Donde se generan y se almacenan los RP (parques de maquinaria, punto limpio, tajos...).
	Comprobar semanalmente y visualmente el almacenamiento, segregación y etiquetado de los RP.
Umbral crítico	Comprobar, documentalente, los registros de autorización del gestor y/o transportista y la documentación de gestión.
	Presencia de RP fuera de los contenedores.
	Segregación incorrecta de los RP.
	Etiquetado de los contenedores no ajustado a lo requerido por la normativa aplicable.
	Almacenamiento de RP durante un periodo superior a seis meses.
	Entrega de RP a gestor o transportista no autorizado.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los RP.
	Colocar los contenedores necesarios para la segregación de los RP.
Documentación generada	Concienciar al personal de obra y subcontratistas.
	Parte de visita e informe final de obra

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 101 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B40924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B40924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES	
Objetivos de control	Segregación de los residuos inertes según lo recogido en la legislación de residuos para su posterior reutilización, reciclado o valorización.
	Disminuir las necesidades de utilizar vertederos autorizados, mediante la compensación de tierras.
Actuaciones derivadas del control	Distribución de los contenedores necesarios de estos residuos en las zonas donde se producen.
	Gestión y reciclado de los materiales metálicos.
	Transporte a plantas de reciclado de residuos inertes.
	Transporte de los residuos que no puedan ser reutilizados o reciclados a vertedero autorizado.
	Entrega del residuo a un gestor de residuos no peligrosos autorizado.
	Realizar la gestión de residuos según la normativa vigente.
Parámetros sometidos a control	Correcta segregación de los residuos inertes en la zona destinada al almacenamiento de residuos. Disponibilidad de contenedores.
	Documentación que acredite que los residuos se gestionan según la normativa vigente.
Indicadores propuestos	Número de ocasiones en que se observa incorrecta segregación de los residuos inertes.
	Presencia o ausencia de residuos inertes en contenedores adecuados.
	Número de entregas de residuos inertes a gestor o transportista no autorizado.
	Aparición de documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los residuos inertes.
Lugar del control	Aquellos lugares donde se producen estos residuos (tajos, puntos limpios...)
Metodologías	Comprobar semanalmente y visualmente, la correcta segregación de los residuos inertes y la disponibilidad de contenedores.
	Comprobar, documentalmente, la documentación que acredite que la gestión de los residuos se realiza conforme a la normativa vigente.
Umbral crítico	Incorrecta segregación de los residuos inertes, mezcla de residuos.
	Ausencia de contenedores, según la cantidad de residuos producida.
	Ausencia de la documentación que acredite que los residuos se gestionan según la normativa vigente, o cumplimentación incorrecta de la misma.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Segregación de los residuos mezclados.
	Concienciación de los empleados y subcontratistas.
	Contratación de transportistas y gestores autorizados.
Documentación generada	Parte de visita e informe final de obra

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 102 de 110	ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/DocumentosIdoPerId=1&idoma=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924826, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924826), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=TSF-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica "PF La Mina" y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

7.3.8 Control sobre las afecciones a las aguas

En la siguiente tabla se expone la metodología que se seguirá para el control sobre las afecciones a las aguas en la fase de obra del Plan, los indicadores y umbrales admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser preciso.

CONTROL SOBRE LAS AFECCIONES A LAS AGUAS	
Objetivos de control	Detección y evaluación de posibles vertidos contaminantes al suelo y a las aguas (fundamentalmente, hidrocarburos).
Actuaciones derivadas del control	Identificación y localización de suelo contaminado.
	Comprobación de la aplicación de las tareas de descontaminación.
	Control del punto limpio o almacén de residuos habilitado y del correcto mantenimiento de la maquinaria (documentalmente).
Parámetros sometidos a control	Presencia de olores.
	Presencia de vertidos.
	Actividades de obra que pueden originar vertidos de sustancias contaminantes.
Indicadores propuestos	Aparición de fenómenos de olores.
	Aparición de manchas de vertidos.
	Documentos de Identificación de residuos generados por gestor
	Certificados o documentación relacionada con el mantenimiento de la maquinaria.
Lugar del control	Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica y áreas de actuación asociadas a la línea de evacuación
Metodologías	Identificación de malos olores, asimilables a hidrocarburos.
	Control visual de manchas en el suelo, equiparables a hidrocarburos.
	Seguimiento de las tareas de descontaminación: aporte de absorbente y retirada del suelo contaminado y su gestión adecuada
	Control documental de la gestión de residuos y control visual del punto limpio
Umbral crítico	Presencia de olores.
	Detección de manchas de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes.
	Presencia de actividades de obra causantes de focos de contaminación.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Jalonamiento de la zona de suelo contaminado.
	Descontaminación: aportar material absorbente y retirar el material y suelo contaminado. Gestión adecuada del residuo generado.
	Reparación del foco origen de la contaminación (maquinaria, almacén de residuos, gestión de residuos, etc.)
Documentación generada	Parte de visita

7.3.9 Control de la contaminación atmosférica


En la siguiente tabla se expone la metodología que se seguirá para el control de la contaminación atmosférica en la fase de obra del Plan, los indicadores y umbrales admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser preciso.

CONTROL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA	
Objetivos de control	Reducción de las emisiones de polvo. Evitar afecciones por acumulación de polvo, principalmente a vegetación existente.
Actuaciones derivadas del control	Utilización de lonas para cubrir los camiones que transportan los áridos, las tierras, etc. en trayectos de consideración (>1 km)
	Realizar riegos en las áreas afectadas por el movimiento de tierras y por el tránsito de vehículos y maquinaria.
	Limitación de la velocidad de circulación a < 30 km/h
Parámetros sometidos a control	Depósitos de polvo en la vegetación circundante.
Indicadores propuestos	Aparición de depósitos de polvo.
Lugar del control	Accesos a la obra, interior del área de actuación sometida a movimientos de tierras.
Metodologías	Control visual del riego de las áreas afectadas por el movimiento de tierras, especialmente de caminos, cuando las condiciones meteorológicas lo requieran.
	Control visual de los camiones de transporte de materiales susceptibles de producir polvo, comprobando que la caja de los mismos se encuentre debidamente cubierta cuando los trayectos son de consideración.
	Control visual del tránsito de vehículos, caminos y maquinaria, comprobando que la velocidad de circulación sea inferior a 30 km/h en caminos no asfaltados.
Umbral crítico	Depósito de polvo.
	Niveles de polvo que cubren totalmente más del 50% de la vegetación del entorno.
Medidas a tomar en caso de alcanzar umbrales críticos	Riego de las zonas o materiales afectados por movimientos de tierras.
	Riego de la vegetación afectada con un umbral crítico.
Documentación generada	Parte de visita

7.3.10 Control sobre la protección de la población y sobre los servicios afectados

El control sobre la protección de la población y sobre los servicios afectados se realizará principalmente a través del control de áreas de actuación, supervisando que no se afecten elementos del dominio público o que se lleva a cabo su restauración en caso de afectación, según se expone en el apartado relativo al Control de calidad de la obra y sobre el patrimonio natural y el paisaje. La protección de la población también se materializará mediante el control de otros factores, como sobre la contaminación acústica (apartado Control sobre la contaminación acústica).

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA _BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 104 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE9C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/validar/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idom=1 Firmado por: 1. Description=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312832450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=I-SP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

7.4 Control documental del Plan de Vigilancia Ambiental

El PVA deberá contemplar, como mínimo, la emisión de los siguientes informes:


Al finalizar la fase de construcción: Informe único donde se describan detalladamente la evolución y consecución de los trabajos, así como las medidas preventivas y correctoras ejecutadas. Igualmente se indicarán todas las incidencias y/o desviaciones ambientales durante esta fase.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen durante la vigilancia ambiental en esta fase deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y/o planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

- En la fase de funcionamiento, anualmente y durante el tiempo que establezca la Administración competente: Informe de la situación de las instalaciones y de las medidas de protección propuestas, con especial incidencia en el seguimiento de la fauna, la gestión de residuos y el estado y mantenimiento de las medidas de restauración a implementar.
- Sin periodicidad fija: Emisión de informes especiales y puntuales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de riesgo, con objeto de arbitrar las medidas complementarias necesarias, en orden a eliminar o, en su caso, minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos; así como informes que requiera la Administración competente en relación con la implantación, funcionamiento o desmantelamiento.
- Al finalizar la fase de desmantelamiento: informe ordinario único, entregado tres meses tras finalizar la restauración.

En cualquier caso, los controles, la frecuencia de las visitas y la duración del PVA quedan abiertos a las exigencias que determine la administración competente en su caso.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf	Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661	
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 105 de 110		INCLUYE FIRMA EXTERNA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2208511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1, Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.



Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)

Volumen 3 – Planos de Ordenación



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/verificar/documentos/id?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1. Descripción=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Olm, O=NARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.




Plan Especial de Infraestructuras para la Planta Solar Fotovoltaica “PF La Mina” y Línea Subterránea de Evacuación e Interconexión a la Red Eléctrica, en el Término Municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid)



VOLUMEN 3 – PLANOS DE ORDENACIÓN

Se adjuntan con este Bloque III del Plan Especial de Infraestructuras los planos:

Referencia Plano
O-1: PLANTA GENERAL
O-2: PLANTA DETALLADA




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 2208511 FSGGK-YPD00-1EN8N 74C9F61FC23D1658E3C741E710DF044EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sepe.parquedelosdejauna.es/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idname=1. Firmado por: 1. Description=RM: MADRID Hoja M-792278
Tomo 45013 Folio 53 RIUS: 1000312822450, CN=53385786P MANUEL CASTRO ZURITA (P: B44924926), SERIALNUMBER=DCES55385786P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Oto, O=CARROSSUS INVESTMENTS S.L., C=ES (OD:2.5.4.97=VATES-A66721499, CN=UANATIZA S.A., C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.

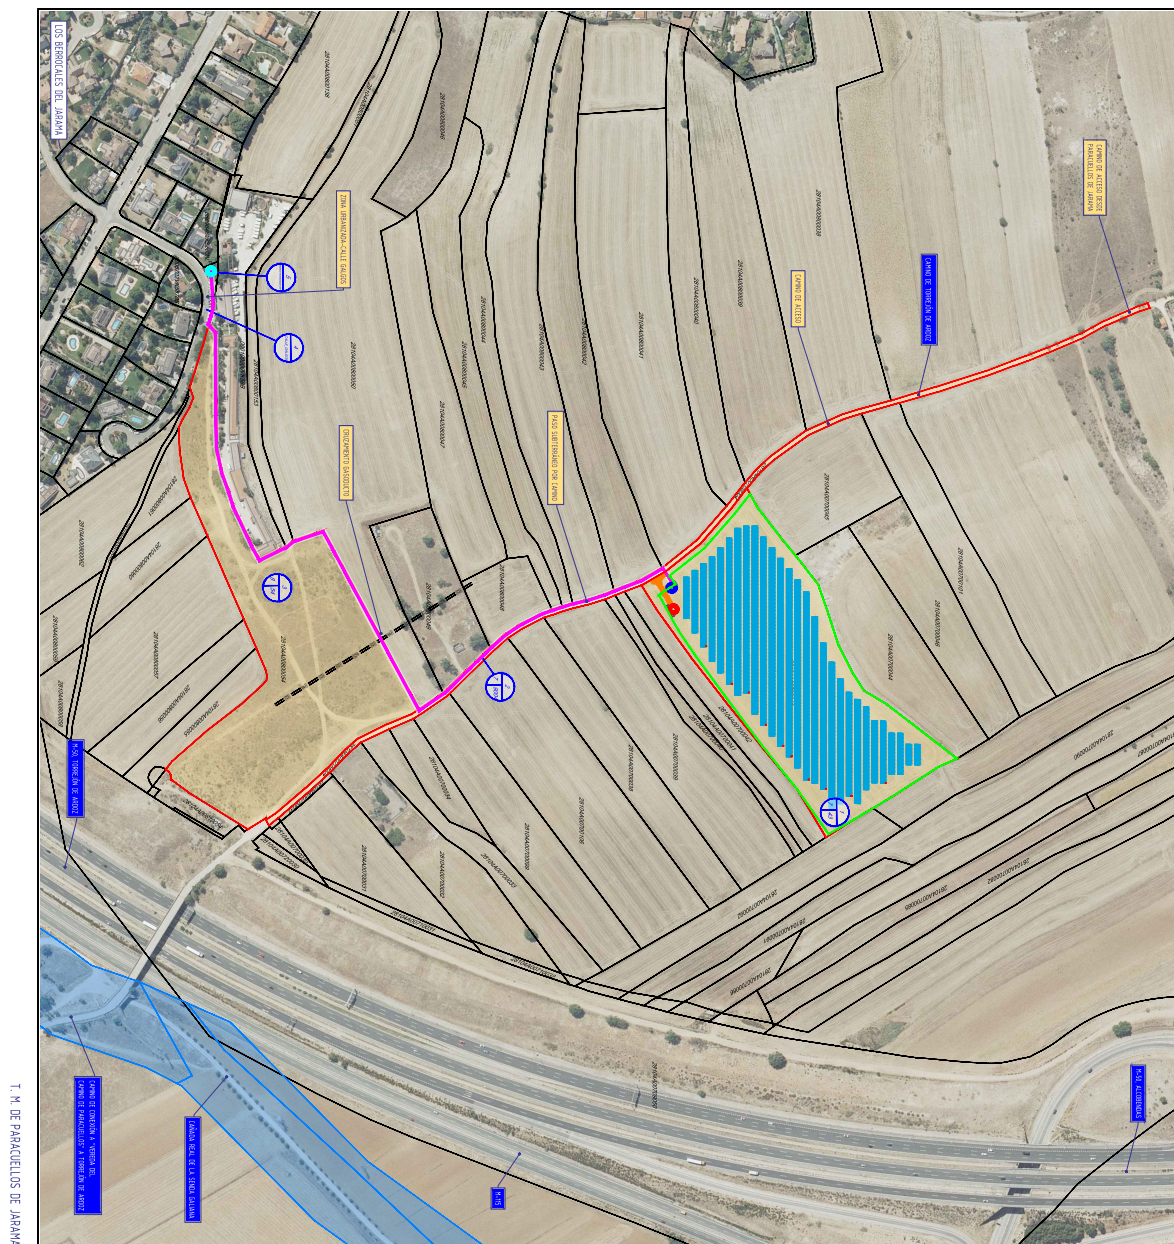

O-1
PLANTA GENERAL


V.A. Ingenieros
 S. de RL de CV
 CARRILLO DE LA RIVERA 100
 COL. SAN JUAN DE LOS RIOS
 CDMX 06702
 TEL: 562 20 00
 FAX: 562 20 01
 E-MAIL: v.ingenieros@netnet.net.mx
 WWW: www.vingenieros.com.mx

Unidad	Parque de Jarama (Madrid)
Tiempo Medio	1 hora 34 min (1 hora 17 min)*
Sistema Filtro/Aero	Línea de Extracción y Conexión a Red
Condiciones R/A	UTM: 4460 30 ET8689
Cerro (elevation)	1455,704 (1026,2 - 1440,8) 0,3716
Cerro (elevation)	1455,7428 2287,7 - 1440,814 100,85
Conexión a Red Electronica	1455,701 9100,7 - 1440,382 8900



REFERENCIA CATASTRAL, T. N. PARQUELLOS DE JARAPA
LÍMITE PARCELAS CATASTRALES, T. N. PARQUELLOS DE JARAPA
PARCELA CATASTRAL INCLUIDA EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL, T. N. PARQUELLOS DE JARAPA
NOTA: PARCELA CATASTRAL OBTENIDO DEL PORTAL <https://www.cobecerasam.gov.es/>

LÍMITES DEL PARCELARIO CATASTRAL

LINEAS DEL PARQUE EN LA ODE SI PROYECTA LA PSE PR LA NMA	RENTA VALUOS PARA DESARROLLO DE LA PSE PR LA NMA	CONSEJO LIGA ELÉCTRICA SUSTENTABLE EN EVALUACIÓN	AGEF - ZONA DE ACTIVO	MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - PANELES	CENRO DE TRANSFORMACIÓN - SOURCE DE POTENCIA	CENRO AUTOLRA ALIMENTANDO BATERIAS (BESS)	CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA GENERAL (CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE)
--	--	--	-----------------------	---------------------------------	--	---	---


ACTUACIONES EN EL T. M. DE PARACUELLOS DE JARAMA


[illegible]PLANTA GENERAL
E=1/2,000

COORDINATORS WITH INDSO 20 - 27/05/2018




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 2208511 FSGGK:YPD00-10N8N 74C9F61FC23D1698E3C7A170DF0C44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.parlodelasjuntas.es/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idoma=1 Firmado por: 1. Description=RM: MADRID Hoja M: 792278
Tomo 45013 Folio 53 RIUS: 1000312832450, ID=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B40924926), SERIALNUMBER=DC0ES53385768P, SN=CASTRO ZURITA, T=Oto, ON=CARCISUS INVESTMENTS SL, C=ES (OD:2.5.4.97=VATES-A66721499, ON=UANATAC4 CAI 2021, OU=7010/2025 10.04458, C=ES) (OD:2.5.4.97=VATES-A66721499, ON=UANATAC4 CAI 2021, OU=7010/2025 10.04458, C=ES)

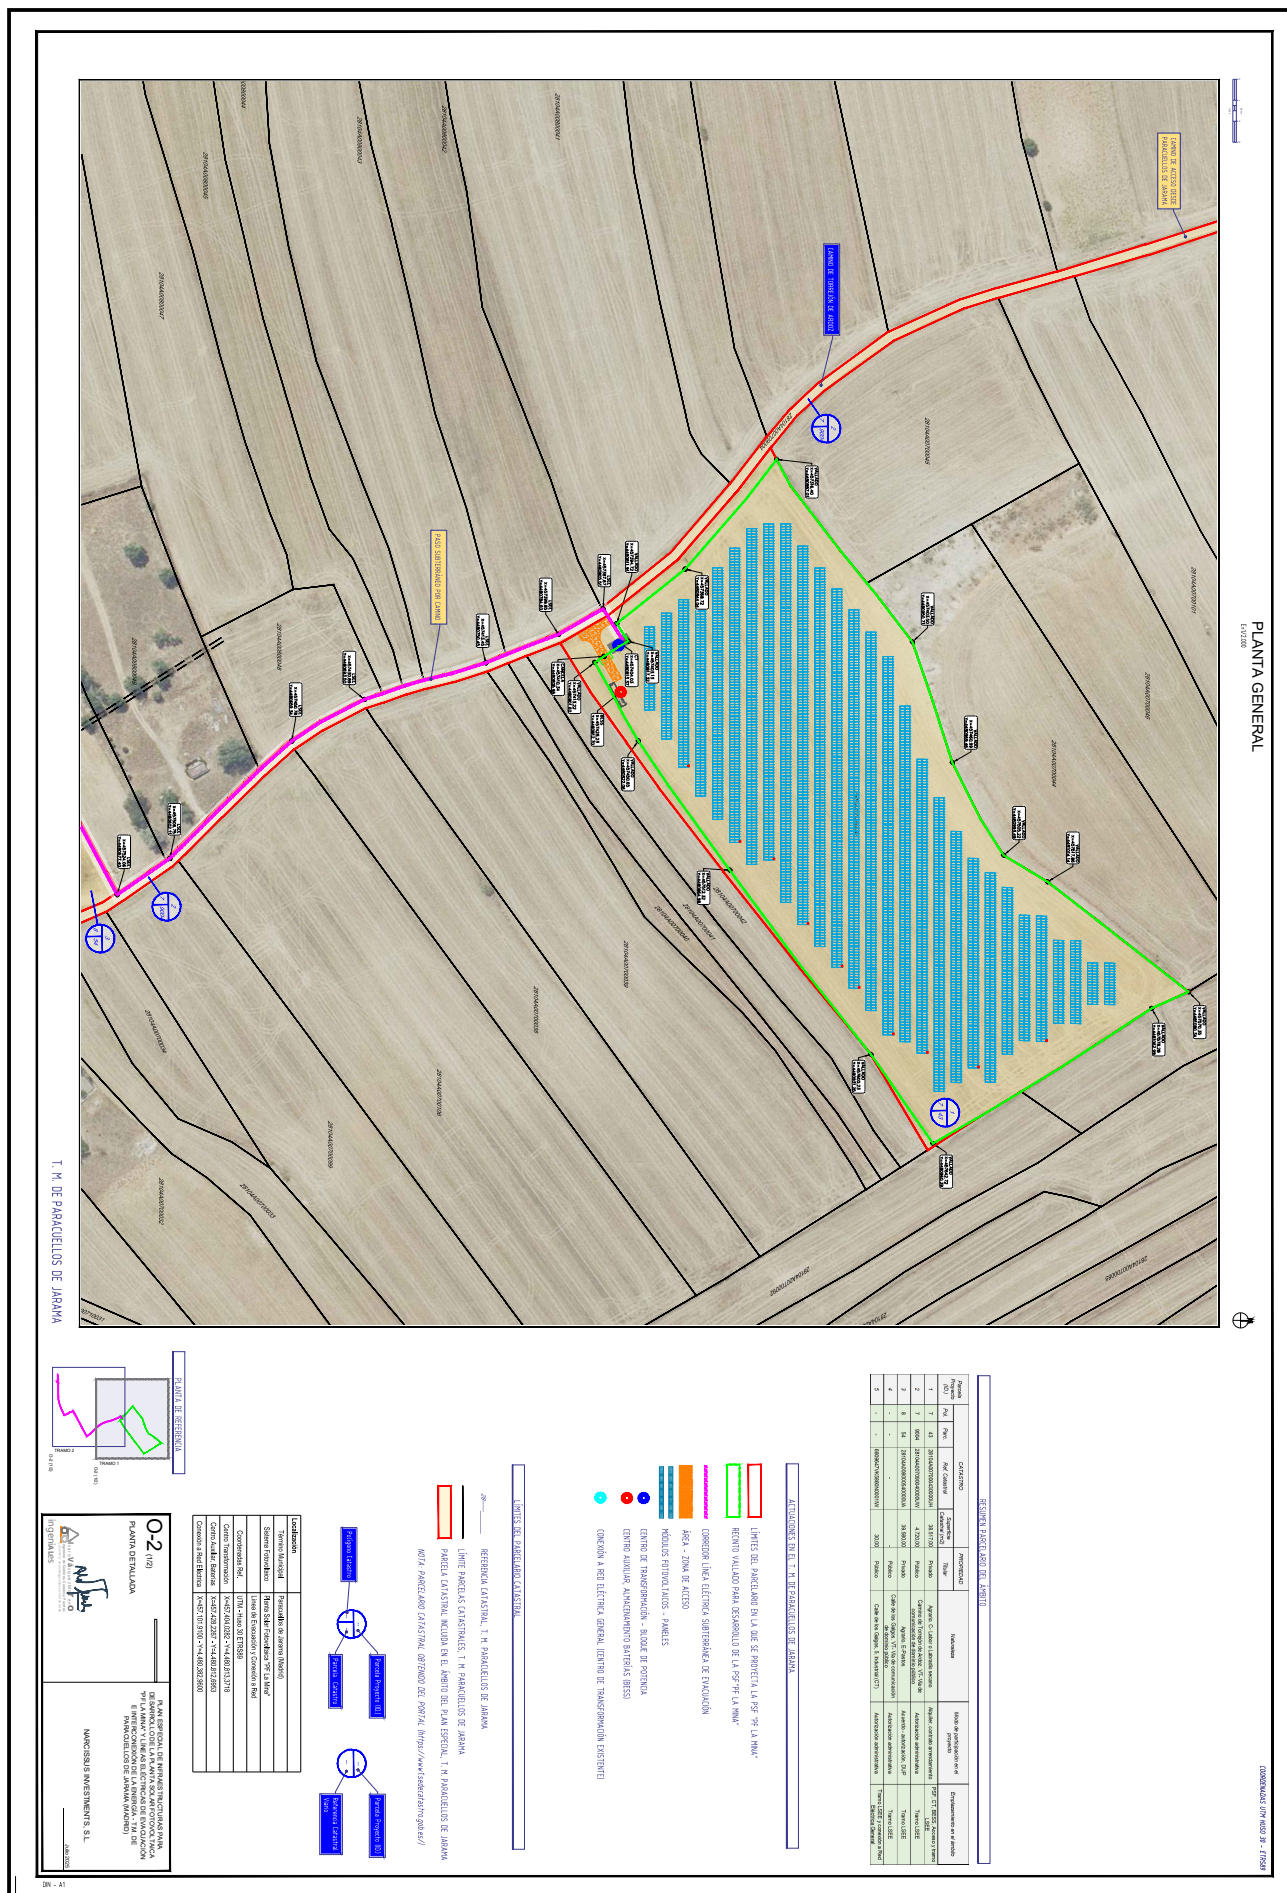




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 22085111, FSGUG-YPD00-1E9W9-74C9F017FC23D165B6E3C741E7/007C44EB090C25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas electrónicas. Verificación de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: verificar.firmadoc.es/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idoma=1 Firmado por: 1. Description firm= MADRID Hija M-792278 G-MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISUS

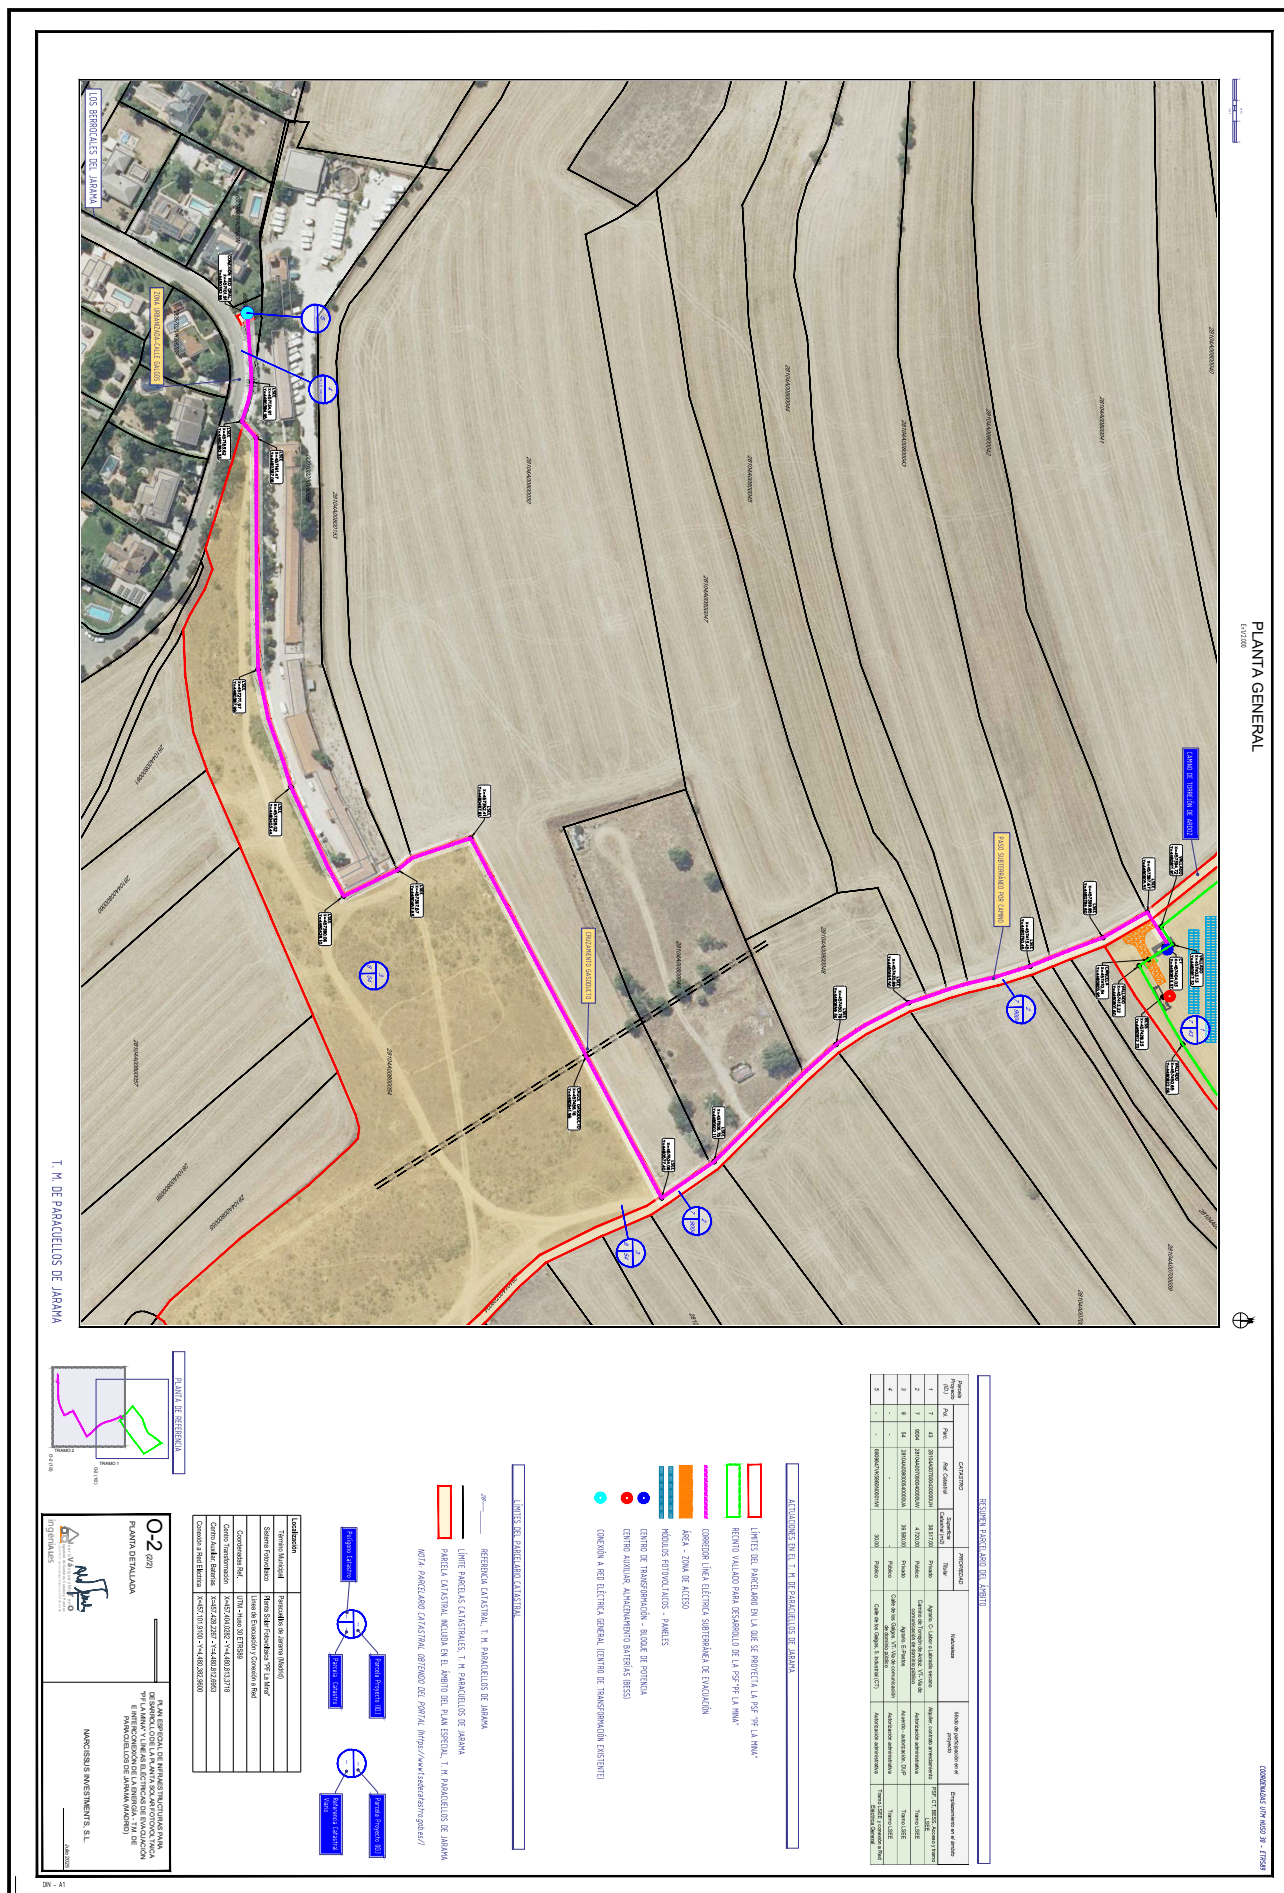

DOCUMENTO Documento por defecto: 2025.10_PEI_LA_MINA_BLOQUE_III.pdf	IDENTIFICADORES Fecha de entrada: 10/10/2025 11:45:00, Número de la anotación: 12661
OTROS DATOS Código para validación: FSGGK-YPDO0-1EM8N Fecha de emisión: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:14:32 Página 110 de 110	FIRMAS ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2209511, FSGGK-YPDO0-1EM8N, 74C9F61EC2C3D165BE3C741E70DFC44EB09CC25F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento incluye firmas externas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedes.papellosdeparma.es/validar/verificarDocumentos.do?ent_id=1&idompa=1 Firmado por: 1, Description=RM, MADRID Hoja M-792278 Torno 45013 Folio 53 JURUS: 1000312852450, CID 2.5.4.97=VATES-B44924926, CN=53385768P MANUEL CASTRO ZURITA (R: B44924926), SERIALNUMBER=IDCES-53385768P, C=MANUEL, SN=CASTRO ZURITA, T=Otro, O=NARCISSUS INVESTMENTS SL, C=ES (OID 2.5.4.97=VATES-A66721489, CN=UANATACA CAI 2021, OU=ESP-UANATACA, O=UANATACA S.A., L=Barcelona, C=ES) el 10/10/2025 10:44:58.

