

**PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PEI-PFOT-182  
REFERENTE A LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN LEAT  
220 kV ATANZÓN - ARDOZ REE 220, EN SUS TRAMOS APOYO  
57 - APOYO 121, Y APOYO 157 - SET ARDOZ REE 220.**


VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL

**BLOQUE I. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA**

**ANEXO II. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA**

**TÉRMINOS MUNICIPALES DE ANCHUELO, VILLABILLA, SAN  
FERNANDO DE HENARES Y TORREJÓN DE ARDOZ.**

**COMUNIDAD DE MADRID**




Este documento es copia original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente

**JUNIO 2023**


**RH ESTUDIO**

## ANEXO II. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Este documento es copia original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente

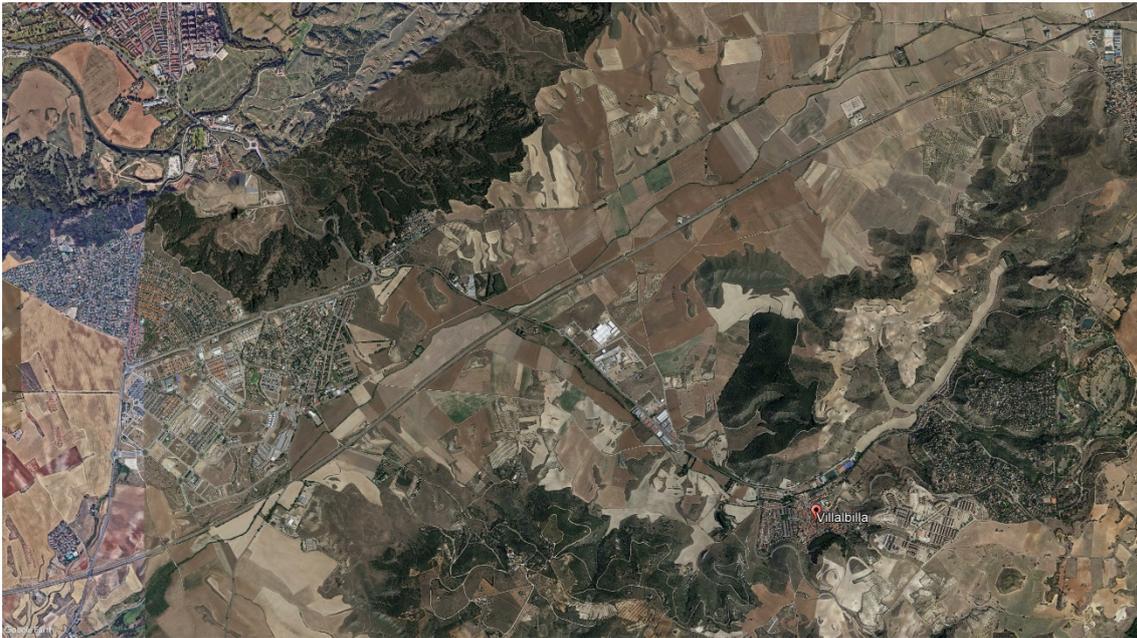

Ortofotografía de la ubicación del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121) Fuente: Google Earth Pro.

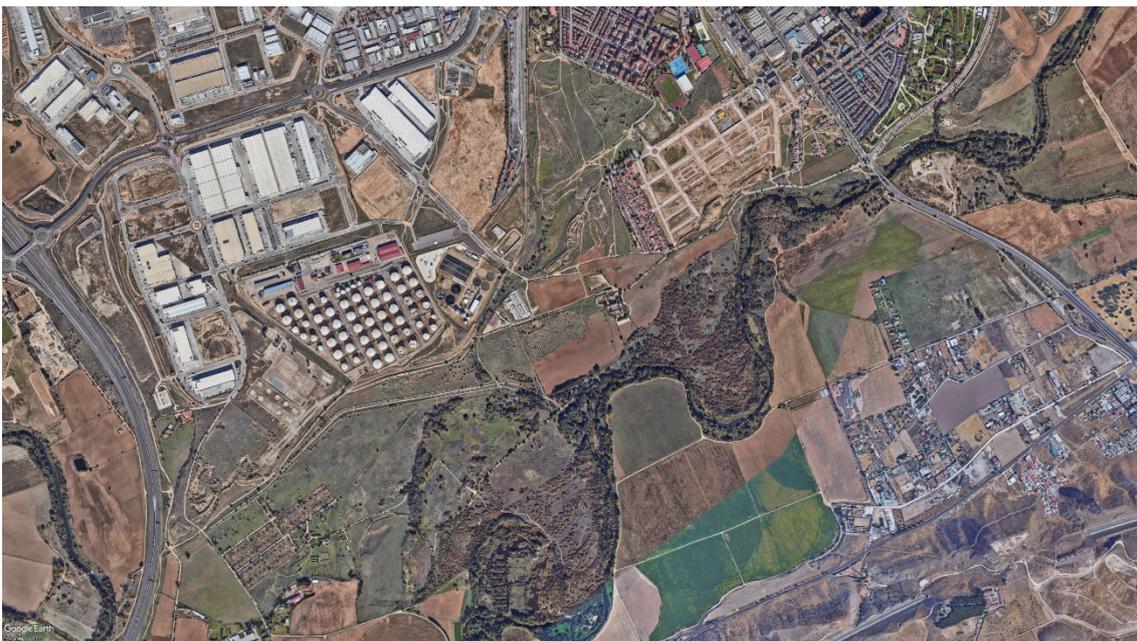

Ortofotografía de la ubicación del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE) Fuente: G.Earth Pro.

Este documento es copia original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente



Entorno del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121) Fuente: Google Earth Pro.



Este documento es copia oficial firmada. Se han cumplido todos los requisitos en aplicación de la normativa vigente.

Entorno del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE) Fuente: Google Earth Pro.



*Entorno del apoyo nº 101 del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121). Vista orientada a este*



Este documento es copia original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente

*Entorno del apoyo nº 107 del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121). Vista orientada a oeste*



Entorno del apoyo nº 108 del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121). Vista orientada a este




Este documento es copia original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente

Entorno del apoyo nº 116 del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121). Vista orientada a oeste




Entorno entre los vértices nº 3 y 4 del tramo soterrado L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE)  
Vista orientada a norte

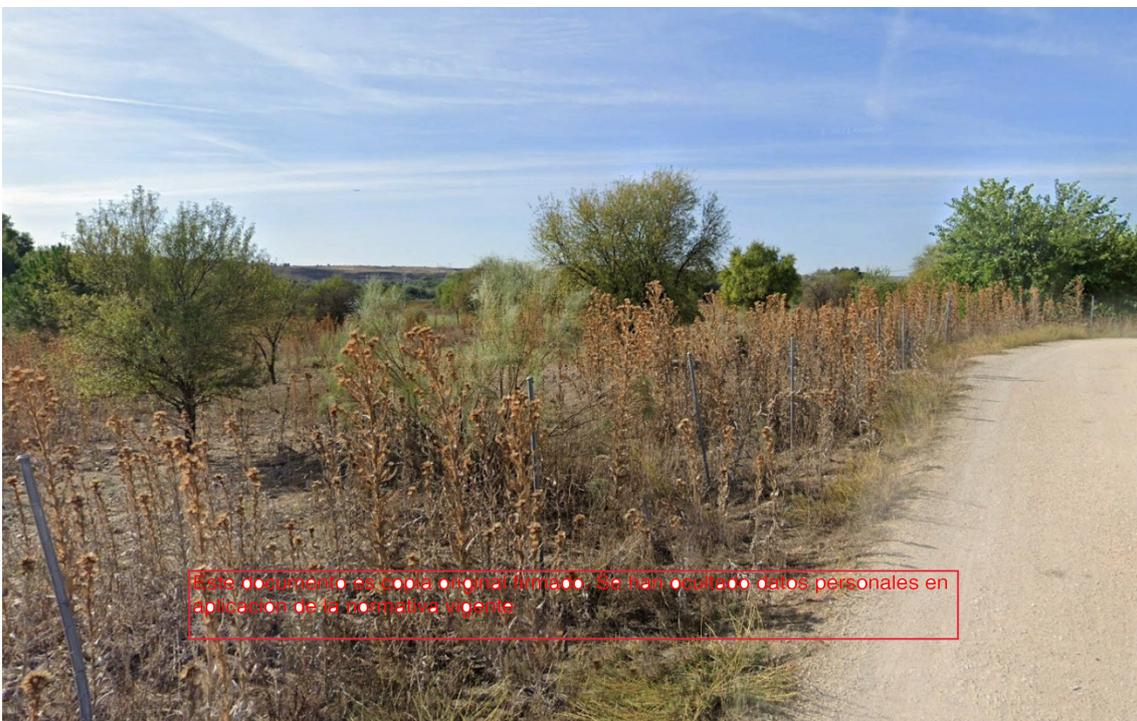

Entorno entre los vértices nº 3 y 4 del tramo soterrado L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE)  
Vista orientada a sur



Entorno entre los vértices nº 6 y 7 del tramo soterrado L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE) Vista orientada a noreste

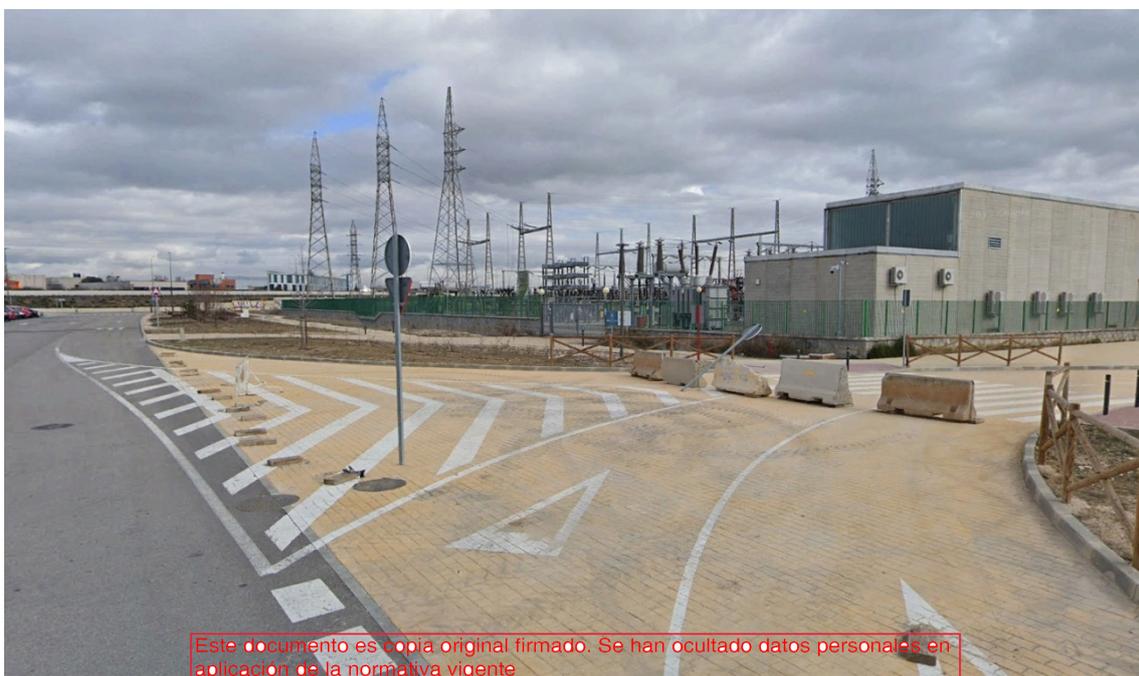

Este documento es copia original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente

Entorno entre los vértices nº 8 y 9 del tramo soterrado L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE) a su llegada a la SET ARDOZ 220 REE Vista orientada a noreste

Este documento es copia original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente