

**LEYENDA**

■ Límite comunidad autónoma  
 ■ Términos municipales

**Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguientes infraestructuras:**

- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
- Vallado de la PSFV Abarloar Solar
- Implantación de la PSFV Abarloar Solar
- Subestación Transformadora ST Abarloar
- Línea Subterránea de Alta Tensión LASAT - U/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)
- Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - U/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)

**Afecciones y Servidumbres**

**Redes de Transporte**

- Red de carreteras

**Vías Pecuarias**

- Red de vías pecuarias

**Afecciones Hidráulicas**


- Cauces (según cartografía de la CHT)
- Dominio Público Hidráulico (DPH) delimitado según Estado Hidrológico e Hidráulico: Arroyo de Valdepozuelo / Vallongo y Matahombres (destinado parcialmente)

**Infraestructuras**

- Líneas Eléctricas
- Telecomunicaciones

**Otros**

- Caminos Públicos

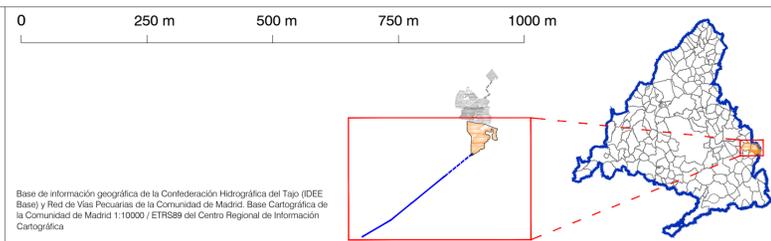


VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**  
 Título del plano:  
**AFECCIONES A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS**  
 Escala: 1:7.000  
 Fecha:


Promotores:

Equipo Redactor:

Nº:  
**1-2**

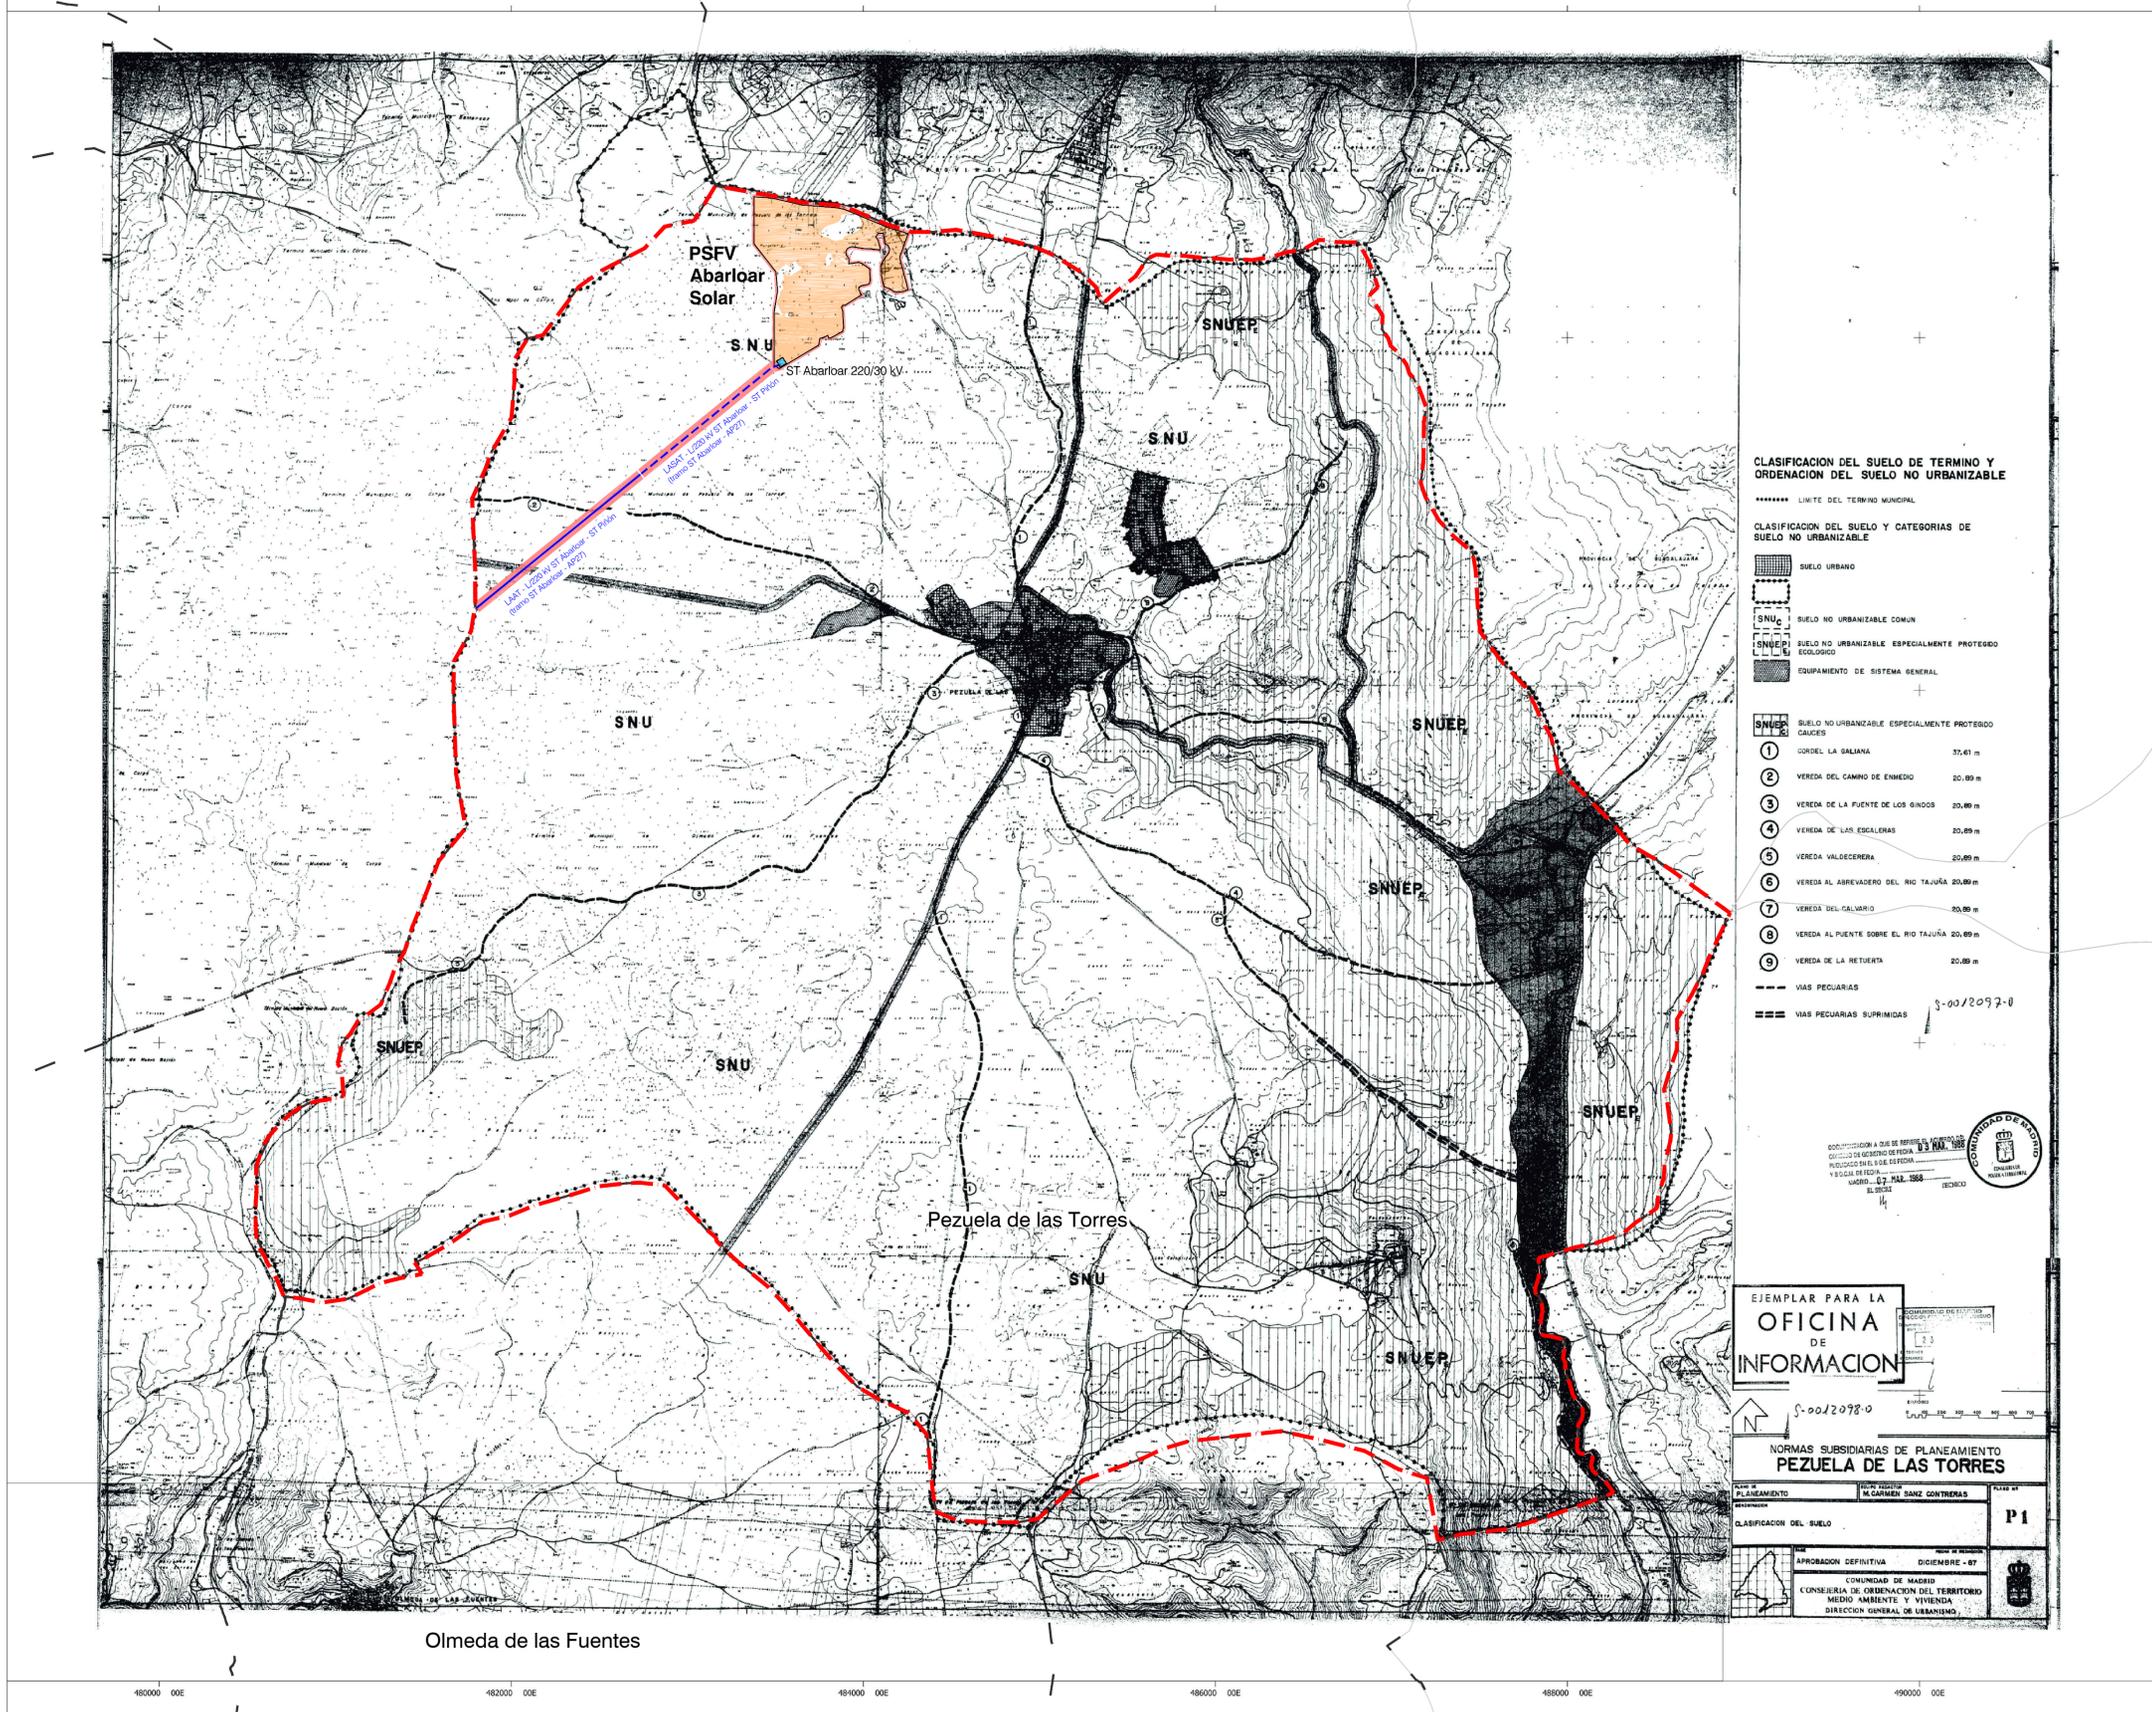

MUNICIPIO AFECTADO DE LA CM  
1:200.000

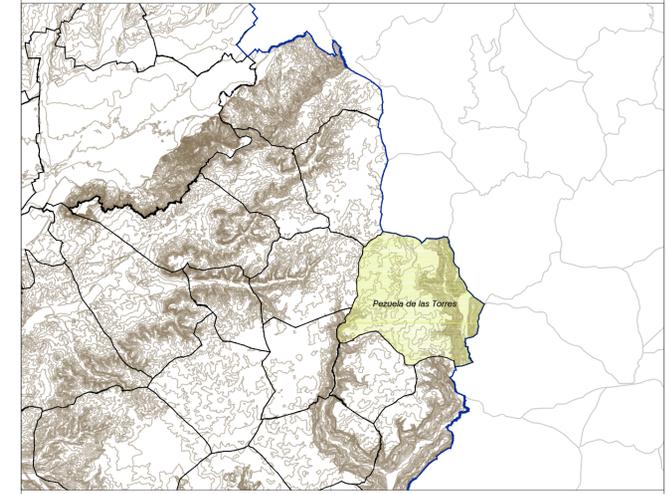

**CLASIFICACION DEL SUELO DE TERMINO Y ORDENACION DEL SUELO NO URBANIZABLE**

\*\*\*\*\* LIMITE DEL TERMINO MUNICIPAL

**CLASIFICACION DEL SUELO Y CATEGORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE**

- SUELO URBANO
- SUELO NO URBANIZABLE COMUN (SNUC)
- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO ECOLOGICO (SNUEP)
- EQUIPAMIENTO DE SISTEMA GENERAL
- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO CAUCES (SNUC)

1	ORDEN DE LA GALIANA	37,47 m
2	VEREDA DEL CAMINO DE ENNEBIO	20,89 m
3	VEREDA DE LA PUENTE DE LOS GIGOS	20,89 m
4	VEREDA DE LAS ESCALERAS	20,89 m
5	VEREDA VALDECERERA	20,89 m
6	VEREDA AL ABREVADEIRO DEL RIO TAJUÑA	20,89 m
7	VEREDA DEL CALVARIO	20,89 m
8	VEREDA AL PUENTE SOBRE EL RIO TAJUÑA	20,89 m
9	VEREDA DE LA RETUERTA	20,89 m

--- VIAS PECUARIAS  
--- VIAS PECUARIAS SUPRIMIDAS

0-00/2092-0

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO

0-00/2092-0

**EJEMPLAR PARA LA OFICINA DE INFORMACION**

**NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO PEZUELA DE LAS TORRES**

PLAN DE PLANEAMIENTO	REVISOR	FECHA DE REVISIÓN
	M. CARMEN SANZ CONTRERAS	
CLASIFICACION DEL SUELO		P1
APROBACION DEFINITIVA	DICIEMBRE - 07	
COMUNIDAD DE MADRID		
CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA		
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO		

**MUNICIPIO:** PEZUELA DE LAS TORRES  
**PLANEAMIENTO VIGENTE:** Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Pezuela de las Torres  
BOCM 04/04/1988

**PLANTA FOTOVOLTAICA:** ABARLOAR SOLAR  
Superficie Ámbito PEI en municipio: 46,41 Ha  
Superficie del vallado de la planta en municipio: 46,41 Ha  
-Suelo No Urbanizable Común: 46,41 Ha

**ST 220/30 kV:** ST ABARLOAR 220/30 kV\*  
SUBESTACION TRANSFORMADORA  
Superficie de la ST en municipio: 0,16 Ha  
-Suelo No Urbanizable Común: 0,16 Ha  
\*Incluido dentro del vallado de la PSFV.

**LASAT 220 kV:** L/220 kV ST ABARLOAR - ST PIÑÓN  
LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSION  
L/220kV Tramo soterrado ST Abarloar-apoyo AP51  
Superficie Ámbito PEI en municipio: 6,04 Ha  
Longitud de la línea en municipio: 1.007,07 m  
-Suelo No Urbanizable Común: 1.007,07 m  
6,04 Ha

**LAAT 220 kV:** L/220 kV ST ABARLOAR - ST PIÑÓN  
LINEA AÉREA DE ALTA TENSION  
(tramo ST Abarloar - AP27)  
L/220kV Tramo aéreo apoyo AP51-límite término municipal  
Superficie Ámbito PEI en municipio: 7,21 Ha  
Longitud de la línea en municipio: 1.201,46 m  
-Suelo No Urbanizable Común: 1.201,46 m  
7,21 Ha

-Superficie total del Ámbito del PEI: 70,17 Ha  
-Longitud total de la L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27): 3.959,36 m  
-Superficie total del Ámbito del PEI en este municipio: 59,66 Ha  
-Longitud total de la L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27) en este municipio: 2.208,53 m

NOTA: Las superficies sobre las distintas clasificaciones de suelo son orientativas.

**LEYENDA**

- Término municipal
- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
- Vallado de la PSFV Abarloar Solar
- Implantación de la PSFV Abarloar Solar
- Subestación Transformadora ST Abarloar
- Línea Subterránea de Alta Tensión LASAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)
- Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)

Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:

0 500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m

ETRS89 / UTM Zone 30N (EPSG:25830). Cuadrícula UTM 2000 m.  
Base Cartográfica: Centro Regional de Información Cartográfica de la Comunidad de Madrid.

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**

Título del plano:  
**ENCUADRE SOBRE PLANEAMIENTO MUNICIPAL**  
TÉRMINO MUNICIPAL DE PEZUELA DE LAS TORRES

Nº: **1-3.1**

Equipo Redactor:


Promotores:  
IGNIS  
TotalEnergies

Fecha:

Escala: 1:20.000

\*Plano de clasificación extraído de Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pezuela de las Torres. Documento georeferenciado y escalado para su adecuada representación gráfica: puede reflejar alguna distorsión del original.



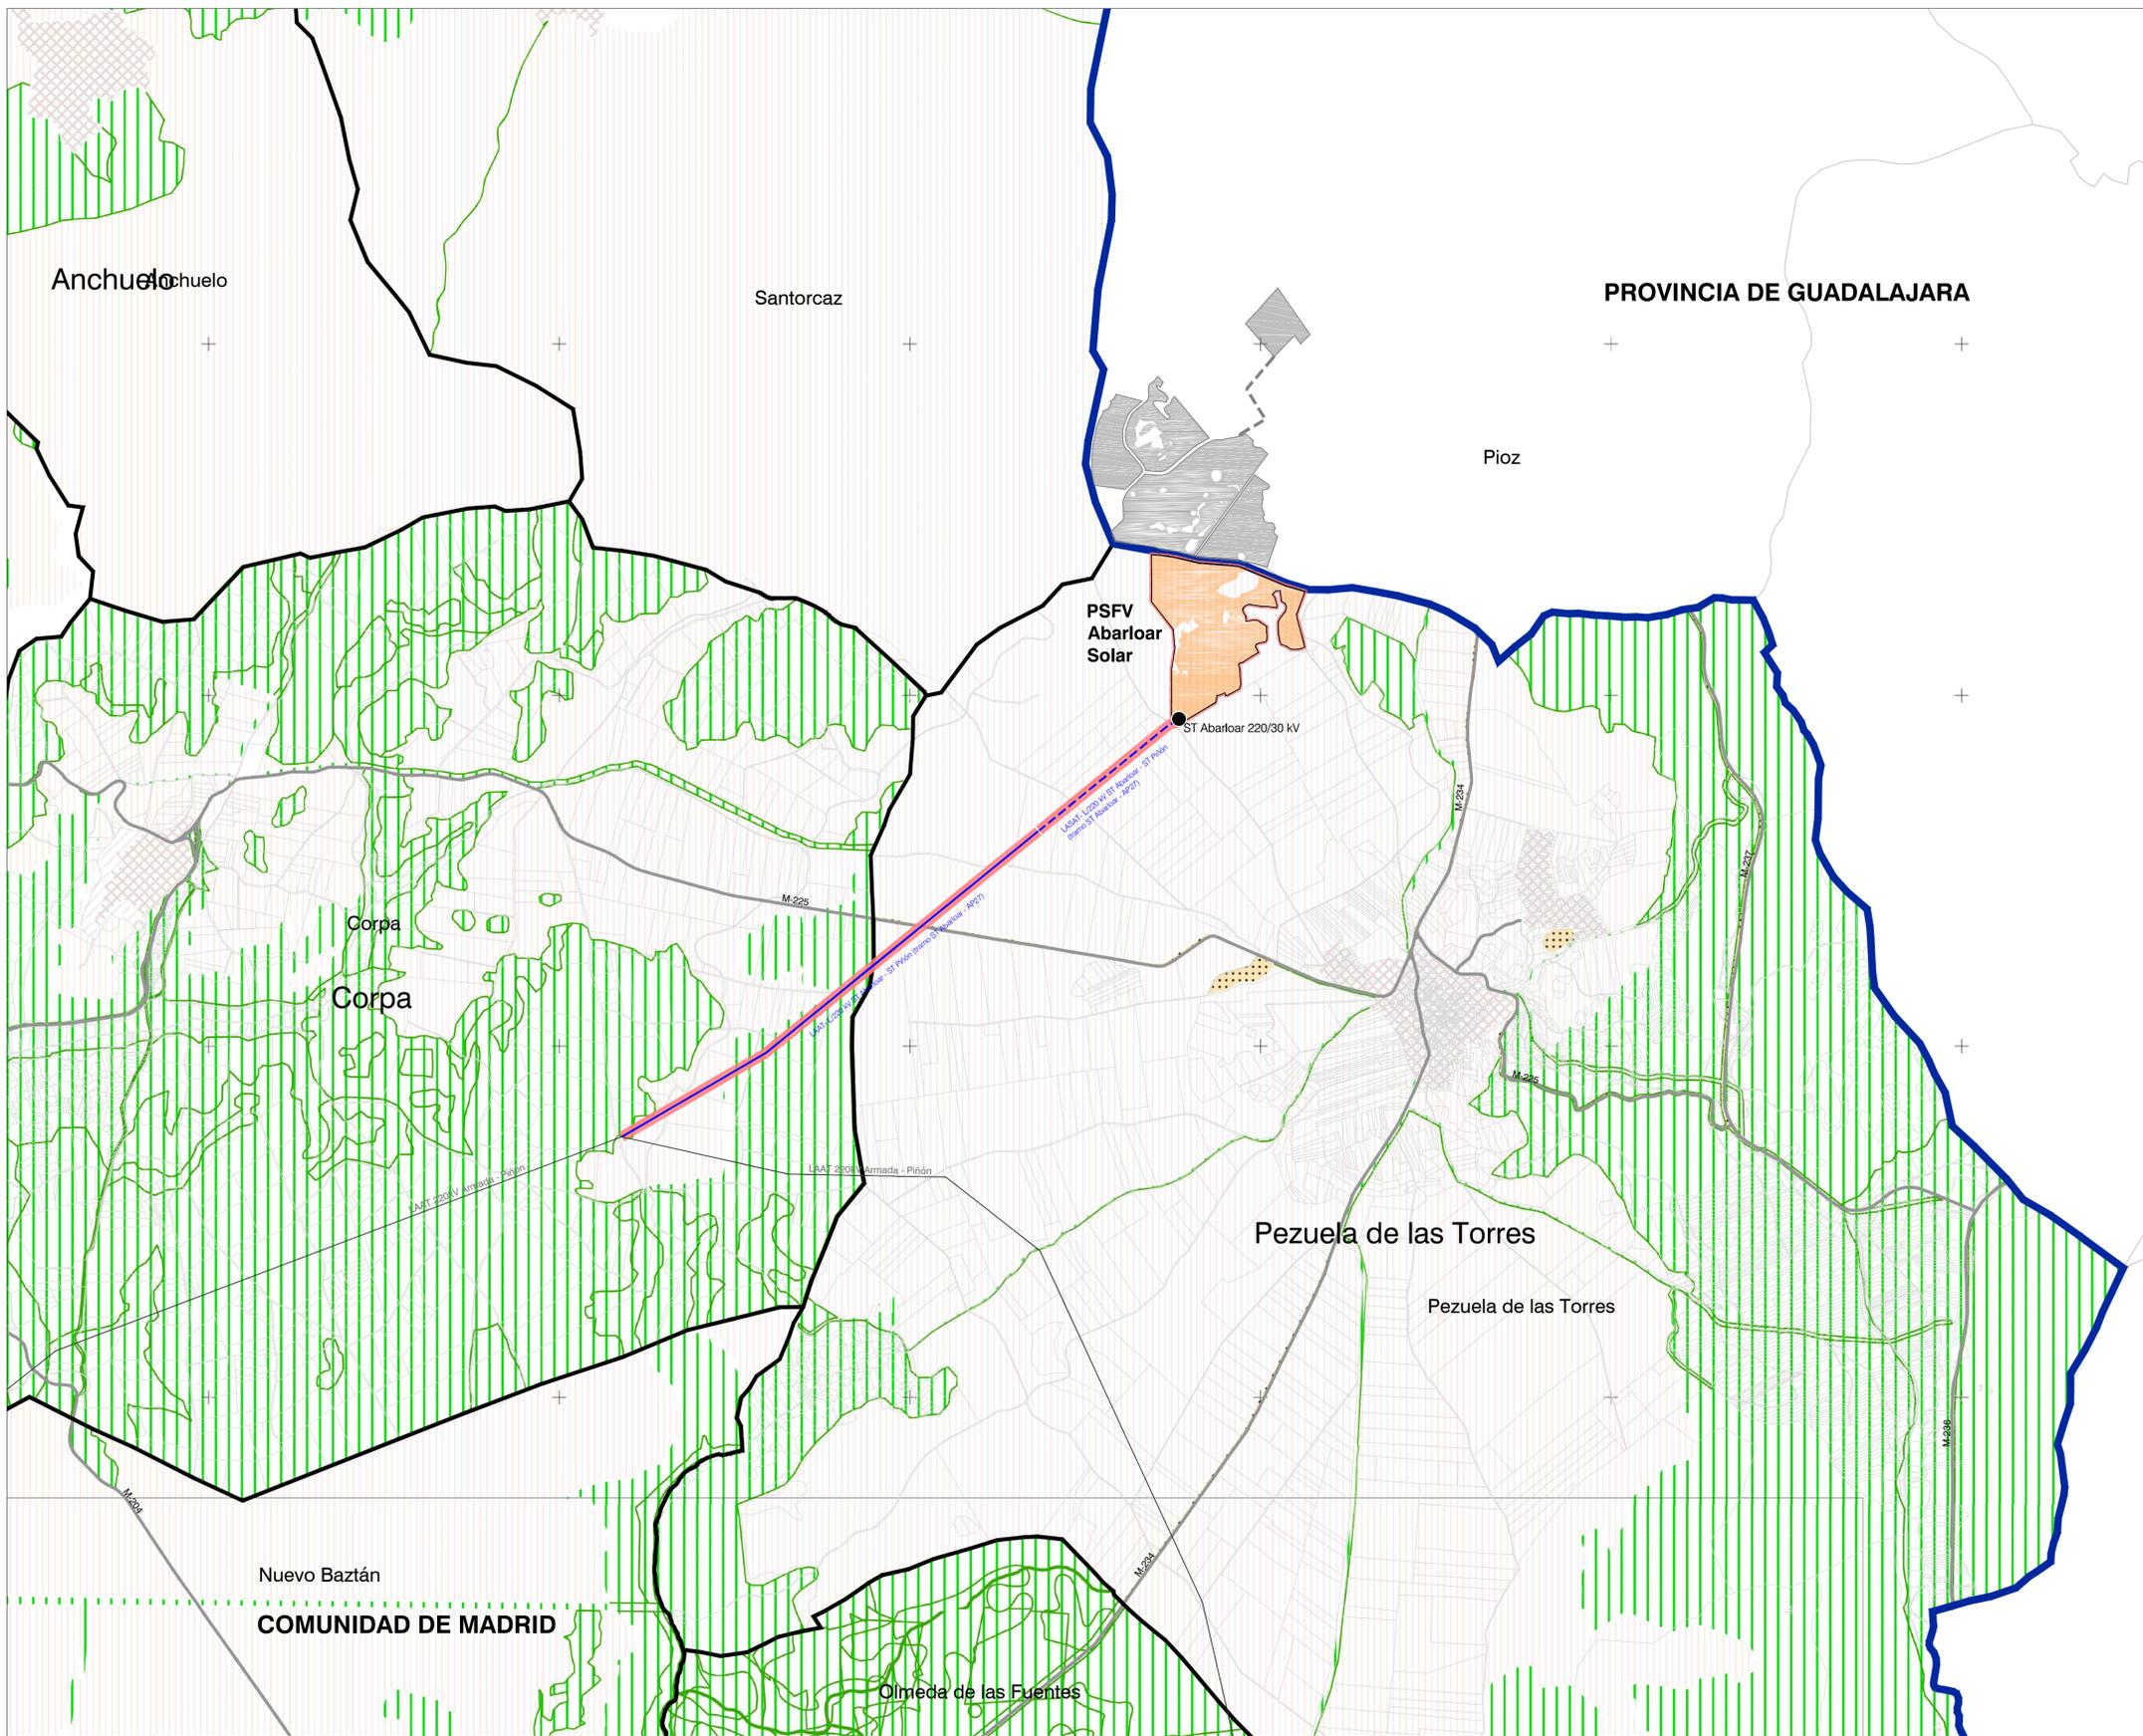

<b>MUNICIPIO:</b>	PEZUELA DE LAS TORRES		
<b>PLANEAMIENTO VIGENTE:</b>	Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Pezuela de las Torres BOCM 04/04/1988		
<b>PLANTA FOTOVOLTAICA:</b>	ABARLOAR SOLAR		
	Superficie Ámbito PEI en municipio:	46,41 Ha	
	Superficie del vallado de la planta en municipio:	46,41 Ha	
	-Suelo No Urbanizable Común	46,41 Ha	
<b>ST 220/30 kV:</b>	ST ABARLOAR 220/30 kV*		
SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA	Superficie de la ST en municipio:*	0,16 Ha	
	-Suelo No Urbanizable Común*	0,16 Ha	
	*Incluido dentro del vallado de la PSFV.		
<b>LASAT 220 kV:</b>	L/220 kV ST ABARLOAR - ST PIÑÓN (tramo ST Abarloar - AP27)		
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN	L/220kV Tramo soterrado ST Abarloar-apoyo AP51		
	Superficie Ámbito PEI en municipio:	6,04 Ha	
	Longitud de la línea en municipio:	1.007,07 m	
	-Suelo No Urbanizable Común	1.007,07 m	
		6,04 Ha	
<b>LAAT 220 kV:</b>	L/220 kV ST ABARLOAR - ST PIÑÓN (tramo ST Abarloar - AP27)		
LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN	L/220kV Tramo aéreo apoyo AP51-límite término municipal		
	Superficie Ámbito PEI en municipio:	7,21 Ha	
	Longitud de la línea en municipio:	1.201,46 m	
	-Suelo No Urbanizable Común	1.201,46 m	
		7,21 Ha	

<b>MUNICIPIO:</b>	CORPA		
<b>PLANEAMIENTO VIGENTE:</b>	Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Corpa BOCM 13/01/1998		
<b>LAAT 220 kV:</b>	L/220 kV ST ABARLOAR - ST PIÑÓN (tramo ST Abarloar - AP27)		
LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN	L/220kV Tramo límite término municipal-apoyo AP27		
	Superficie Ámbito PEI en municipio:	10,51 Ha	
	Longitud de la línea en municipio:	1.750,83 m	
	-Suelo No Urbanizable No Protegido o Común	906,32 m	
		5,44 Ha	
	-Suelo No Urbanizable Protegido Clase V: Espacio Rurales con restricciones de uso	844,51 m	
		5,07 Ha	

-Superficie total del Ámbito del PEI: 70,17 Ha  
 -Longitud total de la L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27): 3.959,36 m

NOTA: Las superficies sobre las distintas clasificaciones de suelo son orientativas.

**LEYENDA**

- Límite comunidad autónoma
- Términos municipales

**Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:**

- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
- Vallado de la PSFV Abarloar Solar
- Implantación de la PSFV Abarloar Solar
- Subestación Transformadora ST Abarloar
- Línea Subterránea de Alta Tensión LASAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)
- Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)

**Clases de Suelo:**

- Suelo urbano / urbano consolidado
- Suelo urbano no consolidado
- Suelo urbanizable sectorizado
- Suelo urbanizable no sectorizado
- Suelo no urbanizable protegido
- Sistemas generales
- Aplazado

0 500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m

Comunidad de Madrid SIT

INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El Plan Especial de Ordenación Urbana de Pezuela de las Torres, aprobado por el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres el día 10 de mayo de 2019, tiene por objeto regular el uso del suelo en el ámbito del Plan Especial de Ordenación Urbana de Pezuela de las Torres, en el término municipal de Pezuela de las Torres, provincia de Guadalajara, Comunidad de Madrid.

Este Plan Especial de Ordenación Urbana de Pezuela de las Torres, aprobado por el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres el día 10 de mayo de 2019, tiene por objeto regular el uso del suelo en el ámbito del Plan Especial de Ordenación Urbana de Pezuela de las Torres, en el término municipal de Pezuela de las Torres, provincia de Guadalajara, Comunidad de Madrid.

Información geográfica de la Comunidad de Madrid, accedido mediante servicio WMS. Fecha de actualización: 30 de junio de 2019 Base Cartográfica: Centro Regional de Información Cartográfica de la Comunidad de Madrid.

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**

Título del plano:  
**ENCUADRE SOBRE PLANEAMIENTO MUNICIPAL CALIFICACIÓN DE SUELO SOBRE CARTOGRAFÍA CM**

Nº: **1-3**

Equipo Redactor:


Escala: 1:20.000

Fecha:


Promotores: IGNIS, TotalEnergies

IGNIS ENERGÍA, S.L. TotalEnergies Energías y Gas España, S.A.

Equipo Redactor: R

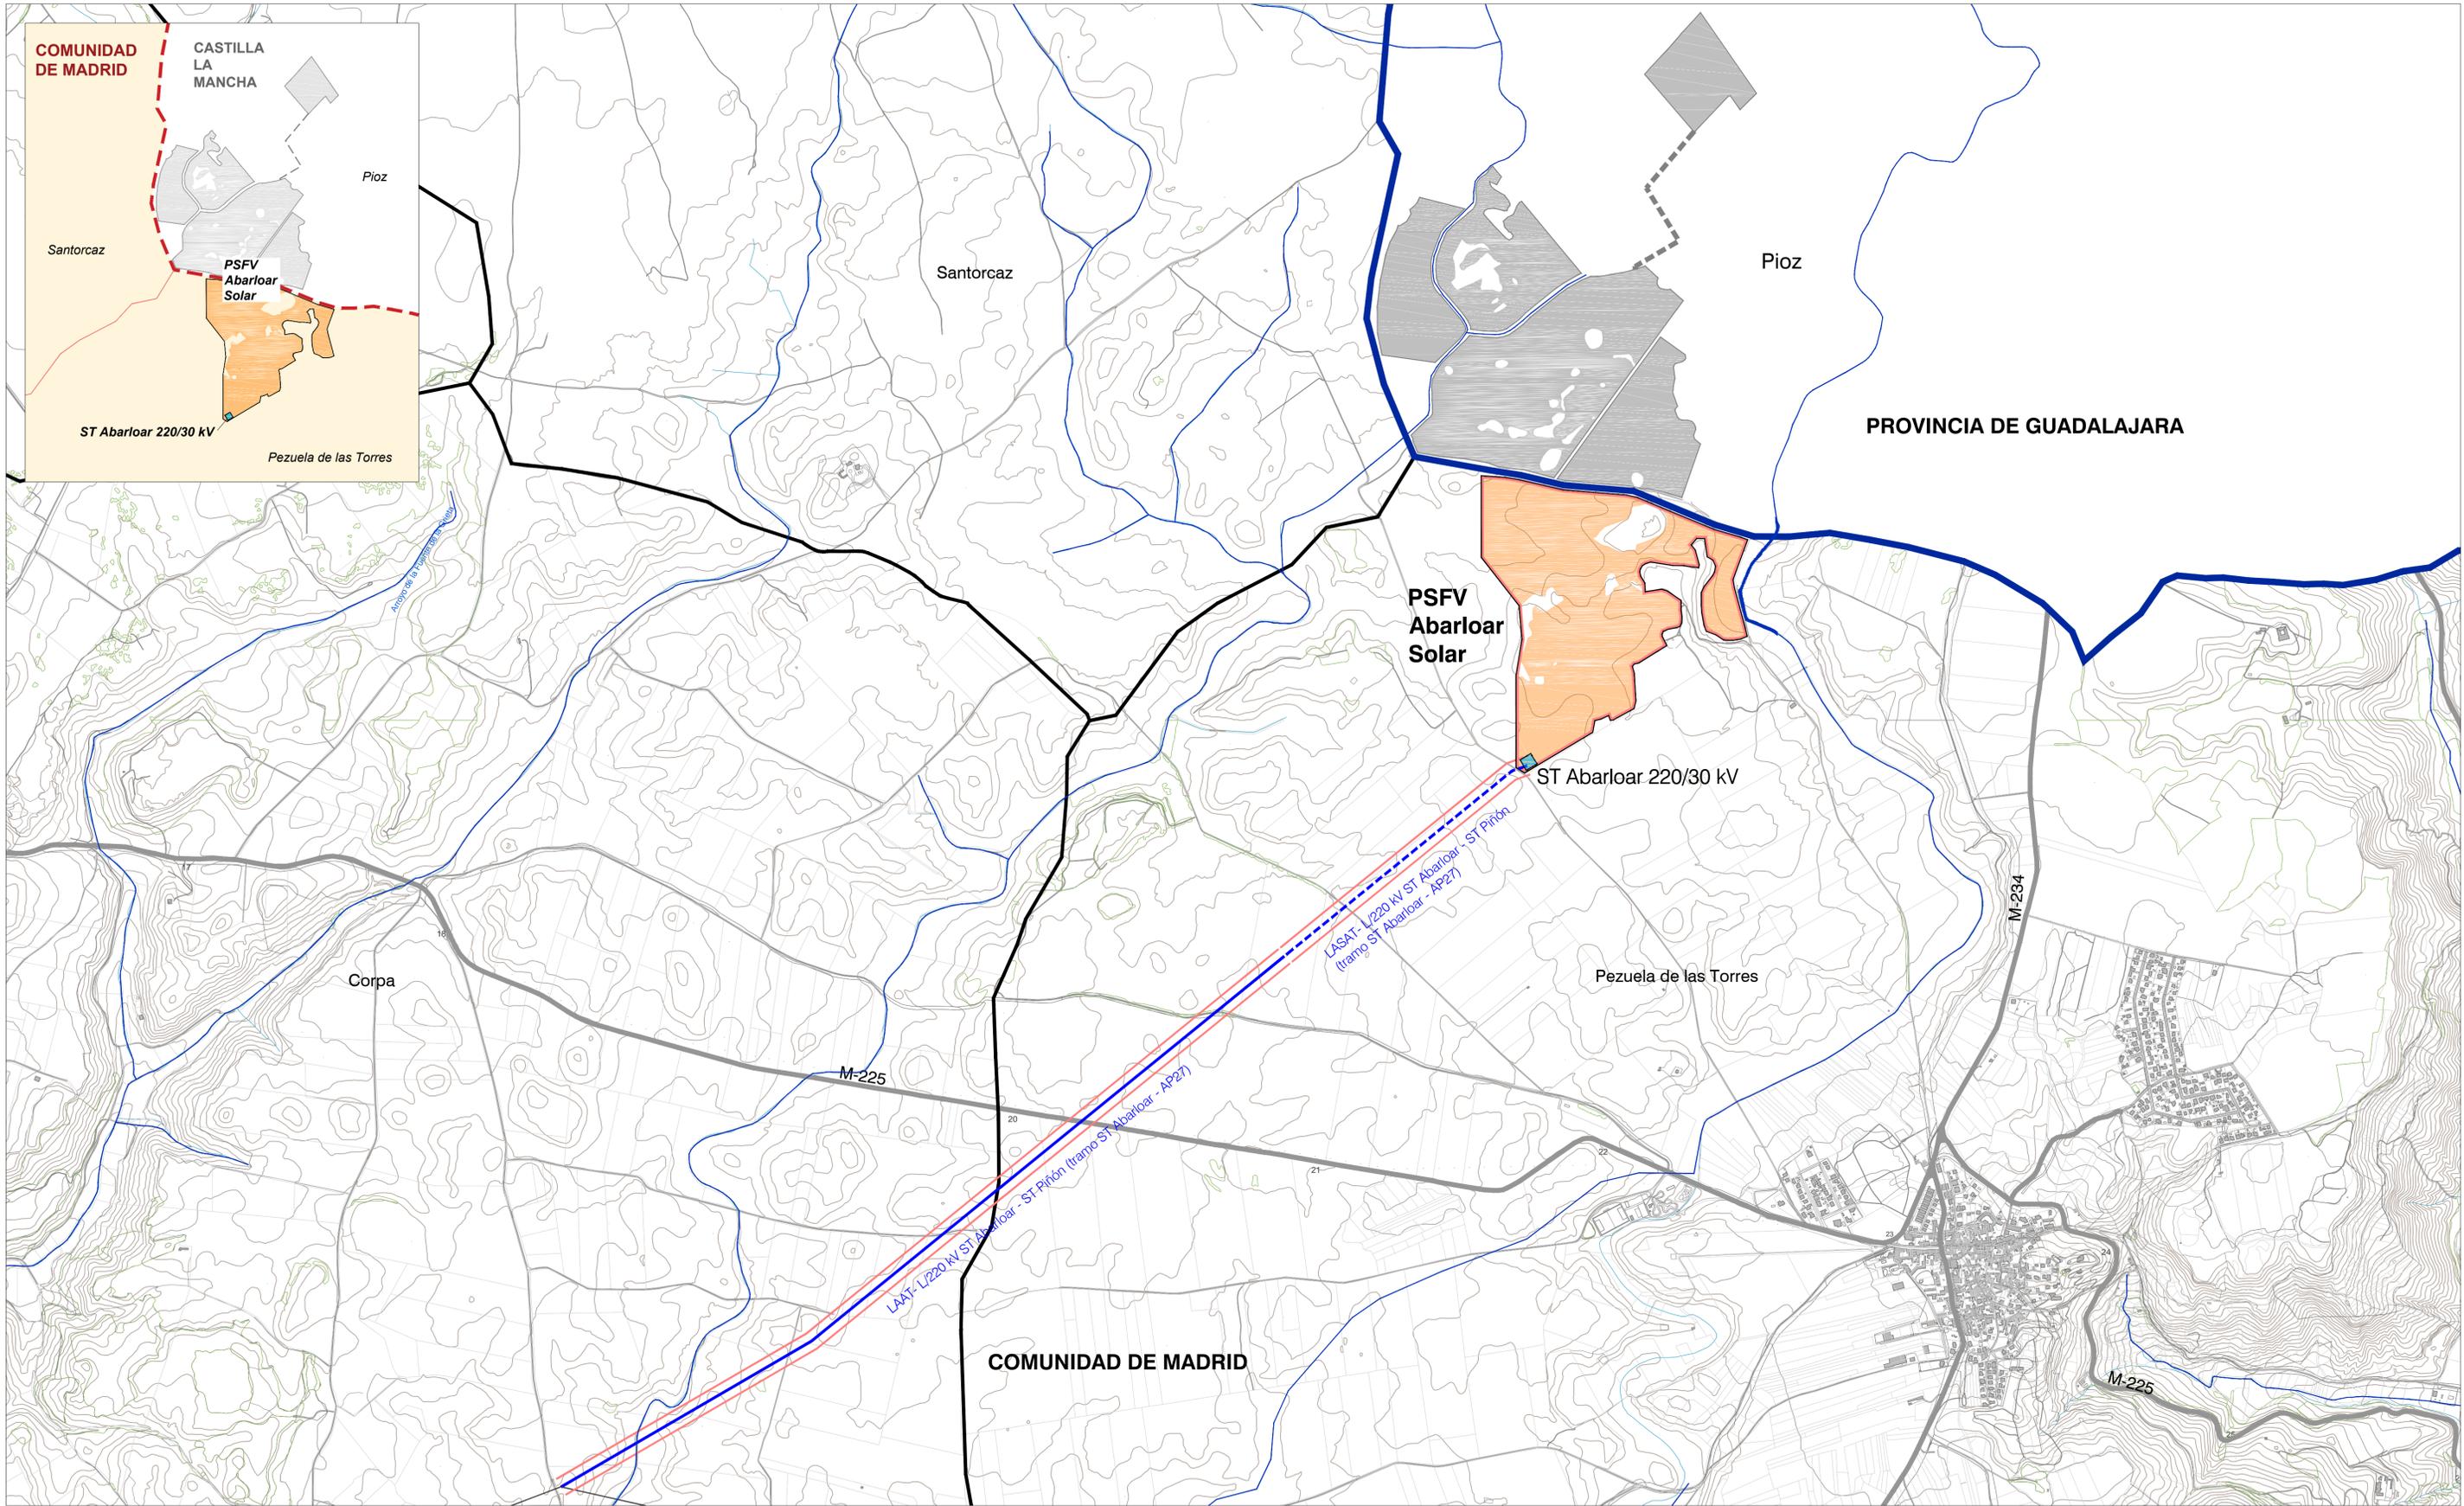

- LEYENDA**
- Límite comunidad autónoma
  - Términos municipales
- Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:**
- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
  - Vallado de la PSFV Abarloar Solar
  - Implantación de la PSFV Abarloar Solar
  - Subestación Transformadora ST Abarloar
  - Línea Subterránea de Alta Tensión LASAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)
  - Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)

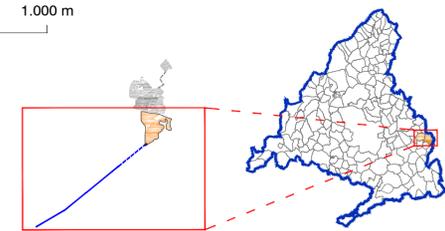

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**

Título del plano:  
**ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL**

Nº:  
**1-4**

Equipo Redactor:



Escala:  
 1:15.000

Fecha:

Promotores:

IGNIS ENERGÍA, S.L. TotalEnergies Energías y Gas España, S.A.

Base Cartográfica: Centro Regional de Información Cartográfica de la Comunidad de Madrid  
 ETRS89 / UTM Zone 30N (EPSG:25830). Cuadrícula UTM 2000 m

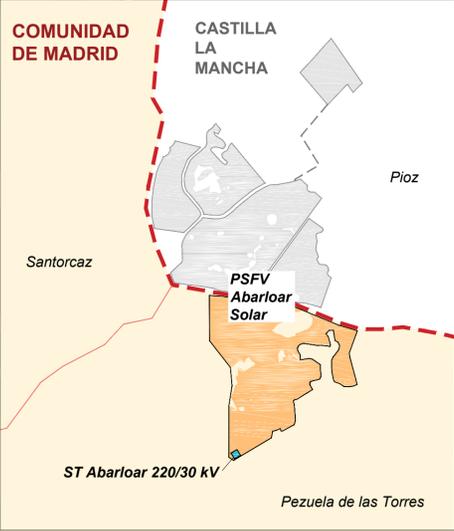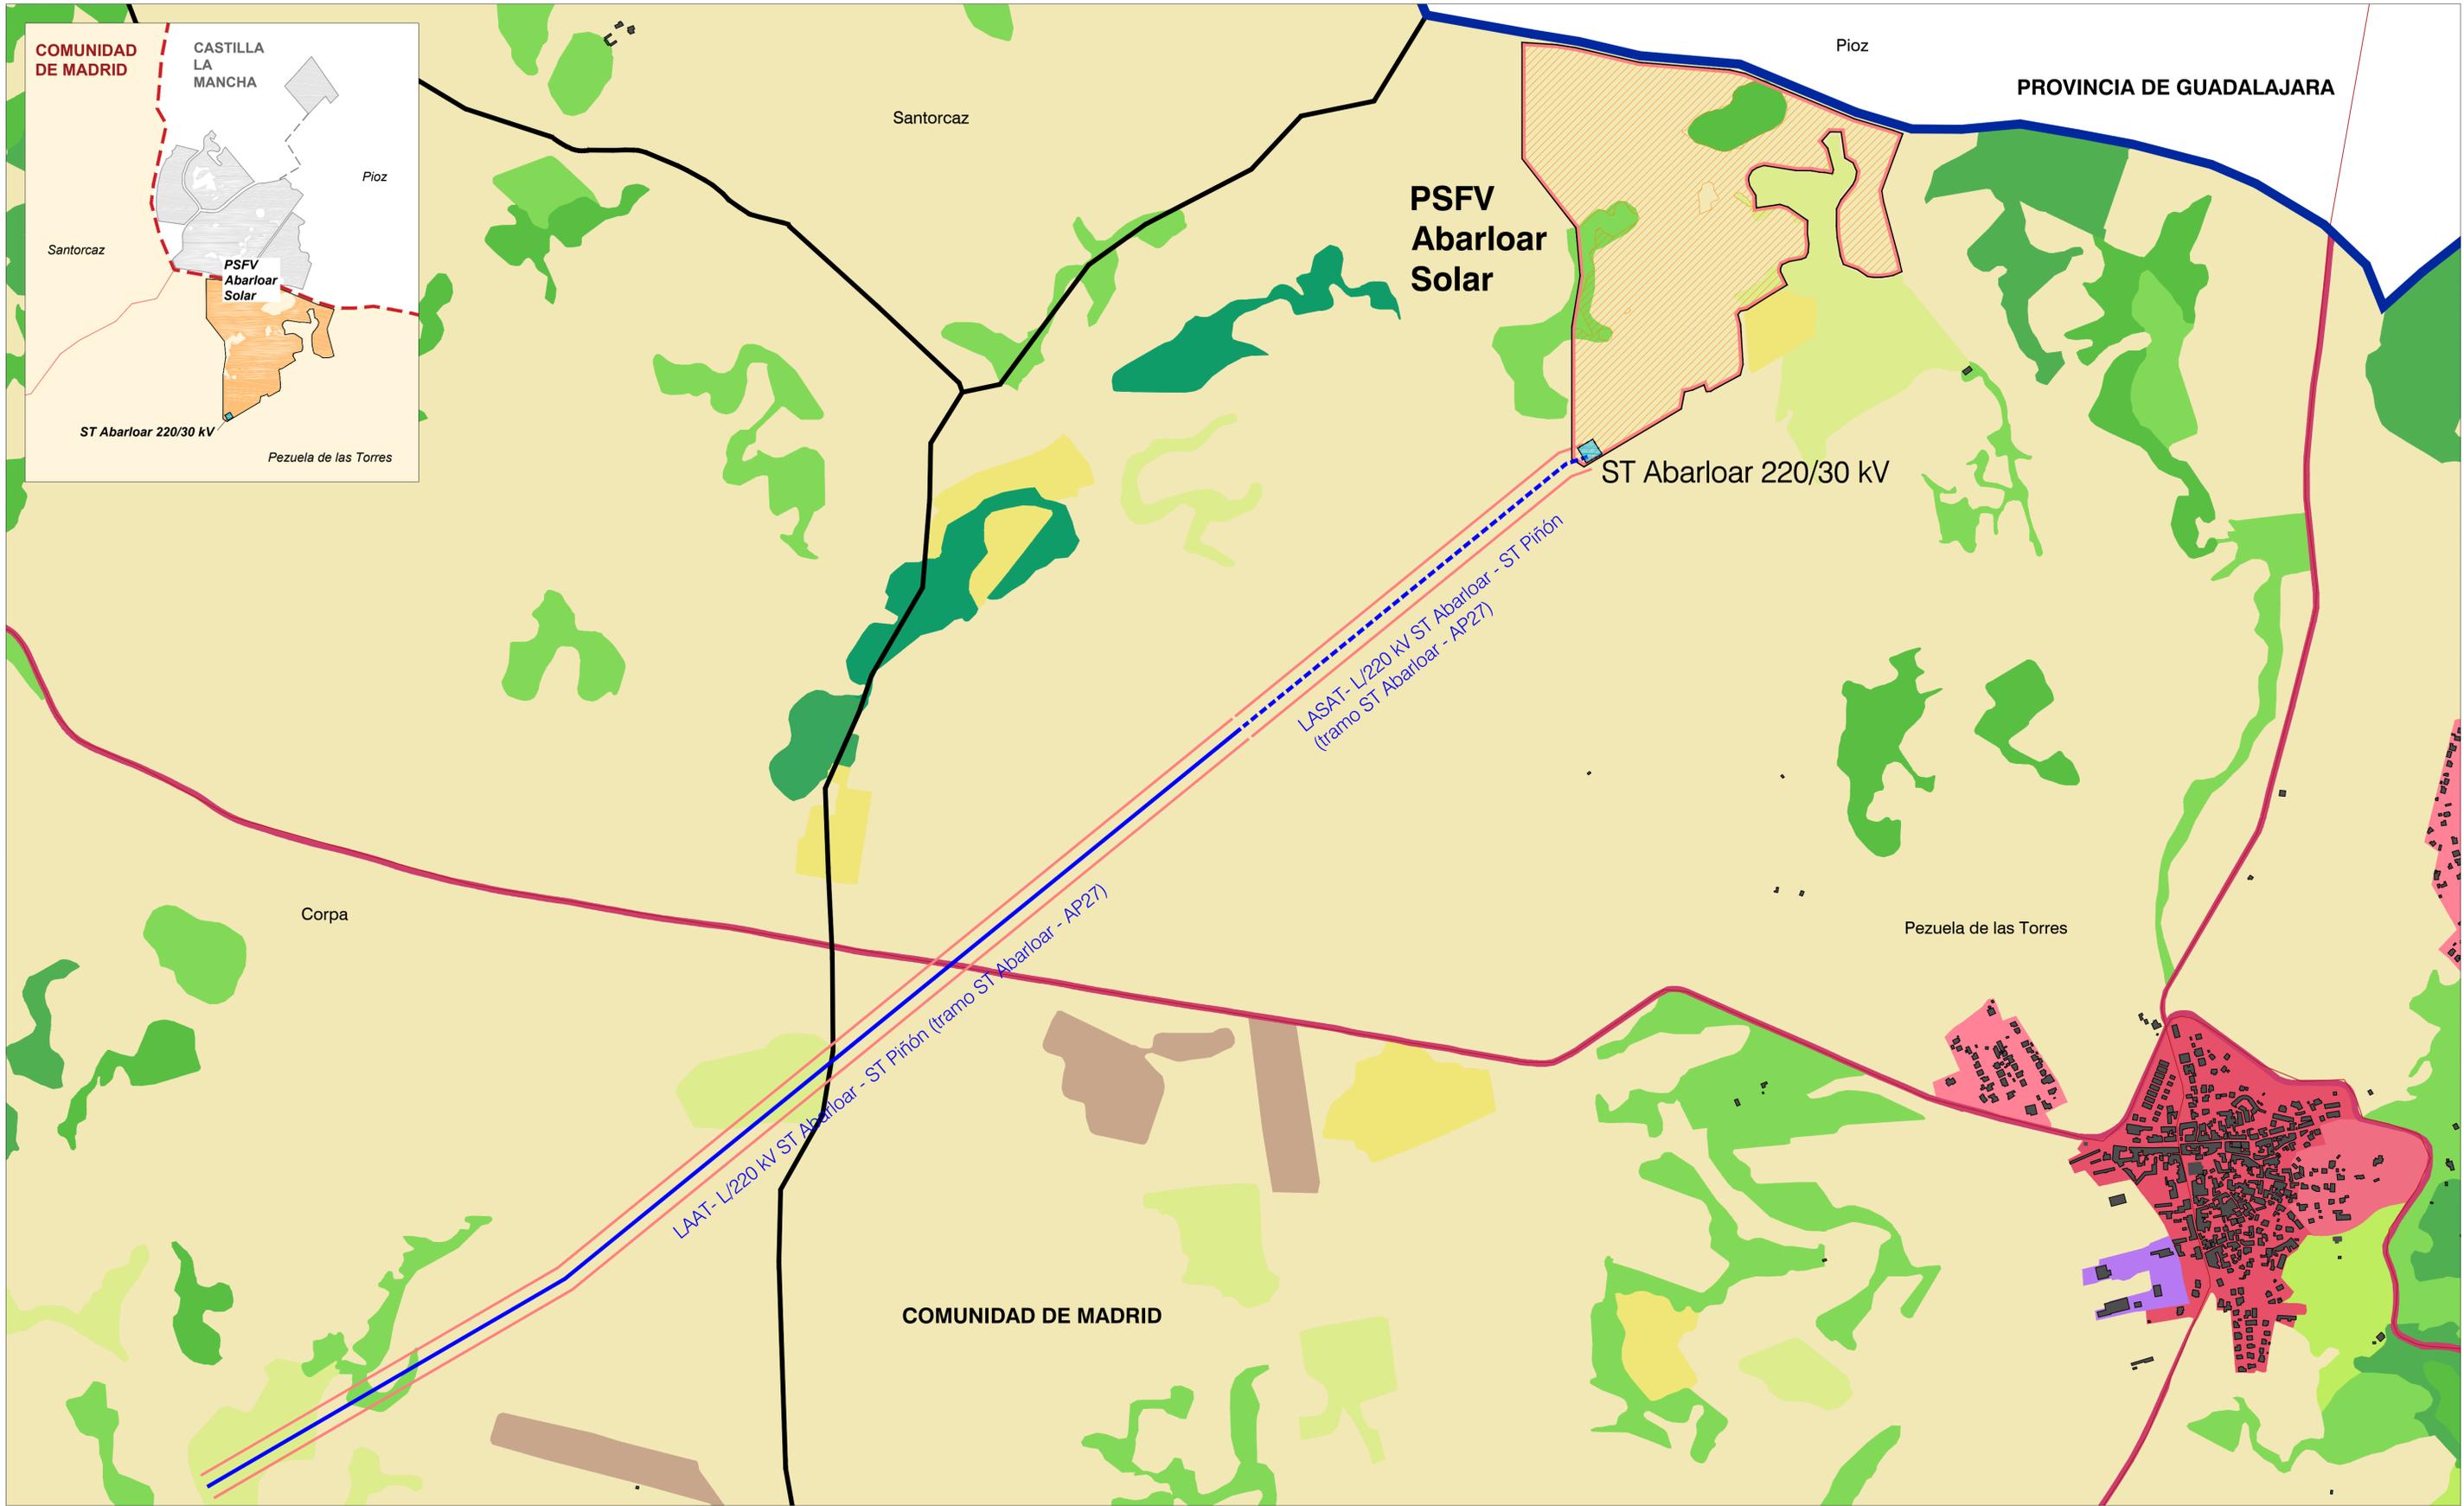

**LEYENDA**


- Límite comunidad autónoma
- Términos municipales
- Edificación

**Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:**

- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
- Vallado de la PSFV Abarloar Solar
- Implantación de la PSFV Abarloar Solar
- Subestación Transformadora ST Abarloar
- Línea Subterránea de Alta Tensión LASAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)
- Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)

**SIOSE - Clasificación Ocupación del Suelo**

<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> Casco	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> Combinación de cultivos con vegetación
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></span> Ensanche	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> Bosque de frondosas
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: purple; border: 1px solid black;"></span> Discontinuo	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black;"></span> Bosque de coníferas
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> Industrial	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> Bosque mixto
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: brown; border: 1px solid black;"></span> Red viaria o ferroviaria	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> Pastizal o herbazal
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black;"></span> Cultivo herbáceo	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> Matorral
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: tan; border: 1px solid black;"></span> Viñedo	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> Combinación de vegetación
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> Olivar	

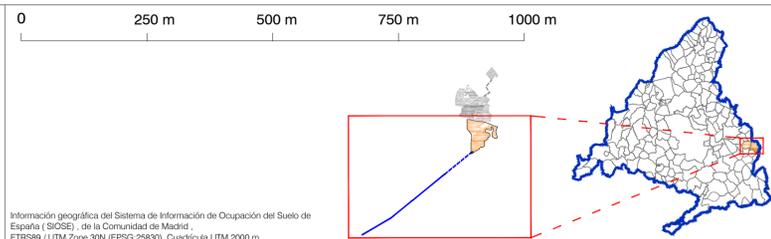

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**

Título del plano:  
**EDIFICACIÓN Y USOS ACTUALES**

Nº:  
**1-5.1**

Escala:  
 1:7.000

Fecha:

Promotores:

Equipo Redactor:



**LEYENDA**


- Límite comunidad autónoma
- Términos municipales
- Edificación

**Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:**

- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
- Vallado de la PSFV Abarloar Solar
- Implantación de la PSFV Abarloar Solar
- Subestación Transformadora ST Abarloar
- Línea Subterránea de Alta Tensión LASAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)
- Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)

**Mapa Forestal de Madrid**

<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Atochar	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span> Infraestructura lineal	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8B4513; border: 1px solid black;"></span> Quejigar
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black;"></span> Cantuesar, tomillar y otras especies de pequeña talla	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FF8C00; border: 1px solid black;"></span> Matorral de leguminosas	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black;"></span> Vegetación de ribera arboreo - arbustiva
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Coscojar	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FF4500; border: 1px solid black;"></span> Mezcla de pino carrasco y frondosas	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black;"></span> Vegetación de ribera de matorral
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Cultivo de regadío	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8B4513; border: 1px solid black;"></span> Olivar	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black;"></span> Vegetación de ribera herbacea
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Cultivo de secano herbáceo	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8B4513; border: 1px solid black;"></span> Otras frondosas	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black;"></span> Viñedo
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Encinar	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8B4513; border: 1px solid black;"></span> Pastizal y erial	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black;"></span> Viñedo con olivar
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Encinar adehesado	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8B4513; border: 1px solid black;"></span> Pinar de pino carrasco	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black;"></span> Zona urbanizada

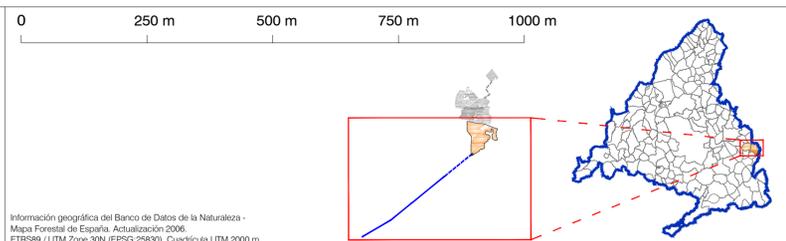

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**

Título del plano:  
**EDIFICACIÓN Y VEGETACIÓN ACTUAL**



Escala: 1:7.000

Fecha:

Promotores:

Equipo Redactor:


Nº: **1-5.2**

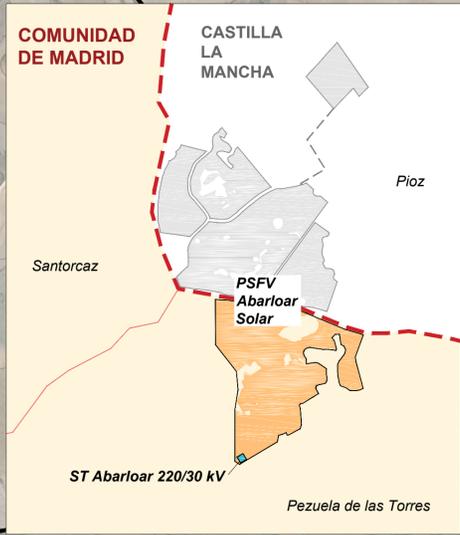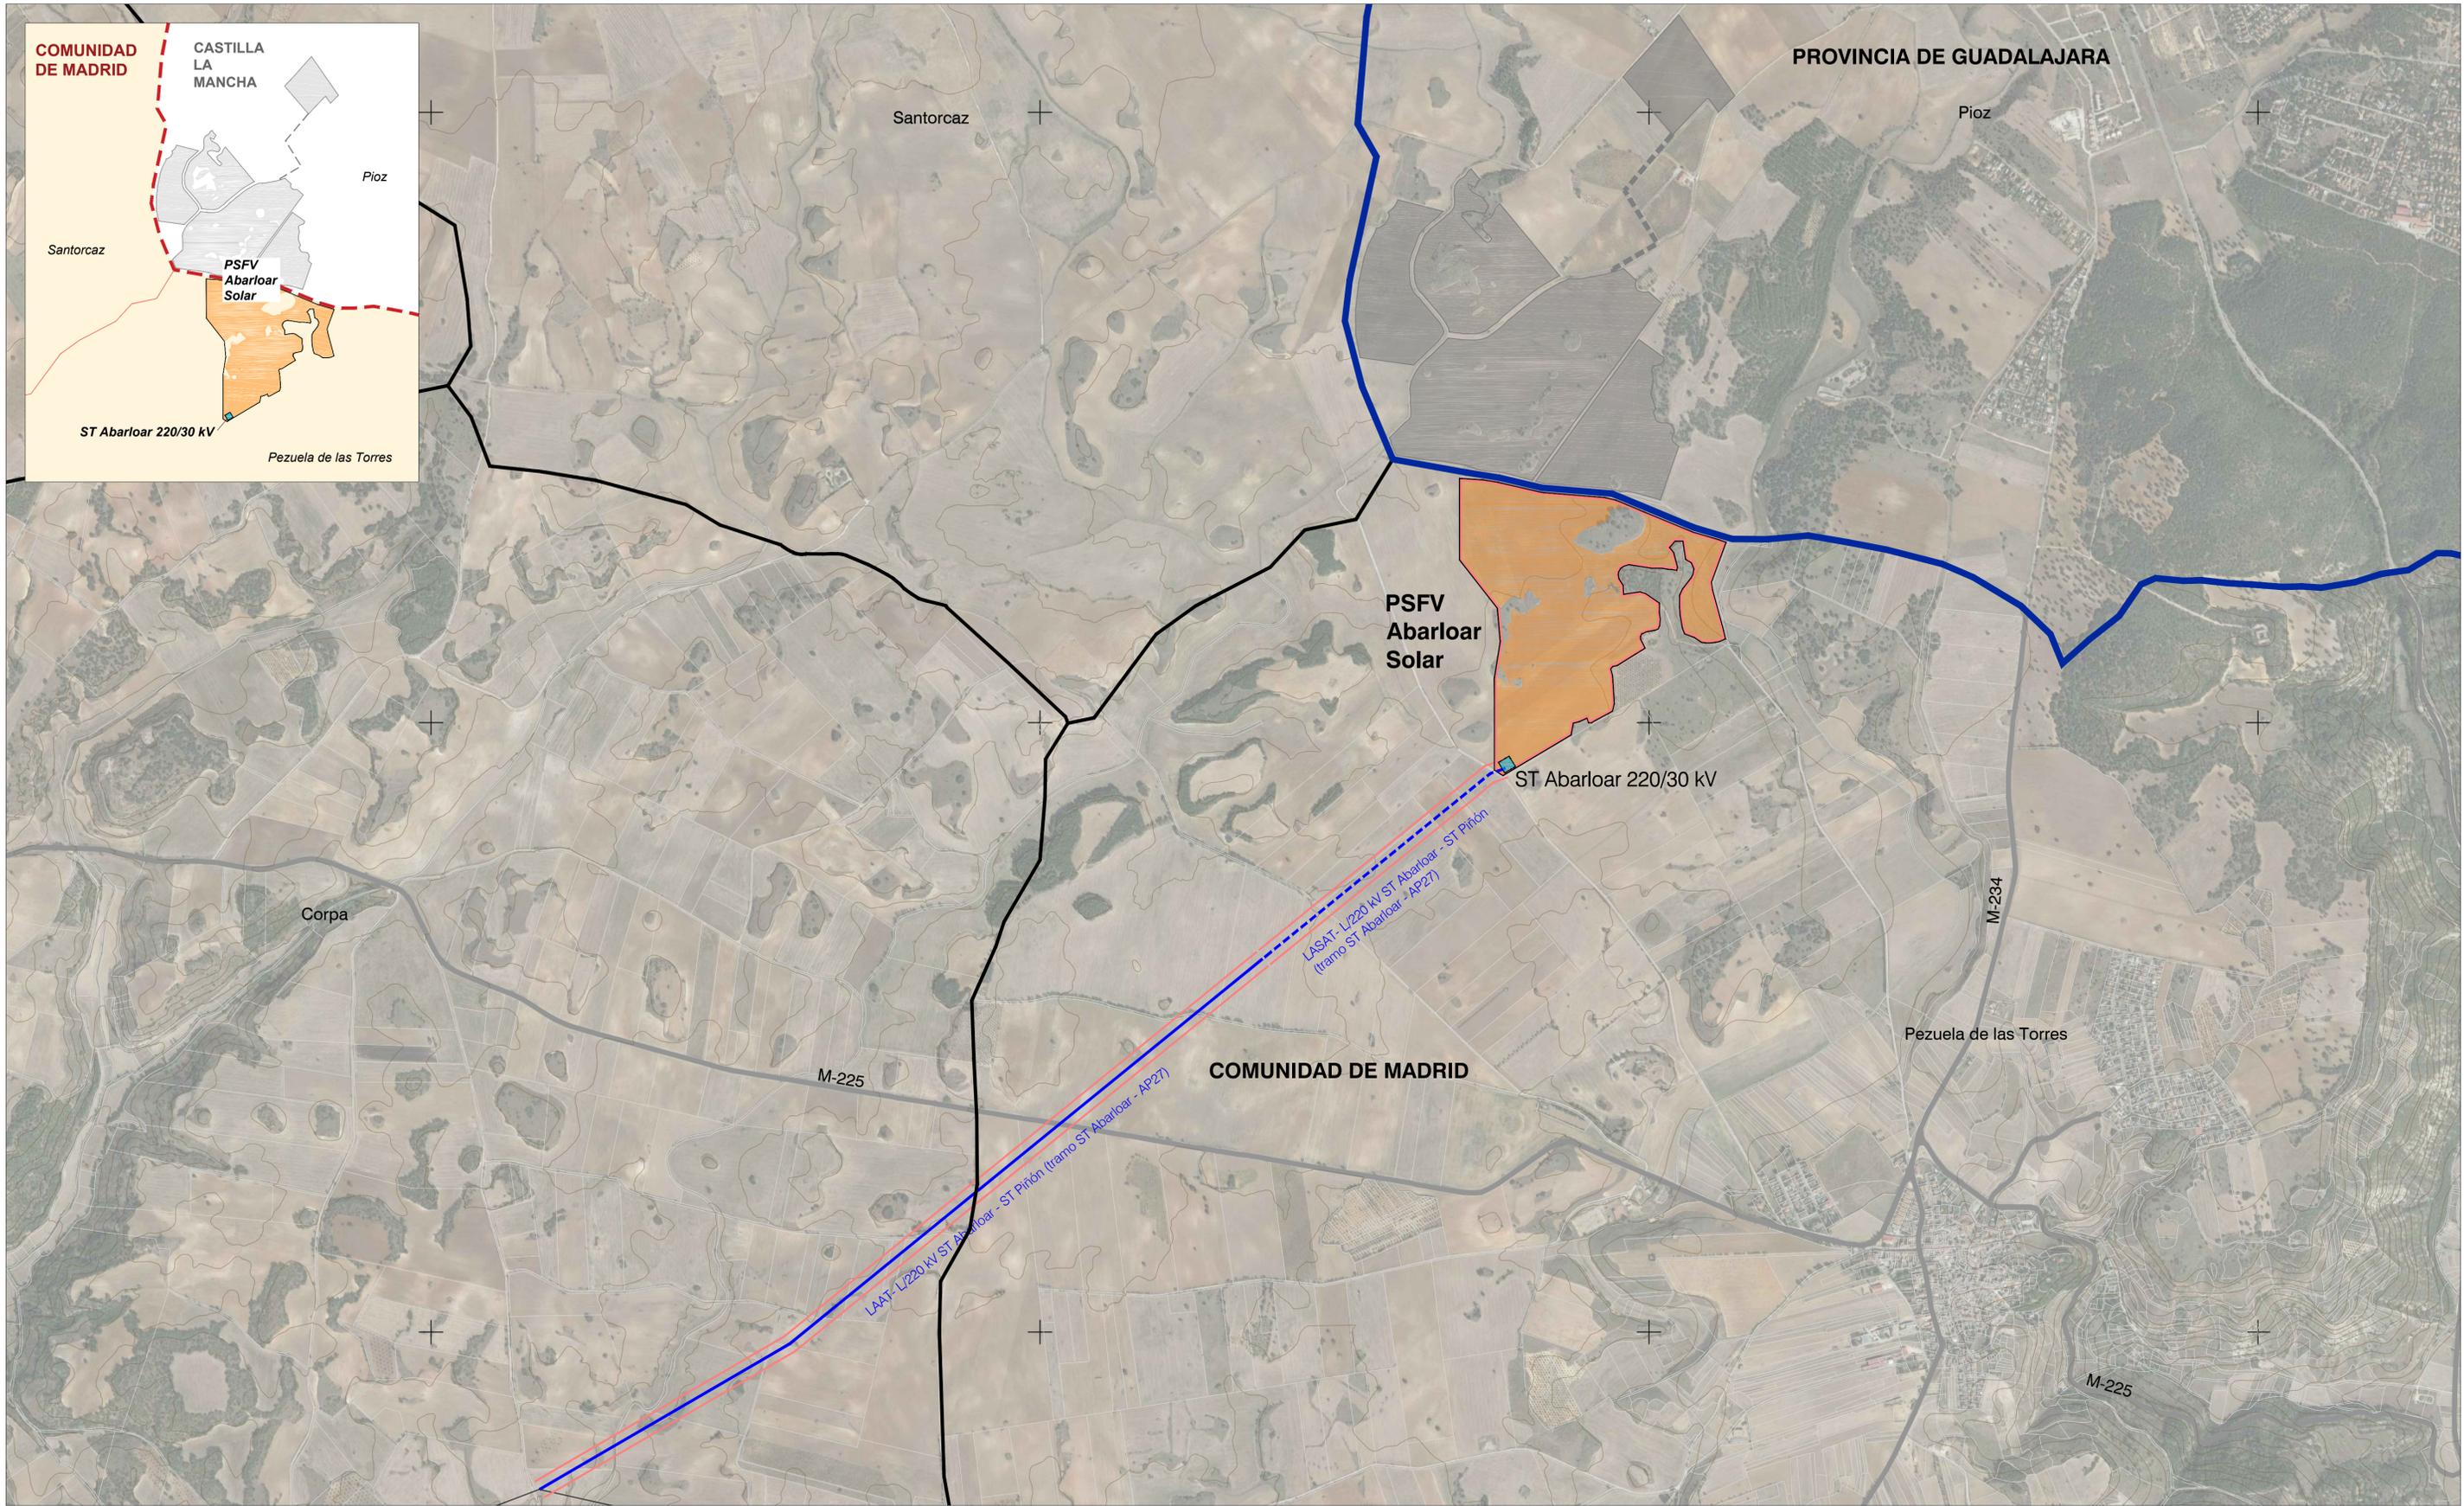

- LEYENDA**
- Límite comunidad autónoma
  - Términos municipales
- Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:**
- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
  - Vallado de la PSFV Abarloar Solar
  - Implantación de la PSFV Abarloar Solar
  - Subestación Transformadora ST Abarloar
  - - - Línea Subterránea de Alta Tensión LASAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)
  - Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)



Imagen de fondo Google Satellite 2020. ETRS89 / UTM Zone 30N (EPSG:29830). Cuadrícula UTM 2000 m Base Cartográfica: Centro Regional de Información Cartográfica de la Comunidad de Madrid.

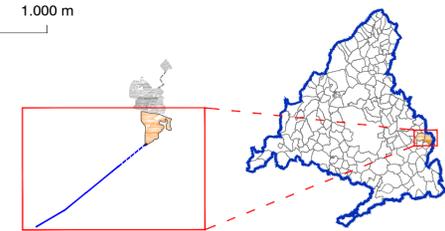

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**

Título del plano:  
**DELIMITACIÓN SOBRE ORTOFOTO**

Nº:  
**I-6**


Equipo Redactor:

Escala:  
 1:10.000

Fecha:


Promotores:

IGNIS ENERGÍA, S.L. TotalEnergies Electricidad y Gas España, S.A.

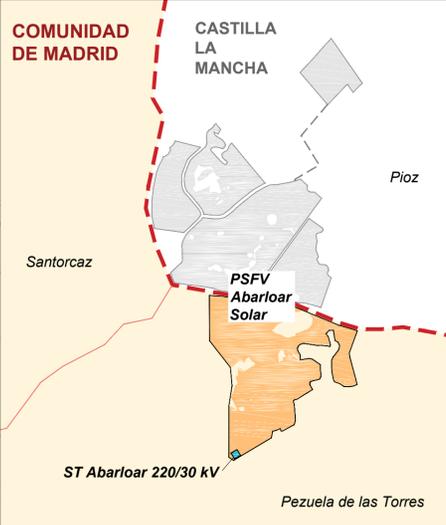

- LEYENDA**
- Límite comunidad autónoma
  - Términos municipales
  - Parcelario Catastro Corpa
  - Parcelario Catastro Pezuela de las Torres

- Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguientes infraestructuras:**
- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
  - Vallado de la PSFV Abarloar Solar
  - Implantación de la PSFV Abarloar Solar
  - Subestación Transformadora ST Abarloar
  - Línea Subterránea de Alta Tensión LASAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)
  - Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)

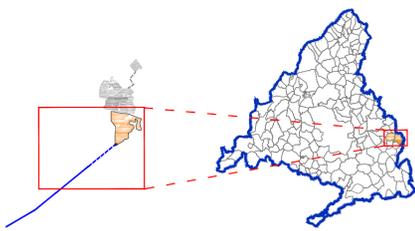


VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**  
 Título del plano:  
**ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD**

Nº:  
**1-7.1**

Escala:  
 1:5.000  
 Fecha:



ETRS 89/UTM Zone 30 N (EPSG :25830) - Cuadrícula UTM 2000 m.  
 Base Cartográfica : Centro Regional de Información Cartográfica de la Comunidad de Madrid

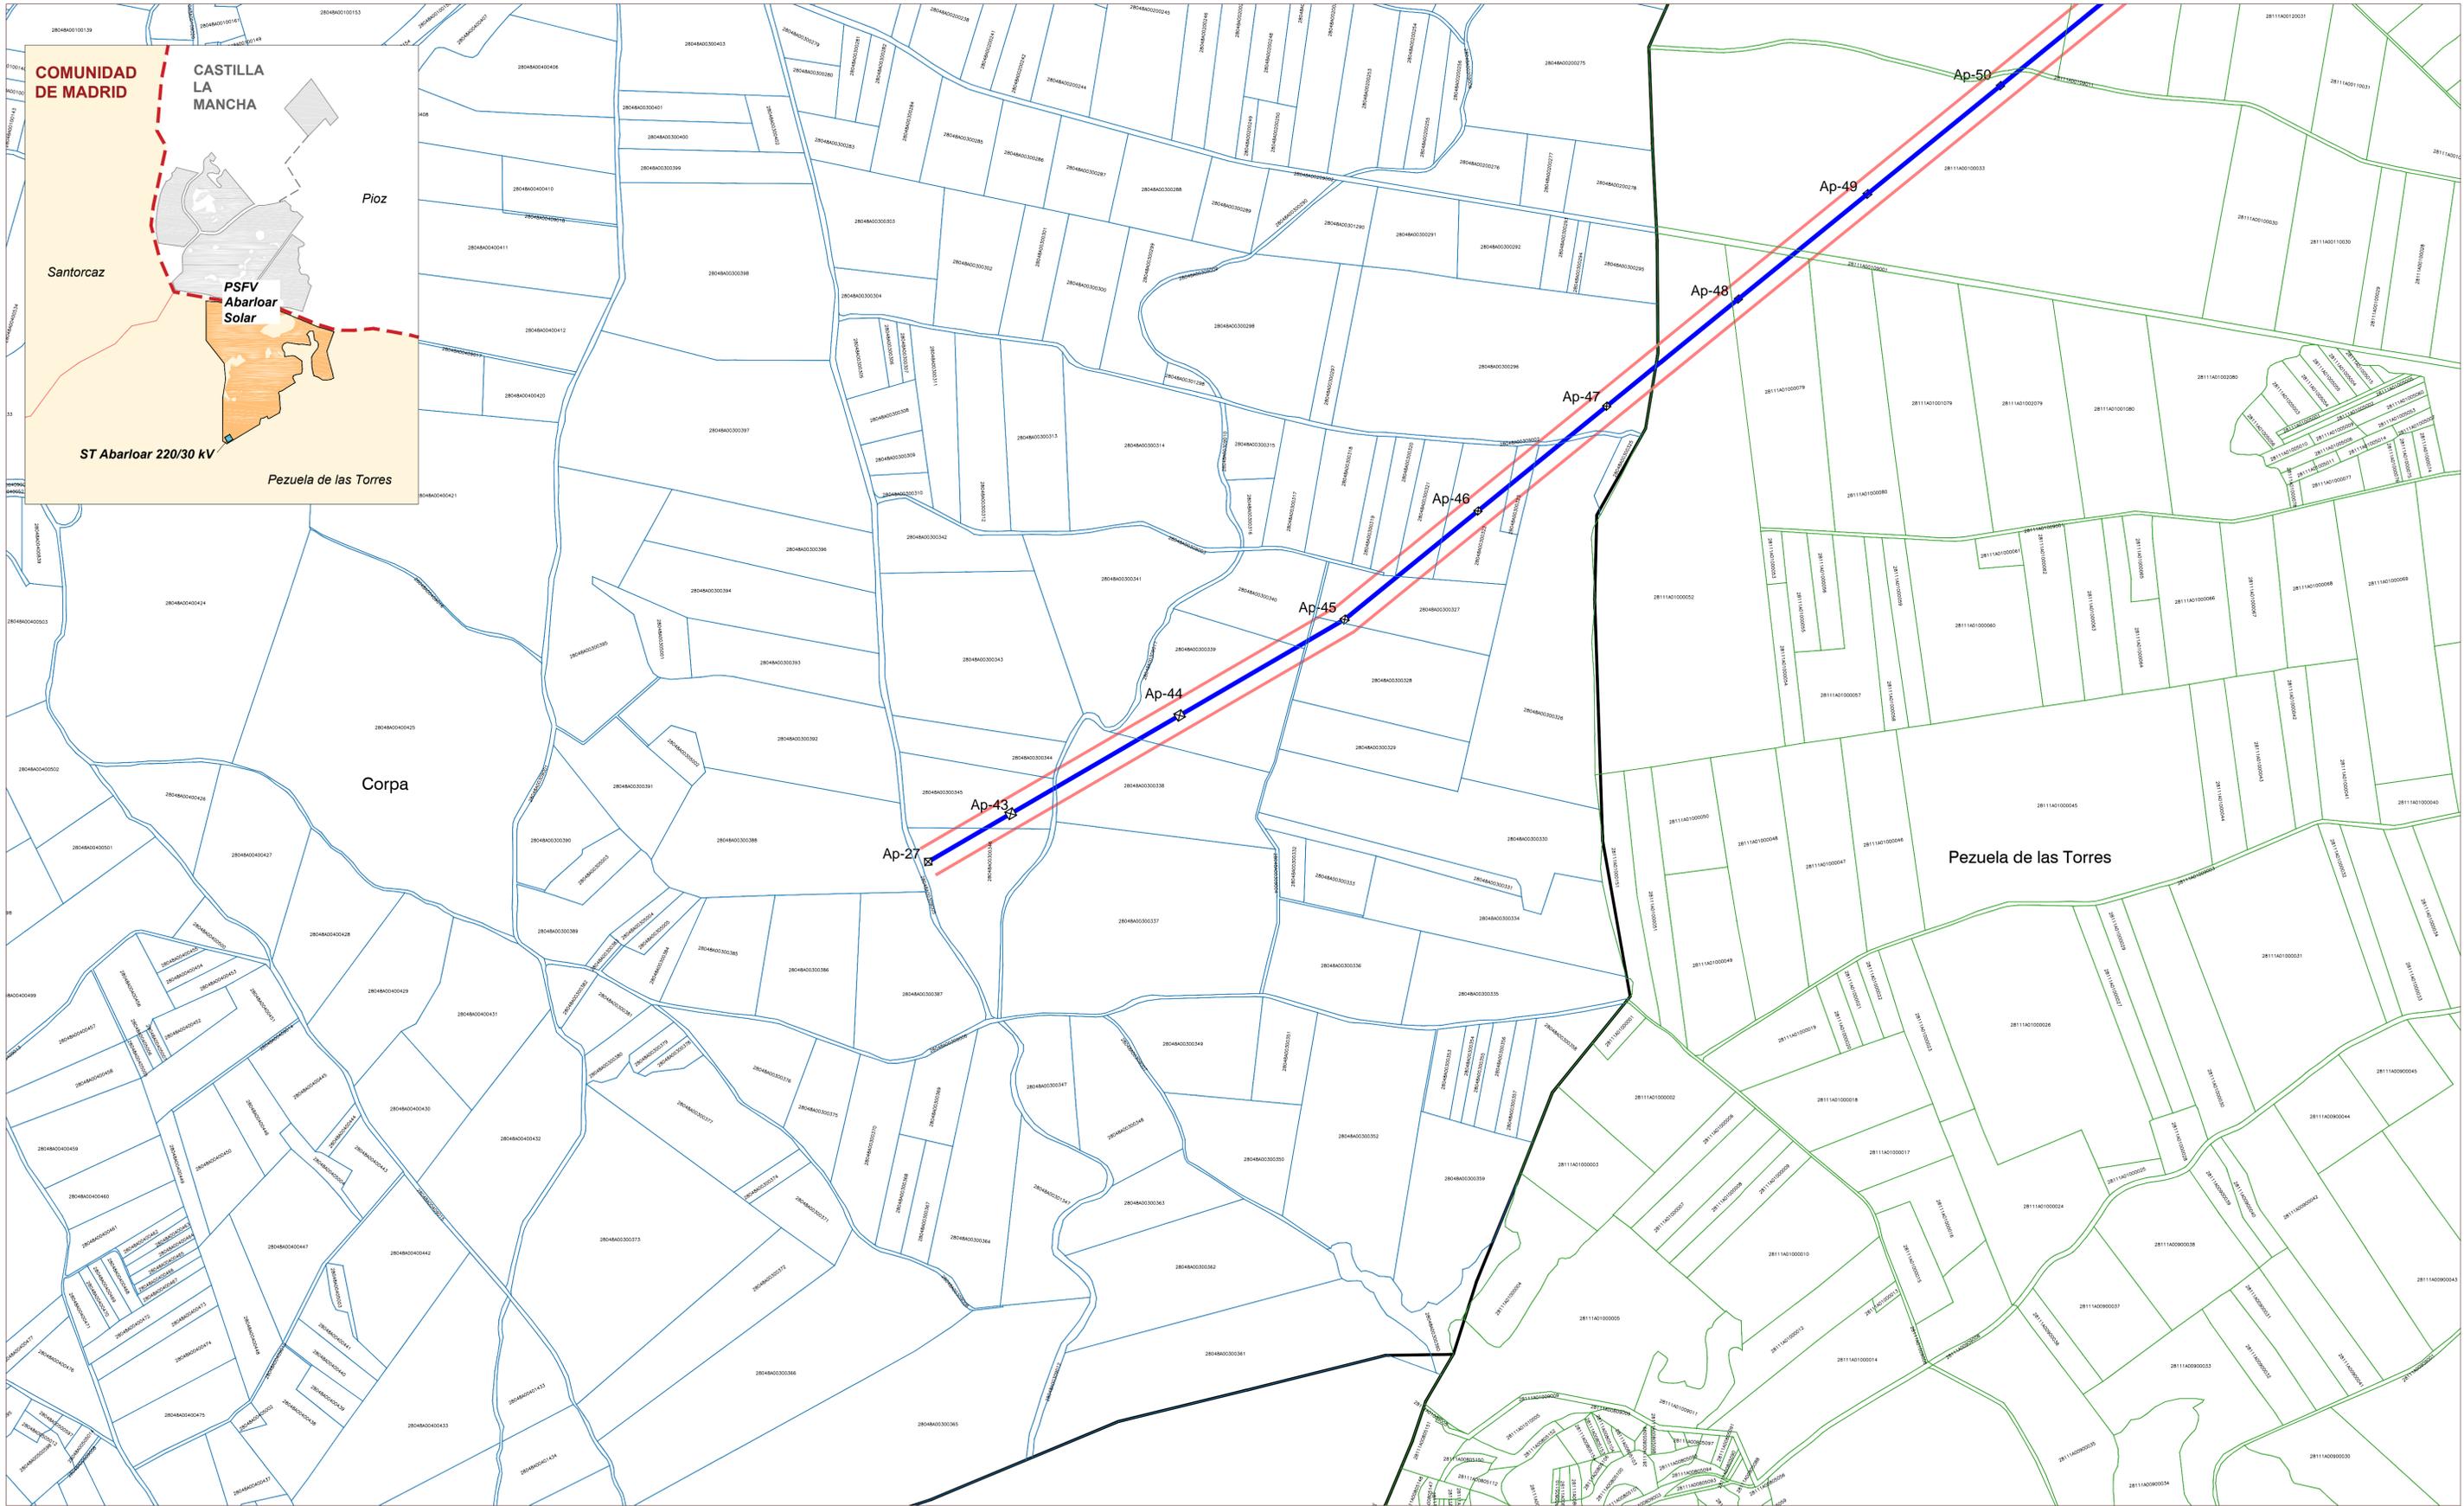


- LEYENDA**
- Términos municipales
  - Parcelario Catastro Corpa
  - Parcelario Catastro Pezuela de las Torres

Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:

- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión a 30 m de cada lado del eje)
- Línea Aérea de Alta Tensión LAAT - L/220 kV ST Abarloar - ST Piñón (tramo ST Abarloar - AP27)

0 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

ETRS 89/UTM Zone 30 N (EPSG :25830) . Cuadrícula UTM 2000 m.  
Base Cartográfica : Centro Regional de Información Cartográfica de la Comunidad de Madrid

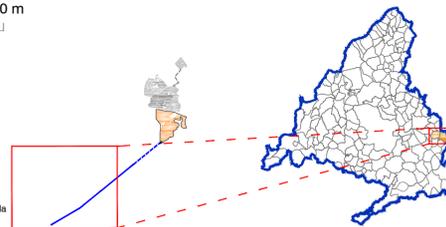

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  
**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT- 191**

Título del plano:  
**ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD**

Escala:  
1:5.000

Fecha:



Promotores:

Nº:  
**I-7.2**

Equipo Redactor: