
SEPARATA PARA
SERVICIO DE VÍAS DE PECUARIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

**ACOMETIDA SERVICIO PRINCIPAL SUBTERRÁNEA
B.T. 230/400 V
EN CALLE IGLESIA, 2, 1º
TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADARRAMA (MADRID)**

SEPARATA DE SOLICITUD DE AFECCION CON **CORDEL DE VALLADOLID.**
TRAMO 1

TITULAR: I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. CIF

DOCUMENTOS:

- Memoria
- Planos

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES.....	2
2.- OBJETO.....	2
3.- RELACIÓN DE AFECCION CON VEREDA DE LAS ZANJAS	2
4.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.....	3
5.- CARACTERISTICAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN.	3
6.- ÍNDICE DE PLANOS.....	3
7.- REQUERIMIENTO AYUNTAMIENTO	4

1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 20 de septiembre de 2022 se presentó en el Ayuntamiento de Guadarrama la solicitud N° de R/E por Sistema de Interconexión de Registros: REGAGE22e00041028671 de licencia de canalización en acera para acometida de servicio principal subterránea de baja tensión en CALLE IGLESIA, 2, 1º (expediente 2022-LVPS-85).

Con fecha 8 de noviembre de 2022 se genera un requerimiento a la documentación presentada.

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, al objeto de poder atender una solicitud de servicio y poder ofrecer un suministro de energía eléctrica en óptimas condiciones de seguridad y regularidad, necesita realizar los trabajos para los que se solicita este permiso.

Dichos trabajos consisten en la conexión, mediante acometida subterránea, de la línea eléctrica de baja tensión existente, y que discurre en subterráneo por la acera de la CALLE IGLESIA, 2, 1º, con las instalaciones de baja tensión instaladas en la finca peticionaria del servicio.

El presente informe tiene por objeto definir el trazado y los trabajos a realizar para poder obtener un suministro de energía eléctrica óptimo y con las condiciones de seguridad adecuadas.

Dicha línea eléctrica constará de una acometida de servicio principal subterránea de baja tensión en la acera de la CALLE IGLESIA, 2, 1º, en el término municipal de GUADARRAMA, mediante conductor tipo XZ1 3x240+1x150 mm2 Al.

En su trazado, la nueva línea discurrirá por el Término Municipal de GUADARRAMA (Madrid).

2.- OBJETO.

La finalidad de este informe es la de solicitar el correspondiente permiso para ejecutar las obras de:

- Acometida de servicio complementario subterránea de baja tensión en CALLE IGLESIA, 2, 1º de GUADARRAMA, dentro de la zona de afección de Cordel de Valladolid. Tramo 1, como se puede apreciar en el plano adjunto.

3.- RELACIÓN DE AFECCION CON VEREDA DE LAS ZANJAS

TRAMO	OCUPACION	ORGANISMO	DEPARTAMENTO	AFECCION	DELEGACION	LONGITUD	ANCHURA
A-B	38m Canalización	CONSEJERIA DE AGRICULTURA	SERVICIO DE VIAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	Cordel de Valladolid. Tramo 1	DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	38m	Variable

4.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

El presente informe tiene por objeto definir el trazado y los trabajos a realizar necesarios para la obtención del permiso de afección con Cordel de Valladolid. Tramo 1 con la acometida de servicio principal subterránea de baja tensión en CALLE IGLESIA, 2, 1º, de GUADARRAMA.

Los trabajos a efectuar en la zona de afección de la Cordel de Valladolid. Tramo 1 consistirán en la excavación a cielo abierto de una cala de unos 38 metros de largo por 0,4 metros de ancho para la realización de la acometida de servicio principal subterránea de baja tensión. Dicha cala se realizará en la acera existente.

La acometida de servicio principal subterránea se producirá en una longitud aproximada de 38 metros a una distancia desde la vía pública.

Esta cala se realizará en la acera existente y tendrá las dimensiones adecuadas para efectuar la conexión de la línea de baja tensión con la nueva acometida instalada en fachada.

Una vez terminadas las obras, los terrenos serán restituidos a su estado original.

5.- CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN.


Las principales características de los materiales serán:

- Clase de corriente	Alterna trifásica
- Frecuencia	50 Hz
- Tensión nominal	230/400 V
- Conductor	XZ1 3x240+1x150 mm ² Al
- Sistema de puesta a tierra	Neutro unido directamente a tierra
- Aislamiento de los cables de red	0,6/1 KV
- Intensidad máxima de cortocircuito trifásico	50 KA

Los cables serán cables unipolares con aislamiento de dieléctrico seco (XZ1) según las características recogidas en la NI 56.37.01.

6.- ÍNDICE DE PLANOS

01 - Detalle afección Cordel de Valladolid. Tramo 1.

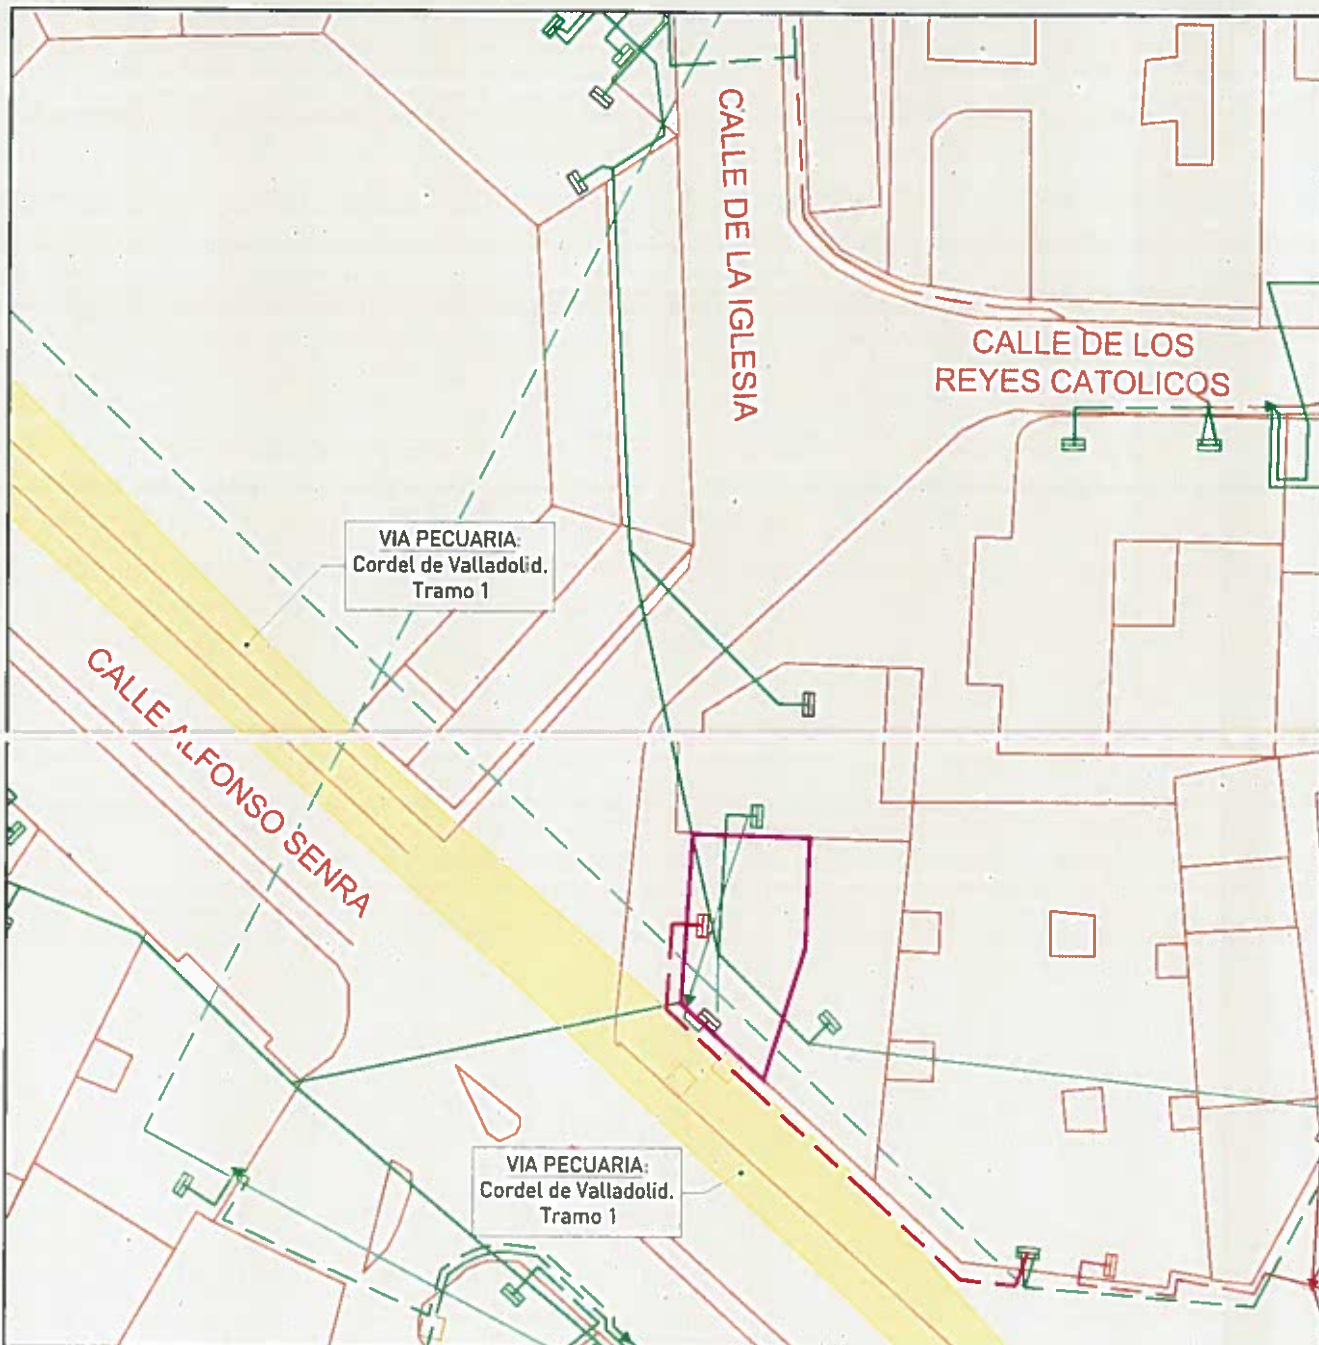

C.T.:	CUESTA-GUADA
Nº SIGRID:	112191860
CIRCUITO:	5
CABLE:	XZ1 3x240+1x150 mm2 Al

—	RED AEREA EXISTENTE
- - -	RED SUBT. EXISTENTE
- - -	RED SUBT. PROYECTADO
—	PARCELA
■	VIA PECUARIA

EXPEDIENTE Nº	9041425359
SIGOR Nº	101152047
☐ AEREA BT	☒ SUBT. BT
☐ C.T.	
NOMBRE	IBERDROLA
DIRECCION	CALLE IGLESIA, 2, 1º
MUNICIPIO	GUADARRAMA



PROYECTO	EJECUCION	FECHA
BOSLAN	917370535	2022
ESCALA		
1:250	1:300	1:400
	1:500	1:1000



Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.guadarrama.es

JUSTIFICANTE REGISTRO SALIDA

Registro de salida: 2022005245
Fecha de salida: 08/11/2022 9:18:32
Código de envío: NA3LMM0400085710048009L
Expediente: 2022-LVPS-85

N.I.F. / D.N.I.

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.

VIZCAYA (ESPAÑA)

REQUERIMIENTO LICENCIA DE CALA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN CL IGLESIA NUM. 2-1.. OBRA
SIGOR 101152047

DOCUMENTOS PRESENTADOS:

- REQUERIMIENTO

En Guadarrama a 08/11/2022 09:18:32

Podrá validar este documento en: <https://registroelectronico.guadarrama.es>, introduciendo el siguiente código:

5DD1A7E19D6172



2199914275817.P
Registro CPD 2022-01-09

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE - AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Cl. Recaredo Collar, s/n. 28440 Guadarrama – Madrid Teléfono: 918494701 Fax: 918541445
E-mail: urbanismo@guadarrama.es y medioambiente@guadarrama.es

Nº de Expediente: 2022-LVPS-85
Departamento: OBRAS Y SERVICIOS
Interesado: I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U., en su representación
Asunto: REQUERIMIENTO LICENCIA DE CALA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN. Obra sigor 101152047
Situación: CL IGLESIA Nº 2 1º
Ref. Catastral: 8131913VL0083S0002SI
Procedimiento: LICENCIA DE OBRA EN VÍA PÚBLICA

En relación con el asunto de referencia, a continuación se transcribe informe de la ingeniero técnico de Obras Públicas de 2 de noviembre de 2022, que es del tenor literal siguiente:

"Examinado el expediente arriba referenciado para la licencia de cala para acometida subterránea de baja tensión, se informa que, para poder continuar la tramitación, deberá aportar la siguiente documentación:

- *Autorización de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (Área de Vías Pecuarias) para la ocupación de la vía pecuaria denominada "Cordel de Valladolid. Tramo 1".*

Lo que se informa a los efectos oportunos."

Por ello, y de conformidad con el artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le comunica que deberán presentar los documentos solicitados a través del trámite general de la Sede electrónica del Ayuntamiento, apercibiéndole de que en caso de no atender el presente requerimiento podrá declararse el desistimiento de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, de conformidad con el art. 22.1 a), de la Ley, 39/2015 de 1 de octubre, el requerimiento de documentación, determinante para la concesión de la autorización solicitada, interrumpe el plazo de otorgamiento por el tiempo que medie entre el requerimiento y la recepción de la documentación.

Para cualquier aclaración podrá dirigirse telefónicamente a la Oficina de Urbanismo de este Ayuntamiento al número 91.8494701.

Guadarrama, a fecha de firma digital
CONCEJAL DELEGADO
(Decreto de delegación de Alcaldía nº 250/19 de 20/6/19)

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES SAU